



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Fortum fjernvarme AS

Organisasjonsnummer: 979 994 265

Dato: **02 FEB 2011**

Varighet: 01.01.2030

Ref: NVE 200905539-29

Kommuner: Bærum og Oslo

Fylker: Akershus og Oslo

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) § 5-1 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 10.11.2009, notat *Bakgrunn for vedtak* av 19.04.2010, søknad av 13.01.2011 og søknad av 21.01.2011

Fortum fjernvarme AS

tillatelse til i Bærum og Oslo kommuner i Akershus og Oslo fylker å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

A. Innen det området som går fram av kart merket "Konsesjonsområde fjernvarme", i målestokk 1:12000, vedlagt konsesjonsdokumentet.

B. Med følgende energisentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart:

Energisentral på Fornebu:

- To varmpumper med samlet installert effekt 13,7 MW
- To oljekjeler med samlet installert effekt 20 MW

Energisentral på Lysaker:

- To varmpumper med samlet installert effekt 10 MW
- En oljekjel med installert effekt 10 MW

Energisentral i Rolfsbukta:

- To varmpumper med samlet installert effekt 16 MW
- To oljekjeler med samlet installert effekt 26 MW

C. Med hovedrørssystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart.

Fjernvarmekonsesjon meddelt Fortum fjernvarme AS 19.01.2011, ref. NVE 200905539-26, bortfaller herved.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2030.

2. Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget

Fjernvarmeanlegget i det utvidede konsesjonsområdet og energisentralen i Rolfsbukta skal være påbegynt innen 22.04.2012, og anlegget skal være ferdigstilt og idriftsatt innen 01.05.2014.

Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen den 01.05.2012. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i energisentralene.

3. Fornybar energiproduksjon

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

4. Teknisk-økonomisk rapportering

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem de opplysninger om tekniske og økonomiske forhold som NVE vurderer som relevant vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

5. Krav til virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

6. Kulturminner

Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

7. Kryssing av veier

Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med aktuelle veimyndigheter før anleggsarbeidene starter.

8. Støy

Støy fra energisentralene ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF).

9. Klassifisering av anlegg


Konsesjonær kan ikke igangsette arbeid med anlegg som framgår av energiloven § 9-3 før klassifisering etter § 5-3 i forskrift om beredskap i kraftforsyningen av 16. desember 2002 nr. 1606 foreligger.

10. Sikring og tilbakeføring av fjernvarmegrøfter


Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

11. Utslipp til vann og luft

Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11.



Rune Flatby
avdelingsdirektør

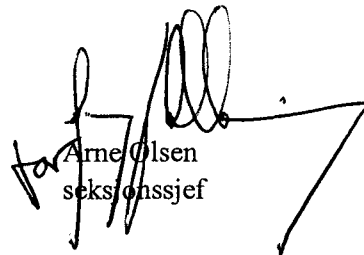

Arne Olsen
seksjonssjef

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Konsesjonsområde fjernvarme

1:12 000

- Søknadsgrense
- Eksisterende konsesjonsgrense
- Varmesentral
- Ledning fjernvarme
- Ledning fjernkjøling
- Sjøvannsledning
- Godkjent bygning
- Bygning

