

Gnr 23  
Bnr 65

Dagens 132kV Kvandal -  
Kanstadbotn

Fv 824

Omsøkt 132kV  
linjealternativ 1.0

Eksisternede vei må  
forsterkes/utebedres

Omsøkt 132kV trase må  
justeres for å passe mot  
transformatorstasjon

Omsøkt 132kV trase må  
justeres litt for å passe  
mot transformatorstasjon

Omsøkt 132kV  
linjealternativ 1.0

Gnr 24  
Bnr 25


Brøytevei rundt  
stasjonsgjerdet

Stasjonsgjerde

Gnr 24  
Bnr 16

Gnr 23  
Bnr 65

Adkomstsvei

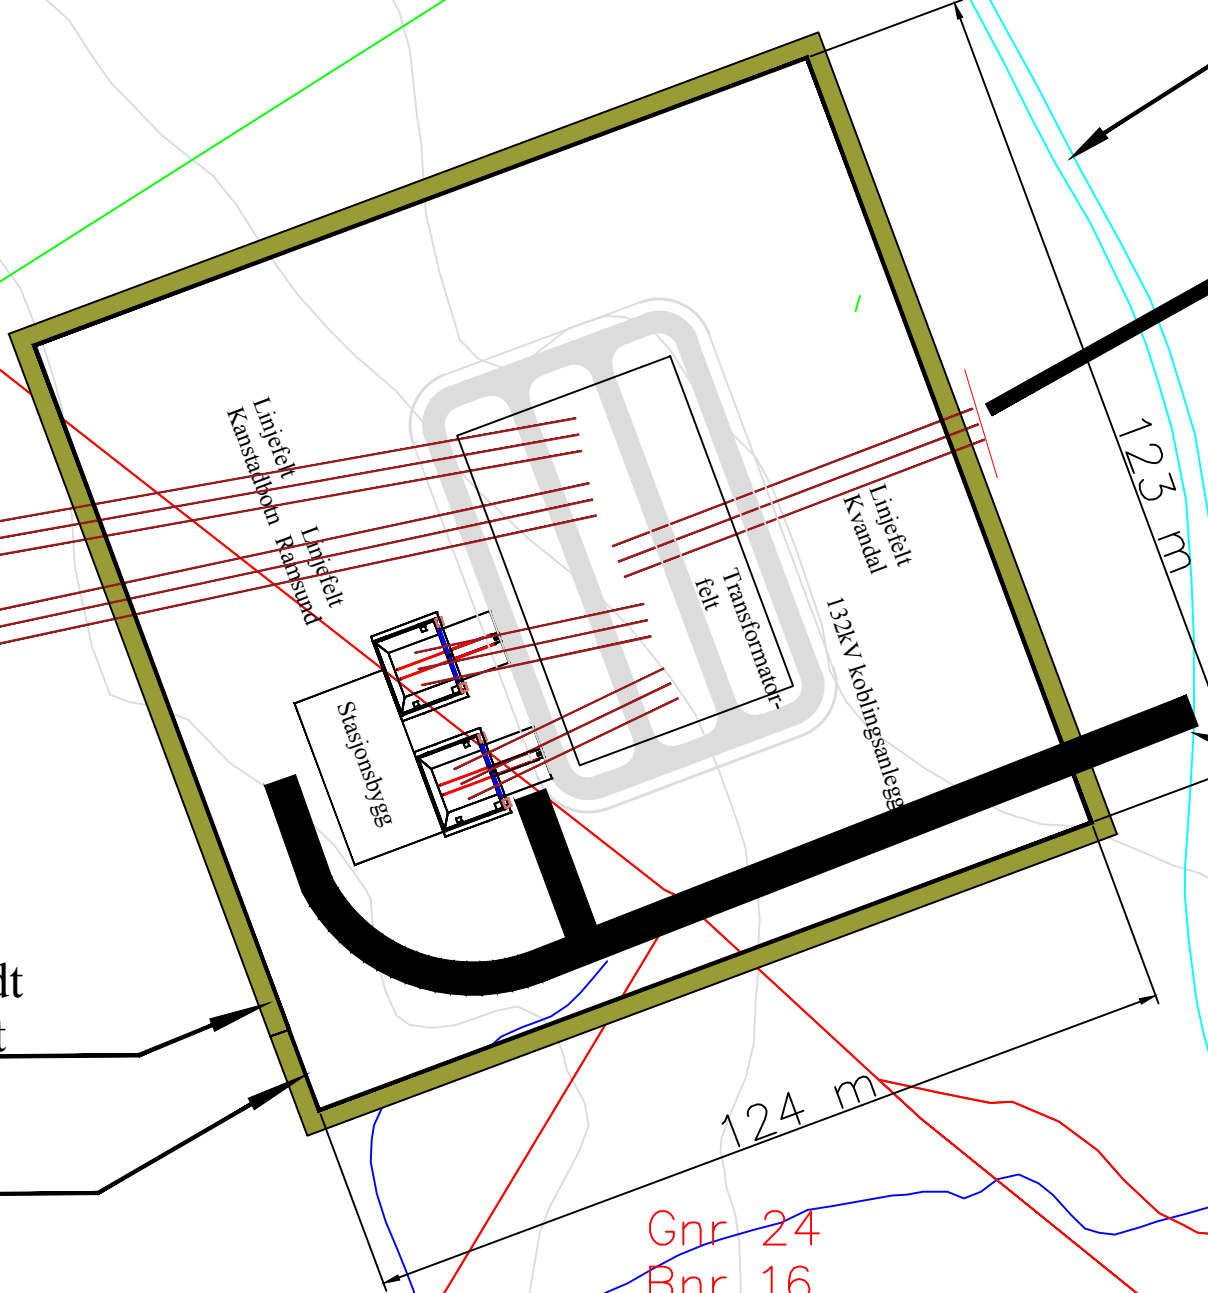

REV.	DATO	REVISJONEN GJELDER			TEGNET	GODKJENT	GODKJENT	REV.	DATO
TEGNET AV	TEGNET DATO	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV	GODKJENT DATO	KUNDE				
TME	2018-06-27				Hålogaland Kraft   Nett				
www.rejlers.no		Boltåsen transformatorstasjon Konsesjonssøknad			TEGNINGSNUMMER KUNDE				
		Situasjonsplan - alternativ A Statnetts linje alt 1.0			TEGNINGSNR: REJLERS NORGE AS 303011-200				
BLANKETT	ERSTATNING FOR	MÅLSTOKK 1		BLAD NUMMER	REVISJONSNUMMER				
A4		PDF							