

Gnr 23  
Bnr 65

Dagens 132kV Kvandal -  
Kanstadbotn

Omsøkt 132kV  
linjealternativ 1.0

Omsøkt 132kV trase må  
justeres litt for å passe  
mot transformatorstasjon

Omsøkt 132kV  
linjealternativ 1.0

Omsøkt 132kV trase må  
justeres for å passe mot  
transformatorstasjon

Mulig fremtidig  
132 kV linje Ramsund

Aktsomhetszone  
flom, Moelva

Brøytevei rundt  
stasjonsgjerdet



Gnr 24  
Bnr 25

Stasjonsgjerde

Adkomstsvei

Gnr 23  
Bnr 65

Gnr 24  
Bnr 16

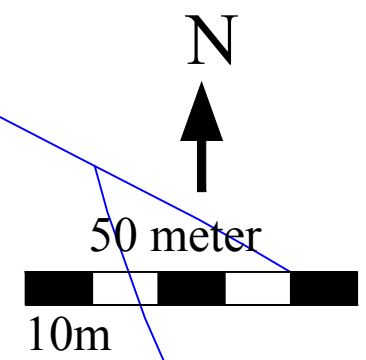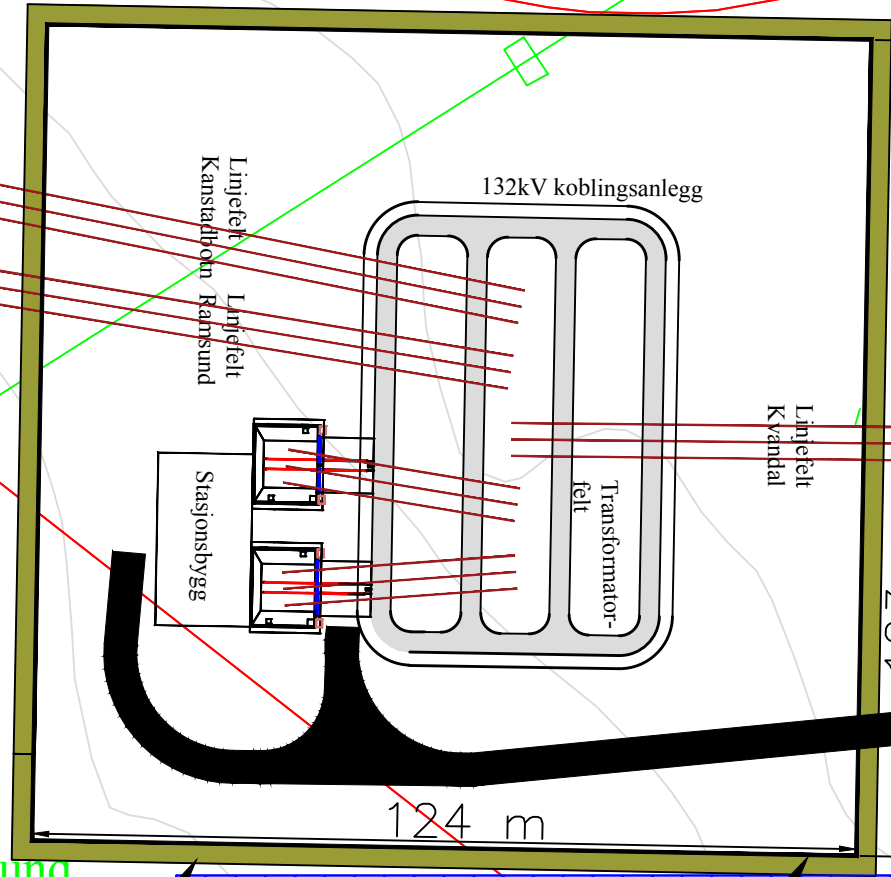

REV.	DATO	REVISJONEN GJELDER			TEGNET	GODKJENT	GODKJENT	REV.	DATO
TEGNET AV	TEGNET DATO	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV	GODKJENT DATO	KUNDE				
TME	2018-06-27								
		<b>Boltåsen transformatorstasjon</b> Konsesjonssøknad			TEGNINGSNUMMER KUNDE				
		Situasjonsplan - alternativ A, alt. plassering utenfor aktsomhetszone Statnetts linje alt 1.0			TEGNINGSNR: REJLERS NORGE AS 303011-210				
www.rejlers.no		BLANKETT A4	ERSTATNING FOR	MÅLSTOKK 1 PDF	BLAD NUMMER		REVISJONSNUMMER		