



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Uno-X Mobility Norge AS

Organisasjonsnummer: 921 757 131

Dato: 27.01.2026

Varighet: 27.01.2076

Referanse: NVE 202518694-8

Kommune: Nord-Fron

Fylke: Innlandet



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 16.09.2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Uno-X Mobility Norge AS tillatelse til å bygge, eie og drive en nettstasjon til forsyning av ladeanlegg for elektriske kjøretøy på Vinstra i Nord-Fron kommune, Innlandet fylke. Vedlagt brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

En nettstasjon med grunnflate ca. 13 m² og høyde ca. 2,5 meter med:

- En transformator med omsetning 22/0,48 kV og ytelse 2 MVA
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik de fremgår av vedlegg 1, 2 og 3 i konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anleggene skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen ett år fra endelig konsesjon.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Jan Are Gildestad

fagleder


Jonas Mathisen

rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

A detailed topographic map of a region in Norway, centered around the village of Særdorp. The map shows a network of roads, including the main road 2522 running vertically on the right, and several other roads like 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600. The map also shows the river Næregata and several lakes. Various locations are labeled, including Storodden, Myrvold, Særdorp, Bergset, Øvre Løstugu, Lohaugen, Odden, Kolodden, Gjøta, Nærmøen, Storøya, Flatmoen, Myrom, Gran, morka, Mevoll, Nedrelunde, Bryn, Huskero, Rova, Lo, Kongslø, Herahaugen, Nygård, and Bø. A red square is located on the road 2532, near the intersection with 2533.

Vedlegg 2:

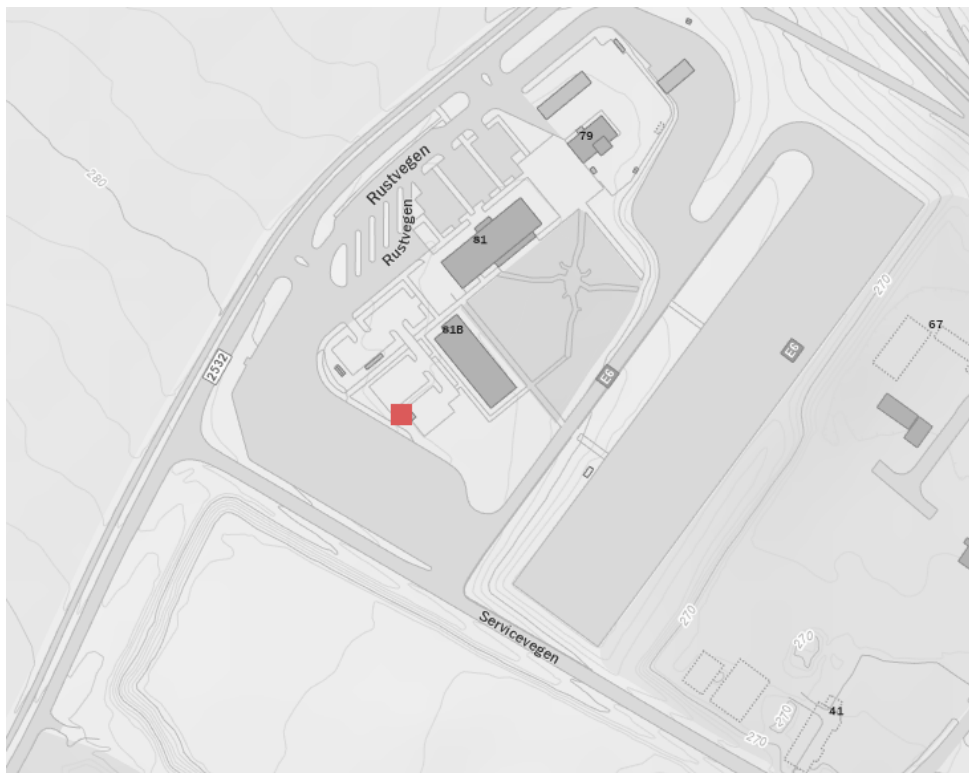


Vedlegg 2: Geografisk plassering av nettstasjon på eiendommen, vist med rød firkant. Kilde: NVE Atlas



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3:

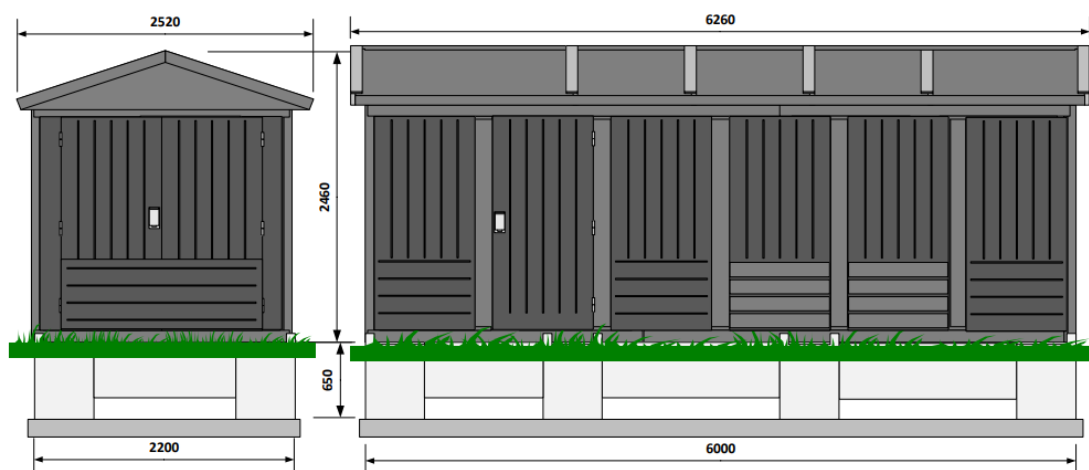

Vedlegg 3: Illustrerer omsøkt nettstasjon. Kilde: Uno-X sin søknad av september 2025.