

ELVIA AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Vår dato: 27.01.2025

Vår ref.: 202217547-23 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Stian Holte / stho@nve.no


NVE gir Elvia AS ny anleggskonsesjon for 66 kV-kraftledningen Fåberg transformatorstasjon - Børstad transformatorstasjon i Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner i Innlandet fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Elvia AS ny konsesjon for å bygge, eie og drive en ca. 2,2 kilometer lang dobbelt 66 kV jordkabel mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern i Ringsaker kommune i Innlandet. Elvia får også ny tillatelse til å rive den eksisterende dobbelkurs 66 kV-luftledningen mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern. Luftledningen som skal rives er ca. 1,9 kilometer lang.

66 kV-kraftledningen som skal kables er en del av strekningen Lismarka transformatorstasjon - Brumunddal transformatorstasjon, som inngår i anleggskonsesjonen for strekningen mellom Fåberg og Børstad transformatorstasjoner. NVE gir i dag ny anleggskonsesjon for hele 66 kV-kraftledningen Fåberg transformatorstasjon - Børstad transformatorstasjon. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag. Dokumentet er også å finne på www.nve.no/11932/A.

Vedtaket kan påklages

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Elvia til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

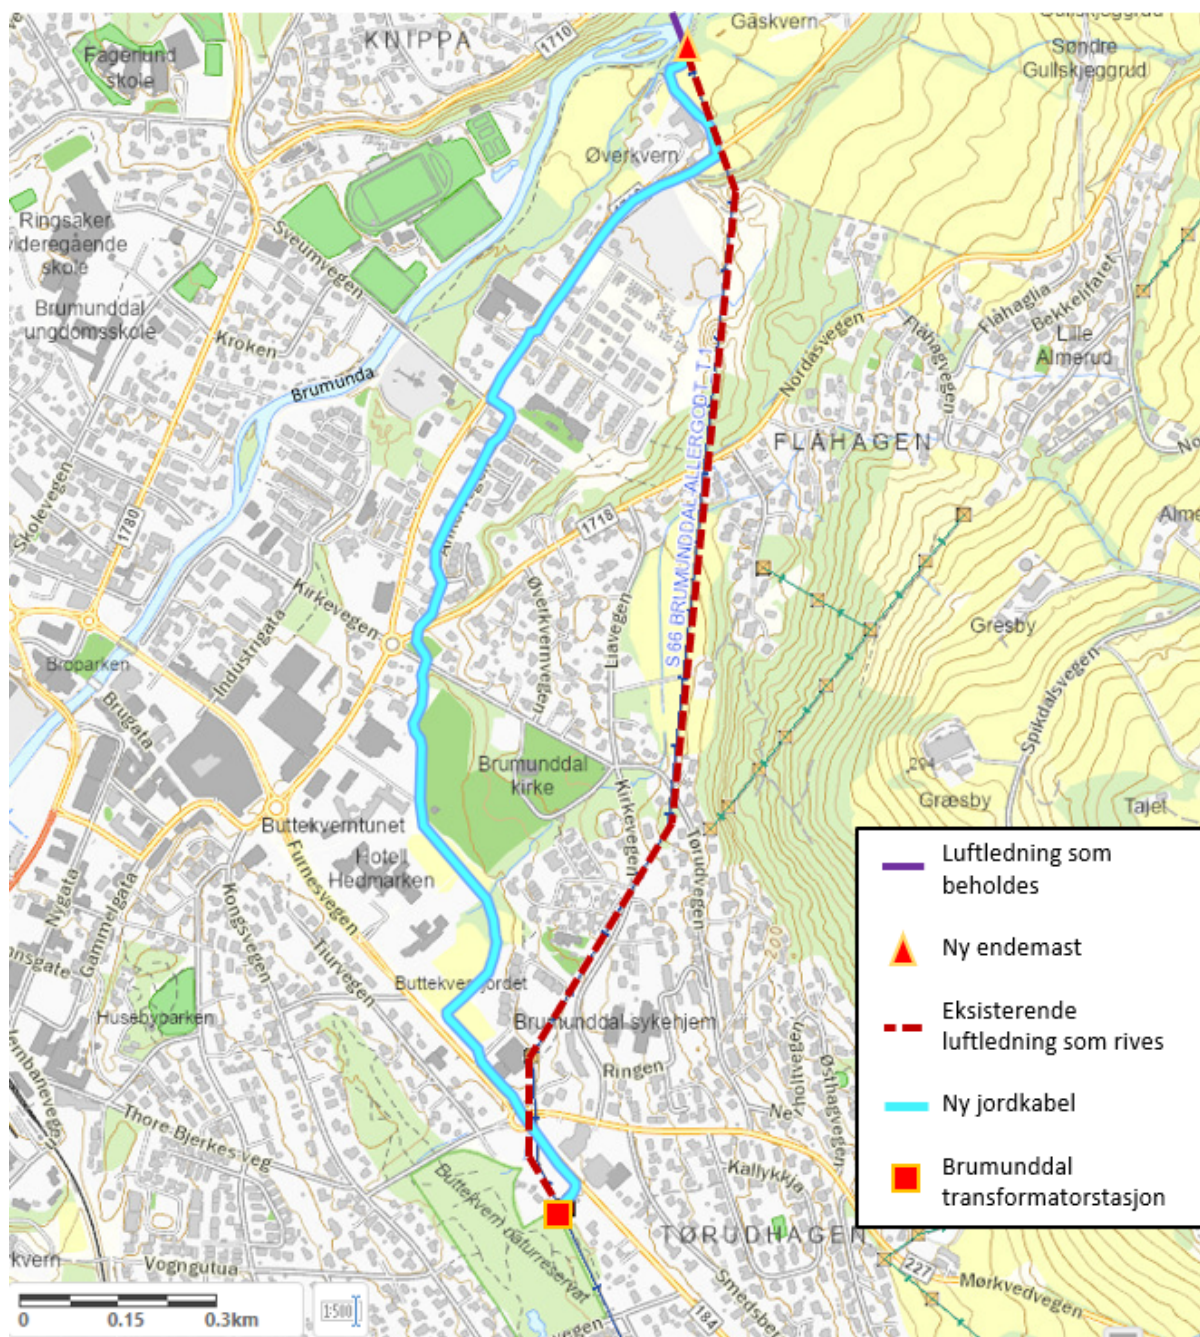

Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdet i Ringsaker kommune

Tidligere søknad om konsesjon

Elvia søkte den 15. september 2022 om anleggskonsesjon til å kable en dobbel 66 kV luftledning i 2,2 km ut fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern i Ringsaker kommune. NVE sendte konsesjonssøknaden på offentlig høring 26. mai 2023. Den 20. november 2023 ga NVE anleggskonsesjon til Elvia til å rive en ca. 1,9 km lang dobbel 66 kV luftledning ut fra Brumunddal transformatorstasjon, og til å bygge to sett 66 kV jordkabler i en ca. 2,2 km lang ny trasé til erstatning for luftledningen som rives, NVE-ref. 202217547-15. NVE stilte vilkår i anleggskonsesjonen om at Elvia skulle sende detaljplan til NVE for godkjenning før anleggsarbeidet kunne starte.



Bakgrunnen for søknaden av 15. september 2022 var å utvikle området som luftledningstraseen strekker seg over til boligformål. Det ble oppgitt at Ringsaker kommune skulle dekke merkostnadene av tiltaket ved å bygge jordkabel i ny trasé til erstatning for luftledning.

Elvia fikk tillatelse til å bygge det doble settet med jordkabler dimensjonert for 145 kV spenning, men drifte de på 66 kV. Bakgrunnen til dette var at Elvia i konsesjonssøknaden oppga at de har en langsiktig strategi om å øke spenningsnivået til 132 kV.

Søknad om endringer i konsesjon

Elvia sendte den 16. august 2024 detaljplan til NVE for godkjenning før anleggsarbeidet til tillatelsene av NVE-ref. 202217547-15 kan starte. I detaljplanen beskriver Elvia i et eget kapittel én endring som de ønsker å gjennomføre som avviker fra tillatelsen de fikk i anleggskonsesjonen. NVE vurderer at endringen er konsesjonspliktig, selv om Elvia ikke har oppgitt dette som konsesjonsgitt endring.

Elvia ønsker fortsatt å bygge to sett jordkabler med nominell spenning 66 kV, men på grunn av en prisforskjell på ca. 9 millioner kroner ønsker de å endre dimensjoneringen fra 145 kV til 72 kV. Elvia beskriver videre at de vurderer at en spenningsoppgradering av kraftledningen fra 66 kV til 132 kV ligger langt frem i tid og de ønsker ikke å ta denne merkostnaden nå. NVE har bedt Elvia om å vurdere når de ser for seg å spenningsoppgradere kraftledningen, og har videre bedt Elvia om å vurdere når de ser for seg at hele distribusjonsnettet i det tilknyttede området er idriftsatt med spenning 132 kV.

Elvia skriver at Brumunddal ligger i et masket nett mellom Fåberg og Furnes, og at totalt seks kraftledninger i tillegg til flere stasjoner må oppgraderes før spenningen i området kan driftes på 132 kV. Elvia skriver videre at dersom Brumunddal transformatorstasjon skal spenningsoppgraderes fra 66 kV til 132 kV er det trolig mest aktuelt å legge om kraftledningene inn til stasjonen. Samlet vurderer Elvia at de ikke ønsker å ta merkostnaden nå, ettersom det ikke foreligger konkrete planer om å øke driftsspenningen i området fra 66 kV til 132 kV. Elvia skriver videre at utbyggingsavtalen med kommunen var priset med jordkabler dimensjonert for 72 kV. Det betyr at det er Elvia som selv må dekke merkostnaden dersom de velger å legge jordkabler som er dimensjonert for 145 kV. Elvia har oversendt beregninger til NVE som viser prisforskjellen mellom jordkabelanlegg dimensjonert for 72 kV og 145 kV.

NVEs vurdering av søknaden

NVE fant det ikke nødvendig å sende søknad om endring fra anleggskonsesjon på offentlig høring på grunn av sakens begrensede omfang, jf. energiloven § 2-1. Endringen fra tidligere anleggskonsesjon vil ikke gi virkninger for andre enn Elvia.

Konklusjon

NVE mener det er rasjonelt at Elvia ikke bygger 66 kV jordkabler som er dimensjonert for 145 kV når det ikke foreligger konkrete planer om å øke driftsspenningen til 132 kV for hverken kraftledningen eller tilknytningen i området, samtidig som at Elvia vurderer dette



til å ligge langt fram i tid. NVE mener at samfunnets interesser er ivaretatt når Elvia gis tillatelse til å bygge jordkabler som er dimensjonert for 72 kV til en lavere kostnad.

Med bakgrunn i den ovenstående vurderingen, gir NVE tillatelse til at Elvia kan bygge, eie og drive en ca. 2,2 kilometer lang dobbelt 66 kV jordkabel mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern i Ringsaker kommune i Innlandet. Jordkablene skal driftes på 66 kV, men skal bygges slik at de er dimensjonert for 72 kV. Elvia får også ny tillatelse til å rive den eksisterende dobbelkurs 66 kV-luftledningen mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern. Luftledningen som skal rives er ca. 1,9 kilometer lang.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at kopi av dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markeds plass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs konsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvars forskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Stian Holte
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

ELVIA AS

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN

STATNETT SF

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

ELVIA AS - Kjell Storlykken

Telenor Kabelnett

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

Ringsaker kommune

Grunneiere/rettighetshavere

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.