



NVE

EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 STAVANGER

Vår dato: 24.08.2026

Vår ref.: 202509836-21 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE godkjenner endringer i oppdatert konsesjonssøknad for Måkaknuten vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir ewz Måkaknuten Vind AS (ewz Måkaknuten) tillatelse til omsøkte endringer i tilknytning til etablering av et batterianlegg med tilhørende nettanlegg i Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke. Tillatelsen er gitt ved endring av eksisterende anleggskonsesjon for Måkaknuten vindkraftverk.

Ny anleggskonsesjon ligger vedlagt, og kan også hentes fra NVEs nettsted for saken:

www.nve.no/207/A

NVEs vedtak

NVE godkjenner endringene som kommer frem av oppdatert konsesjonssøknad datert 08.06.2026. Konsesjonsendringene har hjemmel i energiloven § 3-1, og post 10 i vedlagt anleggskonsesjon og den godkjente detaljplanen datert 18.04.2018 (NVE ref. 201700473- 20).

Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen datert 24.08.2026 og i vedtaket om godkjenning av detaljplan for Måkaknuten vindkraftverk datert 18.04.2018 og i påfølgende vedtak datert 13.12.2018, 24.01.2019, 28.02.2020 og 27.11.2025.

NVE har i konsesjonen endret spesifikasjonene for hva ewz Måkaknuten har rett til å bygge, eie og drive. Den endrede konsesjonen gir tillatelse til etablering av batterianlegg, transformatorer og høyspent kabel i tråd med plassering som vist i nytt vedlagt konsesjonskart og utsatt frist for idriftsettelse. Andre vilkår i konsesjon er videreført fra tidligere anleggskonsesjon av 27.11.2025, men utformingen er tilpasset at vindkraftverket er bygget. Konsesjonens varighet er uendret.

Krav om underretning

NVE ber ewz Måkaknuten snarest om å underrette grunneiere/rettighetshavere og andre berørte om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger om b.la. klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Bakgrunn

Energidepartementet ga 05.07.2012 konsesjon til Måkaknuten vindkraftverk. Detaljplanen for vindkraftverket ble godkjent 18.04.2018. Konsesjonen ble oppdatert den 04.05.2018, da det ble gitt tillatelse til endring av noen spesifikasjoner for elektriske anlegg. ewz Måkaknuten søkte den 01.07.2025 om etablering av batterianlegg og endret detaljplan. Den 27.11.2025 ble det gitt tillatelse til etablering av et batterianlegg i tilknytning til vindkraftverket endret detaljplan. Konsesjonen gitt for batterianlegget gjelder et batterianlegg med effektkapasitet 11,2 MW og energilagringsskapasitet 22,4 MWh inne i planområdet, nord for eksisterende transformatorstasjon, i Måkaknuten vindkraftverk.

Søknad

I søknad datert 08.06.2026 søker ewz Måkaknuten om endringer i utforming av batterianlegget og utsatt frist for idriftsettelse av anlegget. Det søkes om en utsatt idriftsettelse på tre måneder, fra 01.12.2026 til 01.03.2027. De omsøkte endringene på anleggets utforming gjelder:

- nytt utendørsskap med dimensjonene 1,0 x 1,5 m x 2,2 m for 33 kV effektbryter og lastbryter
- internt 33 kV kabelanlegg mellom intern transformatorstasjon i batterianlegget og nytt skap for effektbryter med kabellengde på inntil 50 meter
- økt kabellengde for nettilknytning fra 45 meter til 65 meter
- installert effekt på batteriet fra 1,2 MW/22,4 MWh til 11,3 MW/22,6 MWh


I tidligere søknad og detaljplan av 01.07.2025 er det beskrevet at batterianlegget vil bestå av til sammen fem 20-fots containere, og i tillegg to kompakte transformatoranlegg i separate containere, vekselrettere og to bryteranlegg, samt annen kraftelektronikk. Fra nye transformatorer vil det etableres en inntil 45 meter lang jordkabel med nominell spenning 33 kV frem til eksisterende Måkaknuten transformatorstasjon. Batterianlegget vil gjerdes inn med samme type løsning som utendørsanlegget ved eksisterende Måkaknuten transformatorstasjon, og vil ha en total høyde på 2,5 meter, inkludert tre rader med piggråd. Området for batterianlegget vil være på om lag 870 m² med plassering i tilknytning til Måkaknuten transformatorstasjon.

Av tekniske endringer i oppdatert konsesjonssøknad er det søkt om to nye komponenter (skap for effektbryter og internt kabelanlegg), en økning av lengde på nettilknytningskabel og økt effekt/energi i batterianlegget. Det kommer frem av oversiktskart sendt ved søknaden (se figur 1) at de omsøkte endringene vil skje innenfor samme 870 m² område som det tidligere er gitt tillatelse til i vedtak datert 27.11.2025.

Det nye utendørsskapet for effektbryter begrunnes med at det er nødvendig med egen effektbryter for nettilknytning mot Måkaknuten vindkraftverk. Skapet er planlagt plassert langs nordsiden av det eksisterende utendørsanlegget. Det interne 33 kV kabelanlegget mellom intern transformatorstasjon og nytt skap for effektbryter begrunnes med at den manglet i søknad av 01.07.2025. Det søkes om å øke kabellengde for nettilknytning fra 45 meter til 65 meter. Dette begrunnes med at flytting av komponenter, samt nytt skap for effektbryter, gjør at det blir behov for lengre kabel for nettilknytning enn det som var tenkt i søknad og detaljplan av 01.07.2025.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Endringen i kapasitet i batteriet fra 11,2 MW/22,4 MWh til 11,3 MW/22,6 MWh begrunnes med en oppdatert batteriløsning fra leverandør med plass til flere battericeller. Det beskrives i søknaden at dette ikke medfører endringer i antall batterikontainere eller teknisk løsning på batteriet. Utsatt idriftsettelse på tre måneder begrunnes med leveringstid fra leverandør av anlegget. Det står i søknaden at idriftsettelse er planlagt i løpet av januar 2027.

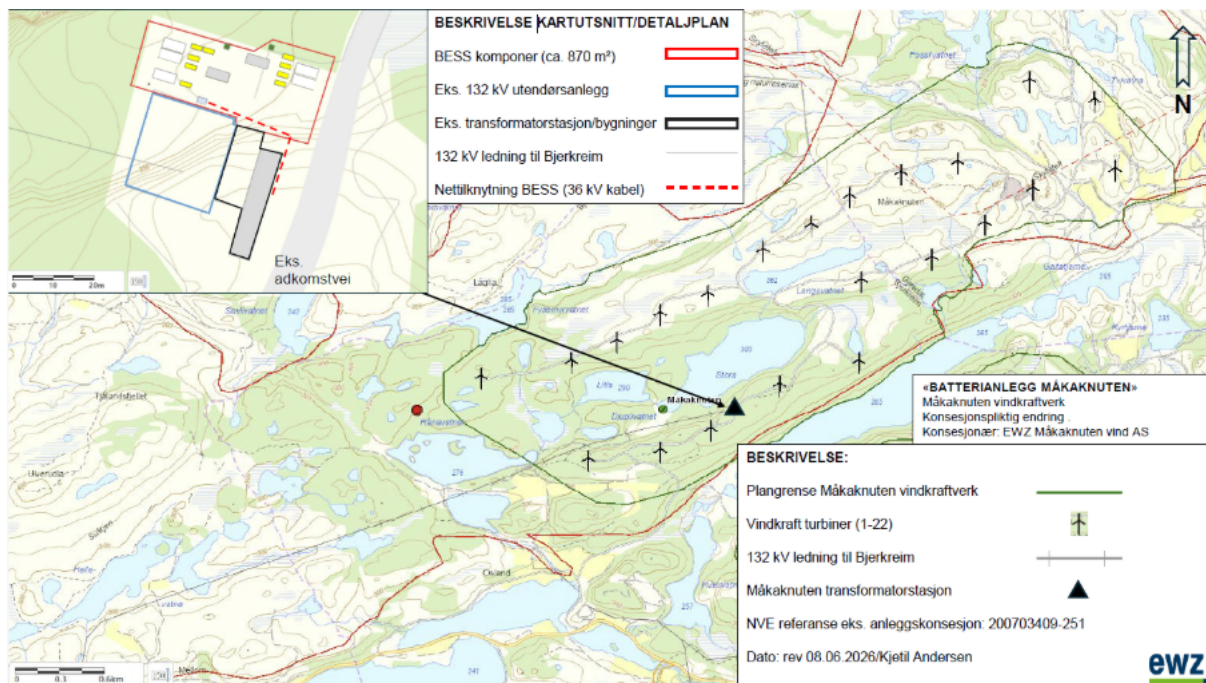

Figur 1: oversiktskart

Høring

NVE har vurdert at de omsøkte endringene ikke vil påvirke klima og miljø eller andre berørte parter, eller at de omsøkte endringene fører til at anlegget endrer utforming nok til at det er nødvendig å sende søknaden om endringene på høring. NVE legger til grunn at berørte parter er informert og har fått uttale seg om etablering av batterianlegg i Måkaknuten vindkraftverk under behandling av konsesjonssøknad og detaljplan av 01.07.2025. Vi har derfor unnlatt å sende søknaden på høring og å kunngjøre saken, jf. energiloven § 2-1.

NVEs vurdering og vedtak

Batterianlegget skal etableres inne på planområdet til vindkraftverket, på et areal der store deler allerede er opparbeidet. NVE vurderer derfor at endringene i utforming av batterianlegget og utsatt idriftsettelse ikke vil medføre vesentlige landskaps- eller miljømessige konsekvenser sammenlignet med tidligere godkjent løsning. NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandling og konsesjonsvedtak av 04.05.2018 og godkjenning av detaljplan av 18.04.2018. Ettersom tiltaket ikke berører naturmangfold utover dette, har vi ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i vedtaket.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrengtilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.

Utsatt idriftsettelsesdato for batterianlegget vil ikke påvirke lengden på konsesjonen for vindkraftverket eller batterianlegget, som er gitt med en tidsbegrenset varighet til 16.08.2045.

På dette grunnlaget og i medhold av energiloven § 3-1 gir derfor NVE tillatelse til å etablere batterianlegget som omsøkt. Konsesjonen gis med varighet til 16.08.2045, slik at utløpsdatoen er lik for vindkraftverket og batterianlegget. Alle anlegg som inngår i samme anleggskonsesjon har dermed lik varighet.

Vedtakene kan påklages

Vedtakene om endret anleggskonsesjon og endring av detaljplan kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side.

Med hilsen

Maria Eri Sørbye
overingeniør

Erlend Bjerkestrand
seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS

Kopimottakerliste:

Bjerkreim kommune
GJESDAL KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.