



NVE

WS COMPUTING AS
c/o Advokatfirmaet Føyen AS
Postboks 7086, St. Olavs plass

0130 OSLO

Vår dato: 28.08.2026
Vår ref.: 202607246-8 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler:
Katrine Gabrielsen
kaga@nve.no / 22 95 94 46

NVE gir konsesjon til aggregater for nødstrøm ved datasenter ved Gromstul i Skien kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt WS Computing AS konsesjon for å bygge, eie og drive aggregater til reservekraft til et datasenter ved Gromstul i Skien kommune i Telemark. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon), NVE-ref. 202607246-9. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26039/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt WS Computing til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

WS Computing søkte 19. mars 2026 om konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive 36 nødstrømsaggregater med spenningsnivå 13,8 kV. I tillegg søker de om konsesjon for etablering av 6 bygg med koblingsanlegg og tilhørende kontrollsystem. De omsøkte elektriske anleggene skal forsyne nødstrøm til bygning 2 i et planlagt datasenter på regulert industriområde ved Gromstul i Skien kommune.

WS Computing søker også om et kabelanlegg med spenningsnivå 13,8 kV mellom nødstrømsaggregatene og bygning 2. NVE ga i 2025 WS Computing anleggskonsesjon med NVE ref. 202422995-6 til å bygge, eie og drive kabler med øvre spenningsnivå 22 kV. Kabelanlegget kan derfor bygges i medhold av nevnte eksisterende konsesjon og blir ikke videre behandlet av NVE nå.

WS Computing begrunner søknaden med at det er behov for en nødstrømsløsning ved datasentre for å unngå driftsstans ved eventuelle strømbrudd. Videre mener de at nødstrømsaggregater er den beste løsningen for en reservestrømskilde som kan holde anlegget i drift i tilfelle strømbrudd. Nødstrømsaggregatene skal kun brukes unntaksvis ved behov og ellers testkjøres i begrensede perioder.

WS Computing eier tomten som aggregatene skal oppføres på og det er gjennomført en større planprosess hvor Skien kommune har godkjent reguleringsplan for datasenteret, herunder behovet for de elektriske anleggene på tomten.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

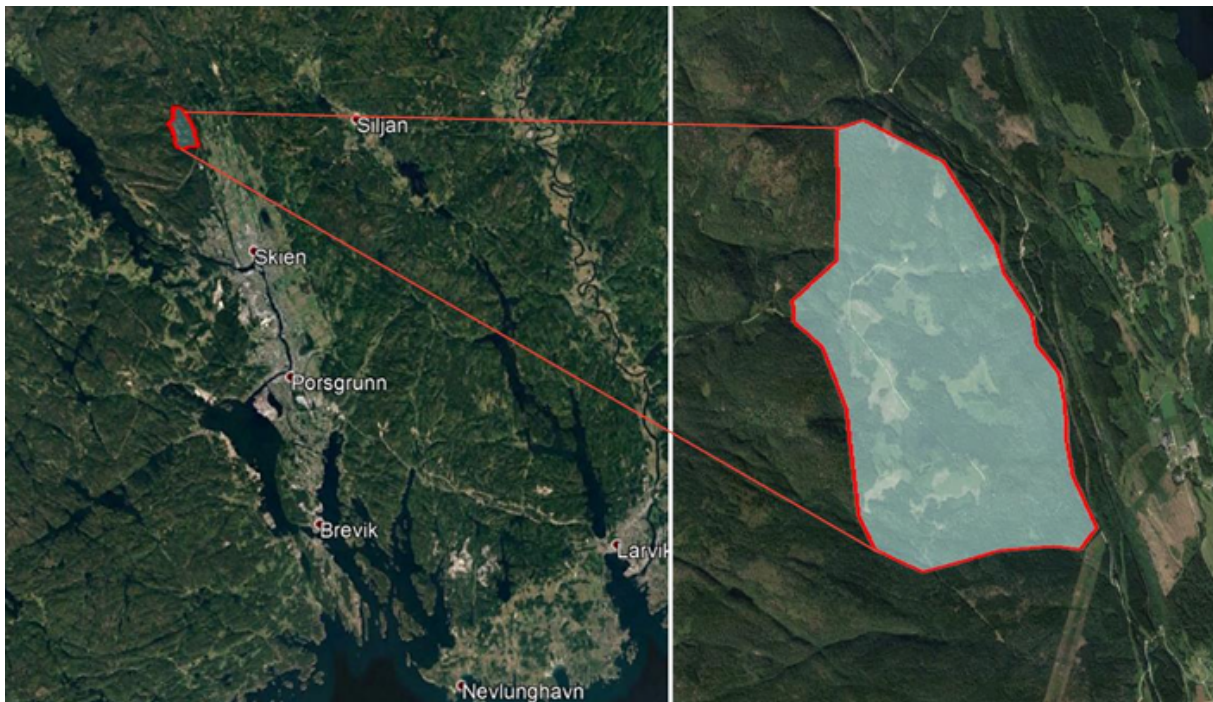

Figur 1. Oversiktskart over det regulerte området på Gromstul, vist med en rød polygon. Kilde: WS Computing sin søknad av 19. mars 2026.



Figur 2. Utsnitt fra flyfoto over tiltaksområdet. Arealene for bygning 2 er vist med rød ring. Kilde: WS Computing sin søknad av 19. mars 2026.



WS Computing sendte 27. mars 2026 søknaden på høring til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Høringsfristen ble satt til 8. mai 2026. WS Computing mottok ingen uttalelse fra Statsforvalteren innen fristens utløp.

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Visuelle virkninger og påvirkning på friluftsliv og landskap

WS Computing skriver i søknaden at tiltaket med datasentrene i sin helhet vil ha stor påvirkning på landskapsbildet ved Gromstul. Nødstrømsaggregatene skal leveres i containere som etableres på rekke på sørsiden av bygning 2, som vist i figur 3. WS Computing skriver i søknaden at containerne vil synes fra høydedrag rundt tiltaksområdet, men samtidig føye seg inn sammen med andre tekniske inngrep på tomte.

Tiltaksområdet er i sin helhet regulert til industriformål, men det ligger omkranset av et område som er registrert som et svært viktig friluftsområde. WS Computing skriver i søknaden at tiltaket ikke vil medføre omlegging av stier, men at det vil kunne medføre støy i området og mer trafikk langs hovedveiene i anleggsperioden.

NVE vurderer at nødaggregatene i seg selv vil ha liten permanent påvirkning på friluftsliv og landskap sammenlignet med virkningene fra datasenteret som helhet. Det omsøkte tiltaket vil som del av et større industriområde alene ha begrenset visuell virkning og påvirkning på bruken av området rundt. NVE legger til grunn at WS Computing beholder eksisterende skogsvegetasjon langs eiendomsgrensa, slik de selv har foreslått, for å minske innsynet nærmest tomte og dempe virkningene tiltaket har på landskapet.

Teknisk og økonomisk vurdering

WS Computing står for kostnadene for de omsøkte anleggene i sin helhet. Anleggene skal bare benyttes til eget bruk, i tilfeller med strømbrudd fra nettet, og ellers til månedlig og årlig testing. Totalt vil samlet driftstid for testprogrammet for alle aggregater per år utgjøre 135 timer.

NVE vurderer at WS Computing har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for omsøkt løsning av reservekraft. Alternativet til disse aggregatene er å bruke batterier eller bygge ny kraftledning inn til området, men WS Computing beskriver at det er aggregater som best oppfyller deres forretningsmessige krav for å understøtte kritisk infrastruktur. NVE er enig i denne vurderingen. På bakgrunn av at strømaggregatene kun skal testkjøres i begrensede perioder ser ikke NVE at det er behov for å be om utredning av ytterligere alternativer.

Naturverdier

WS Computing skriver i søknaden at tiltaket ikke berører noen registrerte naturtypelokaliteter eller verneområder. NVEs undersøkelser i Naturbase bekrefter dette. Det er i henholdsvis 2021 og 2022 registret funn av rosenfink (nær truet) og ildsandbie (sårbar) i planområdet. WS Computing skriver derimot at arealet i forbindelse med etableringen av Gromstul industriområde allerede er planert ut.

NVE vurderer at det omsøkte tiltaket ikke båndlegger mer areal enn eksisterende inngrep allerede gjør og at virkningene på naturverdier derfor allerede er vurdert tidligere i Skien kommunes planarbeid.

Naturfare

Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kartlagt kvikkleireområde i NVE Atlas. Sweco Norge har utarbeidet en geoteknisk rapport i forbindelse med detaljprosjektering av datasentrene. De legger



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

frem at det meste av området ved bygning 2 har fjell i dagen eller ligger i områder med liten løsmassemektighet. Terrenget er også relativt flatt og det er ikke påvist kvikkleire.

NVE legger til grunn at naturfare er avklart gjennom etableringen av selve industriområdet. Vi informerer likevel om at tiltakshaver er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, samt at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. energilovforskriften § 3-5 og § 3 7. Videre plikter tiltakshaver å gjennomføre tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2.

Konklusjon

NVE vurderer at det omsøkte tiltaket medfører få nye vesentlige virkninger for allmenne eller private interesser utover de virkningene som etableringen av selve industriområdet allerede har medført.

Derfor mener NVE at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir WS Computing AS konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i form av nødstrømsaggregater. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202607246-9. NVE utsteder samtidig ut oppdaterte konsesjoner på de eksisterende tillatelsene slik at det ikke skal være tvil om hvilke vilkår som er knyttet til hvilke tillatelser. De oppdaterte tillatelsene gis i NVE 202607246-11 og NVE 202607246-12.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener nødstrømsaggregatene faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

WS COMPUTING AS



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

LEDE AS

Skien kommune

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

WS COMPUTING AS - ANDRÉ BRAA HOTVEDT

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.