

SMÅKRAFT AS
Postboks 2389, Solheimsviken
5824 BERGEN

Vår dato: 18.12.2023

Vår ref.: 202309267-15 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Bjarne Vaage, 17.08.2023

Øvre Foldvik kraftverk. NVE gir konsesjon til jordkabel i veianlegg til dam Foldvikvatn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Småkraft AS konsesjon for å bygge og drive en ca. 1,5 km lang 1 kV jordkabel fra inntaket til Øvre Foldvik kraftverk til dam Foldvikvatn. NVE gir samtidig tillatelse til å bygge og drive en transformator med omsetning 1/0,4 kV plassert innendørs i tilknytning til damanlegget. Anleggene ligger i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke.

Dokumentene er å finne på www.nve.no/17210/A.


Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Bakgrunn

NVE ga den 07.12.2023 Småkraft AS anleggskonsesjon for nettilknytning av og elektriske anlegg i Nedre og Øvre Foldvik kraftverk (NVE-ref. 202309267-12). NVEs vurderinger av tiltakene fremgår av brevet *Oversendelse av tillatelse* av samme dato (NVE-ref. 202309267-11). Vi viser til dette brevet for en mer utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for NVEs vedtak. Ved en inkurie ble en konsesjonssøkt transformator til damanlegget og en jordkabelforbindelse mellom hovedinntaket til Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn ikke inkludert i konsesjonsvedtaket og NVEs vurdering av søknaden.

Søknaden

NVE viser til søknad av 17.08.2023, hvor Småkraft AS søker om anleggskonsesjon for nettilknytning av Øvre og Nedre Foldvik kraftverk, kabelanlegg mellom kraftverkene og inntakspunkt, samt elektriske anlegg i kraftstasjonene. Søknaden inkluderte også en ca. 1,5 km lang jordkabel lagt i eksisterende vei mellom hovedinntaket til Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn. Kabeltraseen er inntegnet i oversiktskartet i figur 1. Jordkabelen er planlagt lagt under eksisterende vei mellom hovedinntaket og ny dam. Småkraft skal oppgradere veien i forbindelse med utbyggingen.

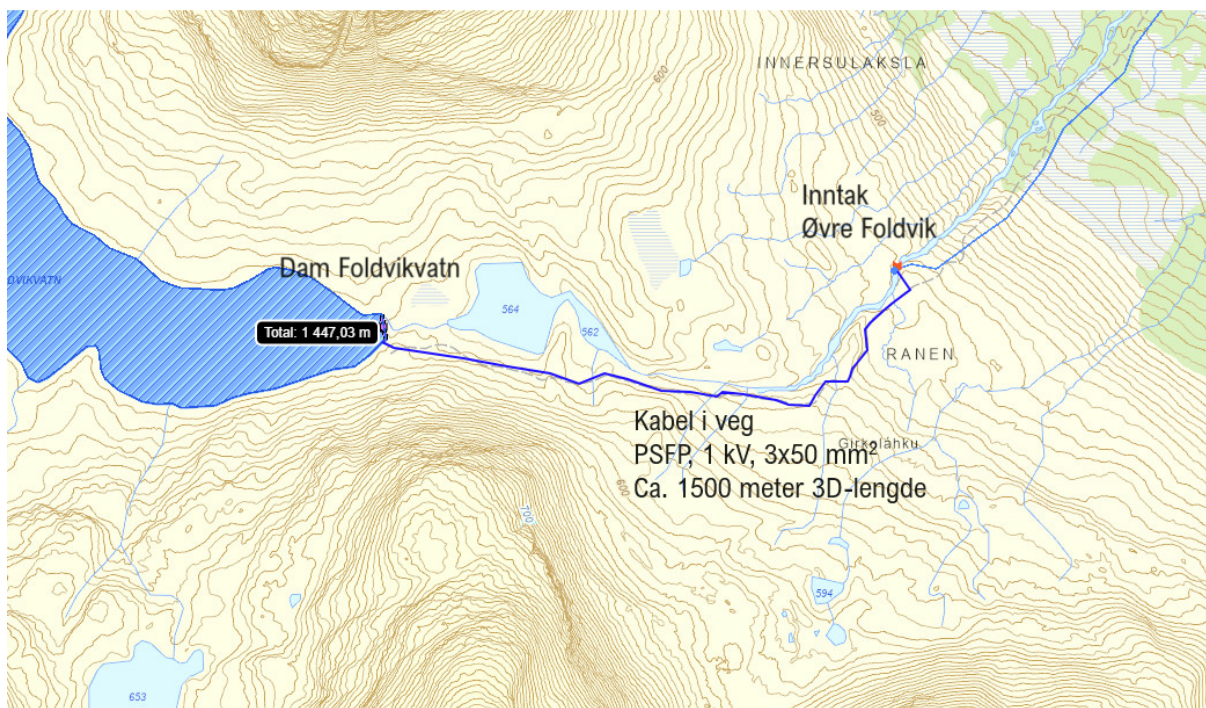

Figur 1: Oversiktskart med omsøkt trasé for 1 kV jordkabel mellom hovedinntaket til Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn. Kabelen er planlagt lagt i veikropp til en eksisterende vei som Småkraft planlegger å oppgradere i forbindelse med utbyggingen.

I tillegg søkte Småkraft om å installere en innendørs transformator med ytelse 50 kVA og omsetning 1/0,4 kV i tilknytning til damanlegget. Transformatoren vil ifølge Småkraft enten plasseres i et inntakshus eller i inntakskonstruksjonen ved dammen.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVEs behandling av søknaden

NVE legger til grunn at de omsøkte elektriske anleggene er beskrevet i detaljplanen for kraftverkene som var på offentlig høring i perioden mai–juni 2023. Under høringen mottok NVE ingen særskilte merknader til det elektriske anlegget som nå er omsøkt. Siden tiltaket er hørt i forbindelse med detaljplan, og tiltaket vil ha begrensede virkninger for areal og miljø, ser ikke NVE behov for ytterligere høring av søknaden, og unnlater høring i medhold av energiloven § 2-1.

Småkraft AS har kommet til minnelig avtale med Foldvik grunneierlag som er berørt grunneier, og Noranett har bekreftet nettilknytning av kraftverkene.

NVEs vurdering av omsøkte anlegg

NVE viser til brevet *Oversendelse av tillatelse* (NVE-ref. 202309267-11) av 07.12.2023 for NVEs vurderinger av tidligere konsesjonsgitte elektriske anlegg.

NVE konstaterer at omsøkt 1 kV jordkabel mellom hovedinntaket til Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn er planlagt lagt i eksisterende veianlegg på samme strekning. Veien skal oppgraderes i forbindelse med kraftverksutbyggingen. Kabelen legges i veikroppen



når veien oppgraderes. Etter NVEs vurdering medfører kabeltraseen ingen nye tekniske inngrep utover det de allerede konsesjonsgitte vannkraftanleggene med nødvendige hjelpeanlegg medfører.

NVE legger videre til grunn at transformatoren som skal forsyne damanlegget med strøm skal plasseres innendørs i tilknytning til damanlegget, enten i et inntakshus eller i inntakskonstruksjonen. Den medfører derfor heller ingen nye virkninger for allmenne og private interesser utover det vannkraftanleggene forårsaker.

Konklusjon

NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Småkraft AS tillatelse til å bygge og drive en ca. 1,5 km lang 1 kV jordkabel mellom hovedinntaket til Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn. NVE gir samtidig tillatelse til å installere en transformator i tilknytning til damanlegget. Se vedlagt oppdatert anleggskonsesjon (NVE-ref. 202309267-16).

Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Lars Hagvaag Seim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SMÅKRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

Gratangen kommune

Sametinget / Samediggi

SMÅKRAFT AS - BJARNE VAAGE



Mattilsynet

Grovfjord / Roabat reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 22, Troms

NORANETT AS

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Vedlegg:

Anleggskonsesjon (NVE-ref. 202309267-16)



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 22. januar 2024 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.