



NVE

HÆHRE ENTREPRENØR AS
Postboks 279
1301 SANDVIKA

Vår dato: 24.11.2025
Vår ref.: 202521315-3 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ingrid Maria Bik
imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir tillatelse til midlertidig høyspentanlegg for anleggsarbeid i tunnelene Vråheia og Skreheia i Lindesnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Hæhre Entreprenør AS (heretter Hæhre) konsesjon til å bygge, eie og drive midlertidige høyspentanlegg for å forsyne strøm til byggingen av E39 i tunnelene Vråheia og Skreheia i Lindesnes kommune i Agder. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202521315-4. Dokumentene finnes også på www.nve.no/25819/A. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Hæhre til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

NVE mottok 22. oktober 2025 søknad om anleggskonsesjon fra Hæhre om å bygge, eie og drive midlertidige nettanlegg for provisorisk høyspent byggestrøm. Nettanleggene skal forsyne anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av ny E39 Mandal–Blørstad i tunnelene Vråheia og Skreheia i Lindesnes kommune.

Hæhre søker om anleggskonsesjon for elektriske anlegg med øvre spenningsnivå 22 kV, og har bekreftet at det er enighet mellom dem og områdekonsesjonær Glitre Nett AS om teknisk løsning og eiergrensesnitt. Glitre Nett skal levere strøm frem til anleggsområdet. Eiergrensesnittet vil være ved innkommende lasteskillerbryter i de respektive anleggene. Glitre Nett har bekreftet at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte det midlertidige forbruket på 900 kW per anlegg.

Hæhre søker om anleggskonsesjon med varighet fram til 01.12.2028.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

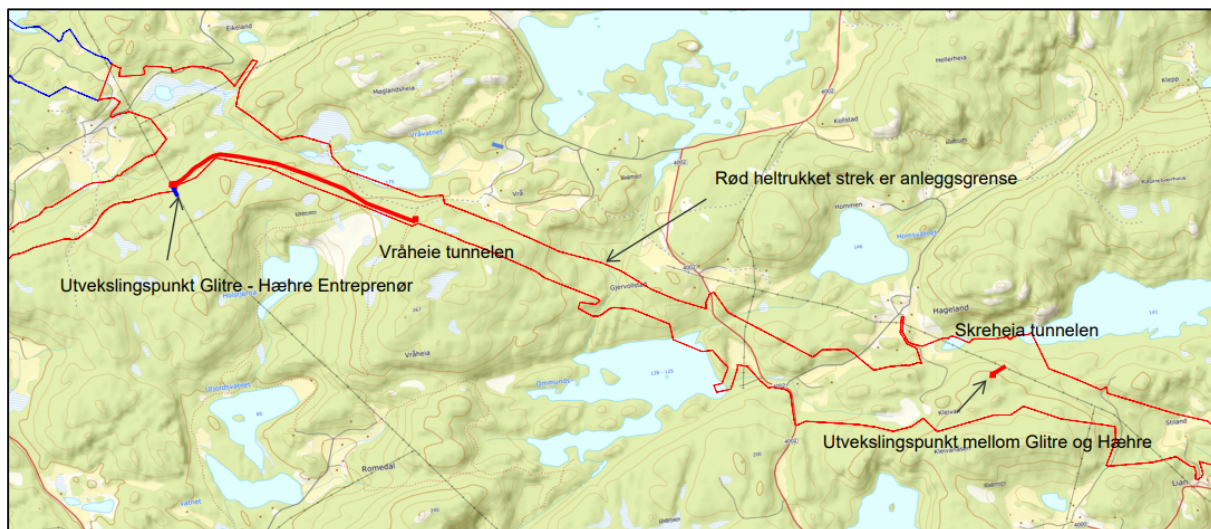

Figur 1: Oversiktskart over tunnelene i Lindesnes kommune. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.

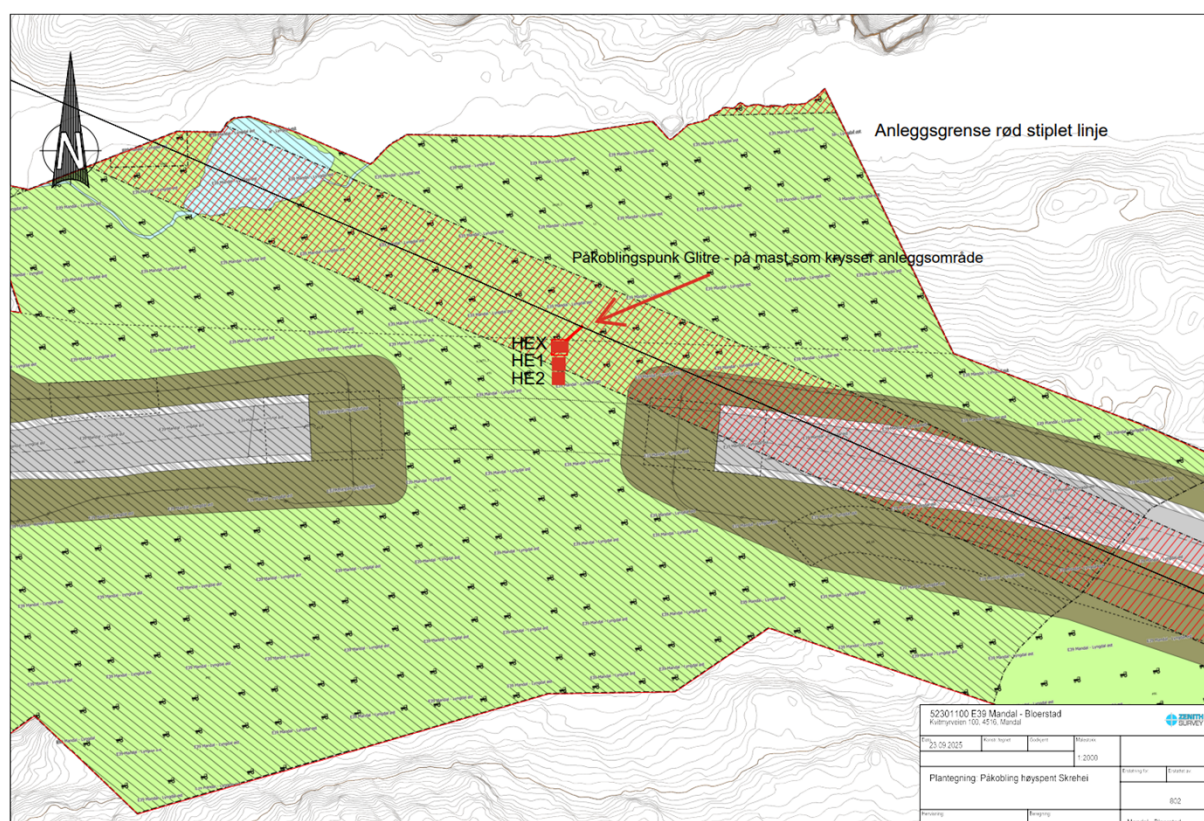

Figur 2: Plassering av nettstasjoner i Skreheiatunnelen, markert med røde firkanter. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.

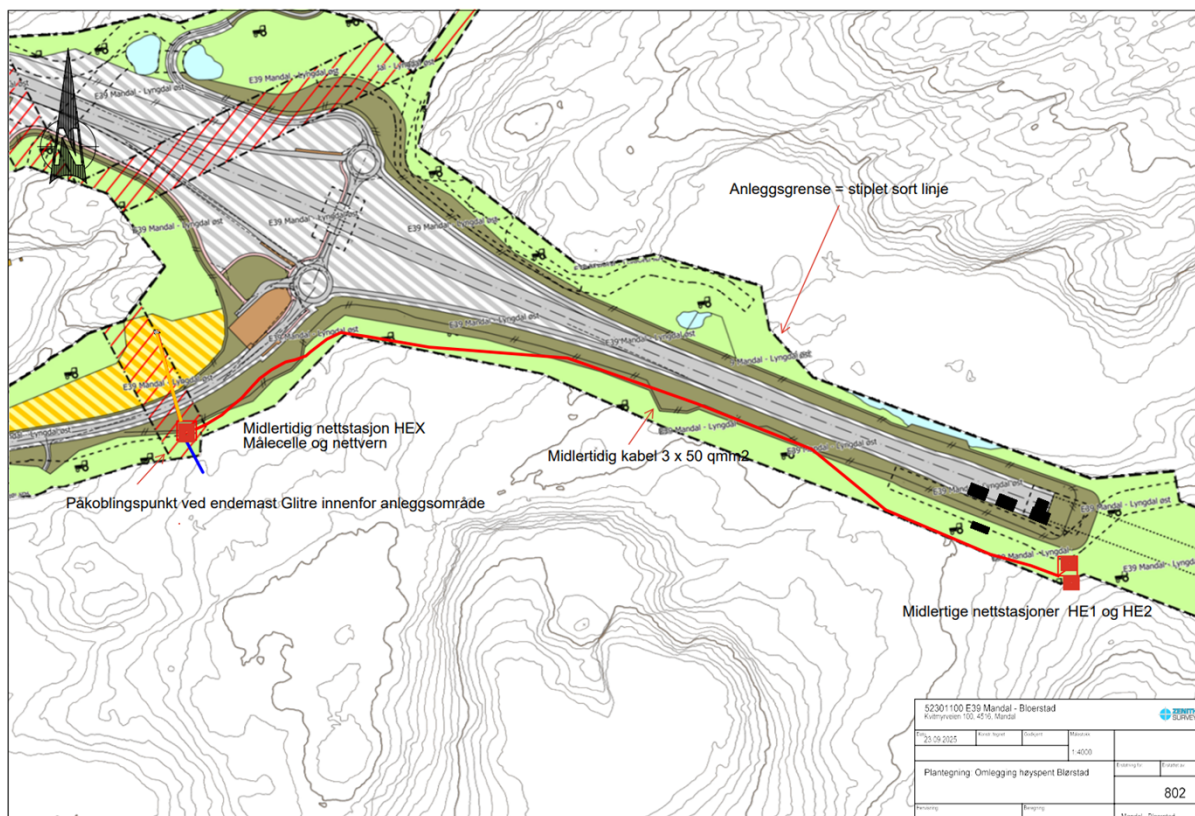**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Figur 3: Plassering av netstasjoner og høyspentkabel i Vråheiatunnelen, markert i rødt. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-2, fordi vi mener de elektriske anleggene har begrensede virkninger på omgivelsene. Nettanleggene skal plasseres på opparbeidede anleggsplasser i forbindelse med bygging av nye E39 Mandal–Blørstad. Hæhre og Glitre Nett er enige om teknisk løsning. Hæhre har også informert berørte naboer gjennom den godkjente reguleringsplanen for veiprojektet.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Alle de elektriske anleggene skal plasseres i tunnel og ved tunnelpåhugg. NVE legger til grunn at eventuelle konsekvenser knyttet til arealinngrepet, som påvirkning på for eksempel kulturminner naturmangfold, arealbruk, næring og bebyggelse, friluftsliv eller vassdrag allerede er vurdert i forbindelse med reguleringsplanen til veiprojektet.

NVE vurderer at de elektriske anleggene ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser utover virkningene anleggsområdene i seg selv vil gi. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat**Naturfare**

NVEs søk i NVE Atlas viser at tiltaket ikke ligger i aktsomhetssoner for naturfare. NVE minner likevel om at Hæhre er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at etablering av anleggene skal planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energiloven. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Teknisk løsning

Glitre Nett skal bygge, eie og drive forsyning frem til anleggsområdet. Glitre Nett og Hæhre er enige om grensesnitt og Glitre Nett bekrefter at det er kapasitet i overliggende nett. NVE har ingen merknader til valg av teknisk løsning.

Vedtak

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE anleggskonsesjon til Hæhre Entreprenør AS for å bygge, eie og drive midlertidige høyspentanlegg med øvre spenningsnivå 22 kV for forsyning av anleggsområdene i tunnelene Vråheia og Skreheia i Lindesnes kommune. Konsesjonen er gitt med varighet til 01.12.2028. Nærmere spesifikasjoner er gitt i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202521315-4.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

HÆHRE ENTREPRENØR AS

Kopimottakerliste:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør
TELENOR NORGE AS
Grunneiere/rettighetshavere
HÆHRE ENTREPRENØR AS - Bjarte Aga
STATSFORVALTEREN I AGDER
LINDESNES KOMMUNE
AGDER FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.