

Fra: "Truls Bardal" <Truls.Bardal@helgelandkraft.no>
Sendt: onsdag 22. januar 2025 11.14.21
Til: "Hanne Tjoflot" <htjo@nve.no>
Emne: SV: Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Kaldåga kraftverk

Hei Hanne

1. Meter under LRV


1-vatn
LRV 663,3 moh
Luketerskel 657 moh
Teoretisk 6,3m under LRV

2-vatn
LRV 672,9
Luketerskel 670,7 moh
Teoretisk 2,2m under LRV


5-vatn
LRV 711,8
Luketerskel 707 moh
Teoretisk 4,8m under LRV

Vannstanden i magasinene kommer ikke helt ned til luketerskel, da det blir en terskel ved inngangen til tappeløpet som ligger høyere. Denne er ikke innmålt. Se prinsipp på skisse under.


1-vatn

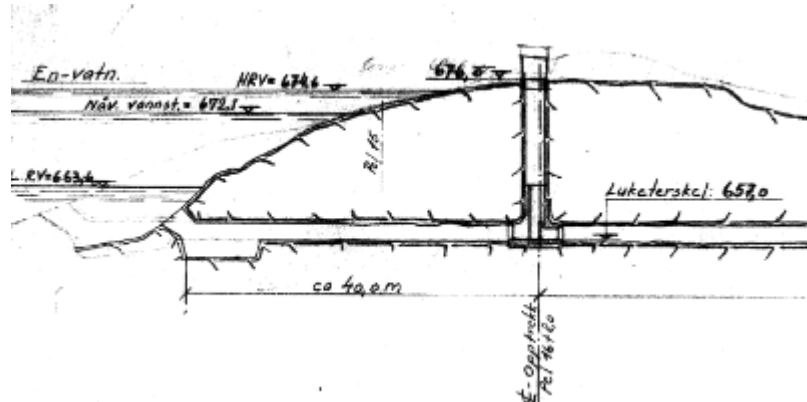

To-vatn

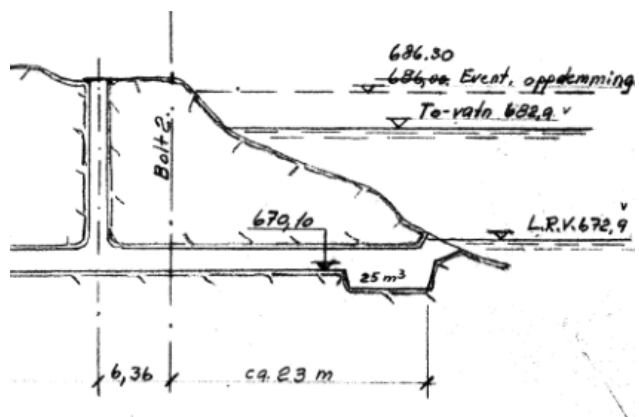

5-vatn

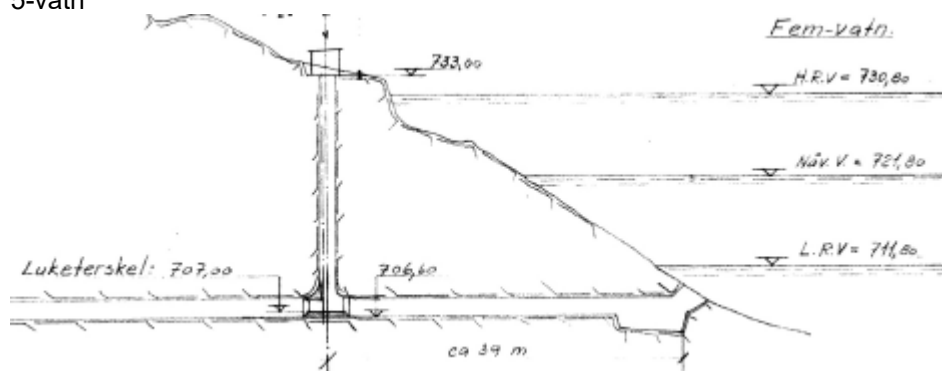

2. Tidsrom

Vi søker om å senke magasinet fra 1. mars. Dersom forholdene ligger til rette, setter vi i gang umiddelbart og skal være ferdig med arbeidene i løpet av 2-3 uker. Luker vil da bli stengt og magasinene fylt opp igjen. Vi har mye erfaring med arbeid på fjellet Toven hvor arbeidene skal foregå. Det er alltid en utfordring med værforhold her. Dette kan medføre komplikasjoner med transport av personell og utstyr. Dersom været virkelig slår til får vi regn som forhindrer oss i utføre arbeidet. Det er derfor satt av et tidsrom frem til påske (uke 16) for å ha mulighet å justere utførelsestidspunkt. Etter påske er det fare for mildvær og snøsmelting som hindrer oss i utføre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Truls Bardal
VTA

Helgeland Kraft VANNKRAFT

Helgeland Kraft Vannkraft AS
Postboks 702, 8654 Mosjøen
Mob: + 47 97 11 87 13
www.helgelandkraft.no

Fra: Hanne Tjoflot <htjo@nve.no>

Sendt: tirsdag 21. januar 2025 16:43

Til: Truls Bardal <Truls.Bardal@helgelandkraft.no>

Kopi: .Firmapost-HK <firmapost@helgelandkraft.no>

Emne: Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Kaldåga kraftverk

Hei,

Jeg er deres saksbehandler for søknaden om å senke tre magasiner ved Kaldåga kraftverk under LRV.

For å kunne fortsette saksbehandlingen trenger jeg noe oppklaring i forbindelse med søknaden:

- Hvor mange meter under LRV søker dere om å senke for hvert magasin?
- Oppfatter jeg det riktig at dere søker om å senke i en periode på inntil tre uker innenfor tidsrommet 03.03.2025 – 11.04.2025, eller søker dere generelt om å kunne senke i hele tidsrommet?

Ber om svar snarest.

Med hilsen,

Hanne Tjoflot

Førstekonsulent

Avdeling for energi og konsesjon

Seksjon for vannkraftkonsesjonar

Telefon: 22 95 94 97

Kontakt seksjon for vannkraftkonsesjonar direkte

Telefon: 22 95 95 90 (opningstider: 09.00 – 10.30, 11.30 – 14.00)

eller e-post: vannkraftkonsesjoner@nve.no

