


Jo Forren

Fra: Anne Haug <annhau@trondelagfylke.no>
Sendt: torsdag 12. oktober 2023 14:47
Til: Anders Schjølberg; Jo Forren
Emne: Hitra kommune. Jordkabel -145 kV- langs fylkesveg FV714 mellom Hitra og Frøya. Kulturminnefaglig uttalelse.

Vår ref: 202339230

Vi viser til oversendelse på epost den 26.09.23 vedrørende ny strøm jordkabel langs FV 714 mellom Hitra og Frøya fra Heggesvika til innslagspunktet for tunnelen ved Vågen på Hitra og fra Hammarveien og fram til Lundeveien på Frøya.


Store deler av traseen på Hitra siden ligger innenfor reguleringsplan for FV714 Dolmsundet bru med tilhørende vegnett. Innenfor denne planen har vi tidligere gjennomført arkeologiske registreringer. Innenfor den omsøkte traseen er det kjent to automatisk fredete kulturminner med Askeladden id 74641 og 113488. Begge kulturminnene er automatisk fredet jf kulturminnelovens §3. Begge kulturminnene som vises på kartene under ligger med hensynssone H570 i gjeldende reguleringsplan.

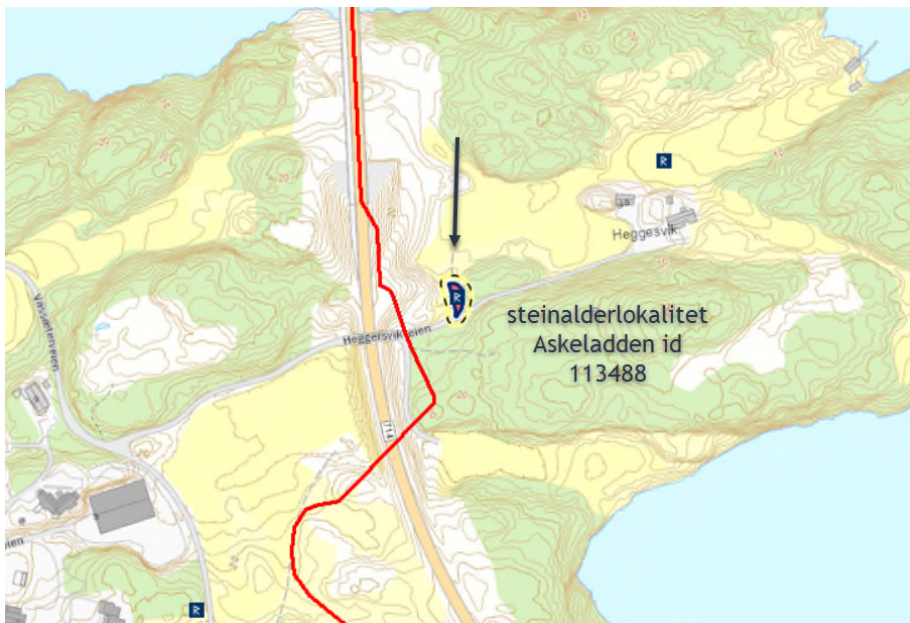

Vi har fått oppgitt av Tensio at begge kulturminnene vil hensyntas og skal ikke berøres. Dette gjelder både kulturminnene og deres sikringssone.
For Id 74641 så vil det i praksis ikke bli noen graving da man ligger inne i Dolmsundbrua ved passering. Grønn markering (på kartet under) viser hvor det er eksisterende rør og kabelstige, her blir det ingen inngrep i grunn.



Når det gjelder id 113488 vil graving foregå i god avstand til kulturminnet og deres sikringssone (som vist på kartet under).

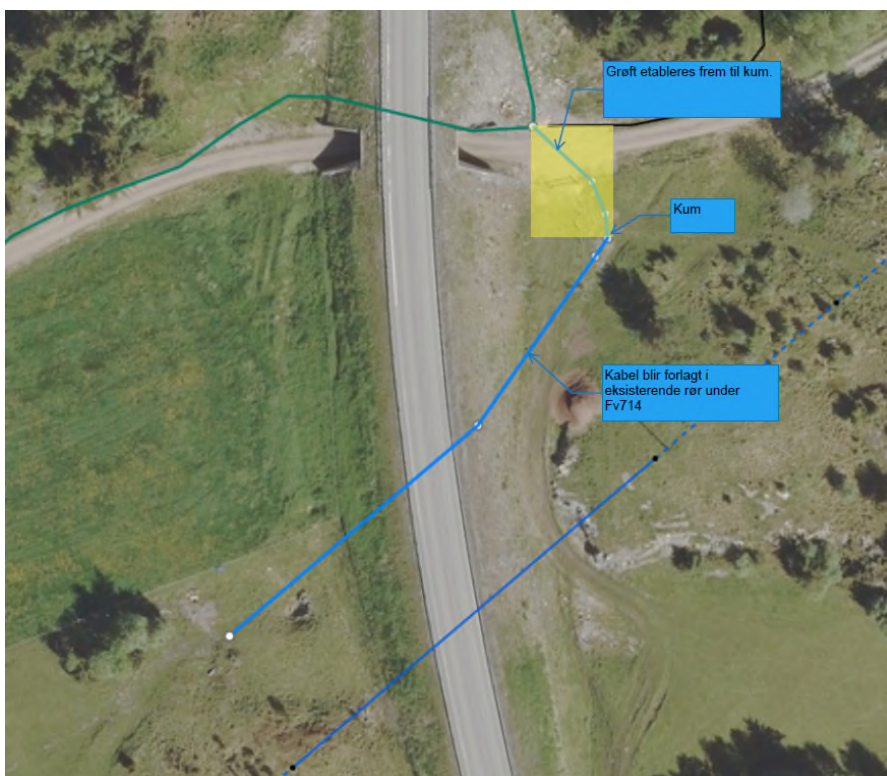

Når det gjelder området på Frøya har vi også vurdert dette området i en tidligere plan og ser ingen behov for å gjennomføre ytterligere registreringer her. Vi har også fått opplyst at jordkabel skal legges i allerede etablert grøft.

Vi vurderer med disse opplysningene at det er liten risiko for at graving av jordkabel slik som forskrevet og kartfestet, vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner.

Vi ber om at man er likevel spesielt aktsom i området hvor id 74641 og 113488 ligger. Denne tillatelsen gjelder kun omsøkte trase og skulle det bli behov for endringer må dette avklares med oss.

Vi minner til slutt om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Vi vil også minne om at kryssing framføring og graving langs fylkesveg er søknadspliktig. Søknadsskjema for dette finner dere på denne siden: <https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/soknadsskjema/soknad-om-gravetillatelse/>.

Med vennlig hilsen
Anne Haug



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjiette

Anne Haug

Seniorrådgiver

Seksjon kulturminner

annhau@trondelagfylke.no

74 17 51 43 / 918 97 265

74 17 40 00 (sentralbord)

www.trondelagfylke.no