

ST1 NORGE AS

Vår dato: 24.01.2025

Vår ref.: 202422993-4 Oppgis ved henvendelse

Saksbehandler: Ragnhild

Heimstad,

22 95 90 55/rahe@nve.no

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til nettstasjon med transformator i Eidsvoll

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt St1 Norge AS (St1) tillatelse til å bygge og drive en nettstasjon med tilhørende transformator i tilknytning til Shell Nebbenes Vest i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202422993-3. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/21529/A


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt St1 til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

St1 søkte 5. desember 2024 om tillatelse til å bygge og drive en nettstasjon med tilhørende transformator med omsetning 22(11)/0,48 kV og ytelse 2,0 MVA. Nettstasjonen vil bli om lag 6 meter lang, 2,5 m høy og 2,2 m bred og skal plasseres på eiendom med gnr. 97 og bnr. 94 på Nebbenes i Eidsvoll kommune der St1 selv er grunneier. De elektriske anleggene skal benyttes til å forsyne et ladeanlegg. Kart 1 viser den overordnede geografiske plasseringen av nettstasjonen og kart 2 viser omsøkt plassering.



Kart 1: Oversiktskart over plassering av omsøkt nettstasjon på Nebbenes i Eidsvoll kommune. Kilde: St1.

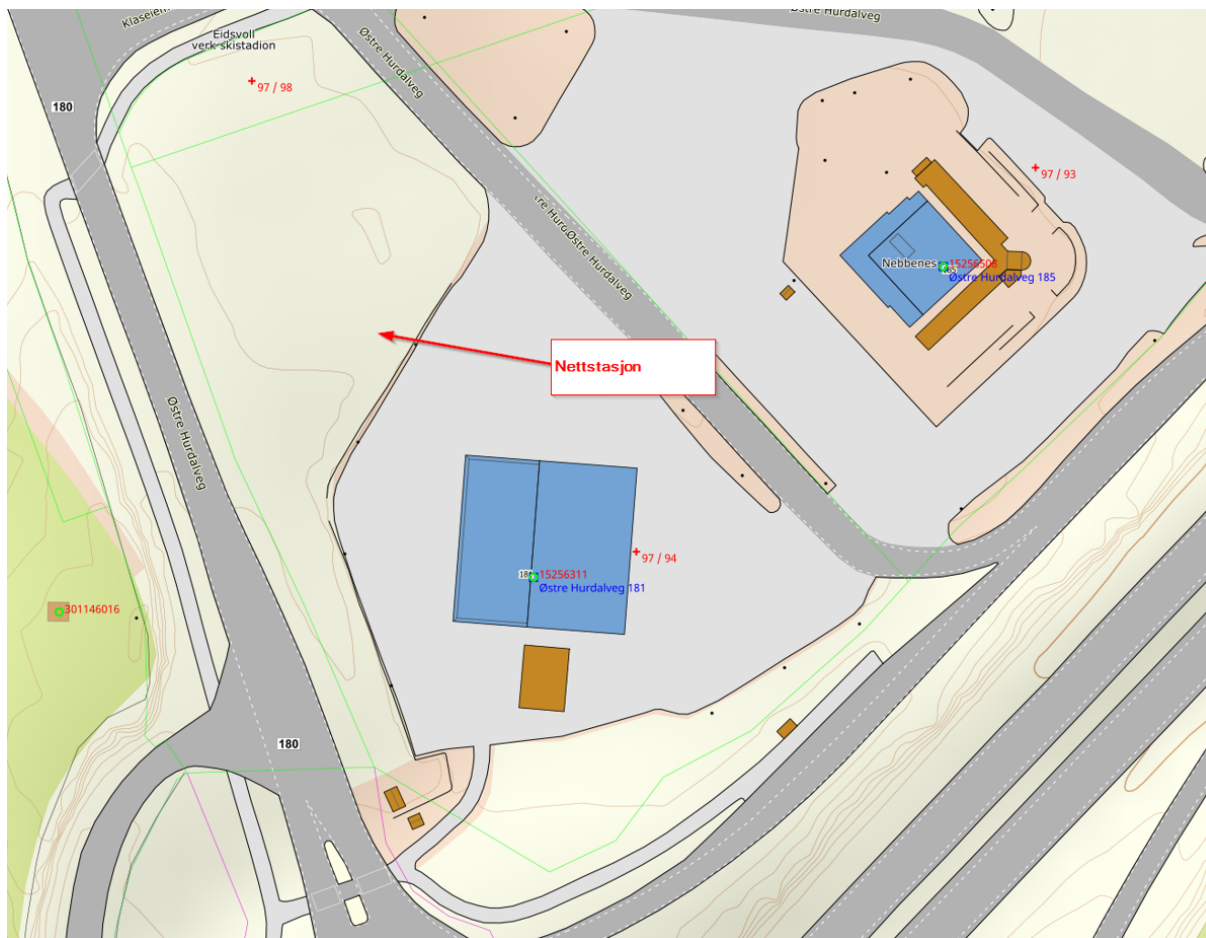

Kart 2: Omsøkt plassering av nettstasjonen. Kilde: St1.

St1 skal koble seg på områdekonsesjonær Elvia sitt lokale distribusjonsnett. St1 har lagt ved bekreftelse fra Elvia på valg av tilknytningspunkt og at kapasitet i nettet er avklart og at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket. St1 har videre lagt ved bekreftelse fra Eidsvoll kommune på at nettstasjonen ikke er i konflikt med gjeldende planer. Ifølge Eidsvoll kommune er eiendommen regulert til bensinstasjon og vegserviceanlegg. Drift og vedlikehold av anlegget skal ivaretas av Caverion Norge AS.

NVEs behandling

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær Elvia og Eidsvoll kommune.

NVEs vurdering av søknaden

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil bygges i tilknytning til Shell Nebbenes Vest i Eidsvoll kommune. St1 opplyser at de selv er grunneier på eiendommen og, ifølge brev fra Eidsvoll kommune, er området regulert til bensinstasjon og vegservice.



NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Anlegget skal bygges dels på en parkeringsplass og en rabatt med plen. Det er ikke registrert vesentlige naturverdier i Naturbase eller andre offentlige kartinnsynsløsninger som er blitt påvirket av tiltaket. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukerkundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at St1 eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at dette spenningsnivået begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE mener fordelene ved å bygge de omsøkte elektriske anleggene er større enn ulempene, og mener St1 Norge AS derfor bør få konsesjon. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE derfor St1 Norge AS konsesjon til å bygge, eie og drive den omsøkte nettstasjonen med tilhørende transformator med omsetning 22 (11)/0,48 kV og 2,0 MVA ytelse i Eidsvoll kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202422993-3.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener nettstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Ragnhild Heimstad
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

ST1 NORGE AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

EIDSVOLL KOMMUNE

TELENOR NORGE AS

ELVIA AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

ST1 NORGE AS - Bård Granerud

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.