


Konsesjonssøknad flytting 66 kV Verdals S-Ørin ved Vinne
Tilleggsopplysninger mastehøyde og vurdering av konsekvenser for landbruksdrift

NVE har i epost den 28.2.2024 bedt om følgende tilleggsopplysninger:

Hva er høyden på mastene og ca. høyde for luftledningen/ avstanden over bakken (spesielt over landbruksjord)? Er det en risiko for begrensninger/ ulemper for landbruksdrift? Her ønsker vi at dere sender oss et vedlegg med målsatt skisse av mastetypen dere skal bruke, samt at dere gjør en vurdering av risiko for begrensninger/ ulemper for landbruksdrift

Vedlegg 5 i søknaden viser målsatt skisse over aktuell mastetype. Linjeprofil er beregnet og vist i figur 1.

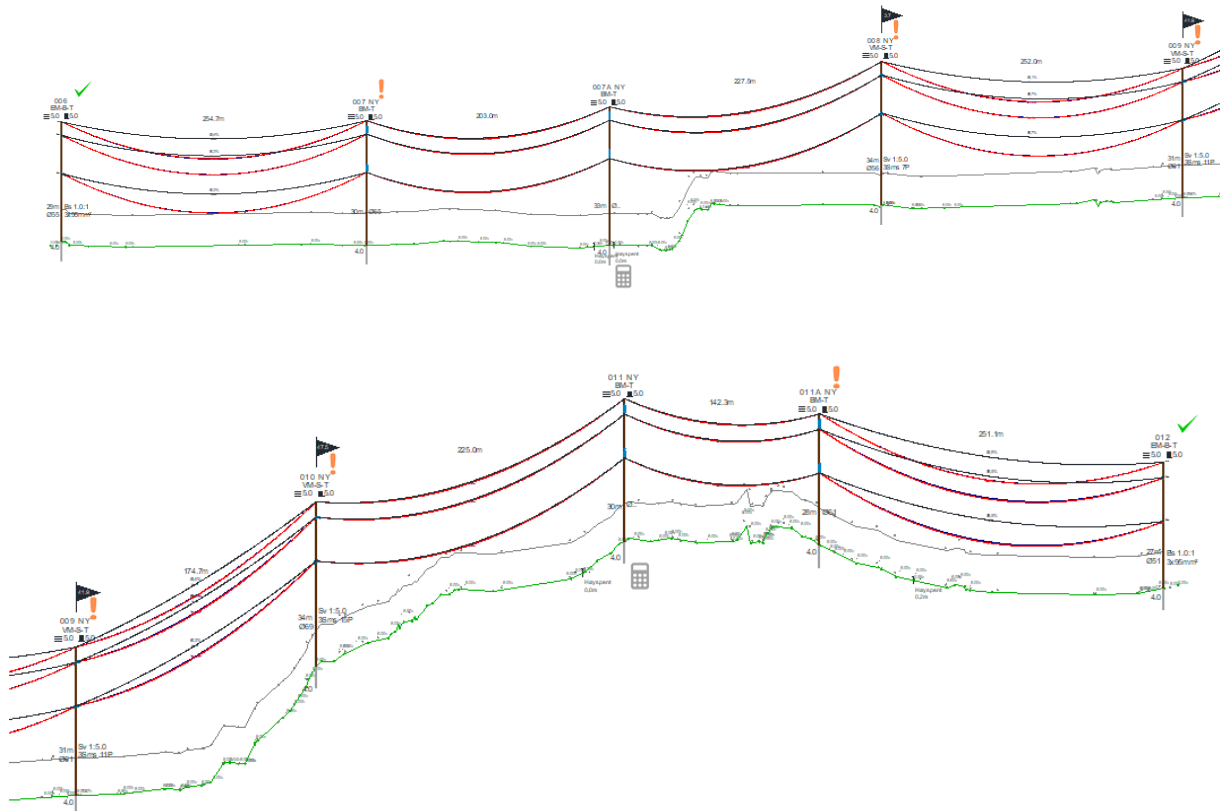

Figur 1 Linjeprofil ny trase Vinne fra nord (venstre øverst) til sør (høyre nederst)

Mastehøyden varierer fra 23 m til 30 m over bakken.

Ledningen vil bli prosjektert i henhold til Forskrift for elektriske forsyningsanlegg 2006 som i §6.4 Avstander, kryssinger og nærføringer beskriver under Landbruksområder og lignende:

«I områder hvor det kan forventes at det benyttes høye maskiner skal ledningshøyden tilpasses dette.»

Ledningen vil ikke medføre ulempe for landbruksdrift utover den ulempe som mastepunktene utgjør og som er beskrevet i konsesjonssøknaden kap. 5.8 og i vedlegg 1 Konsekvensutredning kapittel 11.1.