

GJOSA KRAFTVERK AS
Handelandsvegen 75

5451 VALEN

Vår dato: 16.07.2025

Vår ref.: 202415396-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir konsesjon til nettilknytning og elektriske anlegg til Gjosa kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Gjosa Kraftverk AS (heretter Gjosa Kraftverk) konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i Gjosa kraftverk i Sirdal kommune. NVE har gitt tillatelse til en om lag 275 meter lang 22 kV jordkabel fra Gjosa kraftverk frem til tilknytningspunkt i eksisterende nett. Det gis også tillatelse til en 3800 kVA transformator og en 3700 kVA generator. Dokumentene er å finne på www.nve.no/20474/A.


Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Gjosa Kraftverk til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Det vises til søknad av 10. januar 2025, hvor Gjosa kraftverk søker om anleggskonsesjon for nettilknytning og elektriske anlegg til Gjosa Kraftverk i Sirdal kommune.

NVE har tidligere gitt vassdragskonsesjon til bygging og drift av kraftverket, som skal tilknyttes overliggende nett via en om lag 275 meter lang 22 kV jordkabel (se figur 1). De søker også om tillatelse til å installere en generator med ytelse på 3700 kVA og en transformator med omsetning 22/0,99 kV og ytelse 3800 kVA. Gjosa Kraftverk oppgir i søknaden at de har inngått minnelig avtale med grunneierne for etablering av jordkabelen over deres eiendom. Generatorer og transformatorer skal plasseres inne i kraftverket.

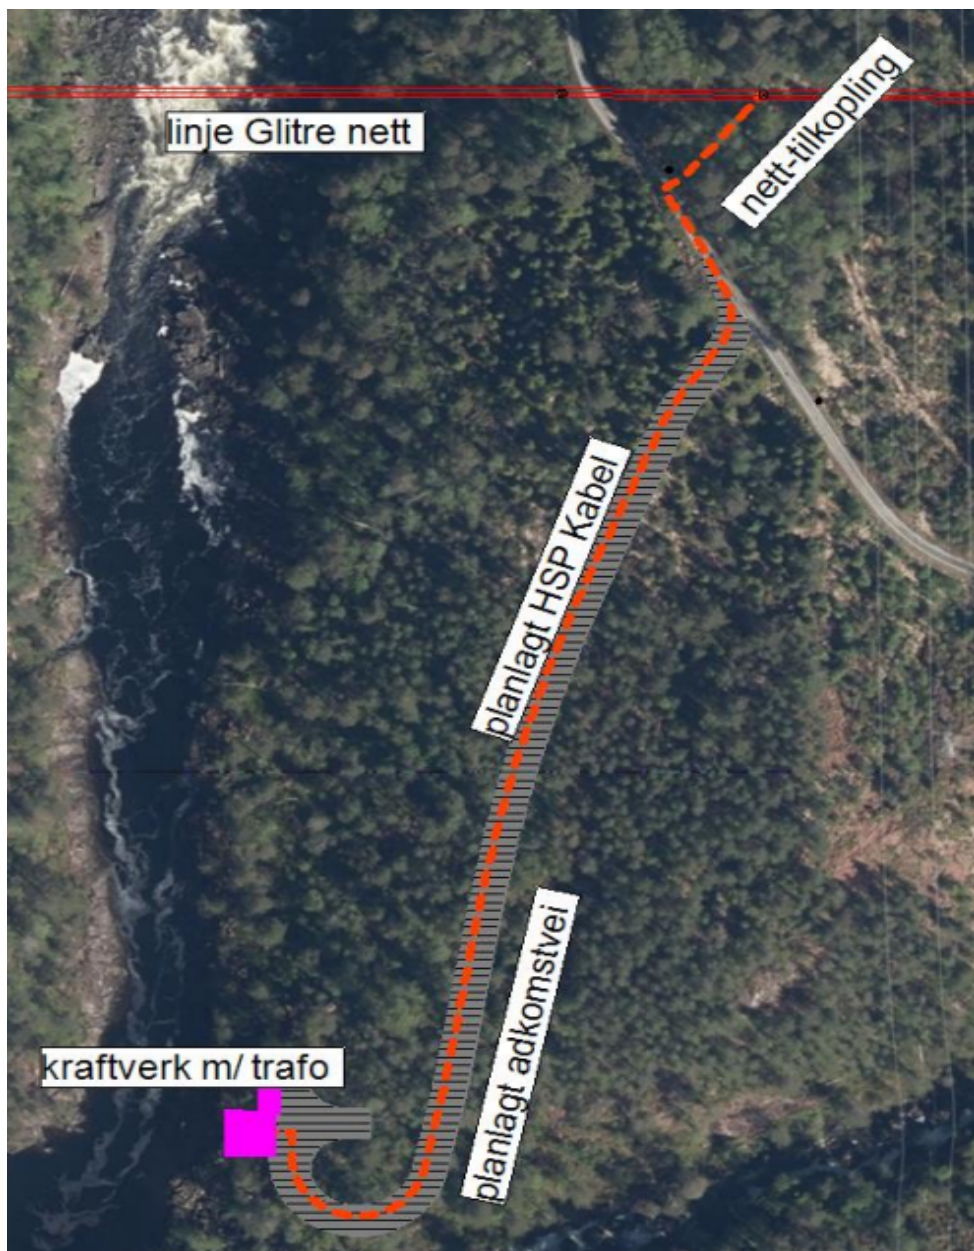

Figur 1: Gjosa kraftverk tilknyttes overliggende nett via en om lag 275 meter lang 22 kV jordkabel. Jordkabelens trasé er markert med rød stiplest strek. Kilde: Gjosa kraftverk sin søknad av januar 2025.

NVEs behandling og vurdering

Behandling av søknaden

Siden tiltaket er hørt i forbindelse med detaljplanen for Gjosa kraftverk ser ikke NVE behov for ytterligere høring av søknaden, og unnlater høring i medhold av energiloven § 2-1. Gjosa Kraftverk har kommet til minnelig avtale med berørte grunneiere, og det er inngått tilknytningsavtale med Glitre Nett.

Behov

Tiltaket er nødvendig for å tilknytte Gjosa kraftverk til overliggende nett. Gjosa Kraftverk fikk vassdragskonsesjon den 14. 03.2024, NVE ref. 202116469-21. NVE forutsetter at Gjosa



Kraftverk forholder seg til kravene gitt i gjeldende vassdragskonsesjon, og vi påpeker at gjeldende maksimal driftsvannsføring skal benyttes. Gjosa Kraftverk opplyser at Glitre Nett har bekreftet tilknytning av kraftverket, og at det er kapasitet i overliggende nett. Avtalen om nettilknytning er oversendt NVE.

Virkninger for miljø, naturverdier og samfunnet

Gjosa kraftverk tilknyttes overliggende nett via en om lag 275 meter lang 22 kV jordkabel. Jordkabelen vil graves ned i planlagt adkomstvei, før den legges i privat vei og videre i tursti. Turstien vil bli brukt som midlertidig anleggsvei i forbindelse med bygging av kraftstasjon og vil i denne perioden bli stengt for allmenn ferdsel. Mellom tursti og tilkoblingspunkt legges jordkabelen gjennom skogsterreng de siste 25 meterne.

Naturmangfold

Den delen av jordkabeltraseen som skal legges under den planlagte adkomstveien, samt delvis i privat vei, vil ikke beslaglegge nytt areal utover det som allerede berøres av veiutbyggingen. Derimot vil strekket som går gjennom turstien og videre gjennom skogsterreng mot tilknytningspunktet medføre noe inngrep i naturen. Gjosa Kraft opplyser i sin søknad at det vil bli etablert en to meter bred restriksjonssone for beplantning langs jordkabeltraseen i skogområdet. Dette 25 meter lange området består, ifølge Gjosa Kraftverk, av ung, ensaldret furuskog i hogstklasse 2 og er vurdert å være uten hogstrestriksjoner. Videre har NVE gjennomgått traseen i Naturbase for området som omfatter turstien og skogsterrenget, uten å finne registreringer av nye naturtyper eller rødlistearter som kan bli påvirket av den planlagte jordkabelen. NVE vurderer at etablering av jordkabelen gir ubetydelige virkninger for naturmangfold.

Kulturminner

NVE har sjekket tiltaket i Riksantikvarens database, Askeladden. Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner som vil bli berørt av jordkabelen.

Visuelle virkninger

Jordkabeltraseen legges hovedsakelig under planlagt adkomstvei, og vil ikke ha visuelle virkninger utover det byggingen av veien gir. Der jordkabelen legges i tursti og videre i terreng mot tilknytningspunktet i distribusjonsnettet, vil tiltaket være synlig i etterkant av anleggsarbeidet, men vegetasjon vil over tid reetablere seg naturlig. NVE mener at jordkabeltraseen ikke vil medføre negative visuelle virkninger av betydning.

Elektriske anlegg i kraftverk

Transformator og generator skal plasseres inne i kraftstasjonen. NVE mener at dette ikke vil ha virkninger for natur eller miljøverdier utover det byggingen av kraftverket allerede medfører.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Gjosa Kraftverk AS tillatelse til å installere elektriske anlegg i



Gjosa kraftverk, samt å knytte disse til distribusjonsnettet med en om lag 275 meter lang 22 kV jordkabel. Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Gjosa Kraftverk så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12. NVE ber om at Gjosa Kraftverk sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
seksjonssjef (fung.)

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

GJOSA KRAFTVERK AS

Kopimottakerliste:

Sirdal kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

TELENOR NORGE AS

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE

GLITRE NETT AS

GJOSA KRAFTVERK AS - KENNETH EIDE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 25. august 2025 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.