



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Ruter AS

Organisasjonsnummer: 991 609 407

Dato: 13.08.2026

Varighet: 13.08.2076

Referanse: NVE 202606894-8

Kommune: Lørenskog

Fylke: Akershus



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 29. mai 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Ruter AS tillatelse til å bygge, eie og drive nettstasjoner med tilhørende transformatorer innenfor Rusters bussanlegg i Kloppaveien 20 i Lørenskog kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

Nettstasjoner på Rusters bussanlegg i Kloppaveien 20, 1472 Fjellhamar gnr. 112, bnr. 4 i Lørenskog kommune, med grunnflate omtrent 80 m², med:

- Nettstasjoner med transformatorer med samlet effekt på 6 MW og øvre spenningsnivå 11 kV
- Nødvendig høyspentanlegg

Anleggene skal bygges innenfor det geografiske område slik det fremgår av kart merket vedlegg 1 og figur merket vedlegg 2. Nettstasjonene skal i all vesentlighet se ut slik det fremgår i vedlegg 3, vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen 3 år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen 3 år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere nettstasjonene i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Tor Carlsen
fagleder

Andrine Strand
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Oversiktskart over lokaliseringen av høyspenningsanlegget




Geografisk lokalisering av høyspenningsanlegget, der rød knappenål viser plassering av Ruters bussanlegg i Fjellhamar i Lørenskog. Kilde: Ruter AS sin søknad av 29. mai 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Situasjonsplan av Lørenskog bussanlegg

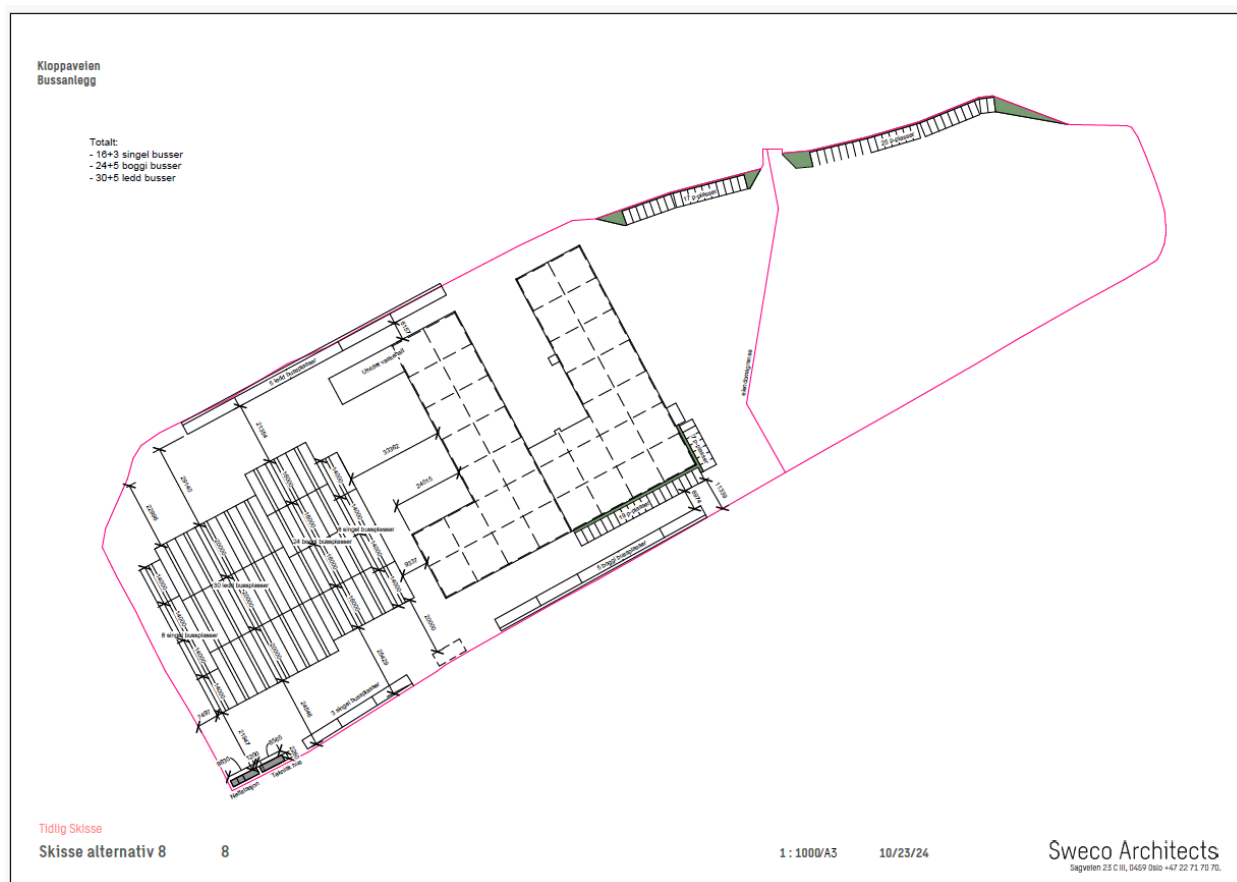


Situasjonsplan som viser området for Ruters bussanlegg i Kloppaveien 20 i Lørenskog. Kilde: Ruter AS sin søknad av 29. mai 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3: Fysiske spesifikasjoner

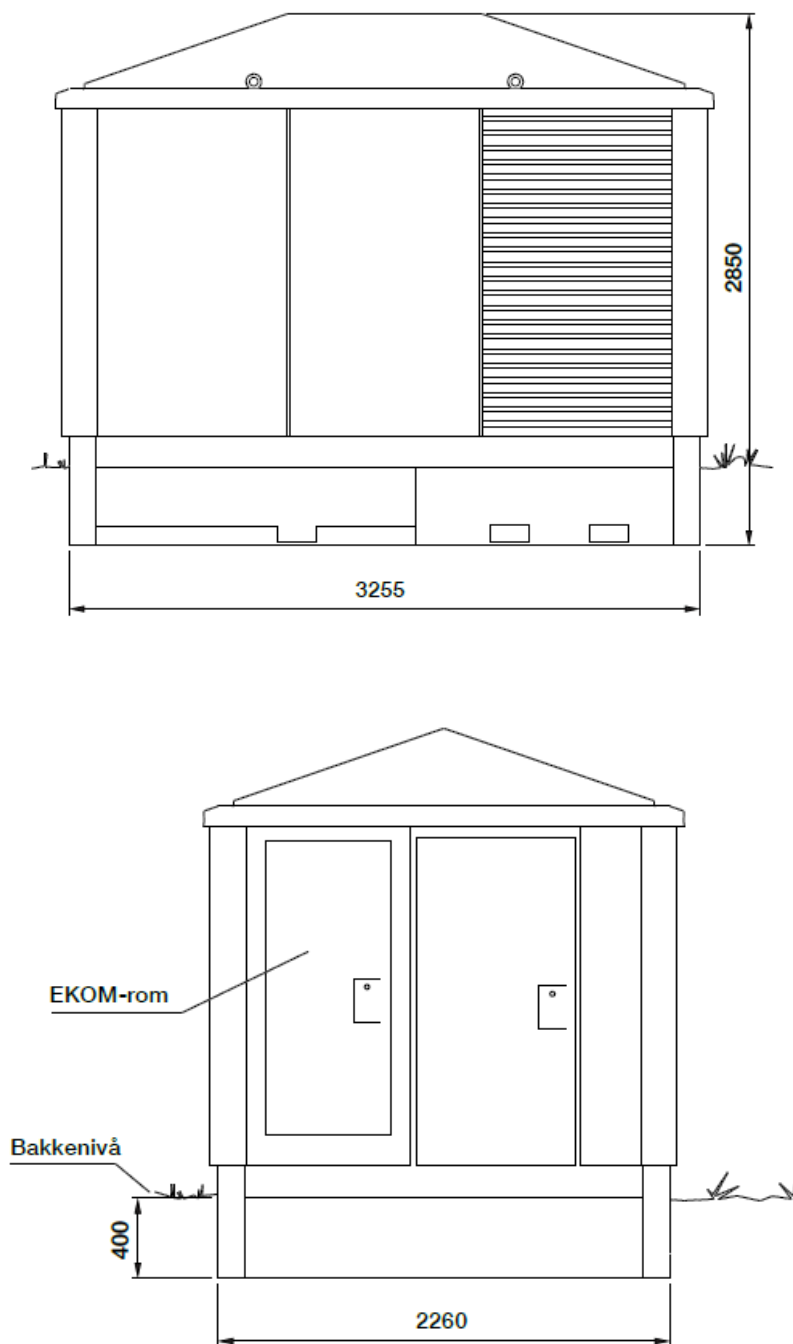

Ruter AS opplyser om at de legger til grunn en fasade for prefabrikkerte nettstasjoner som ligner typen Møre Maxi, målene kan dermed avvike fra figuren.