




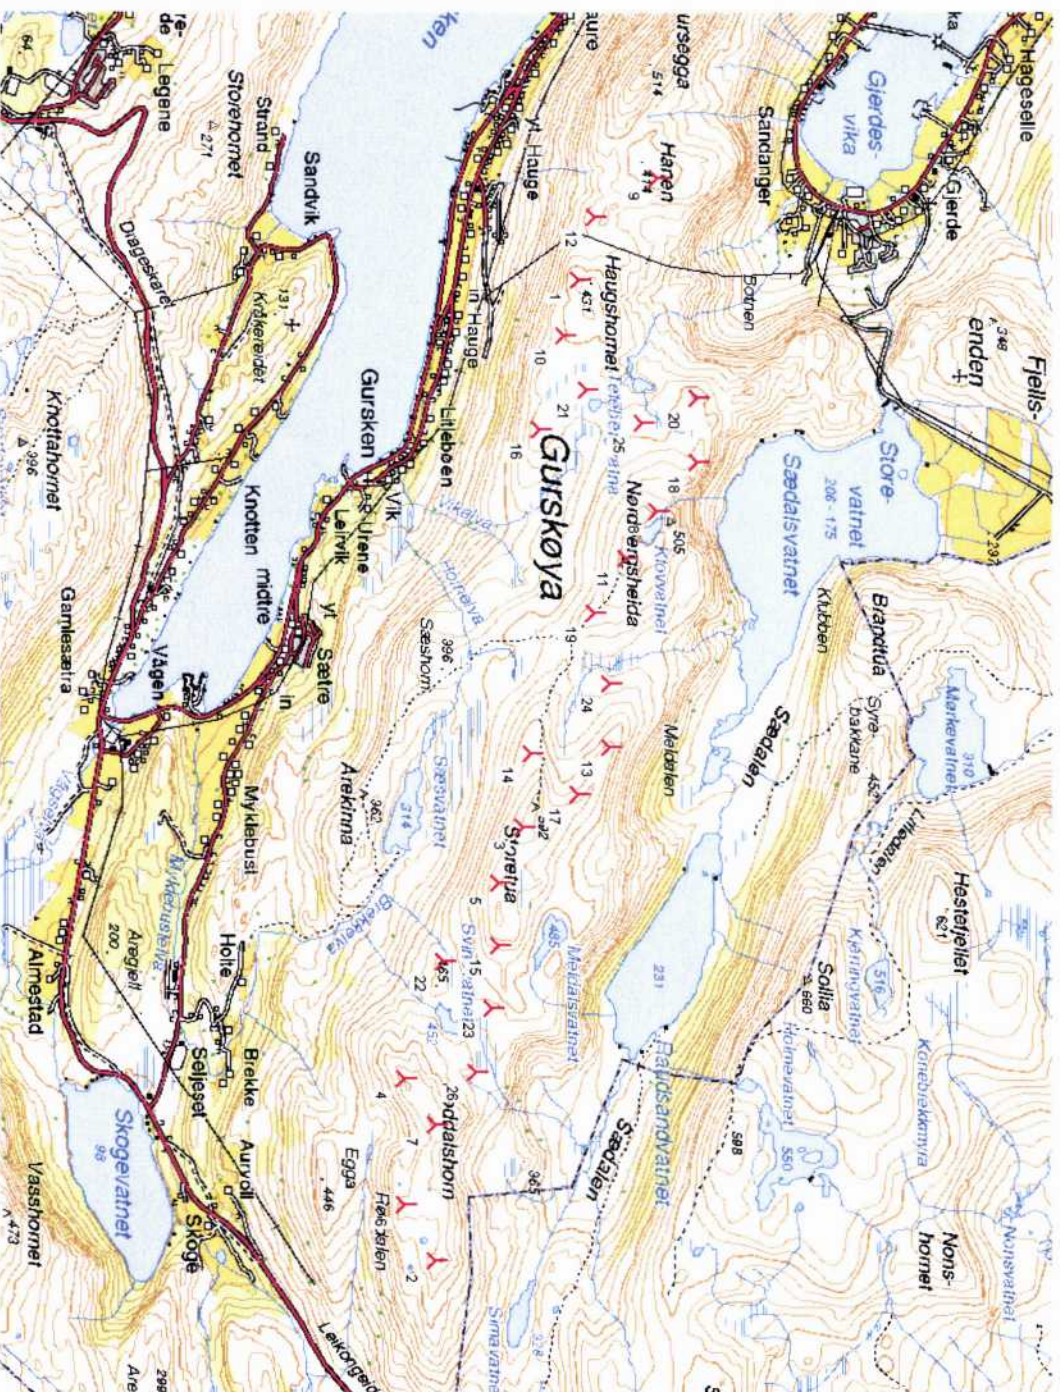

Figur 1: Layout med 26 x 3 MW Vestas V-90 (samme som i konsesjonssøknaden).

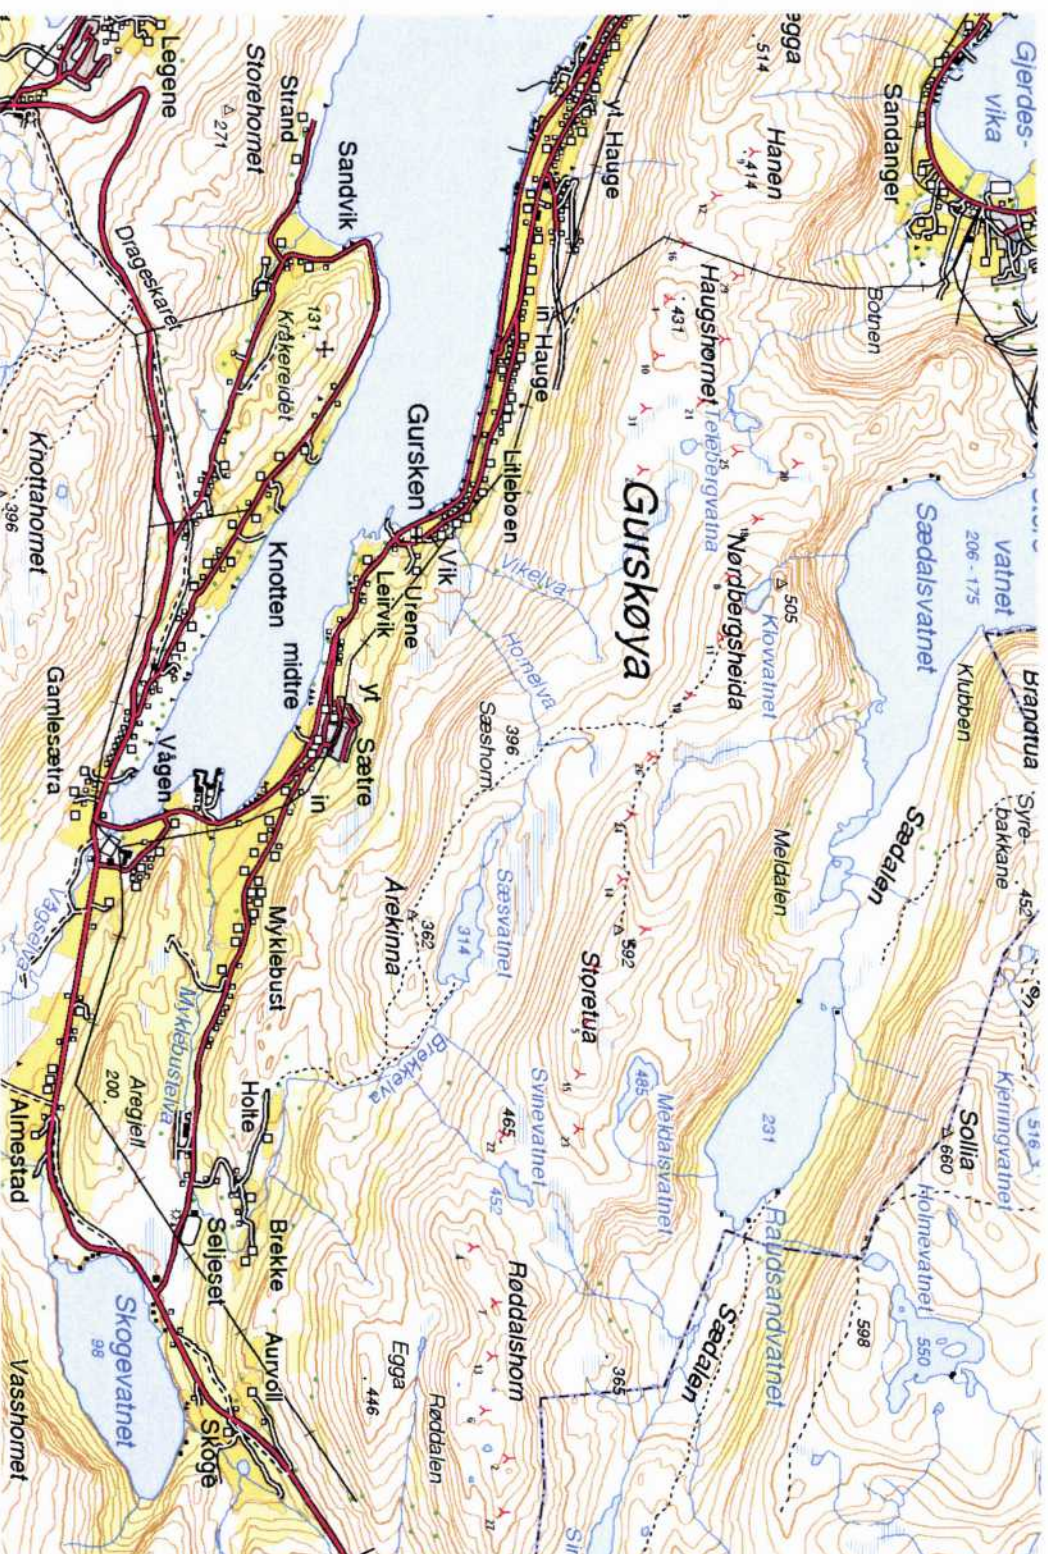

Figur 2: Layout med 31 x 2,3 MW Enercon E-70.

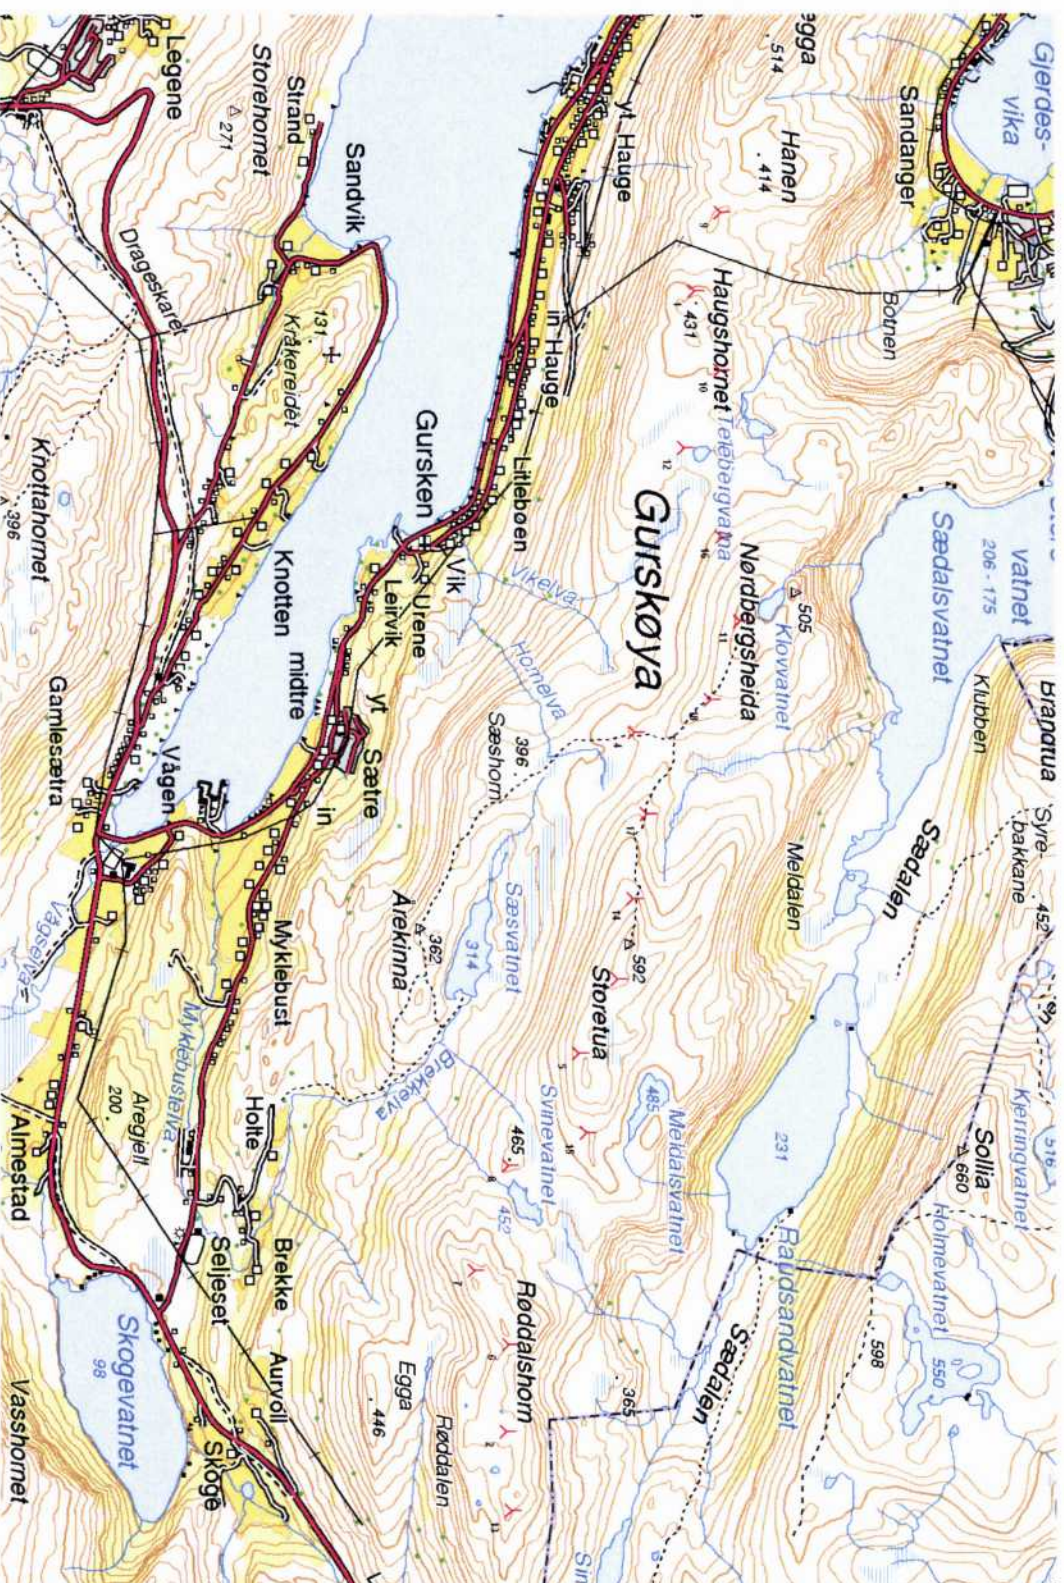

Figur 3: Layout med 18 x 3,6 MW Siemens SWT.

Gradering: Internal

Status: Final Utløpsdato:

Side 3 av 3