

KV/ HKA 2
Nordlândia boazodoallohálldahus
Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
Reindrifftsforvaltningen Nordland

312

200705944-14

200705929-14

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Din çuj./Deres ref.:
NVE 200705944-5/200705929 ksk/hkal

Min çuj./Vår ref.:
2013/1675 / 14011/2013/ SKB/ 482

Dáhton/Dato:
23.07.2013

**Ranakraft AS — Søknad om konsesjon for bygging av Gubbeltåga
kraftverk og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune, Nordland - høring**

Viser til brev av 03.06.13 hvor overnevnte søknader sendes ut på høring.
Søknaden omfatter følgende to tiltak.

Gubbeltåga kraftverk (15,6 GWh / årlig middelproduksjon):

Inntak: Overløpsdam på kote 740 i Gubbeltågas vestre løp. Damlengde på ca 15m. på krona og en høyde på ca 3 meter. Neddemt tørt areal blir ca 50 m². Gubbeltågas østre løp overføres til vestre løp via kanal og terskel med overløp i store flomperioder.


Vannvei: Nedgravd rør i grøft på vestsiden av elveløpet. 1750 meter langt med maksimaldiameter på 170 cm.

Kraftstasjon: Bygget i dagen ved eksisterende adkomstvei på nordøstlig side av elva. Installerer med 2 francis-turbiner. Samkjøring med Sølvbekken kraftverk.

Adkomstvei: I tillegg til eksisterende anleggsvei fram til eksisterende vanninntak i Gubbeltåga skal det bygges ytterligere vei på ca 50 m til kraftstasjonsområdet. Som adkomstvei til inntaksområdet planlegges bygget en vei langs rørtreseen på ca 1900 meter. Vinteradkomst vha snøskuter.

Nett-tilknytning: Luftlinje gjennom Sør-Randalen.

Massedepionier: Grøftemassene forutsettes tilbakeført ved gjenfylling/overfylling av rør. Ytterligere behov for massedepionier og massetak vil bli behandlet i detaljplanleggingen.

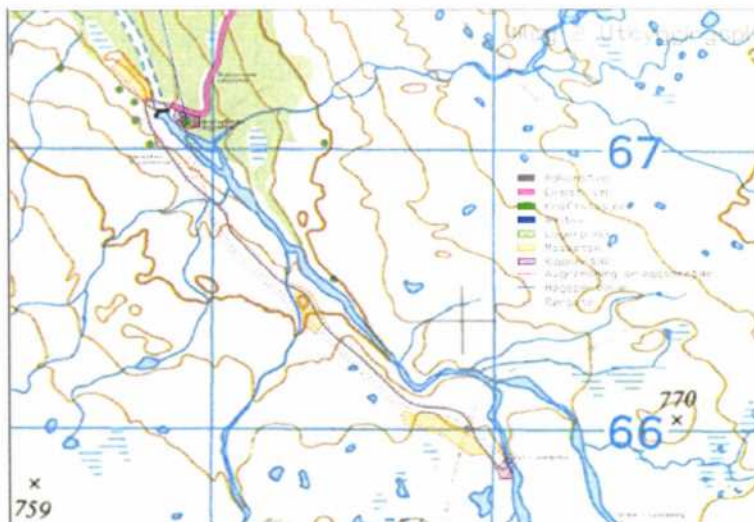

Sølvsbekken kraftverk (7,2 GWh / årlig middelproduksjon):

Inntak: Betongterskel på ca 20 meters lengde med maksimalhøyde på 1 meter anlegges i elvas naturlige løp på kote 763. Terskelen leder vannet til vanninntaket som blir etablert nord for elveløpet i en inntaksdam med største høyde på ca 4 - 5 meter. Oppdemt tørt areal blir ca 500 m².


Vannvei: Nedgravd rør i grøft 1180 meter med største diameter på 110 cm.

Kraftstasjon: Bygget i dagen ved eksisterende adkomstvei på nordøstlig side av Gubbeltåga. Installerer med 2 francis-turbiner. Samkjøring med Gubbeltåga kraftverk.

Adkomstvei: I tillegg til eksisterende anleggsvei fram til eksisterende vanninntak i Gubbeltåga skal det bygges ytterligere vei på ca 50 m til kraftstasjonsområdet. Som adkomstvei til vanninntaket planlegges å bygge en ny vei fra eksisterende anleggsvei om lag ved kote 720 i vestlig retning av vanninntaket. Vinteradkomst ved bruk av snøskuter.

Nett-tilknytning: Luftlinje gjennom Sør-Randalen.

Massedepionier: Grøftemassene forutsettes tilbakeført ved gjenfylling/overfylling av rør. Ytterligere behov for massedepionier og massetak vil bli behandlet i detaljplanleggingen.

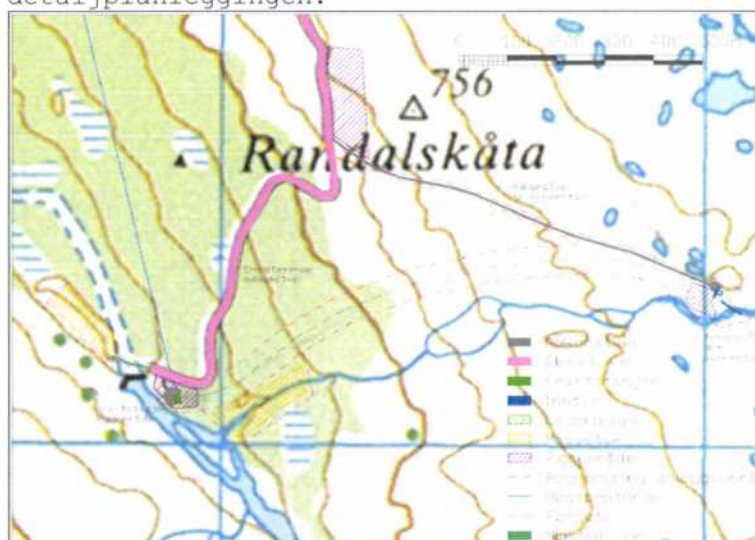

Reindriften i området:

Tiltakenes influensområde ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette er Nordlands største reinbeitedistrikt med 7 siidaandeler og et øvre reintall på 3500 dyr i vårflokk fastsatt i 2011.

Det berørte området blir av distriktet i hovedsak anvendt som vinterbeiteområde. Vinterbeite er minimumsbeite/knapphetsfaktor for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Distriktet opplyser selv at Randalens beskaffenhet som vinterbeite er spesielt da det på grunn av dalretning samt steinete og småkupert terreng svært skjeldent har låste beiter. Snøen legger seg annerledes her og pakker ikke så godt på grunn av de nevnte naturgitte forhold.

I tillegg til norske reindriftsinteresser, har også to svenske samebyer beiterett i området (Svaipa og Gran). Dette på grunnlag av konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift og tilhørende bestemmelser i reinbeiteoven. De svenske samebyene bruker områdene på norsk side på sommeren og et stykke utover høsten før de drar østover igjen.

Vi viser for øvrig til reindriften arealbrukskart på www.reindrift.no for mer informasjon.

Reindriftsforvaltningens vurdering:

Hovedutfordringene med de omsøkte prosjektene i forhold til reindrift vil være følgende:

Disse to prosjektene må sees i sammenheng med den planlagte mineralutvinningen i Nasafjell. Nasaprojektet vil dersom det blir realisert tvinge reinen lenger sør mot Randalen og dette området vil i sin tur få en betydelig høyere verdi som reinbeite og som trase for trekk og flytting.

Dersom man får en situasjon med anleggsvirksomhet i Randalen parallelt med utvinning av kvarts i Nasa vil dette bli svært kritisk for reindriften.

De omsøkte prosjektene ligger svært nært svenskegrensen og innenfor konvensjonsområdene. Anleggsvirksomhet i slike grenseområder mellom flere ulike reinflokker vil kunne gi forstyrrelser som resulterer i sammenblandinger av flokkene, noe som i sin tur gir mye ekstraarbeid og ekstraavgifter for reineierne.

Som nevnt er vinterbeite minimumsbeite for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det innebærer at et hvert tap av vinterbeiteområder vil virke direkte negativt inn på distriktets produksjonspotensial.

Reindriftsforvaltningen viser til Regional plan for små kraftverk som legger til grunn at minimumsbeiter skal tillegges stor verdi for reindriften når søknader skal vurderes.

Reindrift er en næring som må utøves etter prinsipper om bærekraftig bruk av arealer og beiteressurser og med utgangspunkt i reinens biologi. Dyrene utnytter svært marginale ressurser som har begrenset tilgjengelighet på vinteren. Dette samt dyrenes naturlige skyhet gjør dem svært sårbar for forstyrrelser. Særlig gjelder dette på vinteren og våren.

Reindriftsforvaltningen understreker derfor viktigheten av at de forvaltningsprinsipper som ligger til grunn for norsk naturforvaltning må komme til anvendelse når konsekvenser for reindrift skal vurderes i konsesjonsprosesser. Særlig er det viktig at samlede belastninger/sumvirkninger blir vurdert og at en lar føre var-prinsippet komme til anvendelse dersom det hersker usikkerhet om tiltakenes effekt på reindriften.

Konklusjon:

Reindriftsforvaltningen fraråder at det gis konsesjon for Gubbeltåga og Sølvsbekken kraftverker. Fraråding er begrunnet i at disse tiltakene sammen med

kvartsutvinning i Nasafjell vil være svært kritisk for reindriften og i verste fall bidra til at et relativt stort og svært viktig område vil falle bort som reinbeiteområde. Videre er det svært uheldig med forstyrrelser i områder hvor sammenblandinger av flere ulike reinflokker kan bli en stor utfordring.

Dersom de omsøkte tiltakene mot fraråding skulle få konsesjon anmoder Reindriftsforvaltningen på det sterkeste at konsesjonen forutsetter at uttak av kvarts i Nasafjell ikke blir en realitet.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom


Sylvi Katrin Brandsæther
Rådgiver

Kopi til:

Saltfjellet rbd v/Per Thomas Kuhmunen	Junkerdal	8255	Røkland
Svaipa sameby v/Per Olof Valkeapää	Strandvägen 9	93055	Jörn
Gran sameby v/Osvald Jonsson	Box 5	92075	Ammarnäs
Fylkesmannen i Nordland	Statens hus i Moloveien 10	8002	Bodø
Nordland fylkeskommune	Postmottak Fylkeshuset	8048	Bodø
Sametinget	Avjovargeaidnu 50	9730	Karasjok
Rana kommune	Boks 173	8601	Mo I Rana