



Norges vassdrags- og energidirektorat
 Postboks 5091 Majorstua
 0301 OSLO

Att: Kristin Haugen

DERES BREV:	DERES REF:	VÅR REF:	DATO:
03.06.09	NVE 200707950-4/200707949-5 ki/kha Arkiv: 312/113.512Z	2009- SM//0002 631	24.08.09

Engdal Kraft SUS- Søknad om Øvre og Nedre Engdal kraftverk i Halså kommune, Møre og Romsdal- høring

Det vises til Deres brev datert 03.06.09 vedr. ovennevnte.

Engdal Kraft SUS søker om tillatelse til å bygge Øvre og Nedre Engdal kraftverk i Halså kommune, i Møre og Romsdal.

Øvre Engdal kraftverk vil få en installert effekt på 1,4 MW og en midlere årlig produksjon på 4,4 GWh.

Planlagt merkespenning på generatoren er 0,69 kV. Det etableres en transformator med ytelse 2 MVA og spenningsomsetning 0,69/22 kV for innmating til 22 kV nettet.

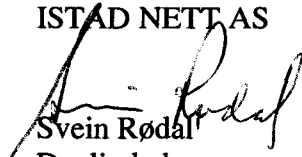
Nedre Engdal kraftverk vil få en installert ytelse på 0,9 MW og en midlere årlig produksjon på 2,7 GWh. Planlagt merkespenning på generatoren er 0,69 kV. Det etableres en transformator med ytelse 2 MVA og spenningsomsetning 0,69/22 kV for innmating til 22 kV nettet.

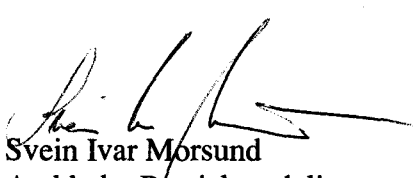
Det er viktig at det planlagte tiltaket blir koordinert med Svorka Energi AS som er områdekonsesjonær. Svorka Energi AS bekrefter i brev datert 23.03.09 til HydroPlan AS at det ifølge gjennomførte nettberegninger er ledig kapasitet i 22 kV nettt i tunglast og lettlast til å ta imot totalt 2,3 MW produksjon fra planlagte kraftverk.

På denne bakgrunn har vi ingen innvendinger til søknaden fra Engdal Kraft SUS.

Ta gjerne kontakt dersom spørsmål!

Med vennlig hilsen
 ISTAD NETT AS


 Svein Røddal
 Daglig leder


 Svein Ivar Morsund
 Avd.leder Prosjektavdelingen

ET SELSKAP I ISTAD KONSERNET