



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Statkraft Varme AS

Organisasjonsnummer: 980 396 002

Dato: **05 SEPT 2011**

Varighet: 01.09.2041

Ref: NVE 200804111-35

Kommune: Narvik

Fylke: Nordland

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energilovent) § 5-1 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknader av 29.08.2008 og 05.08.2011, og vedlagt notat *Bakgrunn for vedtak* av 01.09.2011

Statkraft Varmer AS

tillatelse til i Narvik kommune i Nordland fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

- A. Innen det området som går fram av kart merket "Konsesjonskart Narvik", vedlagt konsesjonsdokumentet.**
- B. Med følgende varmesentral og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart:**
- Varmesentral på industriområdet "Trekanten" med:**
- 2 stk. bioenergikjeler med samlet installert effekt på inntil 10 MW
 - 2 stk gass/oljekjeler med samlet installert effekt på inntil 12 MW
 - 1 stk. elektrokjel med installert effekt på inntil 4 MW
- C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart**

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energilovent, fastsettes med hjemmel i energilovent § 5-3 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.09.2041.

2. Frist for idriftsettelse og ferdigstillelse av anlegget

Fjernvarmeanlegget skal være levere varme fra konsesjonsgitt varmesentral til kunder innen 01.09.2014.

Varmesentral og hovedrørnett skal i hovedsak være bygget i samsvar med konsesjonen innen 01.09.2021.

3. Rapporteringsplikt

Konsesjonær plikter å rapportere til NVE straks fjernvarmeanlegget er bygget i henhold til frister i punkt 2. Rapportene skal også angi påløpte investeringskostnader i varmeproduksjon og fjernvarmenett, og angi årlig varmesalg på rapporteringstidspunkt.

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem ytterligere opplysninger om tekniske og økonomiske forhold vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

4. Klassifisering av anlegg

Konsesjonær kan ikke igangsette anleggsarbeid for fjernvarmeanlegg som har en konsesjonsnett installert ytelse på mer enn 10 MW før klassifisering etter § 5-3 i forskrift om beredskap i kraftforsyningen av 16. desember 2002 nr. 1606 foreligger.

5. Krav til egne ansatte i virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

6. Utforming av varmesentral

Før etablering av bygg og anlegg i forbindelse med varmesentral på Trekanten skal konsesjonær utforme en detaljplan som viser anleggets utforming, farge og materialvalg. Denne skal godkjennes av NVE før byggearbeider kan igangsettes.

7. Fornybar energiproduksjon

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

8. Kulturminner

Konsesjonær kan ikke igangsette anleggsarbeid på varmesentraler eller røرنett før det er avklart med kulturminnemyndighetene om hensynet til automatisk fredede kulturminner er ivaretatt. Ved trinnvis utbygging av fjernvarmenettet kan tiltakshaver avklare forhold til kulturminner i takt med utbyggingen av de enkelte strekninger.

9. Fremføring av fjernvarmenett


Konsesjonær må gjennom minnelige avtaler eller ekspropriasjon sørge for nødvendige rettigheter for fremføring av fjernvarmenett.

Før igangsetting av anleggsarbeider i nye områder skal konsesjonær kontakte kommune, fylkesmann, eier av vei og andre berørte for å avklare eventuelle virkninger for arealbruk og naturverdier, og undersøke muligheter for koordinering av fjernvarmerør med annen infrastruktur.

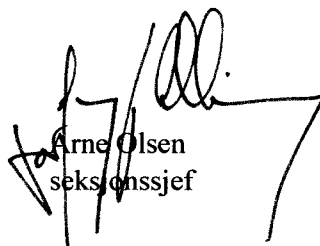
Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

10. Krav til utarbeidelse av nytt kartunderlag

Konsesjonær plikter å oppdatere kartet som viser konsesjonsområdet, plassering av varmesentraler og trase for hovedrørnett, og sende dette til NVE innen 01.11.2011.

Handwritten signature of Rune Flatby.

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Handwritten signature of Arne Olsen.

Arne Olsen
seksjonssjef

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.