



Brønnøy kommune Politisk sekretariat

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Helen N. Liebig-Larsen

Melding om vedtak

Vår ref:

2015/2427-5

Saksbehandler:

Steinar Pedersen, direkte tlf.: 75012092

Dato:

15.05.2015

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Dagslått og Ådalen Kraftverk

Det vises til siste møte i Det faste utvalg for plansaker der følgende vedtak ble fattet:


Saksprotokoll i Det faste utvalg for plansaker - 11.05.2015

Vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Dagslått kraftverk (2.3.2015) og Ådalen kraftverk (26.2.2015) i Brønnøy kommune.

Brønnøy kommune er positiv til utbygging av fornybar energi, herunder også elektrisk kraft. Overskudd av steinmasser må nyttes til private eller samfunnsnyttige formål på land.

Med hilsen


Aina H. Slotterøy
formannskapssekretær

Postadresse:
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Besøksadresse:
Sivert Nielsens gate 24

Telefon: 75 01 20 00
Telefaks: 75 01 20 01

Bankkto.: 4534 05 00117
Org.nr.: 964 983 291

E-post:
postmottak@bronnøy.kommune.no

Internett:
www.bronnoy.kommune.no

Adresseliste:

Bekk og Strøm AS	Rigetjønnveien 14	4626	KRISTIANSAND S
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland	Storgt. 39	8200	FAUSKE
Fylkesmannen i Nordland	Postboks 1405	8002	BODØ
Nordland fylkeskommune	Postmottak, Fylkeshuset	8048	BODØ
Norges Vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
36/15	Det faste utvalg for plansaker	11.05.2015

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Dagslått og Ådalen kraftverk

Saksprotokoll i Det faste utvalg for plansaker - 11.05.2015

Behandling:

Repr. Magnar Solbakk (AP) kom med følgende forslag til tilleggs punkt til rådmannens innstilling:

Overskudd av steinmasser må nyttes til private eller samfunnsnyttige formål på land.

Enstemmig vedtak:

Rådmannens innstilling, med tilleggs punkt fra repr. Solbakk (AP), ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens

arealdel for bygging av Dagslått kraftverk (2.3.2015) og Ådalen kraftverk (26.2.2015) i Brønnøy kommune.

Brønnøy kommune er positiv til utbygging av fornybar energi, herunder også elektrisk kraft.

Overskudd av steinmasser må nyttes til private eller samfunnsnyttige formål på land.

Vedlegg:

- 1 Høringsbrev konsesjonssøknad for Dagslått og Ådalen kraftverk
- 2 Konsesjonssøknad for Dagslått kraftverk
- 3 Oppdatert konsesjonssøknad for Ådalen kraftverk

Rådmannens innstilling:

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Dagslått kraftverk (2.3.2015) og Ådalen kraftverk (26.2.2015) i Brønnøy kommune.

Brønnøy kommune er positiv til utbygging av fornybar energi, herunder også elektrisk kraft.

... Slutt på innstilling...

Saksopplysninger:

NVE har mottatt søknader fra Bekk og Strøm AS om tillatelse til å bygge Dagslått kraftverk (2.3.2015) og Ådalen kraftverk (26.2.2015) i Brønnøy kommune.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av begge kraftverk med tilhørende kopplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8.

Søknadene med vedlegg har vært lagt ut til offentlig ettersyn ved Brønnøy rådhus, Brønnøy bibliotek i Brønnøysund og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen 17.4.2015. Brønnøy kommune har fått forlenget høringsfristen til 29.05.2015.

NVE ønsker konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak, samt opplysning om forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden.

Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Dagslått kraftverk

Dagslått kraftverk vil utnytte et fall på 168 m fra inntaket på 178 moh ned til kraftstasjonen på 10 moh. Vannveien på omlag 900 meter er planlagt på østsiden av elven. De første 550 meterne er planlagt boret i fjell, mens resterende 350 meter skal graves ned. Det skal bygges 350 m anleggsvei opp til ca. kote 100. Middelvannføringen er 506 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,2 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,75 MW og en estimert årsproduksjon på 4,26 GWh. Dette tilsvarer den årlige strømbruken til om lag 210 husstander. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1800 m lang elvestrekning i Dagslåtteelva. Det er søkt om slipp av minstevannføring på 36 l/s om sommeren og 30 l/s om vinteren.



Detalj kart for prosjektområde Dagslått

Det er behov for et midlertidig deponi for massene etter boringen i øvre del av rørgata, som er estimert til ca. 300 m³. Det vil bli søkt om tillatelse til Brønnøy kommune for å dumpe overskuddsmasser i fjorden. Midlertidig deponering av masser fra nedre del av rørgata vil hovedsakelig legges langs rørgata, og legges tilbake etter hvert som rørgata ferdigstilles. Riggområdet for stasjonen vil også kunne benyttes dersom det er hensiktsmessig.

Overskuddsmasse kan brukes til arrondering av terreng i anleggsområdet. Se kart vedlegg 3 for plassering av massedeponi.

Ådalen kraftverk


Ådalen kraftverk vil utnytte et fall på 275/295 m i Barstadelva mellom inntaket på kote 385/405 og kraftstasjonen på kote 110. I alternativ A er det også søkt om å overføre to bekker til Barstadelva for utnyttelse i Ådalen kraftverk. Vannveien vil i alternativ A bli 1850 meter lang, og er planlagt boltet i fjell på de øvre 50 meterne. Resten av vannveien skal graves ned. Det er i forbindelse med overføringen også planlagt 350 m nedgravd vannvei. I alternativ B vil vannveien bli om lag 2000 m lang. De øvre 75 meterne er planlagt boltet i fjell, mens resten av vannveien skal graves ned. Eksisterende skogsvei (*ikke skogsbilvei som angitt i søknaden*) på østsiden av elven er planlagt opprustet frem til kraftstasjonen og forlenget med om lag 500 meter frem til inntaket. Middelvannføringen er 338/284 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 760 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,85 MW og gi en estimert årsproduksjon på 5/4,87 GWh. Dette tilsvarer årlig forbruk for inntil 250 husstander. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1500/1750 m lang strekning i Barstadelva. Det er søkt om slipp av minstevannføring på 19/15 l/s om sommeren og 12 l/s om vinteren.

Eksisterende inngrep

Av tekniske inngrep nær influensområdet går RV76 noen hundre meter sør for planlagt kraftstasjon. Ellers så går det to adskilte skogsveier innen tiltaksområdet. Den ene (580m) går i samme lei som 132kV-linja, fra RV 76 og opp til tenkt stasjonsplassering. Den andre skogsveien er 1700 m lang og starter fra RV 76 ved Storvatnet (øst) og ender på kote 300 på østlig side av Barstadelva. Skogsveien ble bygget i 1975. Skogetaten finansierte $\frac{3}{4}$ av total kostnaden og grunneierne resten. Veien brukes for å frakte ut tømmer og løvskog. Denne veien ble forlenget av grunneierne sommeren 2014 med 800 meter, og går nå helt opp til kote 395.

132kV-linja tilhører Helgelandskraft og går tvers igjennom prosjektområdet i nord-sør retning. En 22kv-linje går parallelt med RV76 i øst-vest retning, og passerer tenkt plassering av kraftstasjonen.

Det er ingen bosetting i prosjektområdet, med unntak av en hytte/koie ca. 200 m nord for planlagt rørtrasé, omtrent ved kote 400. Denne hytta ble bygget i 1948 og eies av Anfrid Aune og Bjarne Lande, begge i familie med grunneier Kåre M. Lande.

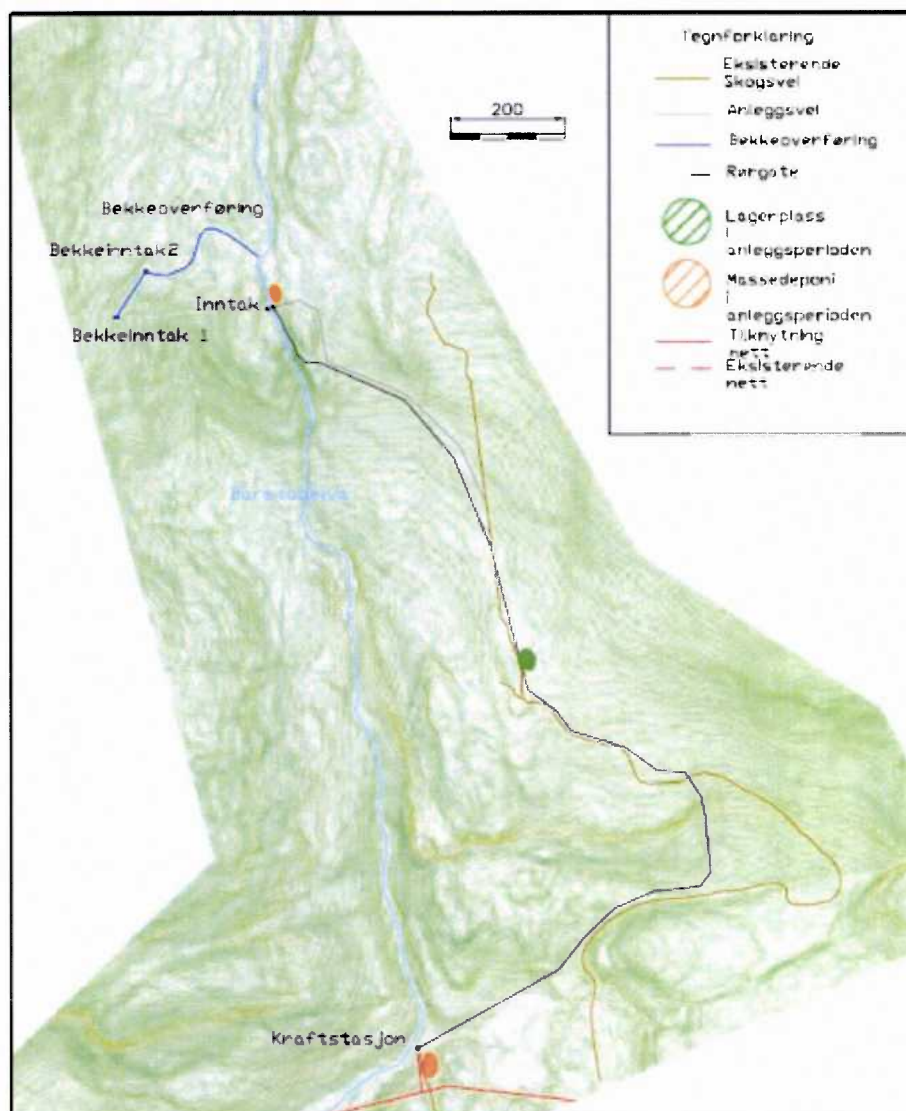

Detaljkart for prosjektområde Ådalen

Veibygging

Det går i dag to ulike skogsveier i tiltaksområdet. Bruksnummer 3,4,5,6 er eiere av skogsveien som går oppover på østsiden av elva, og den brukes i dag i all hovedsak for uttak av tømmer. Veien ble bygget i 1975. Sommeren 2014 har grunneierne forlenget denne veien videre opp til kote 395.

Utbygger ønsker å forlenge veien frem til inntaket fra kote 315, totalt ca. 500 meter. Eksisterende og planlagt vei er merket av i figur 2.1 og i vedlegg 3.

Planlagt adkomst til kraftstasjonen fra RV76 skal skje via oppgradering av eksisterende skogsveg. Fra kraftstasjonen vil det bygges en 2300 m anleggsvei opp til inntaket. Del av denne strekningen er allerede en skogsvei og trenger bare en oppgradering.

Anleggsveien vil få en bredde på 4 m. Permanent arealbehov; 10,8da.

I forbindelse med bygging av en ny 132 kV-linje (Helgelandskraft) og etter ønske fra grunneiere om opprusting av skogsveien for å bedre tilgang til uttak av tømmer, antar vi at det er gode muligheter for et evt. samarbeid for deler av anleggsveien.

Anleggsveien vil bli utstyrt med bom.

Kommentar til beskrivelse av skogsveier:

Øverste del / forlengelse av traktorvei er feil inntegnet på kartet, veien ligger lengre øst og høyere i terrenget. Ved befaring før byggingen ble det opplyst om et kulturminne i sørkant av myr, og dette ble det tatt hensyn til før byggingen startet. Det som i søknaden angis som skogsbilvei er i virkeligheten traktorvei.

Jfr nettstedet Kulturminnesøk er dette en udatert bautastein, og den er ikke fredet;
«Reist stein. Rektangulær og avlang. Ca 50 cm høy, 20 x 10 cm cm brei. På en liten ås ved slutten av skogbelte. Ingen andre steiner i nærheten.»

Gårds- og bruksnummer på berørt område i sammendraget er feil.

Kommuneplanens arealdel

Utbygging av Dagslått og Ådalen kraftverk ligger innenfor LNF B områder i kommuneplanens arealdel, og krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Klima og energiplan

Brønnøy kommune sin Klima- og energiplan ble vedtatt i mai 2011, og har status som kommunedelplan. I planens pkt 3.3.1 Ny energiproduksjon nevnes at prosjekter innen vannkraftutbygging er konsesjonssøkt / under utredning.

Andre utbygginger av vannkraft i Tosen

Prosjektet bør i følge Fylkesmannen i Nordland sees i sammenheng med eksisterende og planlagte utbygginger i området.

I forbindelse med vannkraftutbygging i Tosen konkluderte Brønnøy kommune med at:
"Omsøkte tiltak vil i store trekk innebære skånsom utnytting av vannressursene i området. Rådmannen mener tiltakene, med foreslåtte justeringer, ikke kommer i vesentlig konflikt med kommunens miljømål, regionale eller nasjonale planer og føringer".

Lovgrunnlag

Saken behandles med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 i og med at kommuneplanens arealdel ikke har en nærmere avklaring av vannkraftanlegg.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker

Vurdering:

Begge tiltak berører områder som er lite tilgjengelig og antas å ha lav bruksfrekvens og betydning for friluftsliv.

Fordeler

- Kraftproduksjonen vil bidra til å styrke kraftutbudet i nettområdet. Etterspørselen etter stabil energi er stor og ser ut til å øke i Norge og i Europa forøvrig. Dette ser særlig ut til å gjelde fornybar energi og ren energi, herunder norsk vannkraft.
- Planlagt utbygging vil bidra til inntekter for rettighetshaver, utbygger og lokalsamfunn i form av sysselsetting i anleggsfase, dels også i driftsfase, samt avgifter- og skatteinntekter til det offentlige.
- Opprusting av eksisterende traktorveier til høyere veistandard er positivt for skogbruket.

Ulemper

- Ulempe for reindriftsnæringen. Summen av negative konsekvenser fra flere prosjekt innentilgrensende områder kan i verste fall overskride næringens tålegrense.
- Teknisk synlige inngrep og redusert vannføring i berørt elvestrekning.