

## Uttale til søknad om utbygging av Lauvåsåna kraftverk

I dag er det her, som utredningen i søknaden beskriver, mindre trafikk med friluft som formål. Men det er en aktivitet som i framtiden kommer til å endre seg kraftig når andre områder for friluftsformål stadig blir innskrenket som følge av tekniske inngrep og minskning av naturverdiene. Det vil derfor være viktig å minske skadevirkninger på naturen i dag for å få beholde naturverdier for kommende generasjoner.

Rogaland er det fylket i landet som har størst prosentvis utbygging av tilgjengelig vannkraft. Det har etter hvert blitt et enormt press på restene som er igjen av natur og rennende vann. Det rennende vannet er nær tilknyttet verdien av naturlandskapet og utgjør så stor del av natur- og opplevelsesverdien at alt bortfall av vann minsker verdien drastisk.

Det er her søkt om en minstevannføring etter "5-persentilen" som gir 25 l/sek. Dette er alt for lite i en elv som denne med steinete bunn. I forhold til middelvannføring på 310 l/s burde minimum vært på 50-100 l/s.

I søknaden er det også vurdert å legge inntaket til kote 260, men det er frafalt og det søkes bare om inntak på kote 295 som er langt inne i nøkkelbiotopen N 111 Jarven. Denne biotopen er avsett som svært viktig med hensyn til bevaring (se vedlagt kart). Med redusert vannføring og veianlegg er disse inngrepene ikke akseptable i en nøkkelbiotop.  
Dersom kraftverket får konsesjon, må inntaket ikke legges høyere enn kote 260 som ligger på grensen til nøkkelbiotopen. Vei og riggområder må også stoppe der.

Den bratte delen av Lauvåsåna ligger ut til Døvik og Årdalsfjorden. I dag er bare en liten del av vannstrengen synlig fra fjorden og områdene rundt. Men ved endringer av vegetasjonen, noe som vil skje, vil vannstrengen vise langt mer igjen. I vurderingene av synlighet og naturverdier på lang sikt må det derfor tas hensyn til det at mengden av kratt og skog endrer seg fra tett bevokst til uten kratt og skog.

NIS observerte fossefall under befaring 11.02.2014, men det er uvisst om den holder til fast. Men forholdene med bratte elvekanter i fossedelen samt småfosser med skjul bak vann er gunstige for reirplasser.


I søknaden er det feil oppført at eksisterende vei allerede er bygd opp til kote 210. Vegen går bare til kote 90. Det mellomværende stykket er i en svært bratt skråning som krever total ombygging av hele skråningen med tilhørende negative visuelle konsekvenser.

Ved en utbygging må NVE sørge for å utøve effektiv kontroll av utførelse og opprydding. Når det gjelder slike anlegg som det her er søkt om, så er vår erfaringer at utbygger generelt viser liten vilje til å oppfylle krav om opprydding og utførelse av avbøtende tiltak. NIS frykter at det samme kan gjøre seg gjeldene her.

Hilsen

Egil Tjensvold

Styreleder, Naturvernforbundet i Strand

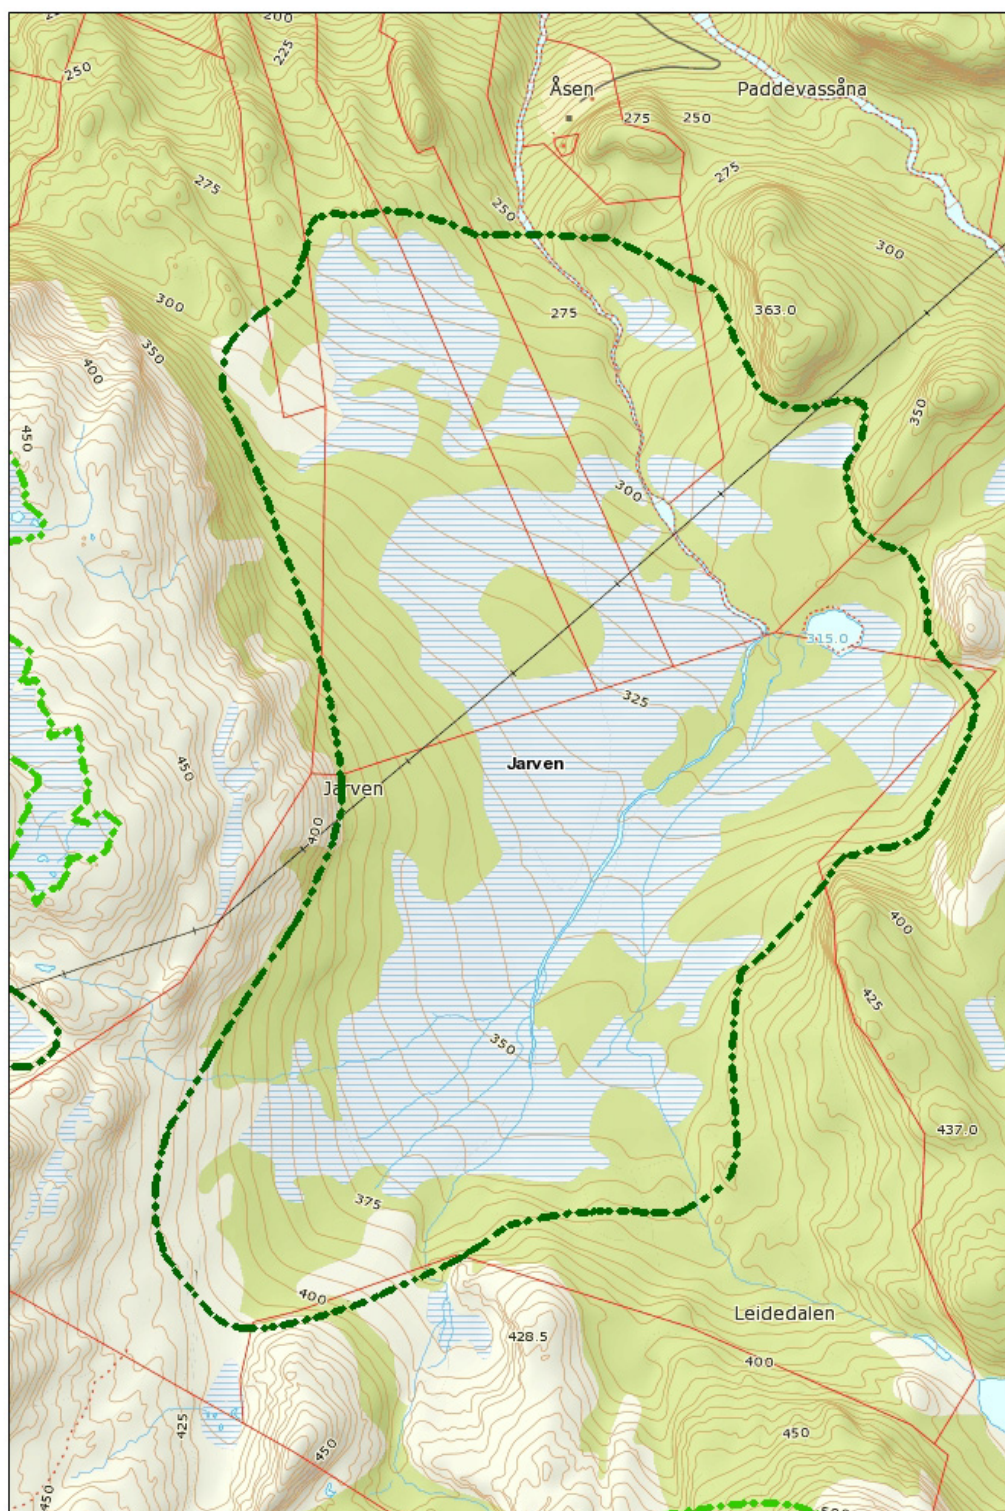

Jarven nøkkelbiotop N 111, Strand.