







Tegnforklaring

-  Tunneler
-  132 kV kraftledning
-  132 kV jordkabel (prioritert alternativ)
-  Anleggsvei (permanent, midlertidig og oppgradering av bestående vei)
-  Inntaksdam Hummelvoll
-  Kraftstasjon
-  Deponi tunnelstein
-  Inntaksbasseng ved HRV og vannføring 48m³/s
-  Ny Tolga transformatorstasjon

Vedlegg 2.1

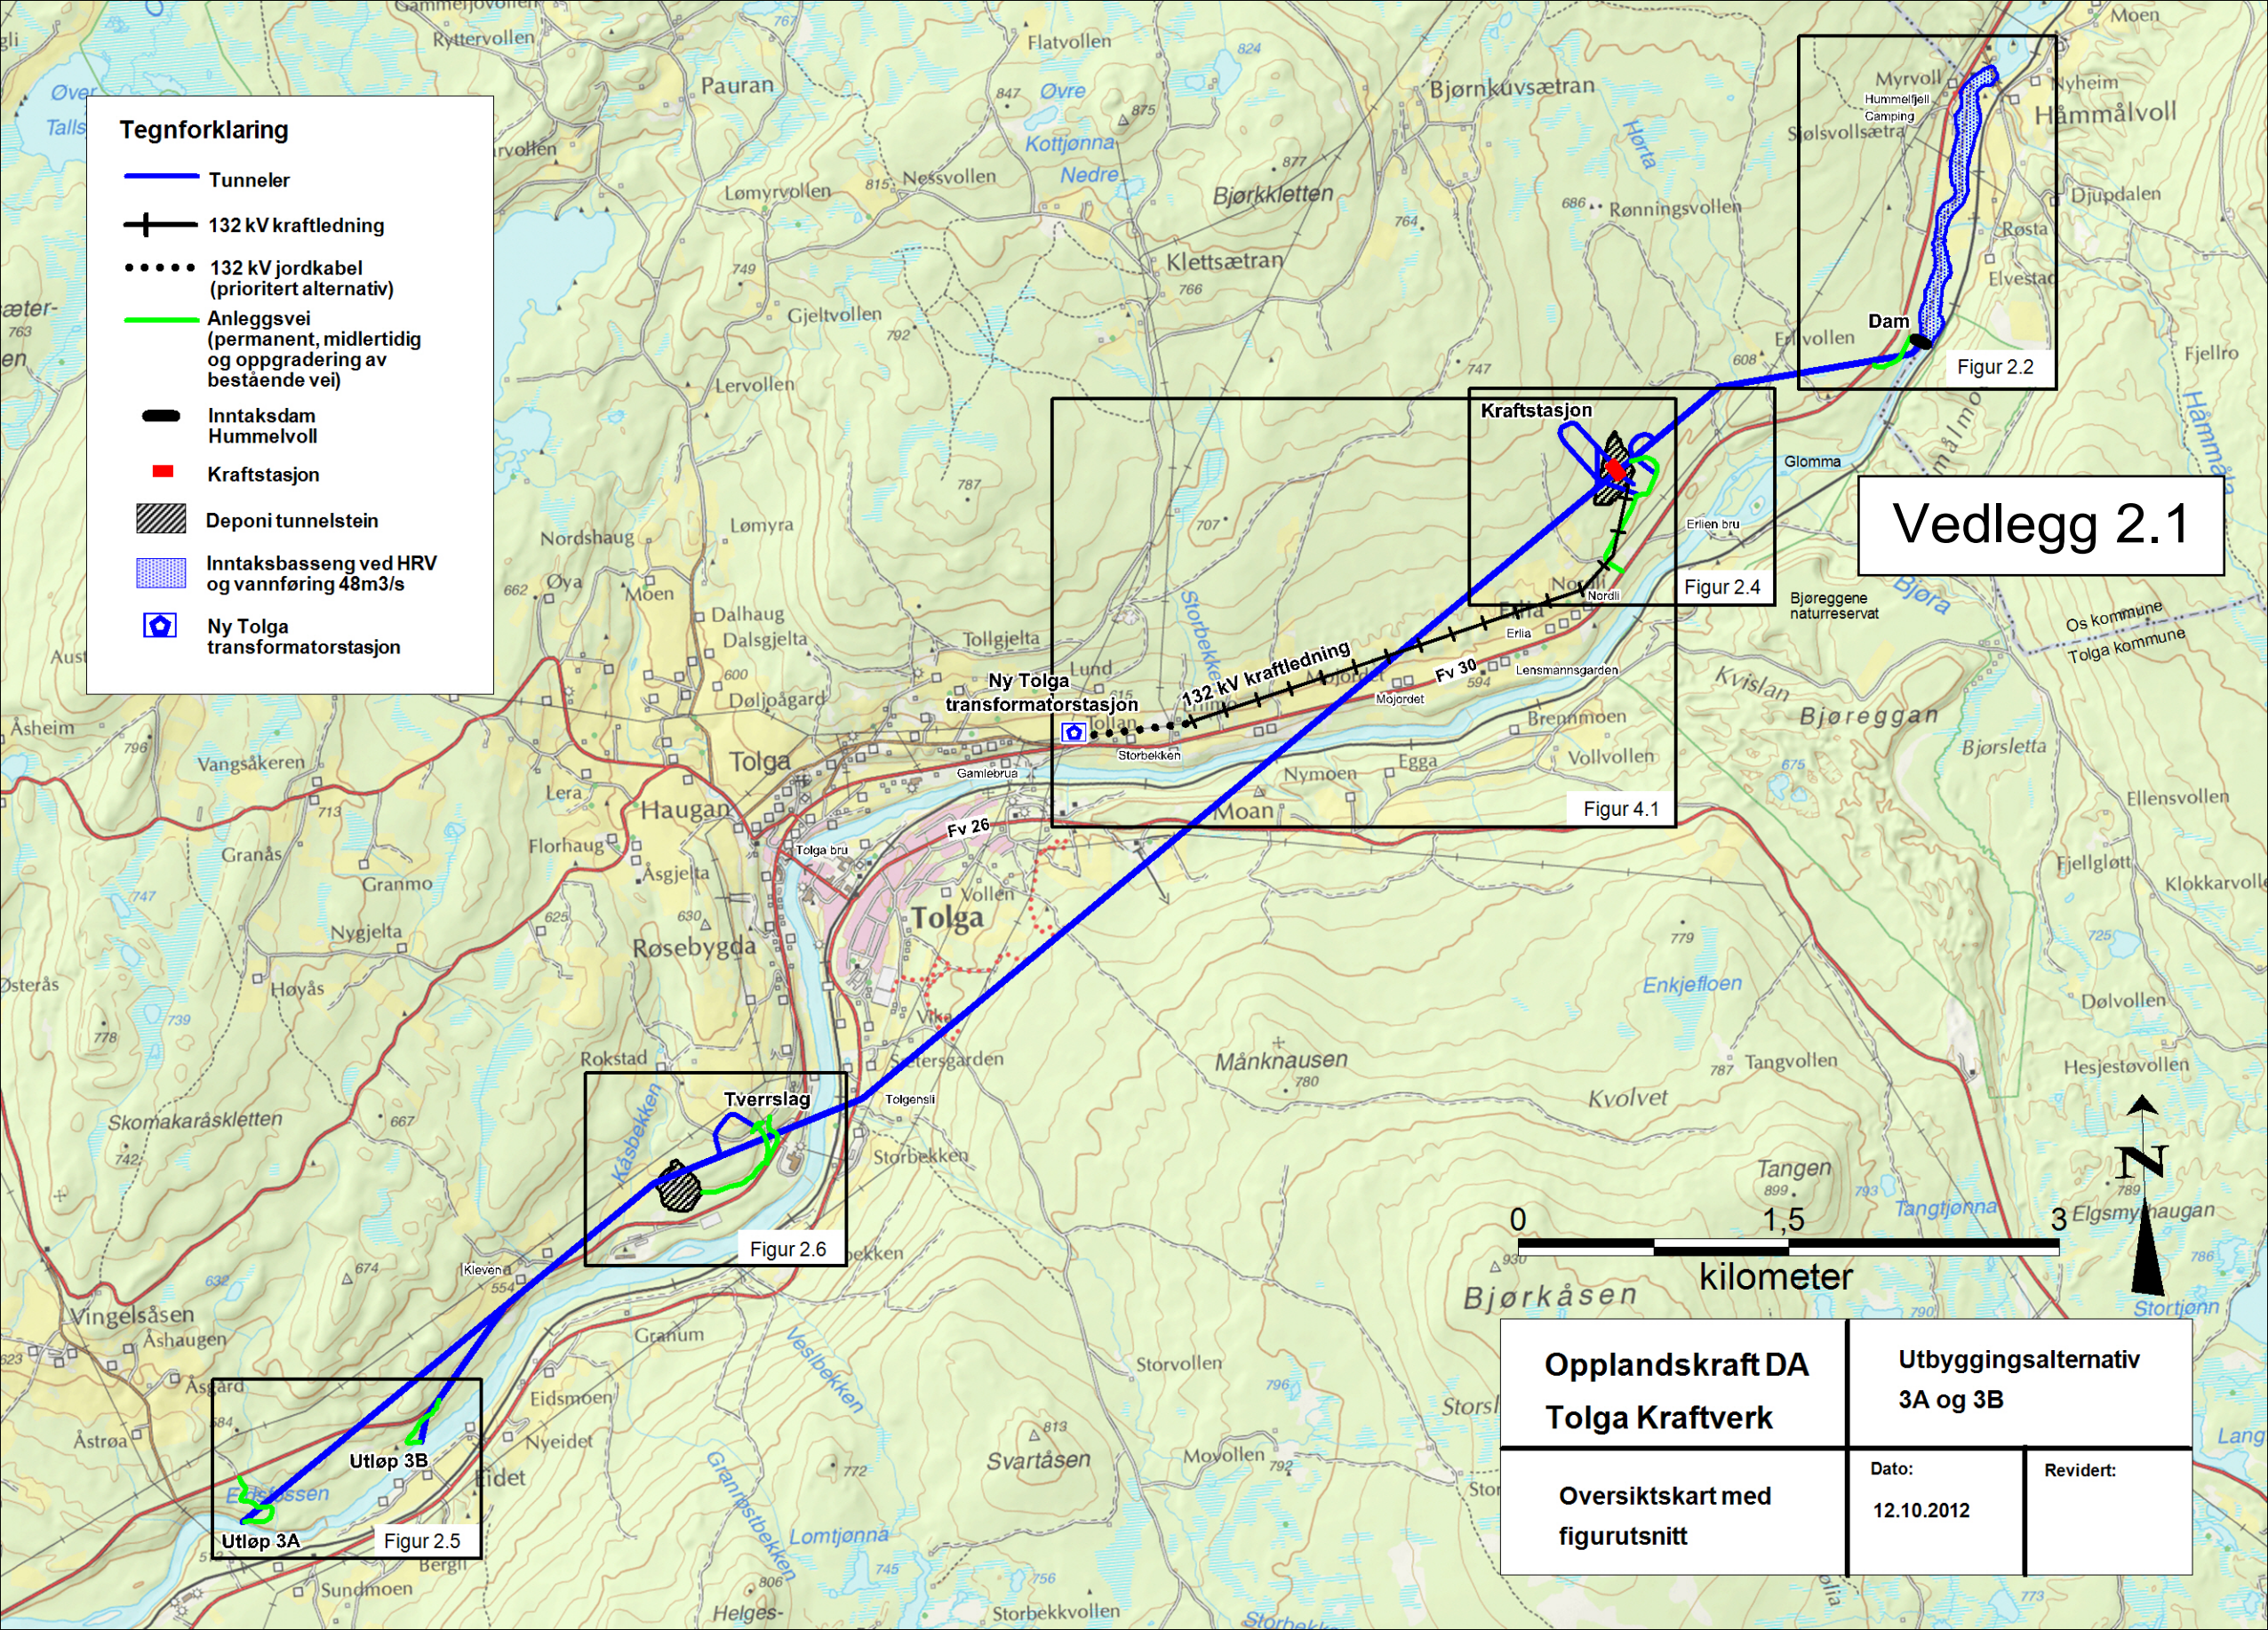


Figur 2.2

Figur 2.4

Figur 4.1

Figur 2.6

Figur 2.5



Opplandskraft DA Tolga Kraftverk	Utbyggingsalternativ 3A og 3B	
	Dato: 12.10.2012	Revidert:

Oversiktskart med
figurutsnitt