


## TILKOBLING TIL NETT, VINDKRAFTVERK ÅSEN 2:

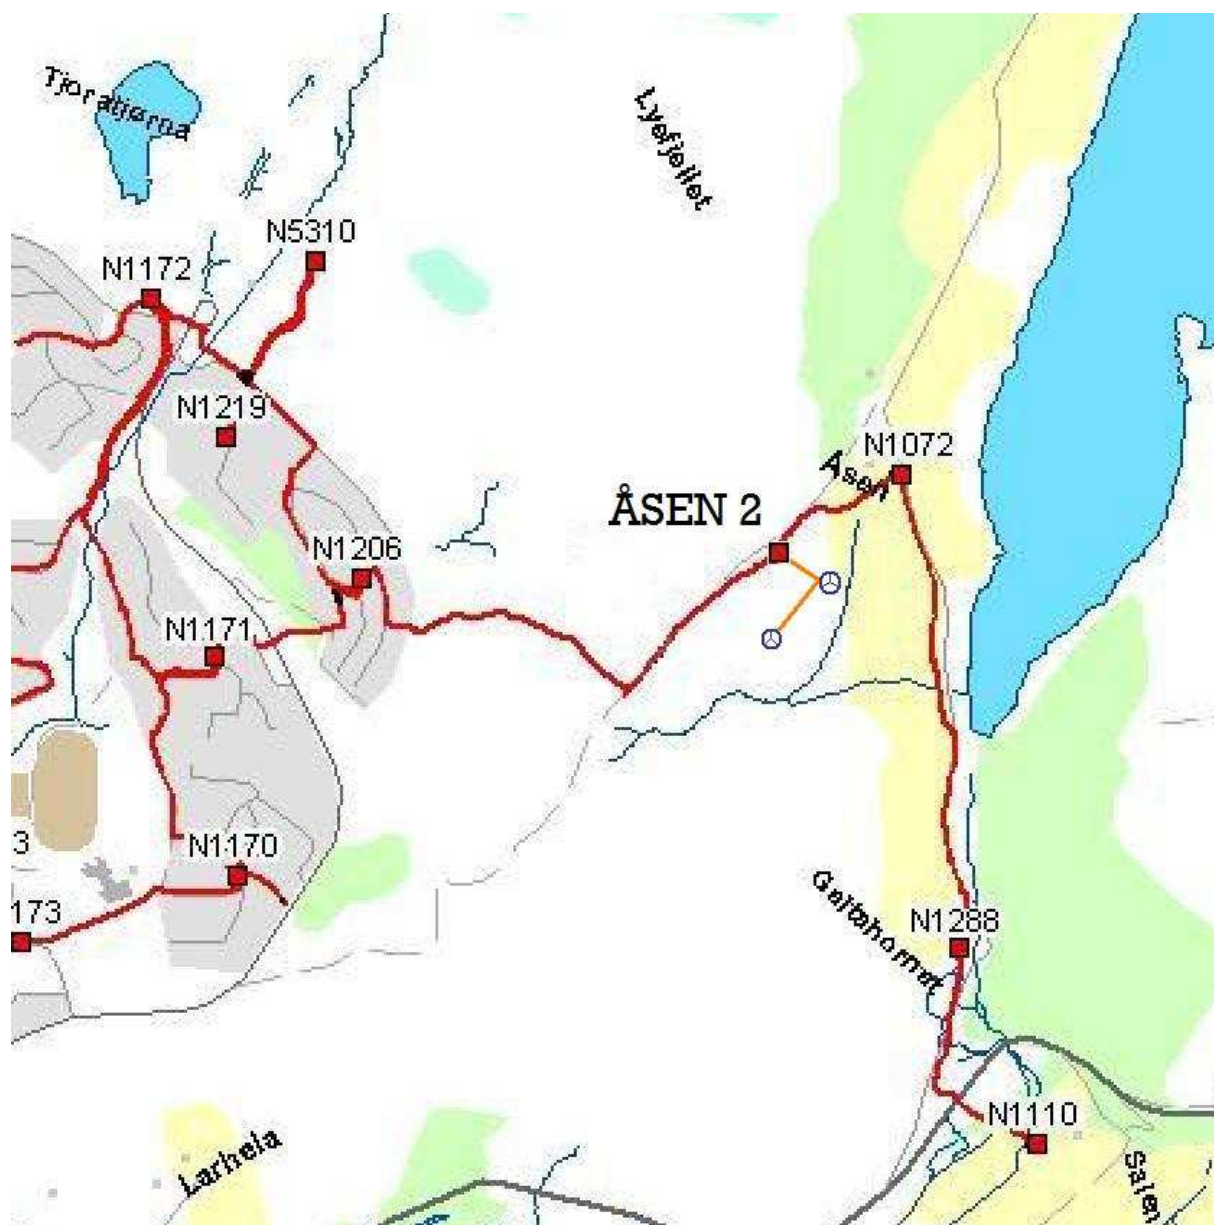

Ny nettstasjon (ÅSEN 2) vises mellom 1206 og 1072. Ny høyspent kabel vises i oransje farge fra ny nettstasjon. Kabel vil bli lagt i grøft langs eksisterende vei, og i den nye veien mellom mølle 1 og 2.

Lyse Infra AS vil sette opp en ny nettstasjon i forbindelse med nettilknytningen. Nettstasjonen plasseres hensiktsmessig i forbindelse med veikryss bort til møller. Nettstasjonen sløyfes inn på eksisterende høyspent kabel mellom nettstasjon 1206 og 1072. Koplingsanlegg i nettstasjonen blir av typen CCF, hvor F (siklastbryter) kobles mot nettstasjon 1072. Det legges ny høyspent kabel frem til den første vindmøllen. I den første vindmøllen benyttes T-muffe, og kabel bort til neste vindmølle kobles på T-muffen.