



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Eidsiva Bioenergi AS
Postboks 64
2801 GJØVIK

Vår dato: 23 OKT 2013

Vår ref.: NVE 201001397-8 ke/mbe

Arkiv: 513

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Mathilde Berg

22 95 92 98 – mbe@nve.no

Eidsiva Bioenergi AS – Oversendelse av endret konsesjon for fjernvarmeanlegg i Trysil kommune, Hedmark fylke.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for en utvidelse av sitt fjernvarmeanlegg på Trysil Skog, Trysil kommune i Hedmark fylke. Tillatelsen innebærer at Eidsiva Bioenergi AS kan øke installert effekt for den ene av de to bioenergikjelen i fjernvarmeanlegges varmesentral ved Trysil Skog fra 2,9 MW til 5,0 MW.

NVEs tillatelse sendes tiltakshaver som vedlegg. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Eidsiva Bioenergi AS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi ber Eidsiva Bioenergi AS om å underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen.

Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

En fjernvarmekonsesjon gir grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaksarbeider innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke gjort en vurdering av enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg.

Presentasjon av søknaden

NVE viser til brev fra Eidsiva Bioenergi AS datert 30.9.2013. I brevet opplyses det om at en bioenergikjel på 2,9 MW fra 1969 skal byttes ut med en ny bioenergikjel på 5 MW, med den hensikt å øke leveringssikkerheten til fjernvarmeanlegget. Det opplyses videre at den aktuelle varmesentralen skal rehabiliteres, hvor skorsteinen skal byttes ut og det skal oppføres et nytt lager for biobrensel. Installasjonen av ny bioenergikjel og byggearbeidene skal være godkjent av nabo til anlegget, Moelven Trysil, og saken skal være byggesaksbehandlet av Trysil kommune. I følge søker medfører

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

installasjonen av ny bioenergikjel ingen virkninger for tredjepartsinteresser, og installasjonen vil øke leveringssikkerheten og redusere utslipp av CO₂, NO_x og støv fra energisentralen.

Vedlagt søknaden ligger godkjente tegninger og igangsettingstillatelse fra Trysil kommune.

Eidsiva Bioenergi AS fikk den 22.3.2010 overført fjernvarmekonsesjon fra Trysil Fjernvarme AS, NVE 201001397-2, på uendrede vilkår. Det er gitt konsesjon til Trysil Skog/Trysilfjellet varmesentraler med følgende installasjoner:

Trysil Skog fjernvarmesentral:

- En stk. 2,9 MW bioenergikjel
- En stk. 7,5 MW bioenergikjel
- En stk. 6 MW oljekjel

Trysilfjellet fjernvarmesentral:

- En stk. 3 MW oljekjel

NVEs vurdering og vedtak

Kommunal byggesaksbehandling og utvidelse av installert effekt

NVE konstaterer at Trysil kommune har byggesaksbehandlet varmesentralen i denne saken, på tross av at bygninger tilknyttet konsesjonsbehandlede fjernvarmeanlegg er unntatt fra søknadsplikt og en rekke andre bestemmelser i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, jf. pbl § 20-4 og byggesaksforskriften § 4-3 c. Unntaket gjelder for alle bygg og anlegg som er tilknyttet drift av fjernvarmeanlegget. Unntaket innebærer at tiltakshaver ikke skal søke kommunen om byggetillatelse. Utbygger er selv ansvarlig for at alle tekniske krav til det aktuelle byggverk blir ivaretatt. NVE stiller spørsmål ved om Eidsiva Bioenergi AS ikke er kjent med dette regelverket gjennom selskapets øvrige søknader og fjernvarmekonsesjoner i Hedmark og Oppland fylker. NVE finner dette underlig tatt i betraktning alle andre saker konsesjonær har hatt tilknyttet dette.

NVE forutsetter at endringen av varmesentralen er tilfredsstillende behandlet av Trysil kommune, med en tilstrekkelig varslings- og gjenboerinformasjon til varmesentralen. NVE har, med bakgrunn i dette, ikke funnet grunn for å sende søknaden på høring. Det forutsettes derfor at kommunen i sin behandling ikke har forventet at NVE skulle ta saken til behandling, med høring etc.

NVE forutsetter at evt. fremtidige endringer av varmesentralene behandles i medhold av energiloven.

NVE konstaterer at arealinngrep i forbindelse med det omsøkte tiltaket er avklart med Trysil kommune ved at det er gitt kommunal byggetillatelse.

Etter en helhetlig vurdering meddeles Eidsiva Bioenergi AS endret konsesjon for anlegget som omsøkt, hvor en bioenergikjel i fjernvarmeanleggets varmesentral ved Trysil Skog med installert effekt på inntil 2,9 MW endres til 5,0 MW. NVE legger til grunn at søknaden er tilfredsstillende begrunnet og at tiltaket ikke vil medføre noen vesentlige endringer i virkninger av fjernvarmeanlegget.


Etablering av overføringsledning

Eidsiva Bioenergi AS har per i dag to fjernvarmekonsesjoner i Trysil kommune, ved Trysil Skog/Trysilfjellet og Mosanden.

Gjennom søknaden har NVE registrert at det er etablert en egen forbindelse mellom de to områdene Trysil Skog/Trysilfjellet og Mosanden. Etablering av en slik overføringsledning er konsesjonspliktig jf. energiloven § 5-1. NVE registrerer at forbindelsen ikke er inkludert i eksisterende konsesjoner og at en konsesjon for forbindelsen heller ikke er omsøkt, og anser dette derfor å være et brudd på bestemmelsene i nevnte paragraf. NVE vil derfor gjøre oppmerksom på at vi vurderer å komme tilbake til en eventuell reaksjon overfor Eidsiva Bioenergi AS i medhold av energiloven § 10-7 om overtreddesgebyr.

Det er ikke påkoblet noen kunder langs overføringsledningen og konsesjonær opplyser om at ledningen ble etablert for å ivareta leveringssikkerheten for kundene på Mosanden. Det skal den 1.7.2009 blitt gitt tillatelse fra Statens Vegvesen for nærføring og kryssing av Rv 26.

NVE gir med dette konsesjon til overføringsledningen mellom de to konsesjonsområdene i Trysil kommune; Trysil Skog/Trysilfjellet og Mosanden. Overføringsledningen er tegnet inn på vedlagte kart til den reviderte konsesjonen.

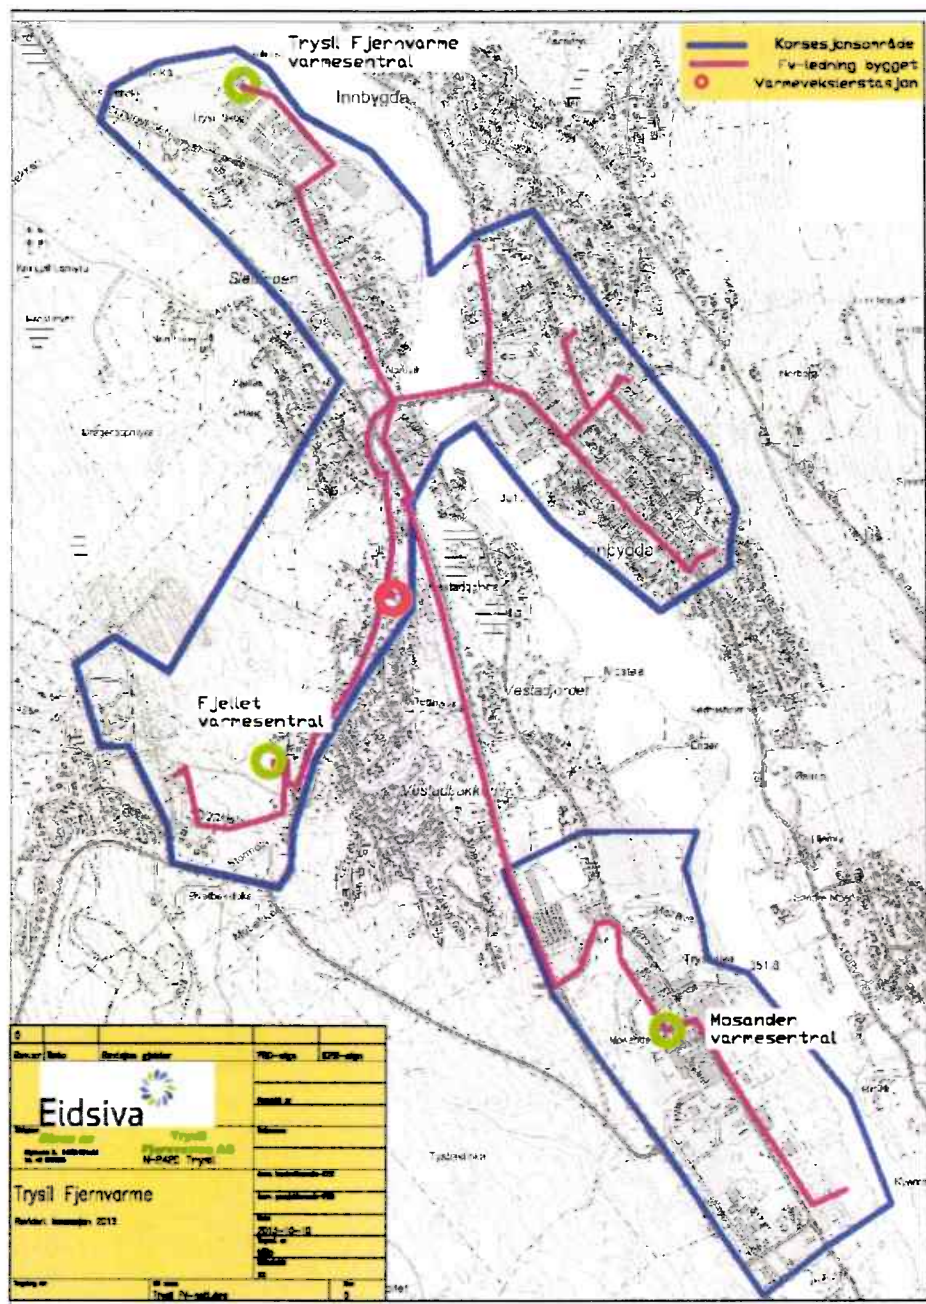

Figur 1 Kartet viser de to konsesjonsområdene til Eidsiva Bioenergi AS i Trysil kommune, med den etablerte overføringsledningen mellom konsesjonsområdene (rosa strek)

Vilkår for vedtaket

NVE har i vilkår nr. 2 i fjernvarmekonsesjonen satt vilkår om at den nye bioenergikjelen skal være idriftsatt innen 1.1.2014.

Øvrige vilkår er revidert i henhold til dagens praksis. Fjernvarmeanlegget må også etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen lovgivning. Blant annet nevnes:


Effektoppdekning: Konsesjonær skal sørge for at anlegget har tilstrekkelig effektoppdekning, det såkalte N-1 kriteriet. I dette ligger at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille anleggets effektbehov.

Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert.

Utslipp til vann og luft: Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter dette lovverket.

Støy: Støy fra varmesentralene ved nærmeste bebyggelse bør ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om dette.

Med hilsen

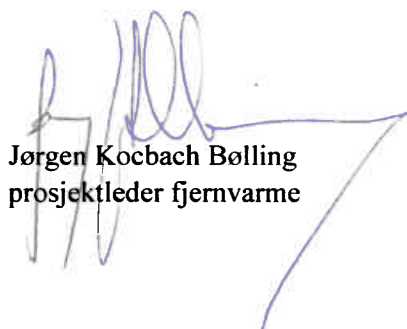

Jørgen Kocbach Bølling
prosjektleder fjernvarme



Mathilde Berg
senioringeniør

Vedlegg: Fjernvarmekonsesjon

Kopi:

- Trysil kommune, Bygg-, oppmålings- og reguleringsavd., Pb. 200, 2421 TRYSIL
- Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2420 TRYSIL
- Moelven Trysil AS, Slettmovegen 34, 2420 TRYSIL
- Fylkesmannen i Hedmark, Parkgata 36, 231 HAMAR
- Hedmark fylkeskommune, Pb. 4404, Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
- Natur og Ungdom, Pb. 4783 Sofienberg, 0506 OSLO
- Norsk Teknologi, Pb. 7175 Majorstuen, 0307 OSLO
- Gasnor AS, c/o Norske Shell, Pb. 1154 Sentrum, 0107 OSLO
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Øst-Norge, Pb. 9095 Grønland, 0133 OSLO
- Enova SF, Pb. 5700 Sluppen, 7437 TRONDHEIM