



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 24.05.2018
Vår ref.: 201001760-183
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anette Ødegård
22959269/anod@nve.no

Tillatelse til å legge om 300 kV ledning Kvinesdal–Kleven

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for å bygge om 300 kV kraftledningen mellom Kvinesdal og Øye (Kleven). Omleggingen omfatter ca. 1 km av ledningen mellom mast 003 og FM 3. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/kraftledninger.

Bakgrunn

Statnett søkte den 10.4.2018 om konsesjon for å legge om 300 kV-ledningen Feda–Kvinesdal og Feda–Øye på en ca. én km lang strekning. Ledningen Feda–Kvinesdal og Feda–Øye skal kobles sammen, og i stedet for å gå innom Feda stasjon, skal ledningen gå direkte fra Øye til Kvinesdal. Frem til nå har Statnett brukt navnet 'Øye' ved tilkoblingspunkt i Øye transformatorstasjon. Statnett har besluttet å endre navnet på tilkoblingspunktet til Kleven. Forbindelsen vil ha samme endepunkt i Øye som i dag, bare at det vil brukes et annet navn (se figur 2).

Anlegget på Feda stasjon skal rives, og ledningsforbindelsen Kvinesdal–Feda–Øye skal legges om utenfor Feda stasjon. Statnett ønsker å legge om denne forbindelsen som en del av de pågående ledningsarbeidene, slik at dette er gjennomført før Feda stasjon rives. Ved å legge ledningen rett til Kvinesdal transformator, kan inn- og utføringen til Feda stasjon rives. Dermed vil konsesjon for ledningen mellom Feda og Øye bortfalle, og endepunktene for ledningen blir isteden Kvinesdal og Øye (Kleven).

Eksisterende ledning mellom koblingspunktet (mast 003 i figur 1) og Feda stasjon skal rives. Fra Feda stasjon skal konsesjonsgitt forbindelse bygges, men det vil være en midlertidig løsning frem til Kvinesdal transformatorstasjon er idriftsatt. Da vil også denne forbindelsen rives.

Statnett søker om å bygge tre nye portalmaster i stål. Dette er tilsvarende de konsesjonsgitte mastene. Mast 003, vist i figur 1, er i dag en bæremast, denne skal erstattes med en ny forankringsmast.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO


Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK


Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

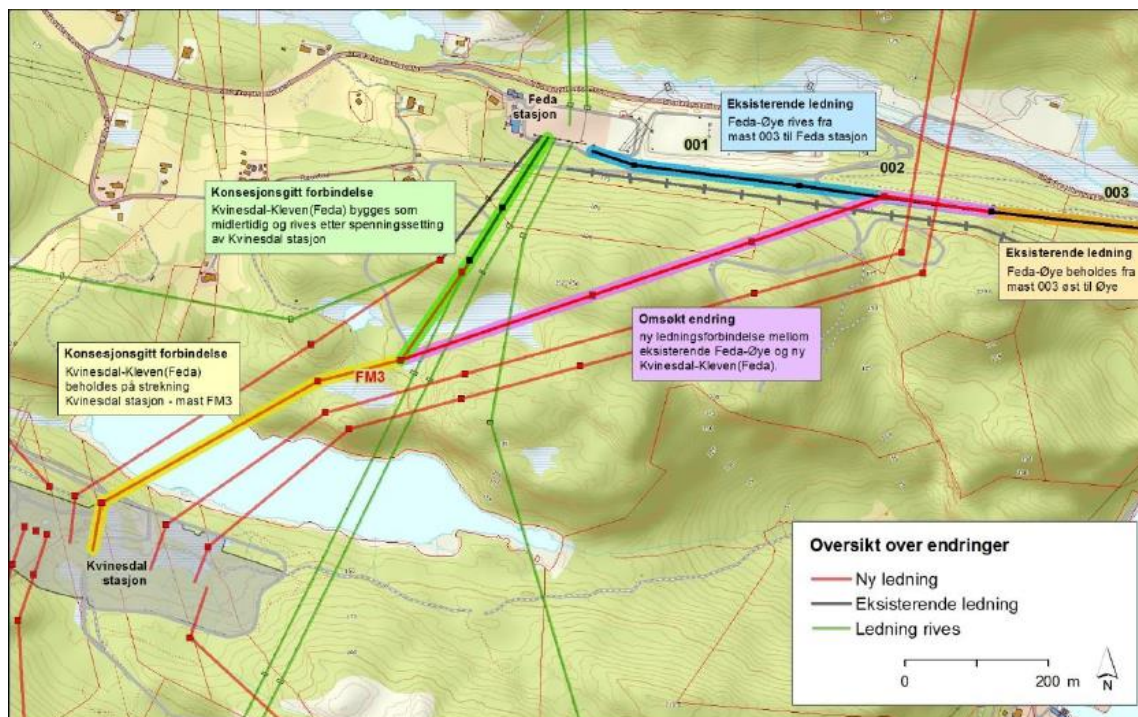

Figur 1: Ny ledning er vist med rosa strek mellom mast 003 og FM3. Ledning som skal rives er vist med grønn strek.

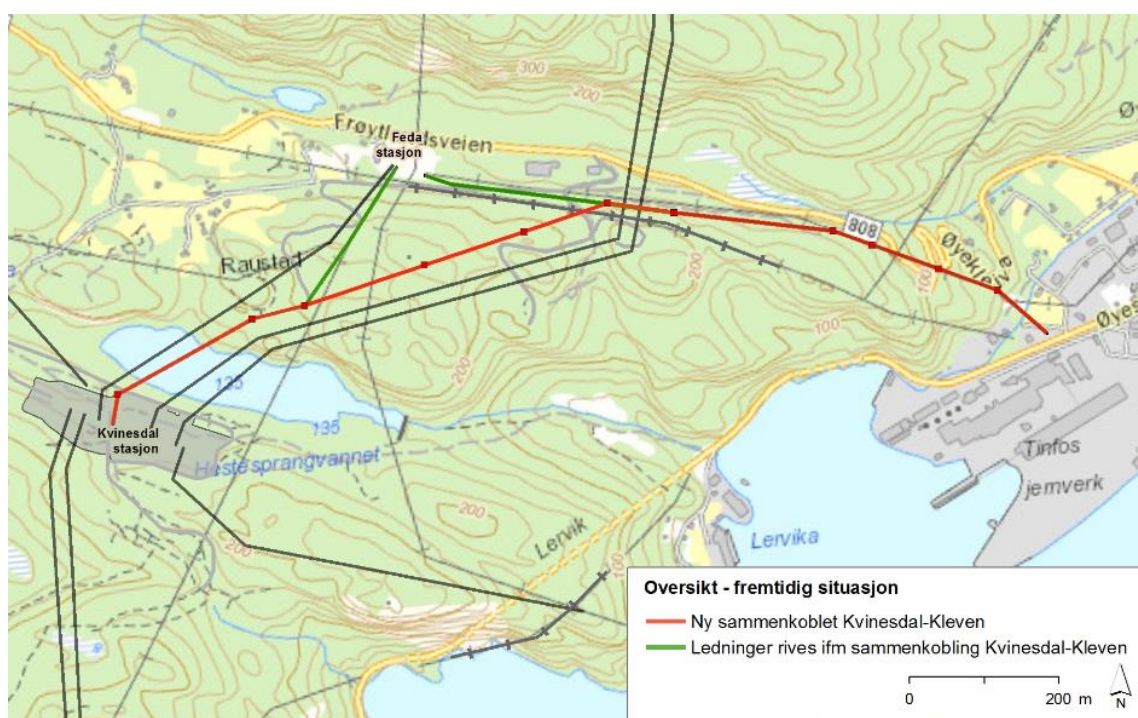

Figur 2: Rød strek viser ny ledning mellom Kvinesdal og Kleven. Grønn strek viser ledninger som skal rivet etter at Kvinesdal og Kleven ledningen er sammenkoblet.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

Statnett opplyser at de har inngått minnelig avtale med de to berørte grunneiere. I tillegg er Kvinesdal kommune orientert om tiltaket. NVE mener derfor at det ikke er behov for ytterligere høring av søknaden.

Statnett opplyser om at fylkeskommunen utførte feltregistreringer i oktober 2017. Det er derfor ikke behov for ytterligere registreringer av kulturminner.

Tiltaket er en del av et større ledningsprosjekt. Etter NVEs vurdering vil ikke endringen medføre vesentlige endrede konsekvenser for omgivelsene. Tiltaket skjer i et område som er preget av tekniske inngrep og kraftledningsanlegg.

NVE vil gi Statnett SF konsesjon til å endre traseen på ca. én km av 300 kV kraftledning som i dag går mellom Feda og Øye og som i fremtiden skal gå direkte til nye Kvinesdal transformatorstasjon – se vedlagte anleggskonsesjon NVE ref: 201001760-184.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kvinesdal kommune
Svein Åge Breimoen
Vest-Agder fylkeskommune
Victor Frigstad