


Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjema skal sikre at konsesjonssøknaden inneholde alle relevante opplysninger innen hydrologi slik at utbygger, høringsinstanser og myndigheter gjør sine vurderinger og uttalelser på et best mulig grunnlag. Korrekt informasjon er vesentlig i forhold til å vurdere tiltakets miljøeffekter slik at berørte brukergrupper kan imøtekommes på best mulig måte.

1 OVERFLATEHYDROLOGISKE FORHOLD

1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

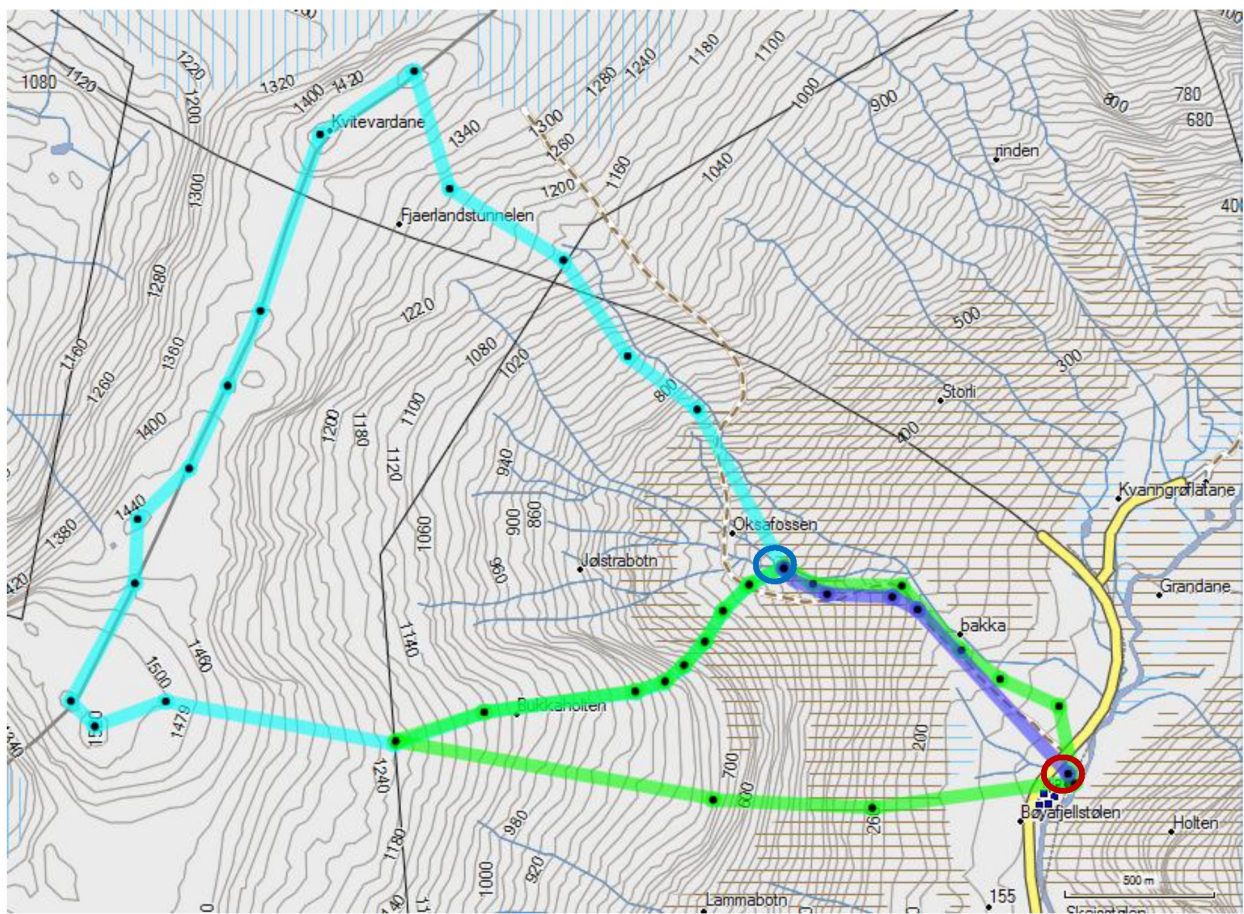

Figur 1 - Kart over nedbørfelt med inntak og restfelt

 Inntak
 Kraftverk
 Nedbørfelt
 Restfelt
 Vei

1.1.1 Informasjon om kraftverkets nedbørfelt (sett kryss).

	Ja	Nei
Er det usikkerhet knyttet til feltgrensene?		x
Er det i dag vannforsyningsanlegg eller andre reguleringer inklusive overføringer inn/ut av kraftverkets naturlige nedbørfelt?		x

1.1.2 Informasjon om et eventuelt reguleringsmagasin.


Magasinvolum (mill m ³)	0	
Normalvannstand (moh)	450	
Laveste og høyeste vannstand etter regulering (moh)	450	450
Planlegges effektkjøring av magasinet?	nei	

1.1.3 Informasjon om sammenligningsstasjonen som skal benyttes som grunnlag for hydrologiske- og produksjonsmessige beregninger i konsesjonssøknaden.

Stasjonsnummer og stasjonsnavn	078.3 Bøyumselv
Skaleringsfaktor	0,0532
Periode med data som er benyttet	1973 til 2005
Totalt antall år med data	33
Er sammenligningsstasjonen uregulert?	Ja


1.1.4 Feltparametere for kraftverkets og sammenligningsstasjonens nedbørfelt.

	Kraftverkets nedbørfelt ovenfor inntak		Sammenligningsstasjonens nedbørfelt	
Areal (km ²)	2,0		39,6	
Høyeste og laveste kote (moh)	1520	450	1733	40
Effektiv sjøprosent	0,0 %		0,3 %	
Breandel (%)	0 %		43 %	
Snaufjellandel (%)	Ca. 90 %		Ca. 30 %	
Hydrologisk regime	Innlandsklima med flom vår og høst		Innlandsklima med flom vår og høst	
Middelavrenning/ midlere årstilsig (1961-1990) fra avrenningskartet	0,236 m ³ /s		5,83 m ³ /s	
	118 l/s km ²		102,5 l/s/km ²	
	7,4 mill m ³		183,85 mill m ³	
Middelavrenning (1965 – 1982) for sammenligningsstasjonen beregnet i observasjonsperioden	-----		4,48 m ³ /s	113 l/s/km ²
Kort begrunnelse for valg av sammenligningsstasjon	Det er det nærmeste uregulerte vassdraget med en lengre kontinuerlig måleserie med tilsvarende høyde over havet, tilsvarende sjøareal. Bøyaelvi har i tillegg en betydelig breandel mens Jakobbakka nok har noe tilsvarende men med snø. Vannmerket dekker også hele dette gjeldende nedbørfeltet.			

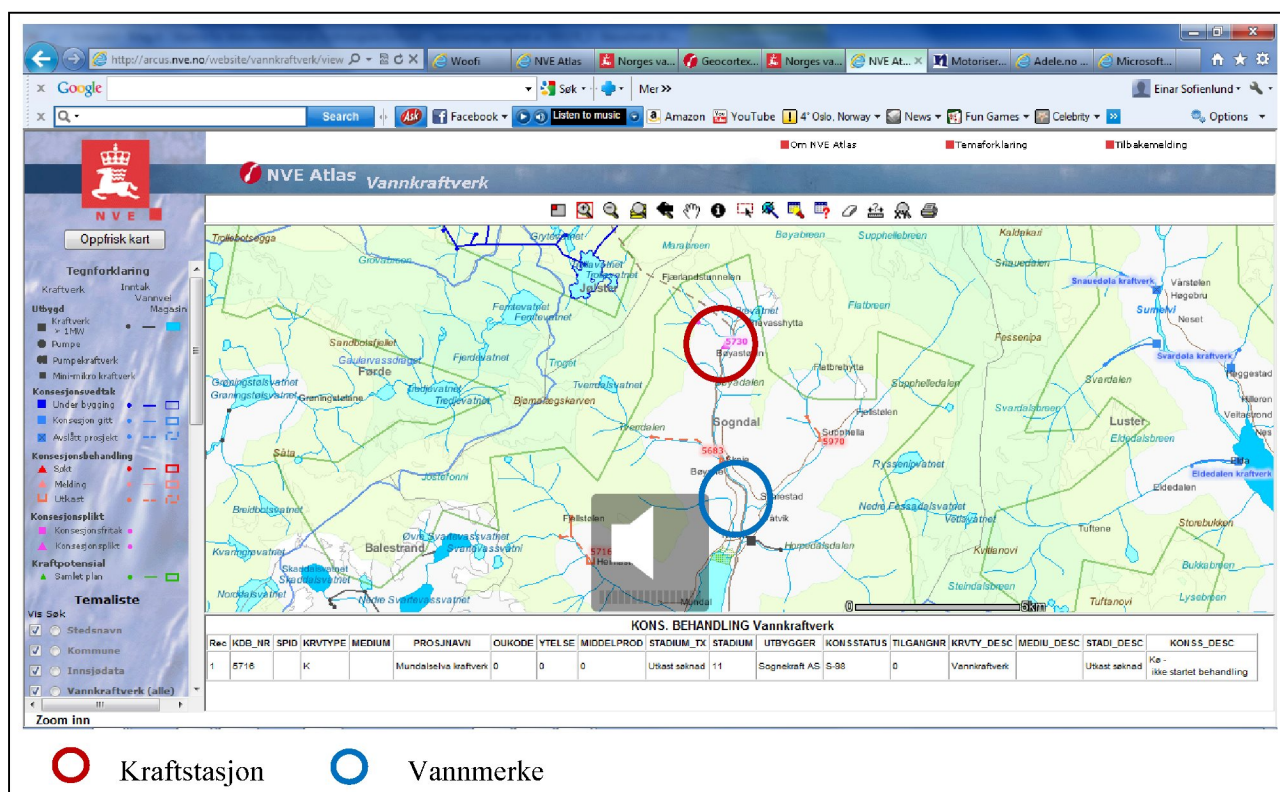


Figur 2 - Kart med inntegnet nedbørfelt til kraftverket og til benyttet sammenligningsstasjon.


1.2 Vannføringsvariasjoner før og etter utbygging

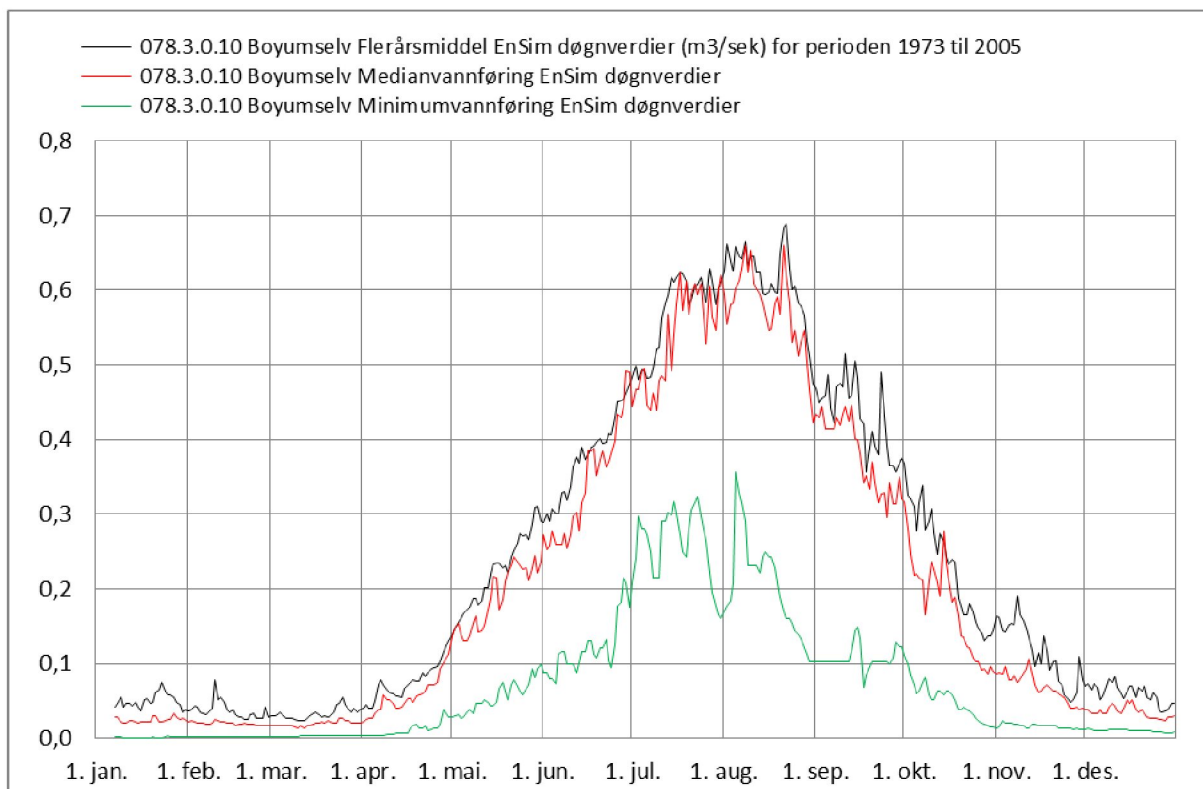


Figur 3 - Plot som viser middel-, median- og minimumsvannføringer (døgndata)

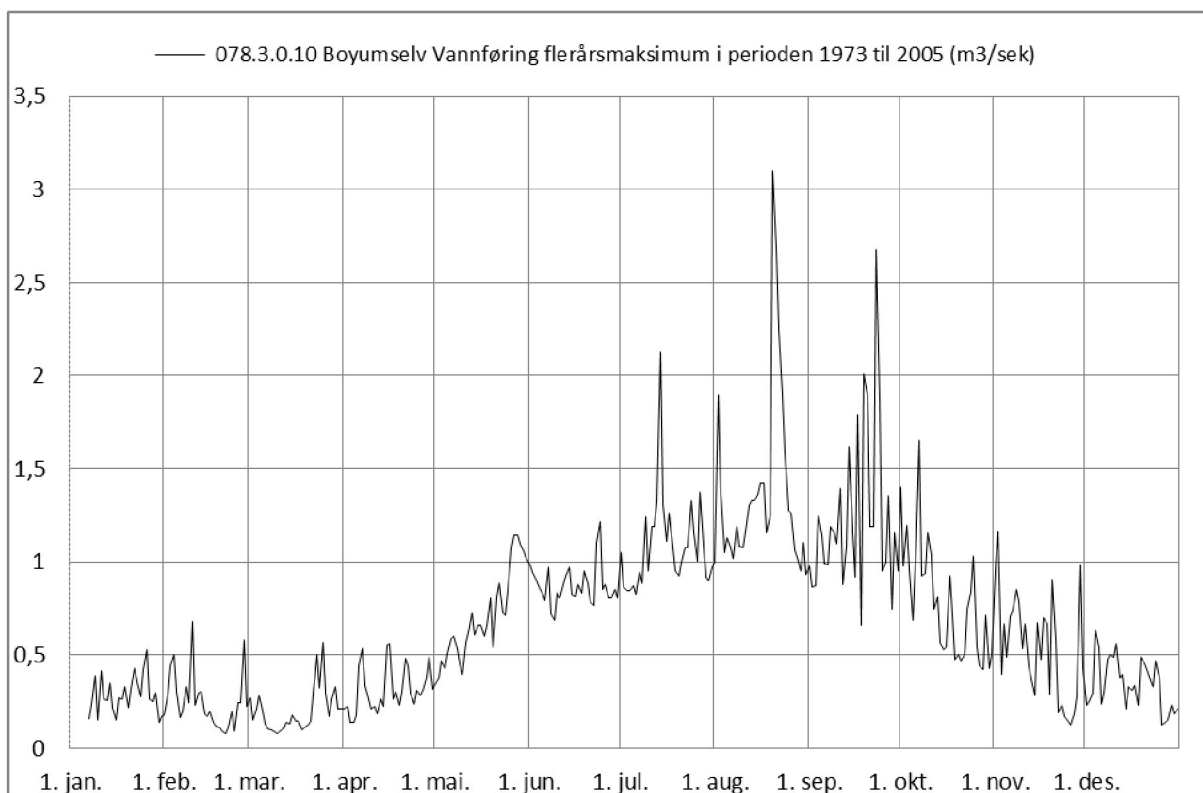


Figur 4 - Plott som viser maksimumsvannføringer (døgndata)

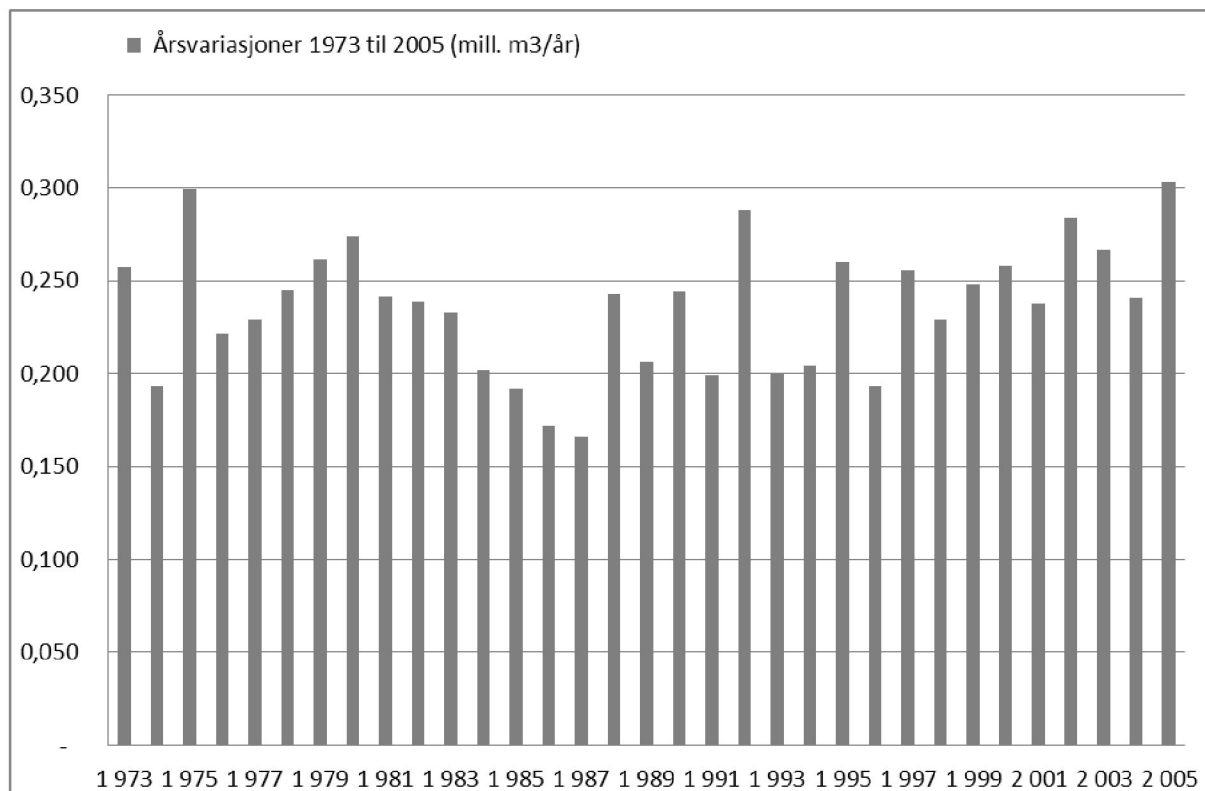


Figur 5 - Plott som viser variasjoner i vannføring fra år til år (Døgndata)

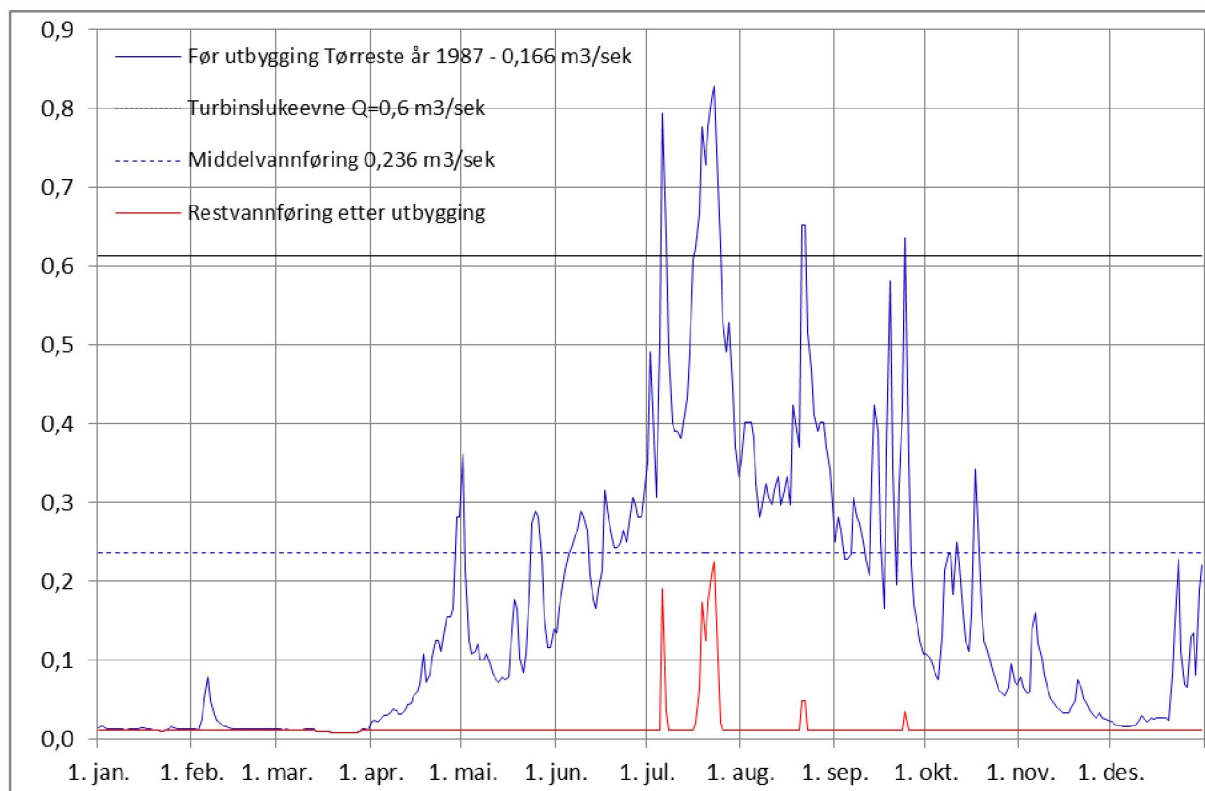


Figur 6 - Plott som viser vannføringsvariasjoner tørreste år (før og etter utbygging)

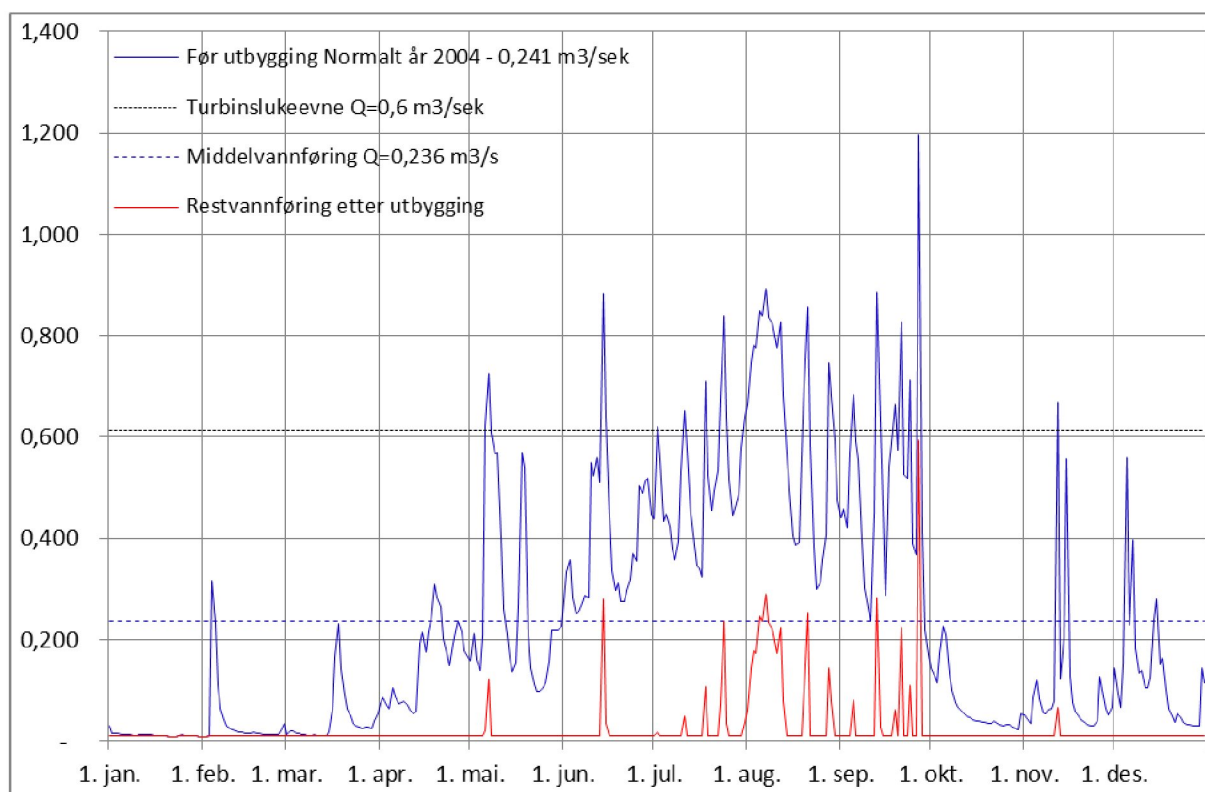


Figur 7 - Plott som viser vannføringsvariasjoner i et middels år (før og etter utbygging)

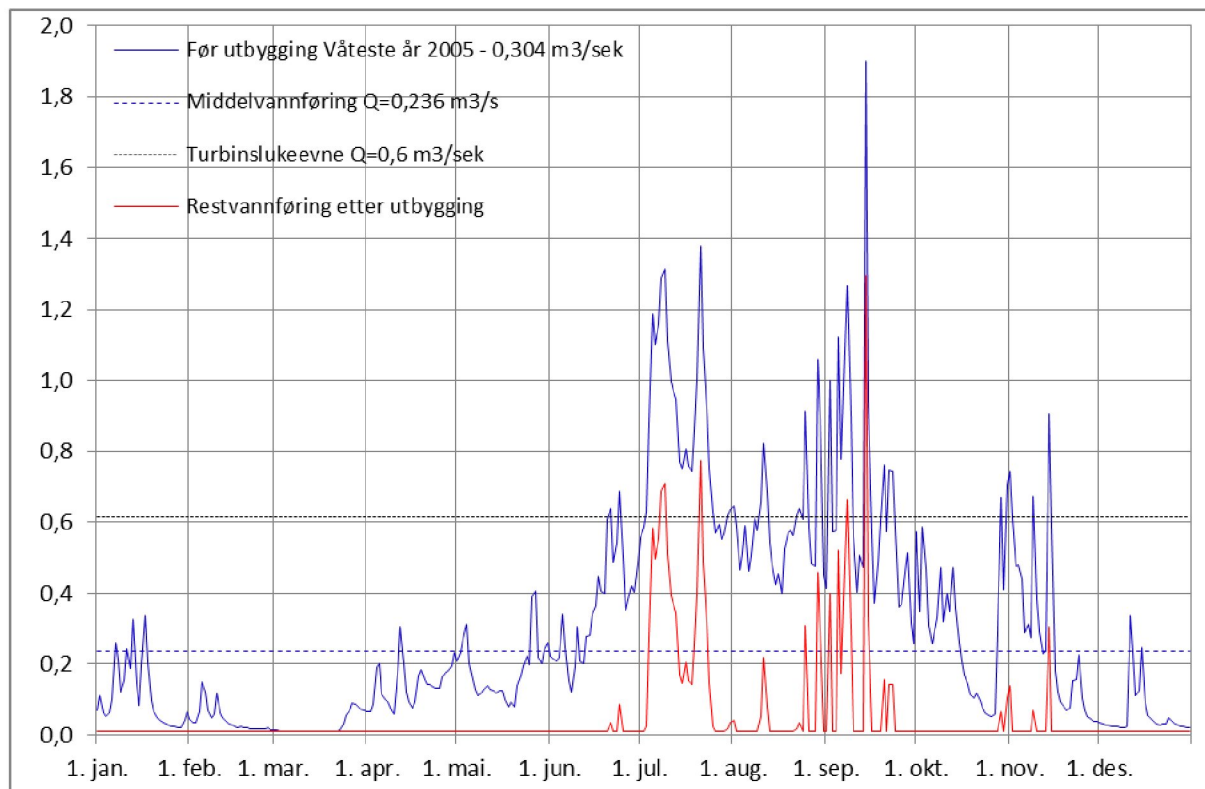


Figur 8 - Plott som viser vannføringsvariasjoner i et vått år (før og etter utbygging)




1.3 Varighetskurve og beregning av nyttbar vannmengde

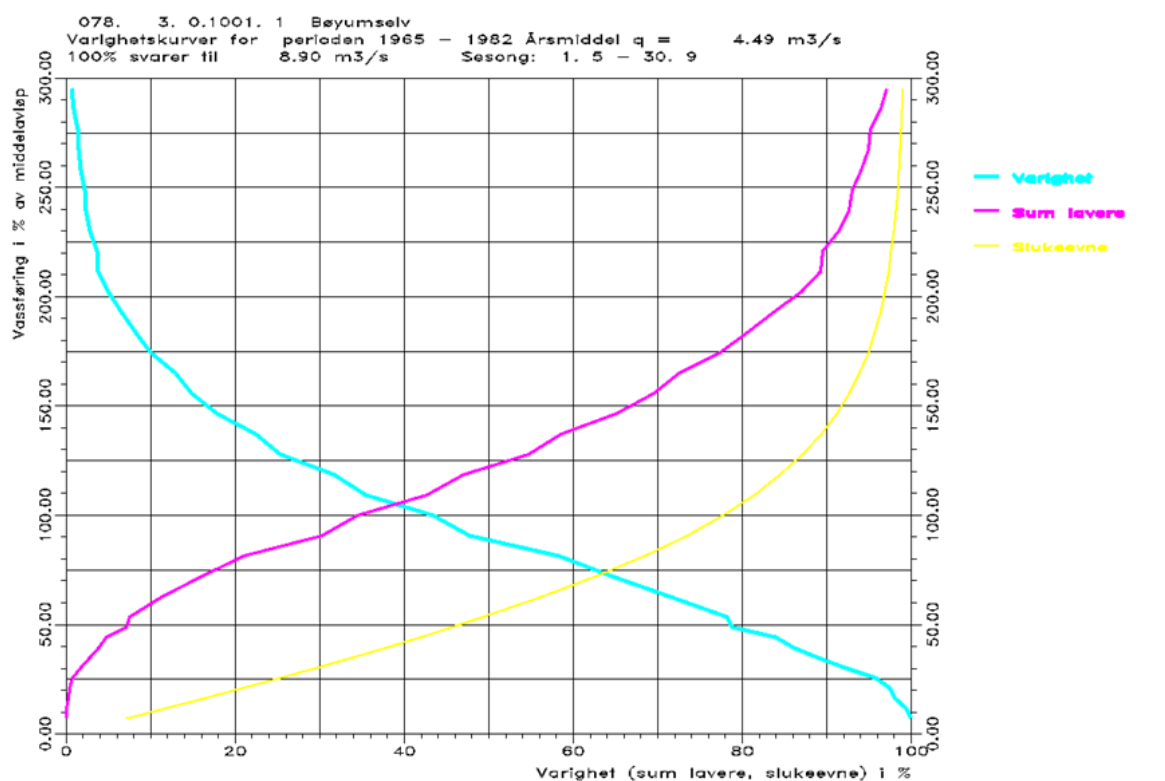

Figur 9 - Varighetskurve for sommersesongen (1/5 - 30/9)

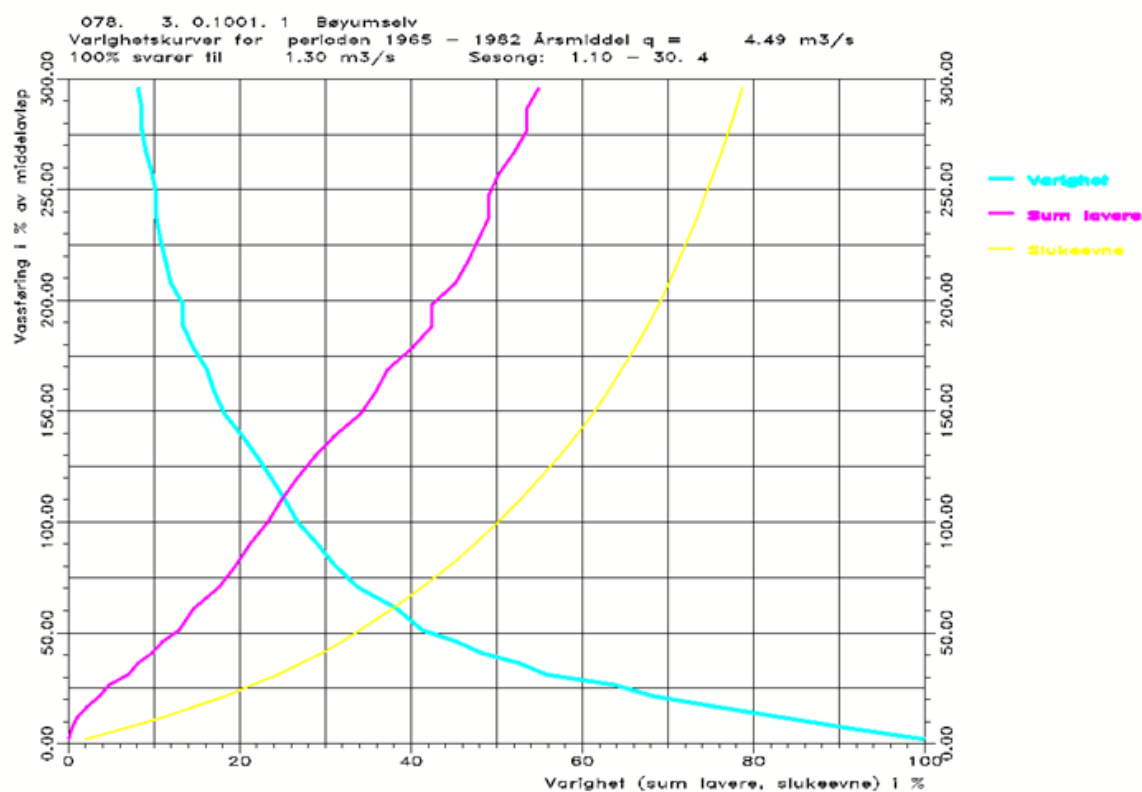

Figur 10 - Varighetskurve for vintersesongen (1/10 - 30/4)

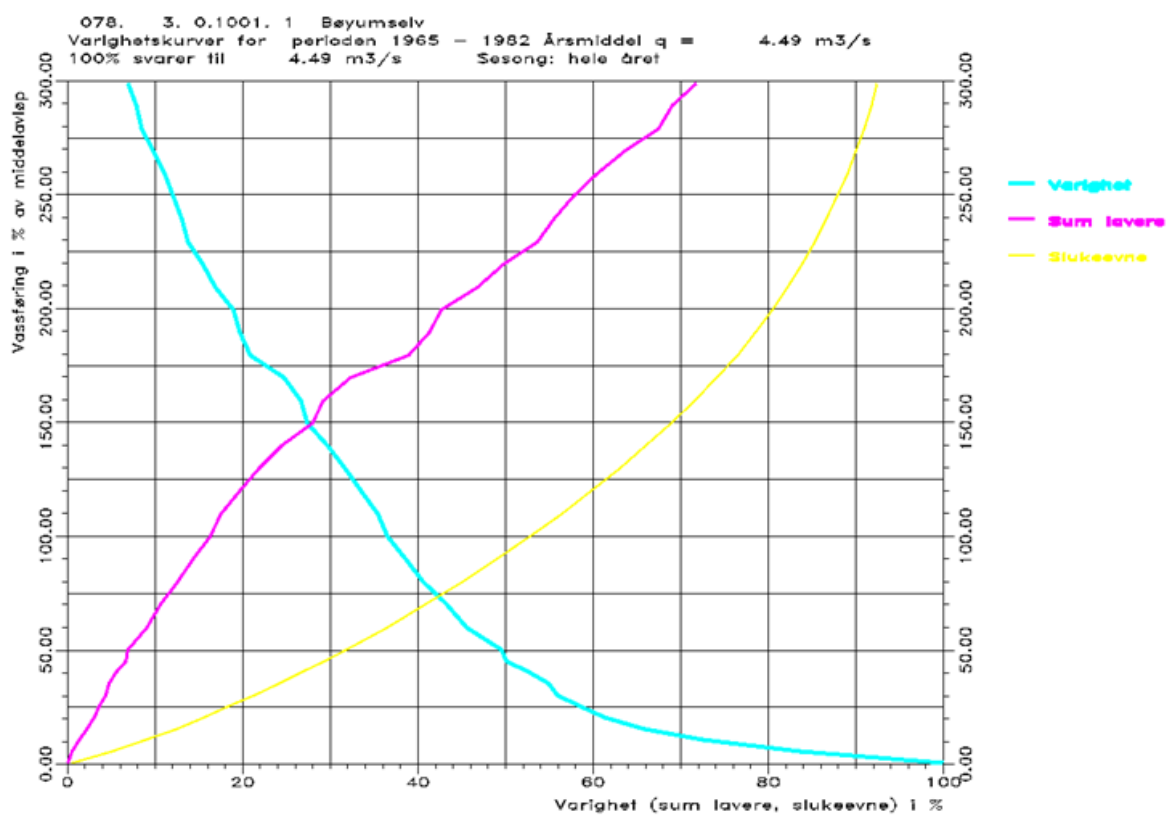

Figur 11 - Varighetskurve, kurve for flomtap og for tap av vann i lavvannsperioden (år)

	Maks	Min
Kraftverkets slukeevne (m ³ /s)	0,62	0,006

	Vått år	Middels år	Tørt år
Antall dager med vannføring > maksimal slukeevne	52	30	14
Antall dager med vannføring < planlagt minstevannføring + minste slukeevne	22	17	61

Tilgjengelig vannmengde	7,4	mill. m3
Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn maks slukeevne (% av middelvannføring)	0,6	mill. m3
Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn min slukeevne	0,0	mill. m3
Beregnet vanntap på grunn av slipp av minstevannføring	0,3	mill. m3
Nyttbar vannmengde til produksjon	6,5	mill. m3

Kommentarer ved besøg:

