

Beregnet magnetfelt

15. feb 2012

52kV År 2014

Feltkilde: 132 kV kraftledning Kråkerøy Hvaler


Feltet er beregnet ved: 1 m over bakken

Strøm i lederne: Årsmiddel: 122 A

Kommentar Framtidig behov, vertikaloppheng

S T	R Leder	Fasestrøm		Line koord.	
		Ieff [A]	Vinkel [grad.]	X [m]	Y [m]
	r	122	0	-1,7	13
	s	122	120	1,5	15,5
	t	122	240	-1,5	18

Feltet er beregnet 1 meter over bakken.

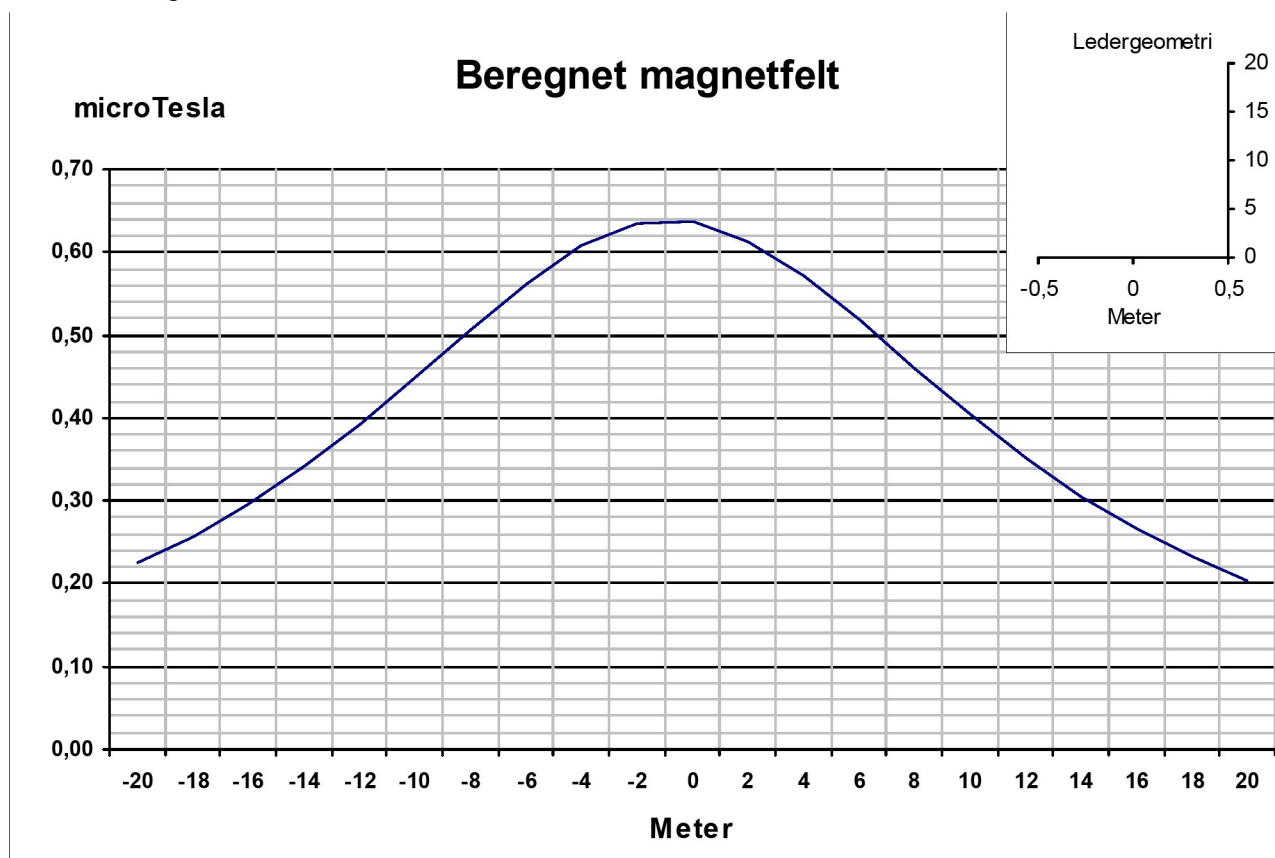

Kurven er referert til nullpunktet som vist på den lille skissen øverst til høyre.

Beregnet magnetfelt

15. feb 2012

52kV År 2011

Feltkilde: Kråkerøy-Hvaler, eksisterende kraftledning.


Feltet er beregnet ved: 1 m over bakken

Strøm i lederne: Årsmiddel 111 A

Kommentar Anleggsdel Kråkerøy-Tangen.

S T	R	Fasestrøm		Line koord.	
		I _{eff}	Vinkel	X	Y
Leder		[A]	[grad.]	[m]	[m]
	R	111	0	0,75	10
	S	111	120	-0,8	10,8
	T	111	240	0	11,7

Feltet er beregnet 1 meter over bakken.

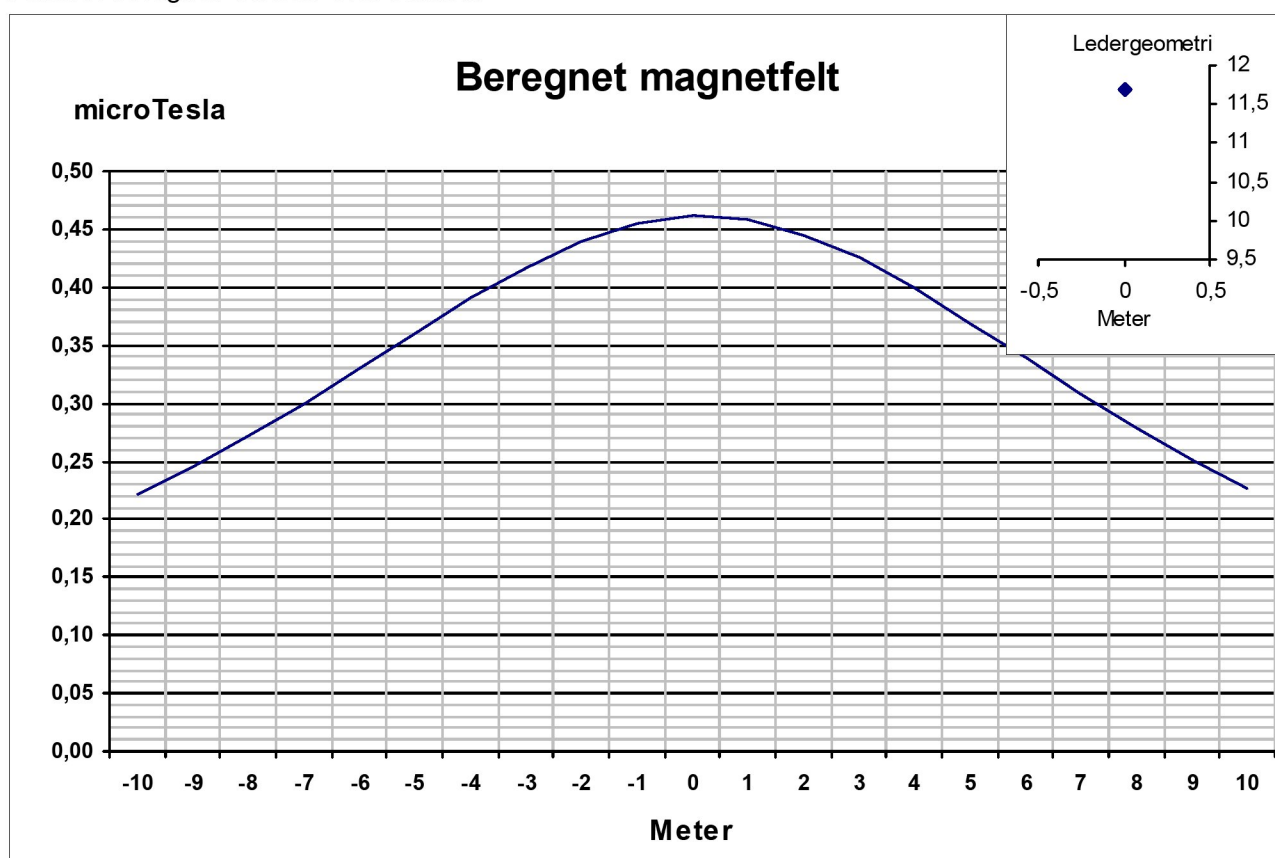

Kurven er referert til nullpunktet som vist på den lille skissen øverst til høyre.