




Minstevannføringsregistrering i Heggelielva ved Sørkedalen skianlegg

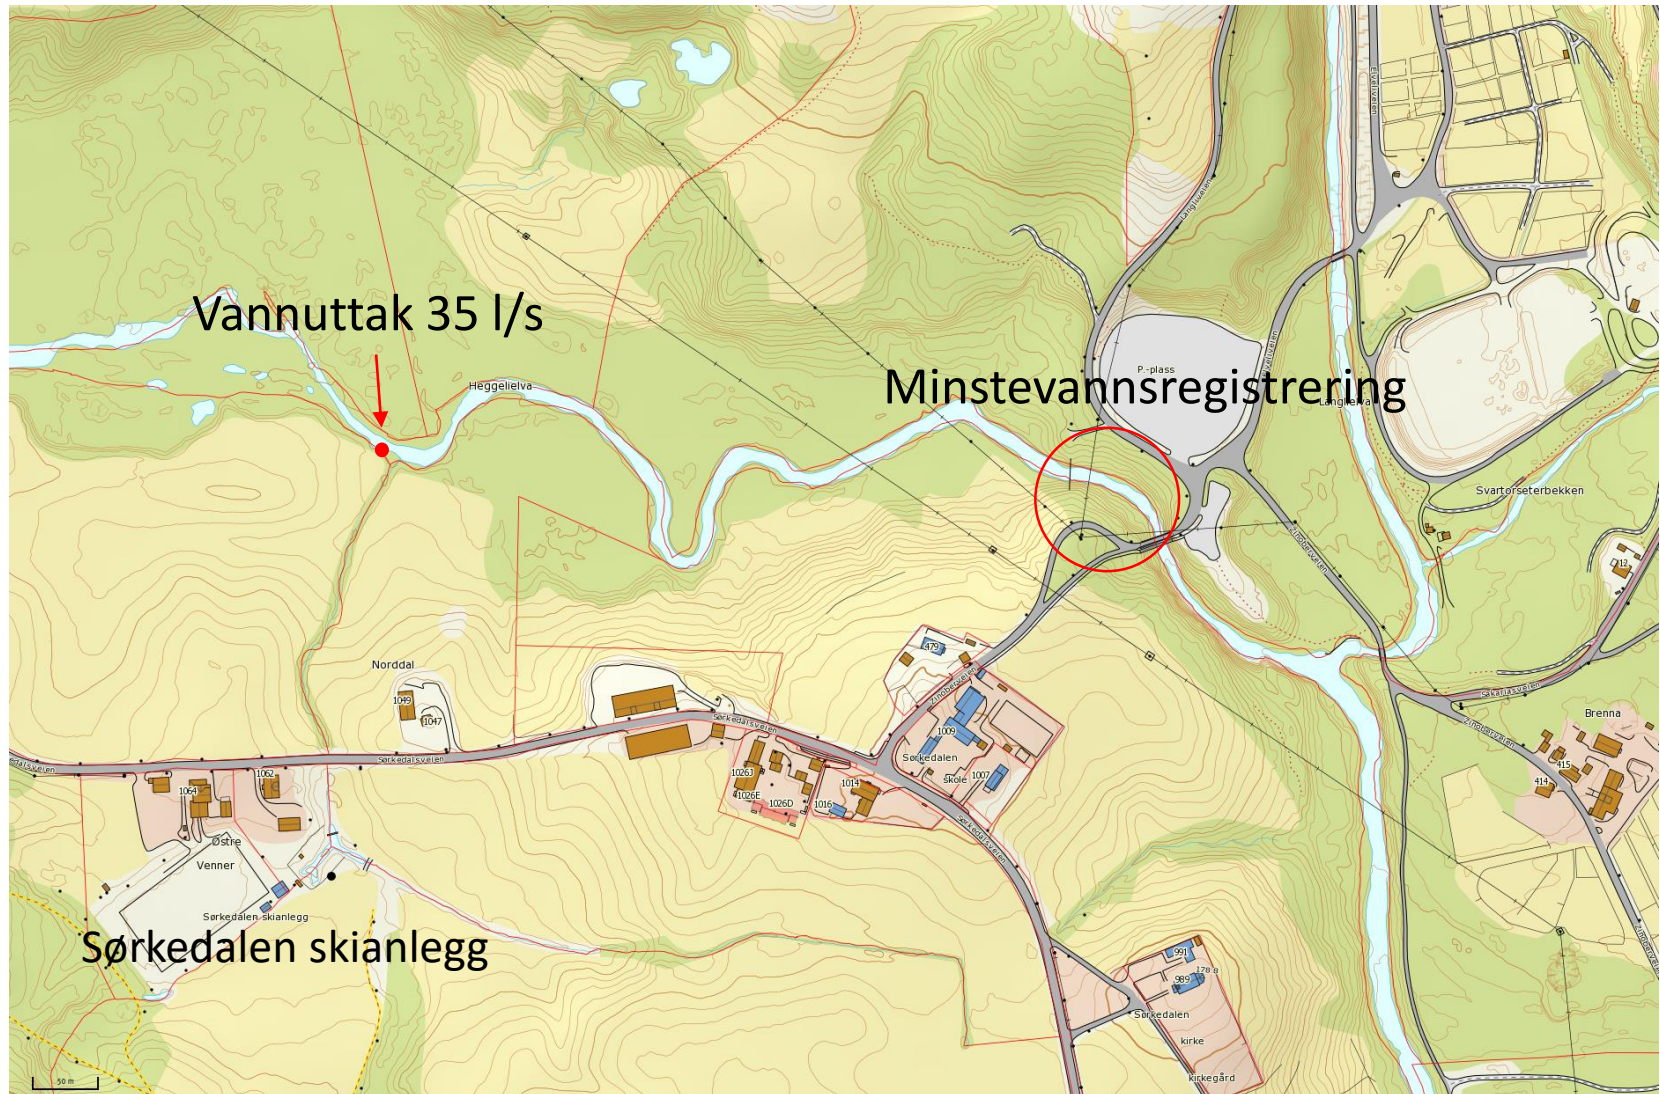

Forslag til plassering av målestasjon for minstevannføringsregistrering

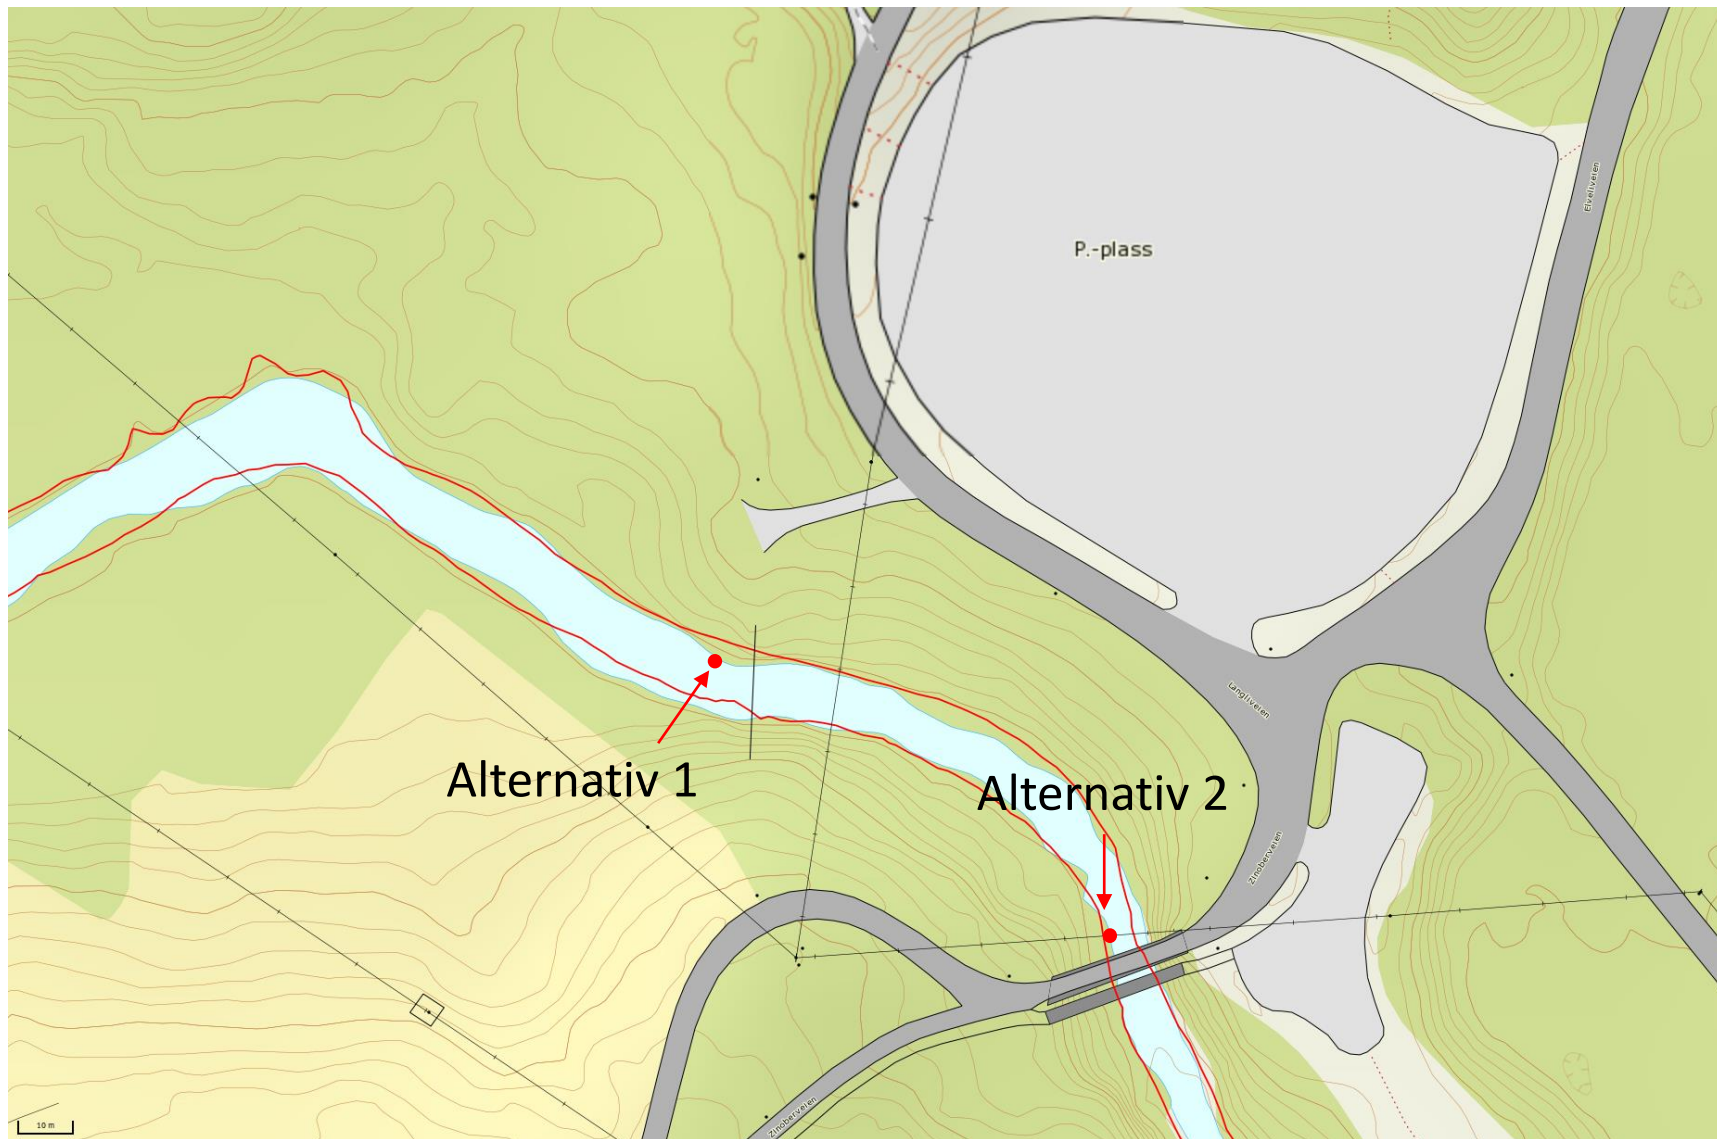

Alternativ 1 – minstevannføringsregistrering

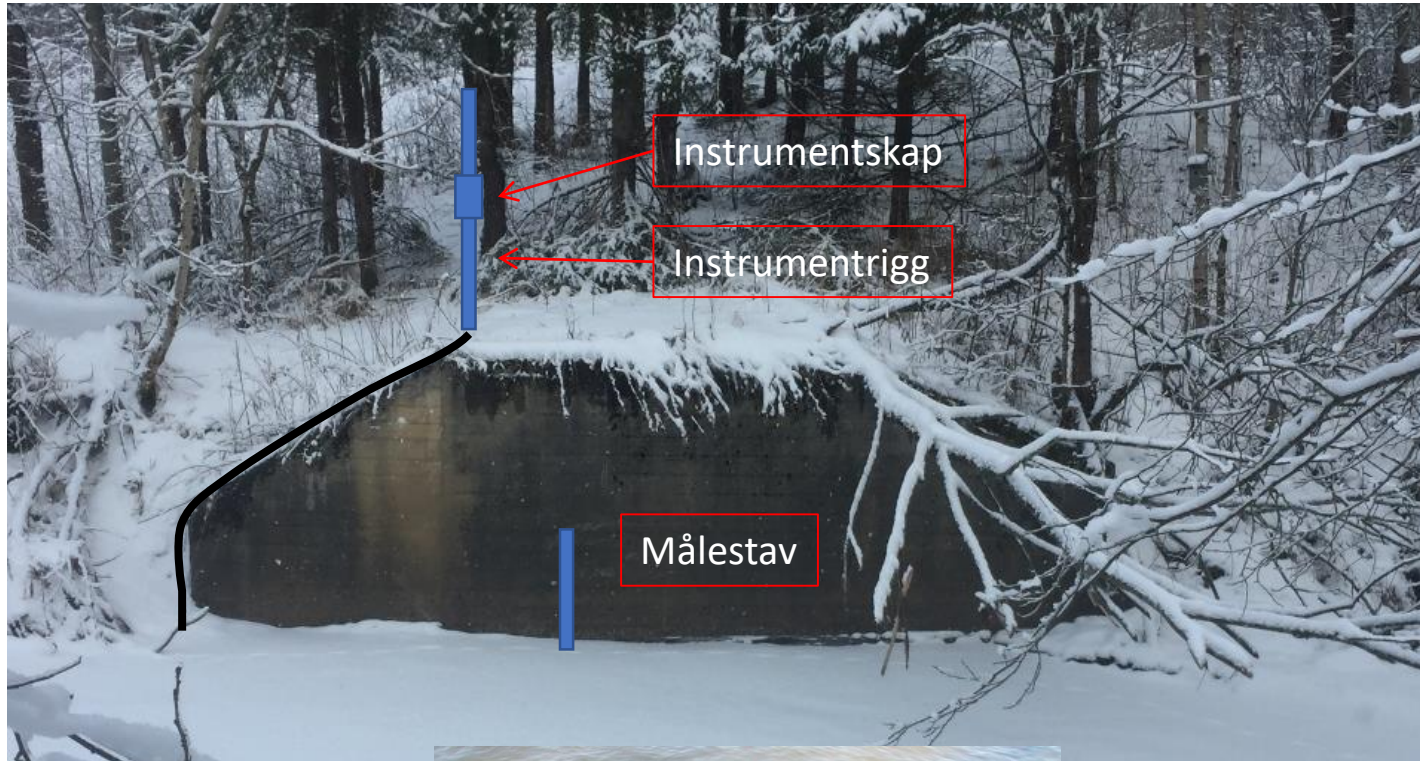

Utløp/
Bestemmende profil



Alternativ 2 - minstevannføringsregistrering



Eksempel Målestasjon



Målestasjon



Skala og referansebolt

Heggelielva

Pålagt minstevannføring

90 l/s. Dette tilsvarer vannstand X,XX meter på skalaen. Vannføringen i elva nedstrøms inntak til snøproduksjon i Sørkedalen skianlegg skal ikke underskride 90 l/s som følge av vannuttaket.

Ref: Kgl.res. 15.desember 2000.

Regulant: Skiforeningen

Brudd på dette pålegg meldes regulanten og/eller Norges vassdrags- og energidirektorat.