



NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo


Dato: 17.06.2014

Registreringsnr. 7099, Saksnummer 201301017, "Koldalsfossen Kraftverk"

Vil med dette også gjøre NVE oppmerksom på at oversikt/kart i konsesjons søknad som viser eksisterende inngrep (Kapt. 1.5) ikke er fullstendig. Det er viktig for denne saken at eksisterende vannuttak og installasjon som tilhører AS Bolaks, også blir opplyst om og blir redegjort for. (merk at AS Bolaks er også hoved initiativtaker bak Koldalsfossen kraftverk og konsesjonssøknad)

Jeg har på nedenfor stående kart tegnet inn hvor uttaket er plassert i elven og hvordan rør er lagt ned Røret / Vannledning er grav ned i elvebunnen på nedside av fossens sørside og føres (igjennom fjorden) til Bolaks eget anlegg ved Lammaneset.

Det som er å legge merke til, er at dette uttaket er plassert nedenfor planlagt inntak. Altså i område hvor det er tenkt å slippe igjennom minstevannføring. Iflg. søknad, 120 Liter pr. sekund

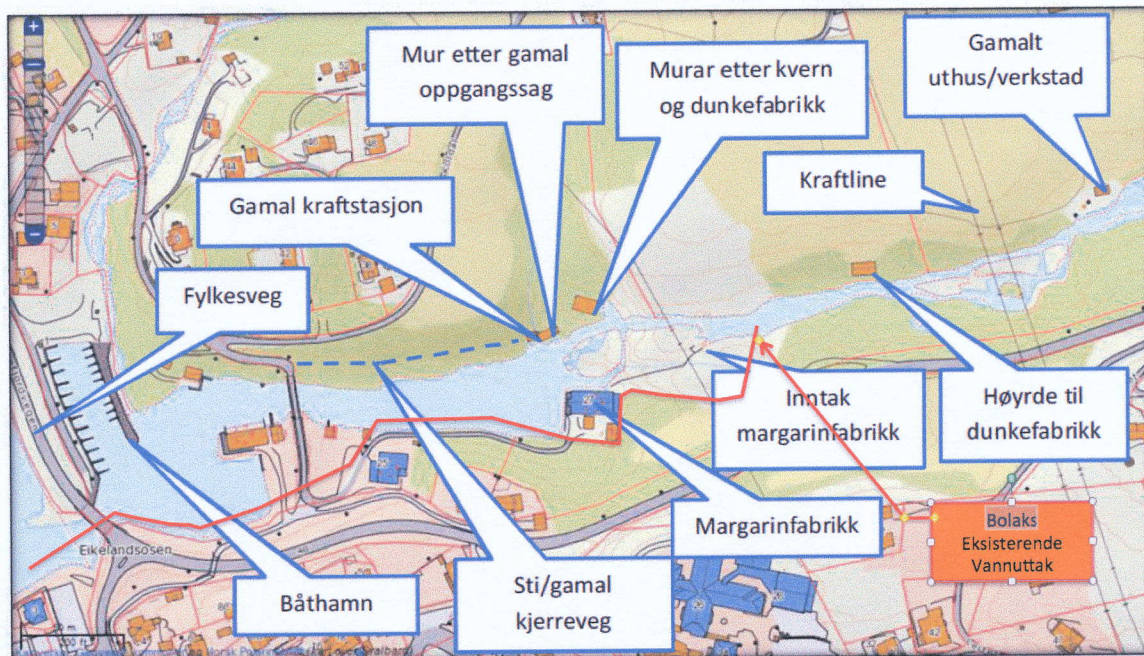



Eksisterende vannuttak ref. ovenfor med sin kapasitet (rørdiameter ca. 400 mm. og ca. 23 m fall) vil ha en "sluke evne", mange ganger det som er oppgitt som minstevannføring.

I og med at dette uttaket allerede er installert (av AS Bolaks), så må være ett krav at uttaks kapasitet på dette er tatt med i totalregnskapet. Dvs. (om prosjektet blir realisert) at kapasiteten av dette i tillegg til minimum vannføring, også må slippes igjennom ved inntak.

Det fremgår ikke av konsesjonssøknad noen opplysninger om dette vannuttaket eller om hvordan Bolaks har tenkt forholde seg til det. En videre konsekvens av dette, vil være at risikoen for oftere tørrlegging av fossen er overhengene stor.

Uttak og rør ble installert av AS Bolaks, ca. 1980-1985

Sammen med annet selskap var de deleier i eiendommen, Gnr. 23 Bnr. 2 & 3 (hvor uttaket ble installert) noen år før den ble solgt videre til nåværende eiere. Viser til min NVE uttalelse, 06.04.2014 ang. vannuttaks avtalen som ble inngått med nåværende eiere.

Det er uvisst om hvilke avtaler som ble inngått med de andre grunneiere på det tidspunktet da uttaket ble installert, men etter det jeg har forstått, så var disse for det meste kun muntlige. Historien forteller også om grunneiere og publikum som reagerte negativt på at det plutselig ble foretatt graving i elven.

Om vann uttaket var eller er nå konsesjonspliktig eller om det i det hele tatt noen gang er blitt søkt om dette, er også uvisst. Etter det jeg forstår er det i alle fall ikke registrert noe (ref. telefonsamtale 10.06.2014) hos NVE.

Med Hilsen

Franck Andersen