

NVE-Konsesjons- og tilsynsavdelinga  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo

16.5.2015

### **Kommentar til innkomne merknadar – Torvik kraft, Førde kommune**

I samband med at NVE har hatt søknad om konsesjon til bygging av Torvik kraftverk i Førde kommune på høyring har det kome inn fleire merknadar.


For Torvik kraftverk har fleire av høyringspartane vurdert fossen ved utløpet av Ervikselva som eit viktig landskapselement. I søknaden som no har vore ute på høring har utbyggar beskrive ei løysing med å pumpe vatn attende til elva ovanfor fossen for å ta i vare elva som landskapselement.

På bakgrunn av merknadane ønskjer tiltakshavar å søkje om eit **alternativ 2**, der kraftstasjonen vert plassert på kote 20, med avløpskanal tilbake i elva ovanfor fossen.

#### **Alternativ plassering av kraftstasjon:**

Inntak og trase for vassveg vert den same som for søkt alternativ. Kraftstasjonen vert plassert oppstrøms fossen på kote 20. Sjå kart på neste side:



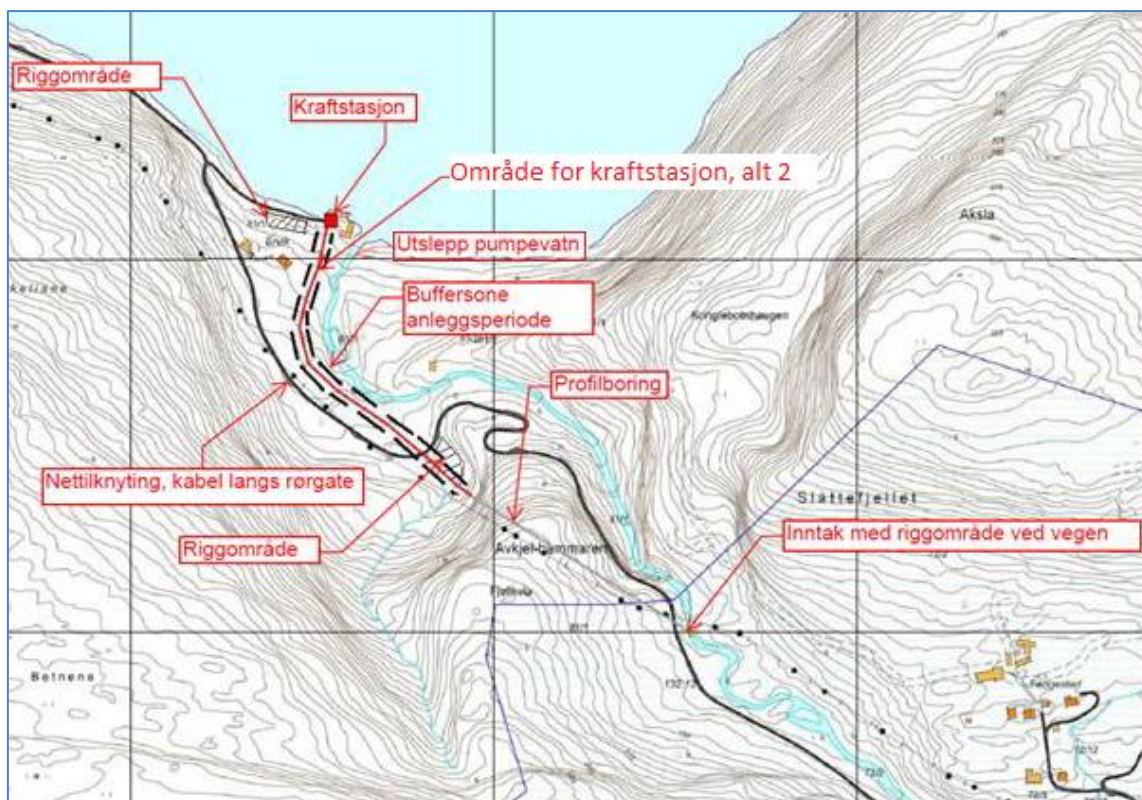

#### Teknisk data for alternativ 2:

Maks slukeevne 3,7 m<sup>3</sup>/s

Installert effekt: 3,2 MW

Produksjonen: 10, 2 GWh.

Utbyggingskostnad: 32 mil kr.

Utbyggingspris: 3,13 kr/kWh

I tillegg vil vi understreke at alle relevante forhold NVE finn naudsynt vil bli teke omsyn til i detaljplanlegginga av anlegget.

Håpar på ei positiv handsaming av saka.

Mvh

Bjørn Torvik  
-Torvik Kraft AS-