


Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for småkraftverk med konsesjonsplikt: Sløåni kraftverk

1 Overflatehydrologiske forhold

1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

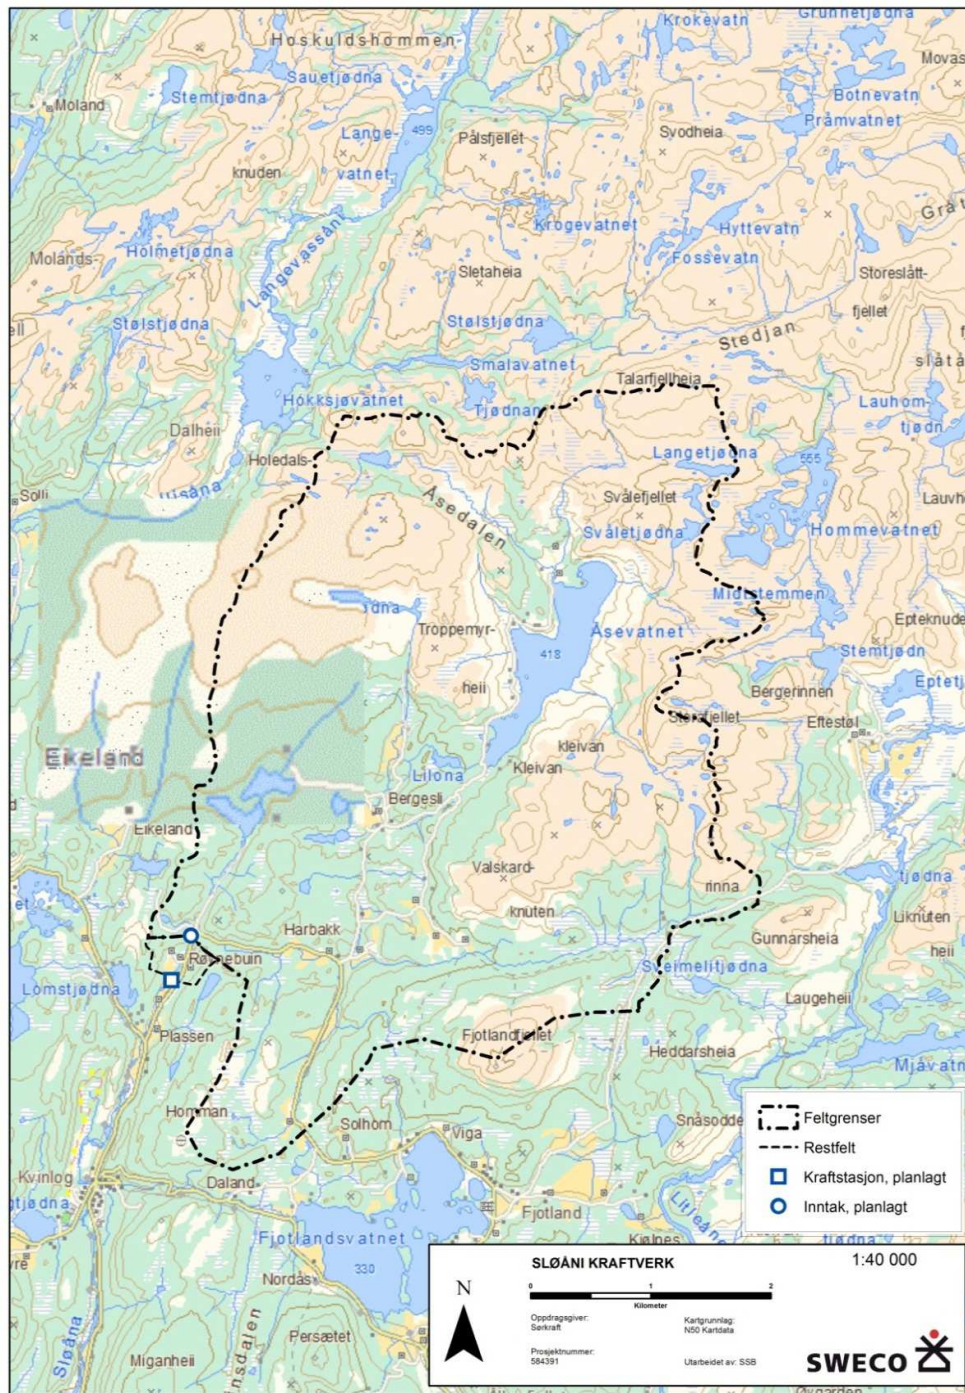

Figur 1. Kart som viser nedbørfeltet til kraftverkets inntakspunkt og restfelt.

1.1.1 Informasjon om kraftverkets nedbørfelt.

	Ja	Nei
Er det usikkerhet knyttet til feltgrensene? ¹		x
Er det i dag vannforsyningsanlegg eller andre reguleringer inklusive overføringer inn/ut av kraftverkets naturlige nedbørfelt? ²		x

1.1.2 Informasjon om et eventuelt reguleringsmagasin.


Magasinvolum (mill m ³)	-	
Normalvannstand (moh)	-	
Laveste og høyeste vannstand etter regulering (moh)	-	-
Planlegges effektkjøring av magasinet?	-	

1.1.3 Informasjon om sammenligningsstasjonen som skal benyttes som grunnlag for hydrologiske- og produksjonsmessige beregninger i konsesjonssøknaden.

Stasjonsnummer og stasjonsnavn ³	25.8 Mygland
Skaleringsfaktor ⁴	0,408
Periode med data som er benyttet	1961-1990
Totalt antall år med data	30
Er sammenligningsstasjonen uregulert? ⁵	Ja


1.1.4 Feltparametre for kraftverkets og sammenligningsstasjonens nedbørfelt.

	Kraftverkets nedbørfelt ovenfor inntak		Sammenligningsstasjonens nedbørfelt ⁶	
Areal (km ²)	21,5		46,3	
Høyeste og laveste kote (moh)	705	264	876	78
Effektiv sjøprosent ⁷ (%)	1,5		0,5	
Breandel (%)	0		0	
Snaufjellandel (%) ⁸	47		70	
Hydrologisk regime ⁹	Overgangsregime		Overgangsregime	
Middelavrenning/ midlere årstilsig (1961-1990) fra avrenningskartet ¹⁰	1,1 m ³ /s		2,72 m ³ /s	
	51,4 l/s km ²		58 l/s km ²	
	34,7 mill. m ³		85,8 mill. m ³	
Middelavrenning (1961 – 1990) for sammenligningsstasjonen beregnet i observasjonsperioden ¹¹	-----		2,70 m ³ /s	57,6 l/s/km ²
Kort begrunnelse for valg av sammenligningsstasjon	Målestasjon 25.8 Mygland ligger i nabovassdraget til Sløåni. Sammenligningsstasjonen har større nedbørfelt enn Sløåni, noe som fører til større dempning til 25.8 Mygland. Nedbørfeltet til Sløåni har høyere effektiv sjøprosent, som bidrar til å motvirke denne effekten. Målestasjonen har en stabil måleserie i tidsperioden 1961 til 1990.			

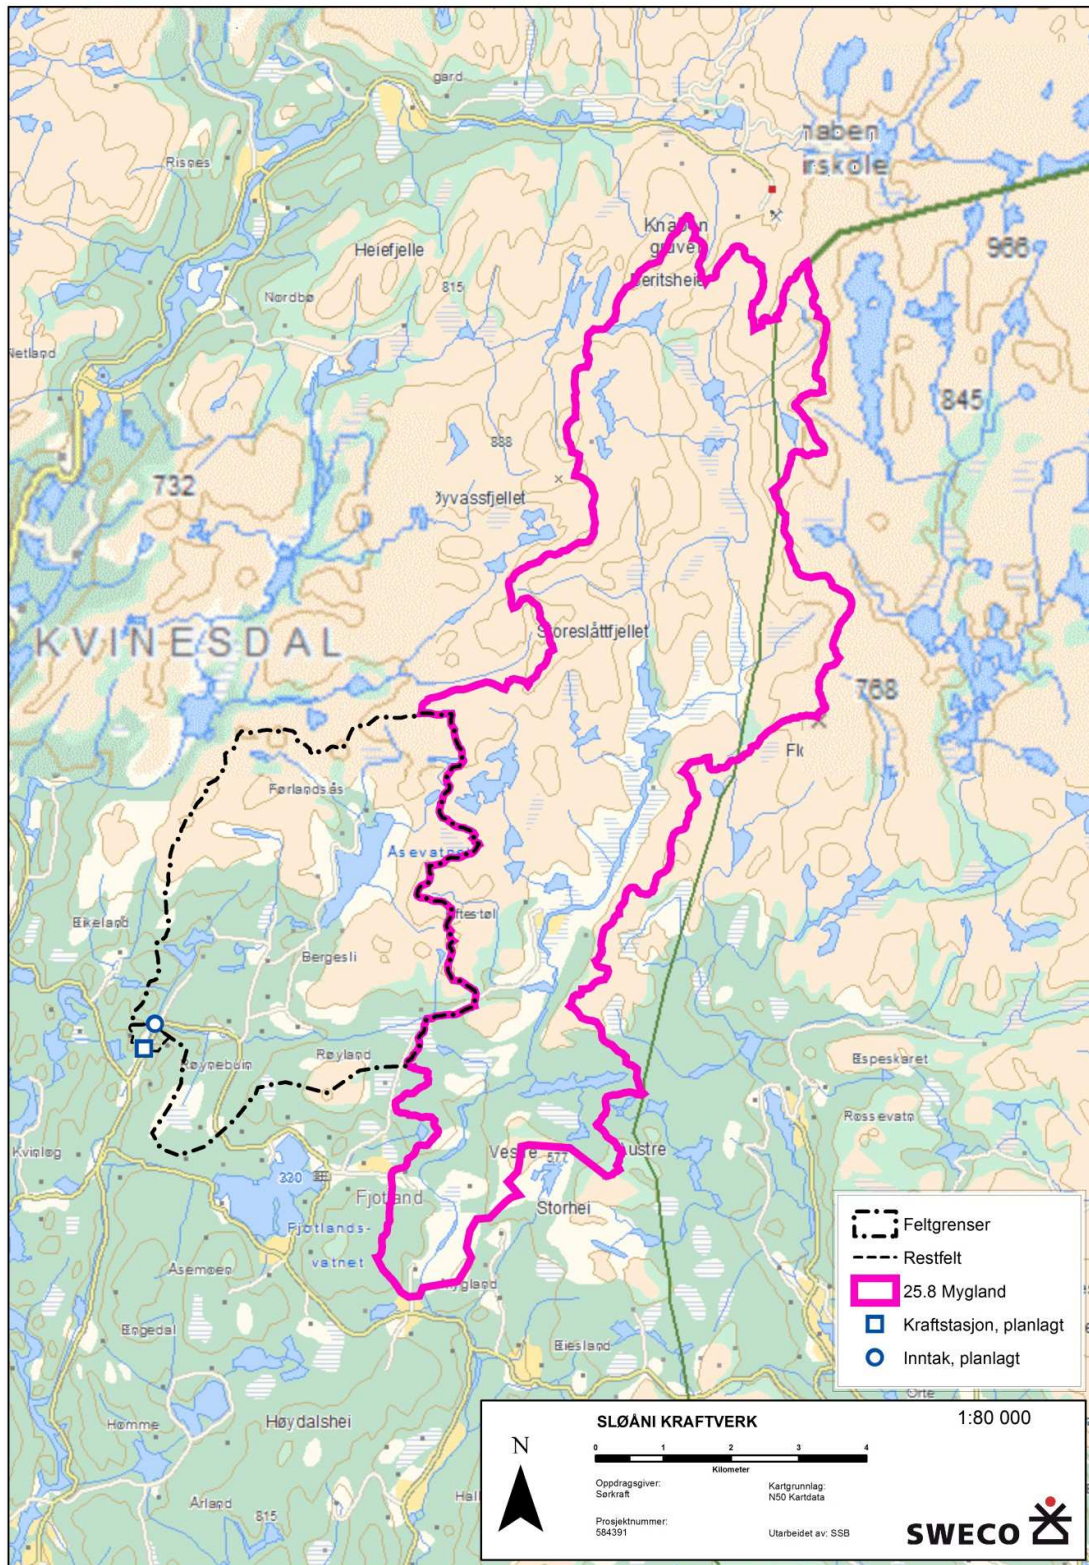


Figur 2 Kart som viser nedbørfelt til kraftverket og benyttet sammenligningsstasjon.


1.2 Vannføringsvariasjoner før og etter utbygging¹²

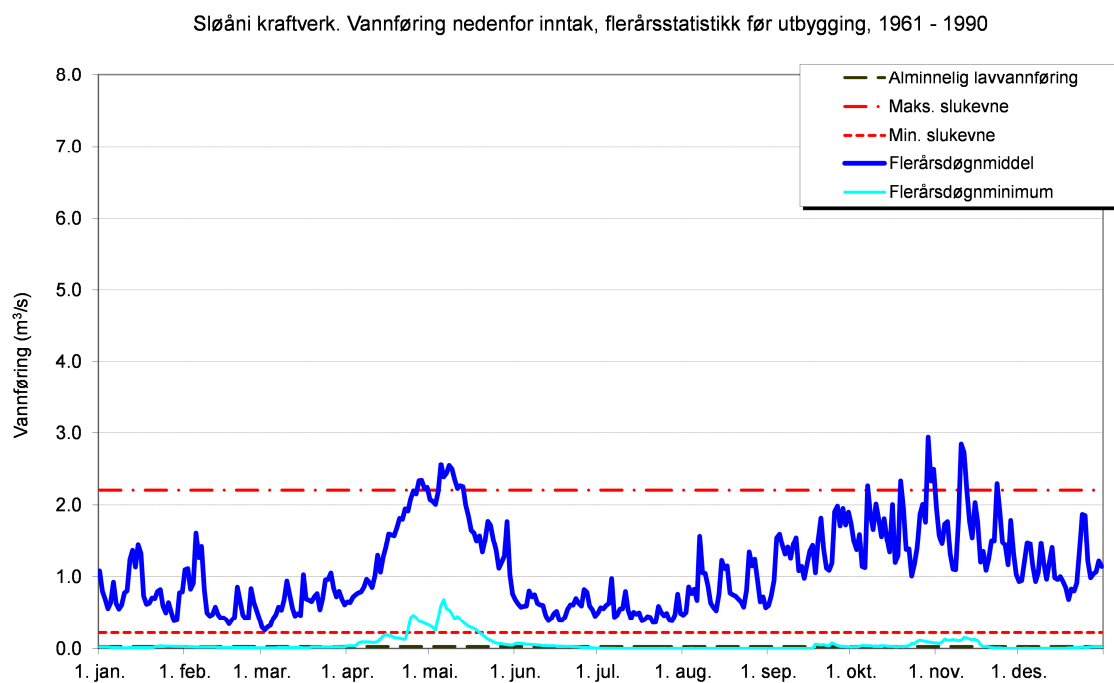


Figur 3. Plott som viser middel- og minimumsvannføringer (døgndata).¹³

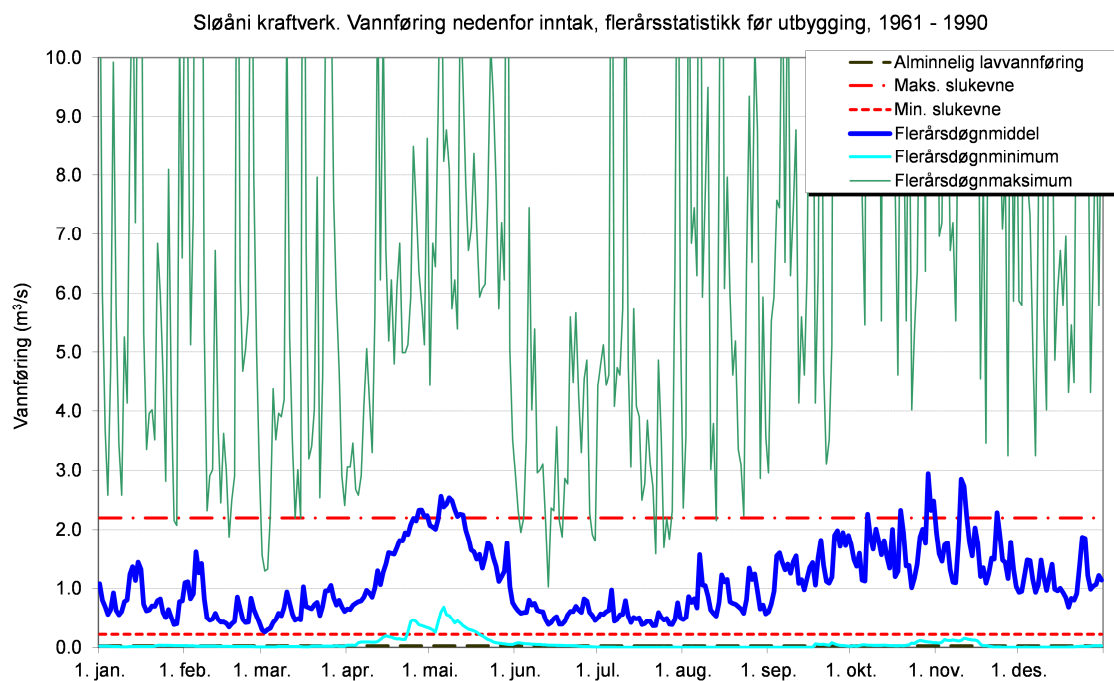


Figur 4. Plott som viser maksimumsvannføringer (døgndata).¹⁴

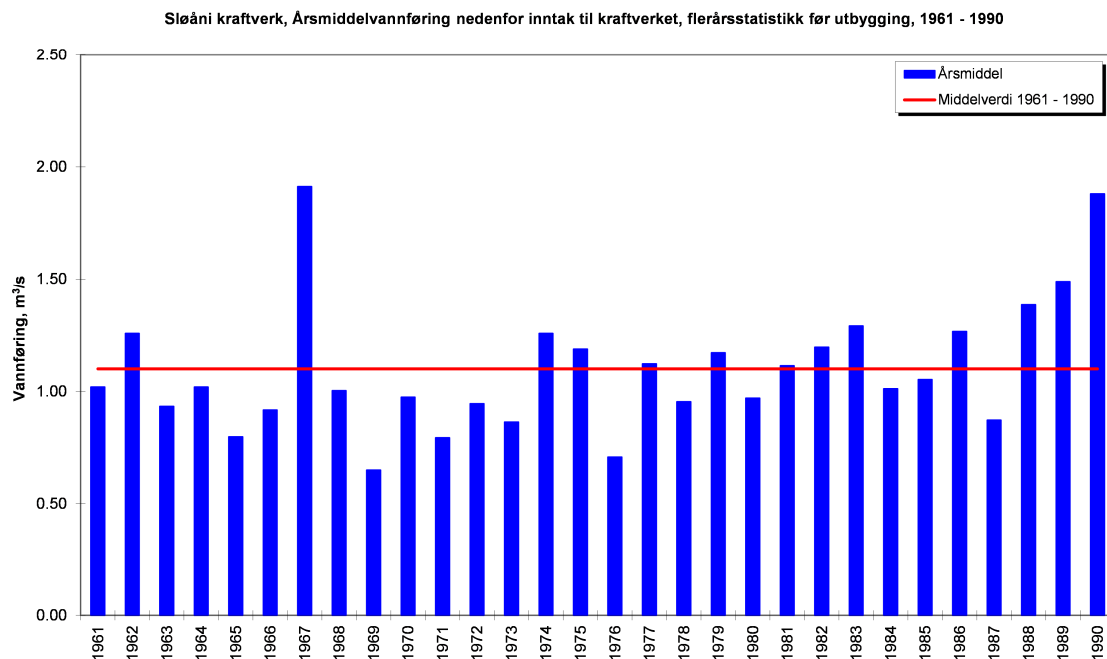


Figur 5. Plott som viser variasjoner i vannføring fra år til år.¹⁵

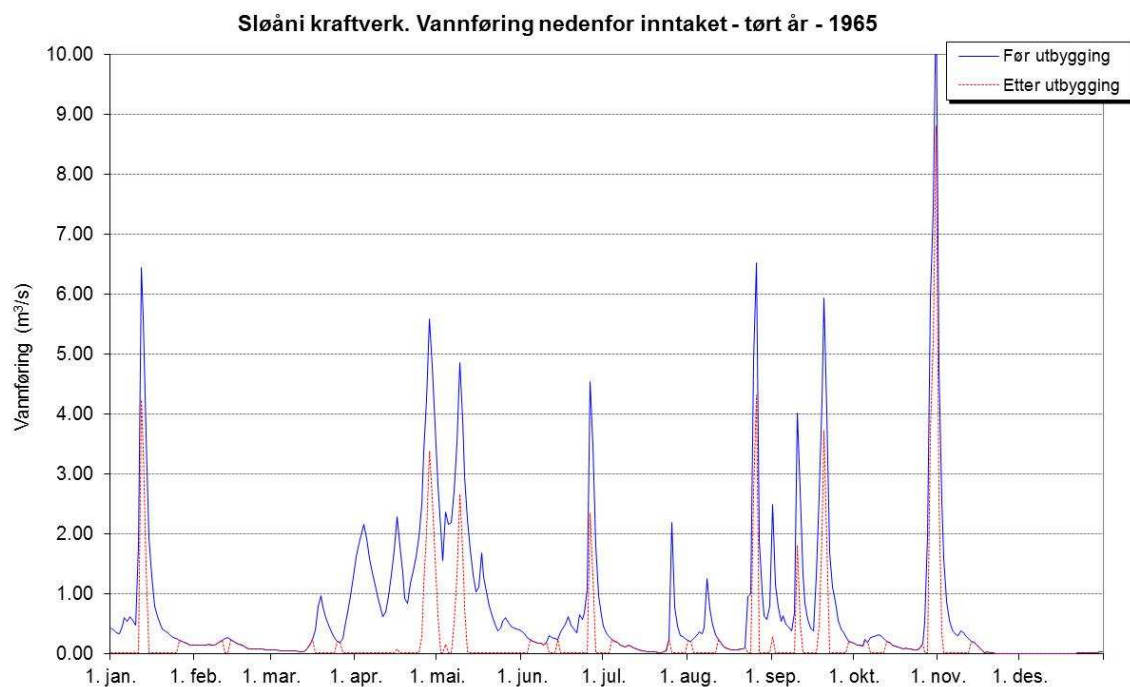

Figur 6. Plott som viser vannføringsvariasjoner i et tørt (1965) år (før og etter utbygging).¹⁶

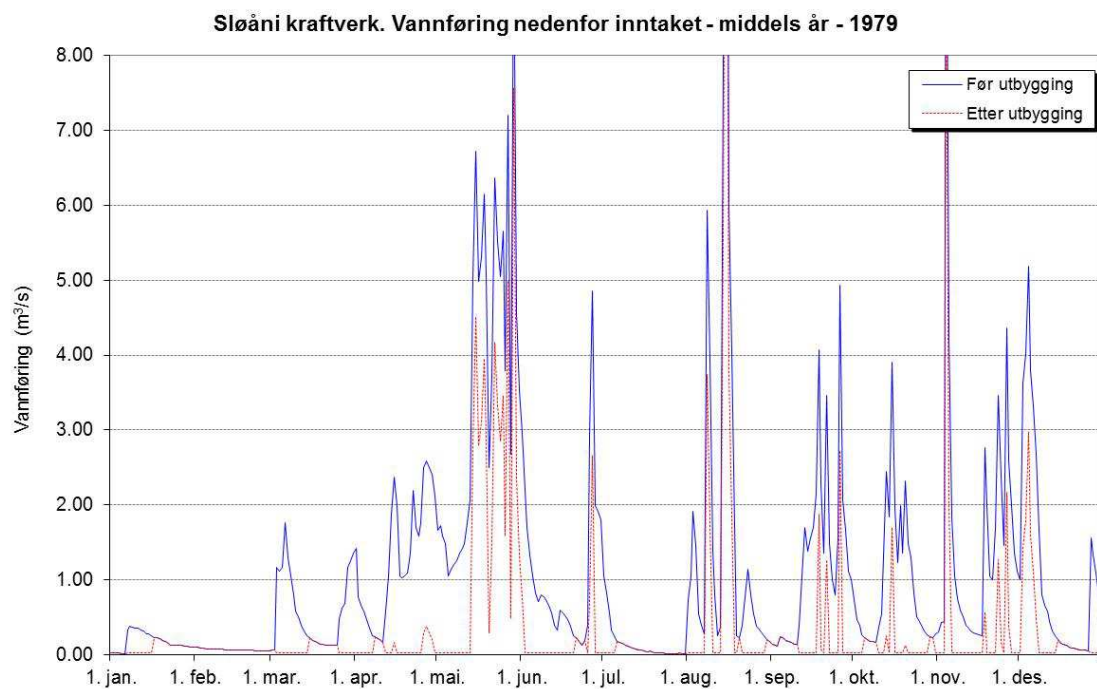

Figur 7. Plott som viser vannføringsvariasjoner i et middels (1979) år (før og etter utbygging).¹⁷

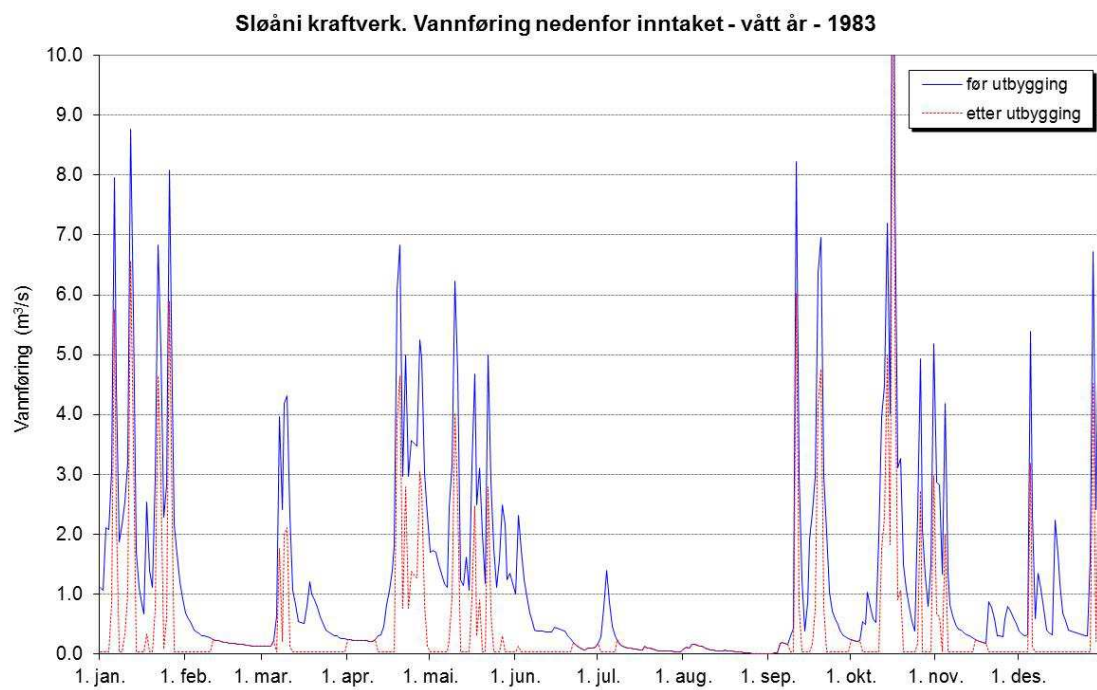


Figur 8. Plott som viser vannføringsvariasjoner i et vått (1983) år (før og etter utbygging).¹⁸

1.3 Varighetskurve¹⁹ og beregning av nyttbar vannmengde

Varighetskurver sommer (1/5 - 30/9), Sløåni ved inntak, 1961 - 1990


Vannføring relativ til årsmiddel $Q = 1.1 \text{ m}^3/\text{s}$ (sesongmiddel $Q = 1.01 \text{ m}^3/\text{s}$)

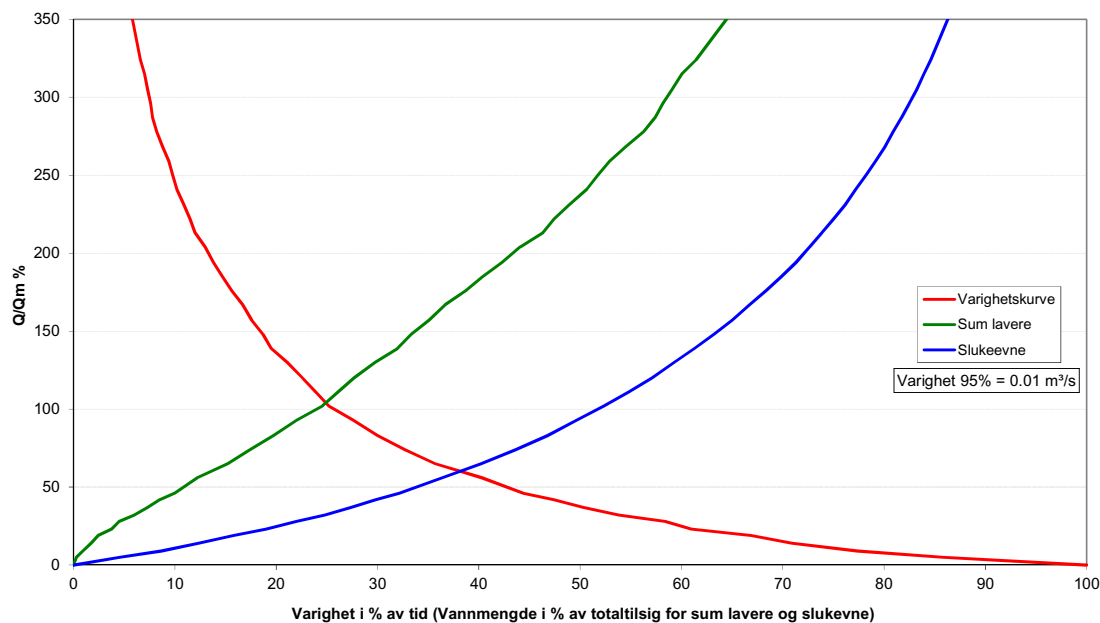


Figur 9. Varighetskurve for sommersesongen (1/5 – 30/9).

Varighetskurver vinter (1/10 - 30/4), Sløåni ved inntak, 1961 - 1990

Vannføring relativ til årsmiddel $Q = 1.1 \text{ m}^3/\text{s}$ (sesongmiddel $Q = 1.15 \text{ m}^3/\text{s}$)

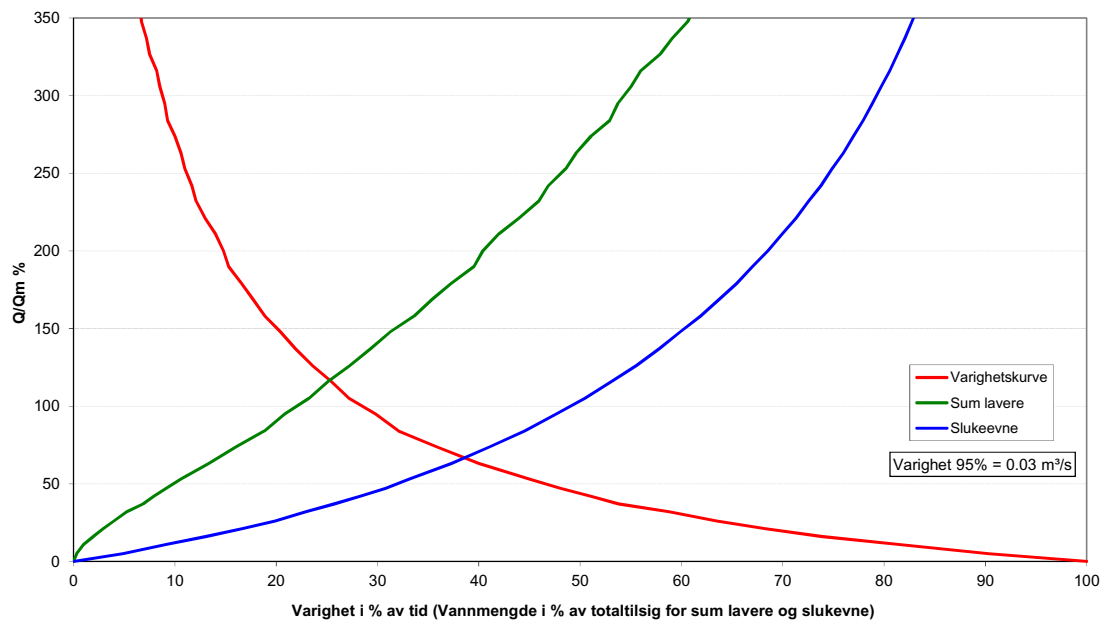

Figur 10. Varighetskurve for vintersesongen (1/10 – 30/4).

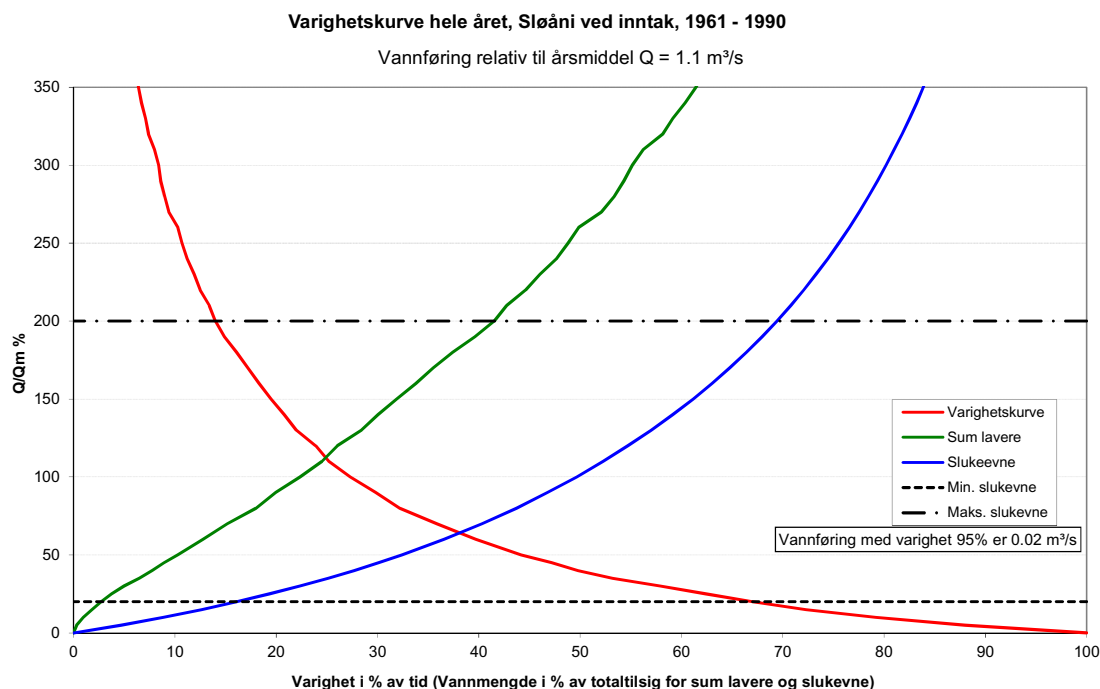

Figur 11. Varighetskurve, kurve for flomtap og for tap av vann i lavvannsperioden (år).

1.3.1 Kraftverkets største og minste slukeevne

	Maks	Min
Kraftverkets slukeevne (m^3/s)	2,2	0,22

1.3.2 Antall dager med vannføring større enn maksimal slukeevne og mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minste vannføring (se pkt. 1.1.5) i utvalgte år.

	Tørt år	Middels år	Vått år
Antall dager med vannføring $>$ maksimal slukeevne	34	52	72
Antall dager med vannføring $<$ planlagt minste vannføring + minste slukeevne	164	128	116

1.3.3 Beregning av nyttbarvannmengde til produksjon ved hjelp av hydrologiske data.

Tilgjengelig vannmengde ²⁰ (mill. m ³ per år)	34,7 mill. m ³
Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn maks slukeevne (% av middelvannføring)	31 %
Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn min slukeevne (% av middelvannføring)	2 %
Beregnet vanntap på grunn av slipp av minstevannføring (% av middelvannføring)	2 %
Nyttbar vannmengde til produksjon (mill. m ³ per år)	22,6 mill. m ³

Kommentarer ved behov.

--

1.4 Restfeltet²¹

1.4.1 Informasjon om restfelt.

Inntaket og kraftverkets høyde (moh)	264	234
Lengde på elva mellom inntak og kraftverk ²² (m)	400	
Restfeltets areal (km ²)	0,16	
Tilslig fra restfeltet ved kraftverket (m ³ /s)	0,006	

1.5 Karakteristiske vannføringer i lavvannsperioden og minstevannføring.

1.5.1 Karakteristiske vannføringer i lavvannsperioden og planlagt minstevannføring.

	År	Sommer (1/5 – 30/9)	Vinter (1/10 – 30/4)
Alminnelig lavvannføring (m ³ /s)	0,026	-----	-----
5-persentil ²³ (m ³ /s)	0,037	0,017	0,11
Planlagt minstevannføring (m ³ /s)	0,026	0,026	0,026

Kommentarer ved behov.

Alminnelig lavvannføring og 5– persentiler i Tabell 1.5.1 er hentet fra NVEs lavvannskart. Varighetskurver i figur 8-10 er skalerte fra målestasjon 25.8 Mygland.

¹ Hvis ja; hva slags?(eks: bre, myr, innsjø med flere utløp).

² Hvis ja skal dette tegnes inn på kartet i figur 1.

³ I hht NVEs stasjonsnett.

⁴ En konstant som multipliseres med dataserien ved sammenligningsstasjonen for å lage en serie som beskriver variasjoner i vannføringen i kraftverkets nedbørfelt.

⁵ Med reguleringer menes her regulering av innsjø eller overføring inn/ut av naturlig nedbørfelt.

⁶ Feltparametere for sammenligningsstasjon kan leses fra NVEs database Hydra 2 ved bruk av programmet HYSOPP.

⁷ Effektiv sjøprosent tar hensyn til innsjøer beliggenhet i nedbørfeltet. Dette er viktig parameter for vurdering av både flom- og lavvannføringer. Definisjonen av effektiv sjøprosent er: $100 \sum (A_i \cdot a_i) / A^2$ der a_i er innsjø i's overflateareal (km^2) og A_i er tilsigsarealet til samme innsjø (km^2), mens A er arealet til hele nedbørfeltet (km^2). Innsjøer langt ned i vassdraget får dermed størst vekt, mens innsjøer nær vannskillet betyr lite. Små innsjøer nær vannskillet kan ofte neglisjeres ved beregning av effektiv sjøprosent.

⁸ Snaufjellandel. Andel snaufjell beregnes som arealandel over skoggrensen fratrasket eventuelle breer, sjøer og myrer over skoggrensen.

⁹ På hvilken tid av året (vår, sommer, høst, vinter) inntreffer hhv flom og lavvann?

¹⁰ Middelavrenning i normalperioden 1961-1990. Inneholder usikkerhet på i størrelsesorden $\pm 20\%$.

¹¹ Beregnet for sammenligningsstasjonen i observasjonsperioden eller den perioden som ligger til grunn for beregningen.

¹² For tilsiget til kraftverkets inntakspunkt

¹³ For hver dag gjennom året (døgnverdi: januar-desember) plottes hhv middel/median- og minimumsvannføringen over en lang årrekke (helst 20-30 år med døgndata).

¹⁴ For hver dag gjennom året (døgnverdi: januar-desember) plottes maksimumsvannføringen over en lang årrekke (helst 20-30 år med døgndata).

¹⁵ Årsmiddel for hvert år i observasjonsperioden.

¹⁶ Tørt år må angis (f.eks året i observasjonsperioden med laveste årsvolum). Vannføringsvariasjoner (døgnmiddel) før og etter inngrep vises i samme diagram (januar – desember).

¹⁷ Middels år må angis (f.eks året i observasjonsperioden med årsvolum nær middelet i observasjonsperioden). Vannføringsvariasjoner (døgnmiddel) før og etter vises i samme diagram (januar – desember).

¹⁸ Vått år må angis (f.eks året i observasjonsperioden med høyest årsvolum). Vannføringsvariasjoner (døgnmiddel) før og etter vises i samme diagram (januar – desember).

¹⁹ Varighetskurve skal angi hvor stor del av tiden (angitt i %) vannføringen er større enn en viss verdi (angitt i % av middelvannføringen). Alle døgnvannføringene i observasjonsperioden sorteres etter størrelse før kurven genereres. Varighetskurven skal ligge til grunn for å estimere flomtap som følge av at vannføringen er høyere enn maks slukeevne (kurve for slukeevne) og tap i lavvannsperioden som følge av at vannføringen er lavere enn min slukeevne (kurve for sum lavere). Kurvene kan vises i samme diagram.

²⁰ Normalavløp 1961-1990 (eller forventet gjennomsnittlig årlig avløp).

²¹ Med restfelt menes arealet mellom inntakspunkt og kraftverk.

²² Lengde i opprinnelig elveløp og *ikke* korteste avstand.

²³ Den vannføringen som underskrides 5% av tiden.