


**ANMERKNINGER:**  
 BRU BEKLES MED TREVERK  
 ALLE HJØRNER AVFASES MED TREKANTLEKT  
 BETONG B 30-M45  
 OVERDEKNING MIN. 50 mm, NOMINELL 60 mm  
 ARMERING OVERFLATEARMERES MED  $\frac{1}{4}\phi 50$  BEGGE VEIER  
 VALGFRI FORSKALING  
 NORMAL KONTROLL  
 OMFAK 50w

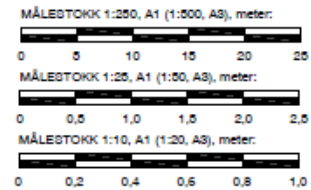

SOM UTFØRT 30.03.2006

Ferdigstilles gtid		Drøt	Utført	Tegn.	Dato	Rev.
Eiernes GRUNNÅI KRAFTVERK AS						Målestokk SOM VEST
Anlegg 11831 GRUNNÅI KRAFTVERK						Sign. Dato
<b>INNTAKSOMRÅDE</b>						Tegn. TWS 2005.04.24
<b>GANGBRO</b>						Prosjekt
<b>ARRANGEMENT</b>						Drøt
<b>NVK MULTICONSULT</b> Partner i NORPLAN <small>Publisert 2002, 1401 0401 76 0405 0200</small>						Tegnings nr. <b>06</b>
						Prosjekt nr. 11205
Drøt, tegn						Drøt, rev

Tegnings nr. **06**  
 Prosjekt nr. 11205