

Hæhre Entreprenør AS
Postboks 73
3371 VIKERSUND

Vår dato: 16.05.2017
Vår ref.: 201702556-2
Arkiv: 611
Deres dato: 28.04.2017
Deres ref.: -

Saksbehandler:
Katrine Stenshorne Berg
22959327/kast@nve.no

Hæhre Entreprenør AS. Anleggskonsesjon for midlertidig elektrisk anlegg for bygging av Rv77 gjennom Tjernfjell. Oversendelse av tillatelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Hæhre Entreprenør AS anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 for å bygge og drive ett midlertidig elektrisk anlegg. Anleggets formål er å forsyne strøm til anleggsarbeidet som kreves for bygging av ny tunnel gjennom Tjernfjell. Anlegget ligger i Saltdal kommune i Nordland fylke. Vedlagt følger NVEs anleggskonsesjon. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/kraftledninger.


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt til søker for uttalelse, før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Søknad

Vi viser til Hæhre Entreprenør AS sin søknad av 28. april 2017 om anleggskonsesjon for bygging og drift av ett midlertidig elektrisk anlegg. Anleggets formål er å forsyne en kraftkrevende tunnelboremaskin med tilhørende utstyr som driftes på østsiden av den nye RV77-tunnelen som bygges gjennom Tjernfjell.

Det elektriske anlegget skal plasseres i en mobil container, og vil inneholde en transformator med ytelse 1250 kVA og omsetning 22/0,4 kV, samt et 22 kV apparatanlegg. Det elektriske anlegget planlegges kobles til nærmeste 22 kV nett via en kort jordkabel (se figur 1) som bygges av Nordlandsnett via sin områdekonsesjon. Tiltakshaver har inngått avtale med grunneier for leie av området som blir berørt av tiltaket.

I følge tiltakshaver vil virkningene av tiltaket være minimale. Container vil bli plassert i ett eksisterende anleggsområde, og arealbehovet er ca. 10 kvm. Tiltaket vil ikke være synlig for bebyggelse i området, og vil bli fjernet etter endt anleggsdrift. Tiltakshaver estimerer at behovet for det midlertidige elektriske anlegget blir ca. 3 år.

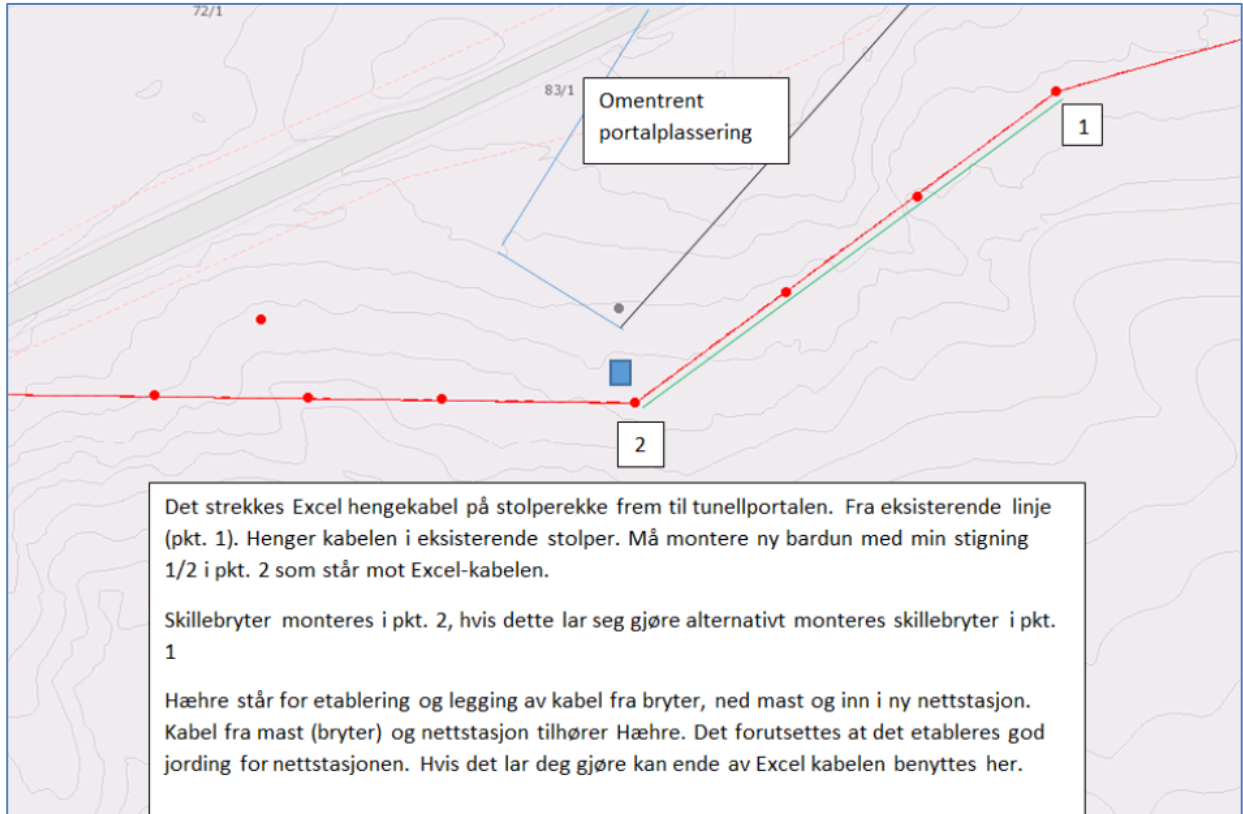

Figur 1: Skisse over område der ny container skal plasseres. Blå firkant markerer plassering av container, grønn strek viser ny 22 kV hengekabel som bygges under områdekonsesjonen til Nordlandsnett, blå strek viser omtrentlig portalplassering for tunnelen og rød strek viser eksisterende 22 kV nett. Kilde: Hæhre Entreprenør AS

NVEs vurdering og vedtak

Ettersom tiltaket har begrenset størrelse og konsekvenser, det er inngått avtale med grunneier og Hæhre Entreprenør AS har avklart forsyning til anleggstransformatoren med Nordlandsnett, har NVE ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-1.

NVE legger til grunn tiltakshavers vurdering om behovet for økt strømforsyning til boremaskin som skal benyttes ved bygging av ny tunnel gjennom Tjernfjell. Tiltaket finansieres av Hæhre Entreprenør AS og skal etableres innenfor anleggsgrensen til prosjektet og det er inngått avtale med berørt grunneier for bruk av hele riggområdet. Anlegget er midlertidig, og bygges derfor som en flyttbar rigg/containerløsning, slik at anlegget kan benyttes senere på andre byggeplasser. Tiltakshaver har avtale med Nordlandsnett som har områdekonsesjon, at de forsyner anlegget via nærmeste 22 kV luftledning som går rett forbi riggområdet (se figur 1) med en kort jordkabel. NVE vurderer at virkningene av omsøkte tiltak er ubetydelige for nærmiljø og samfunnsinteresser, og gir derfor konsesjon til tiltaket som omsøkt.

NVE gjør for ordens skyld oppmerksom på regelverket for elsikkerhet, som forvaltes av Direktoratet og samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Dette betyr at bedriften må disponere personell med nødvendig kompetanse til drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Katrine Stenshorne Berg
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Anleggskonsesjon

Kopi til:

Saltdal kommune

Fylkesmannen i Nordland

Nordland fylkeskommune

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DS) – Region Nord

Nordlandsnett AS