

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Region Midt
Abelsgt. 9

7030 TRONDEHEIM

Att.: Morten H. Kielland

PARTNERE
Erik Børresen
Andreas Dale
Hans Erdvik
Erik Eriksen
Sven Farbrot
Kjell Fredvik
Jens Freuchen
Svein A. Hagen
Gro Hamre [H]
Svein Kr. Haanes [LLM]
Karl Kristian Lofstad
Ove Chr. Lyngholt [H]
Alf Tore Nilsen
Leif Oscar Olsen [H]
Kjell Torkelsen
Solrun Vik

ANSATT ADVOKAT
Nils Kristian Sveaas

ADVOKATFULLMEKTIGER
Ingrid Espolin Johnson
Helle Cecilie Lineikro

[H] = Møterett for Høyesterett
[LLM] = Master of Law

Ansvarlig advokat:
Sven Farbrot/22232/SF

Kristiansand, 9.1.2018

REGULERING AV GANGÅSVATN I SKJENALDSVASSDRAGET I ORKDAL

1 INNLEDNING

Undertegnede bistår Chr. Salvesen & Thams's Communications Aktieselskab («CSCTCA»), eier av kraftstasjon og reguleringsanlegg i Skjenaldvassdraget. Bekk og Strøm AS er sammen med finske SV Vattenkraft oy eiere av CSCTCA.

Ved e-post datert 1. desember 2017 har Norges vassdrags- og energidirektorat Region Midt («NVE») anmodet om kommentarer til påstandene fra hyttelag, hytteiere og fiskelag om at det har skjedd en endring av manøvreringen av Gangåsvatn i løpet av den siste 10-årsperioden, og at endringene har vært merkbart forsterket etter at Bekk og Strøm AS overtok driften. Videre blir det bedt om en redegjørelse for hva som er gjort for å forhindre at vannstanden stiger over HRV.

CSCTCA vil med dette besvare NVEs anmodning.

2 MANØVRERINGEN AV GANGÅSVATN

Det ble gitt konsesjon til regulering av Gangåsvatnet ved Kgl. res. av 15. desember 1922. Konsesjonen ble gitt med hjemmel i § 25 jfr. § 29 i Lov om vassdragenes benyttelse mv. av 1. juli 1897.

I manøvreringsreglement vedtatt ved Kgl. res. av 15. september 1922 ble det i pkt. 1 bestemt at vannet kan reguleres med 3 meter mellom kote 151,91 og 154,91.

I manøvreringsreglementets pkt. 3 fremgår at:

«[v]annstanden i Gagnaasvatn maa efter sneløsningens begynnelse om vaaren ikke overstige øverste reguleringsgrense uten at alle reguleringsluker er aapnet. I aar hvor særlig stor vaarflom kan befryktes aapnes lukene før vannstanden i Gagnaasvatn har nådd øverste reguleringsgrense.

Ved senere i aaret forekommende flommer maa vannstanden i Gagnaasvatn ikke overstige øverste reguleringsgrense uten at venstre flomluke er aapnet og den maa ikke overstige øverste reguleringsgrense med mere enn 0,20 m. uten at alle reguleringsluker er aapnet.

Det skal ved manøvreringen has for öie at flomvannføringen i vassdraget saavidt mulig ikke forhøies. Heller ikke maa dets tidligere lavvannføring forminskes til skade for andres rettigheter.

Forövrig kan slipningen foregaa med en vannføring som dekker det midlere samlede behov for de 3 parallelkoblede anlegg Sölbergfallet, Skjenaldfossen og Gjölme kraftanlegg.»

Ved flom – bortsett fra vårflommen – kan vannstanden stige til 0,20 meter over HRV (dvs. kote 155,11) før man må åpne alle luker.

Nåværende eiere overtok aksjene i CSCTCA med virkning fra 1. juli 2015 dog slik at den tidligere eier påtok seg å drifte kraftverket og magasinet frem til 31. desember 2015. Det er derfor bare de to siste år at Bekk og Strøm AS har hatt ansvar for reguleringsanleggene.

At vannstanden – i et reguleringsmagasin – stiger til over HRV er ikke noe uvanlig. Dette skjer ved sterk nedbør over en lengre periode (ekstremvær). Det er imidlertid et krav at regulanten i en slik situasjon holder alle luker åpne.

Det foreligger daglige målinger av vannstanden gjennom mange år og det fremlegges kopi av målinger og kurve som viser vannstand for perioden 1990 – 1994, 1995 – 1999, 2000 – 2004, 2005 – 2009 og 2015 – 2017 (vedlegg 1).

Det er vanskelig å se noen markert endring de siste årene. Slik CSCTCA ser det medfører det ikke riktighet at manøvreringen er vesentlig endret de siste 10 år, slik det er hevdet.

Det er også rent sporadisk at vannstanden har vært over HRV. Vannstanden har aldri vært under LRV.

Det er hevdet at det – ved høy vannføring – blir til en oppstuvning slik at vannstanden i nordenden av Gangåsvatn er høyere enn HRV.

Det kan imidlertid ikke være noen tvil om at vannstanden skal måles ved de fastmerker som det er vist til i manøvreringsreglementet pkt. 1. Slik CSCTCA ser det kan en eventuell oppstuvning ikke ha endret seg siden reguleringen ble satt i verk for 90 år siden.

CSCTCA håper ovennevnte besvarer NVEs spørsmål i anledning saken. Dersom det er behov for det stiller CSCTCA gjerne på et møte i regi av NVE for å drøfte saken ytterligere.



Med hilsen
Advokatfirma Tofte DA




Sven Farbrot
advokat/partner
sf@advtofte.no

Vedlegg


Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ seniorrådgiver Iver Øfsti Tanem
Stokkhaugen Hytteforening v/ Hilde Valsø Berg
Gangåsvatnet fiskelag v/ adv. Olav Kuvås

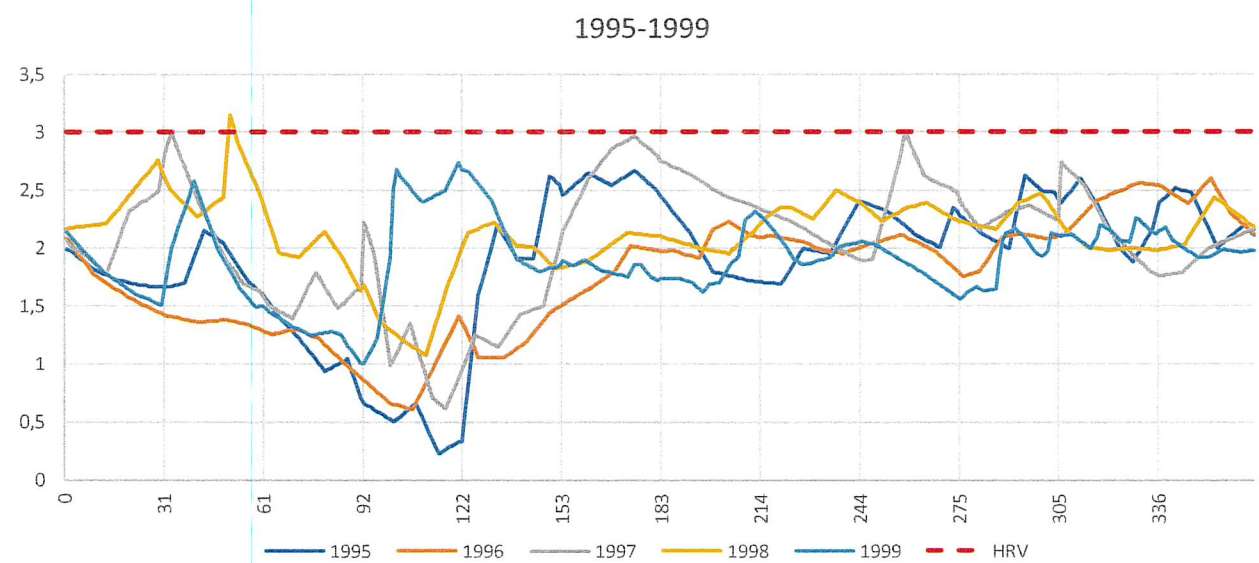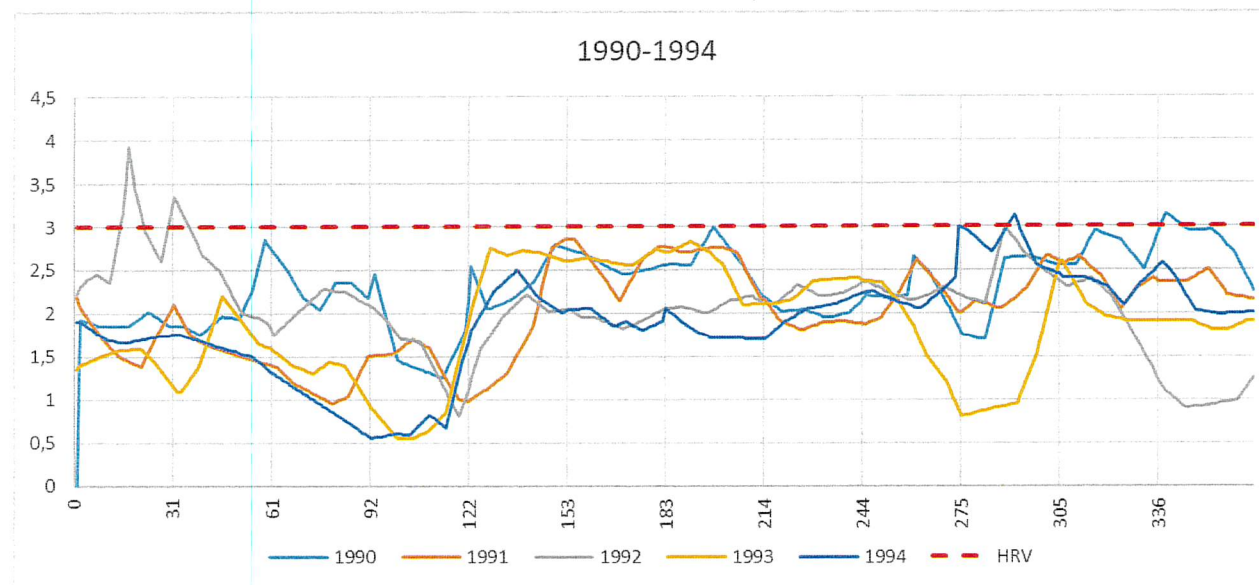


2000-2004

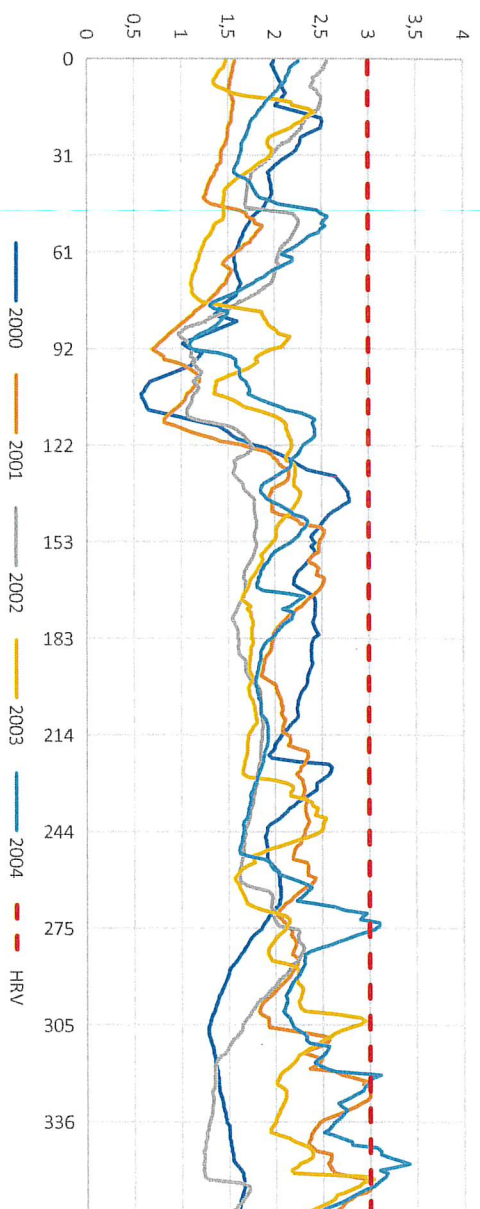

2005-2009

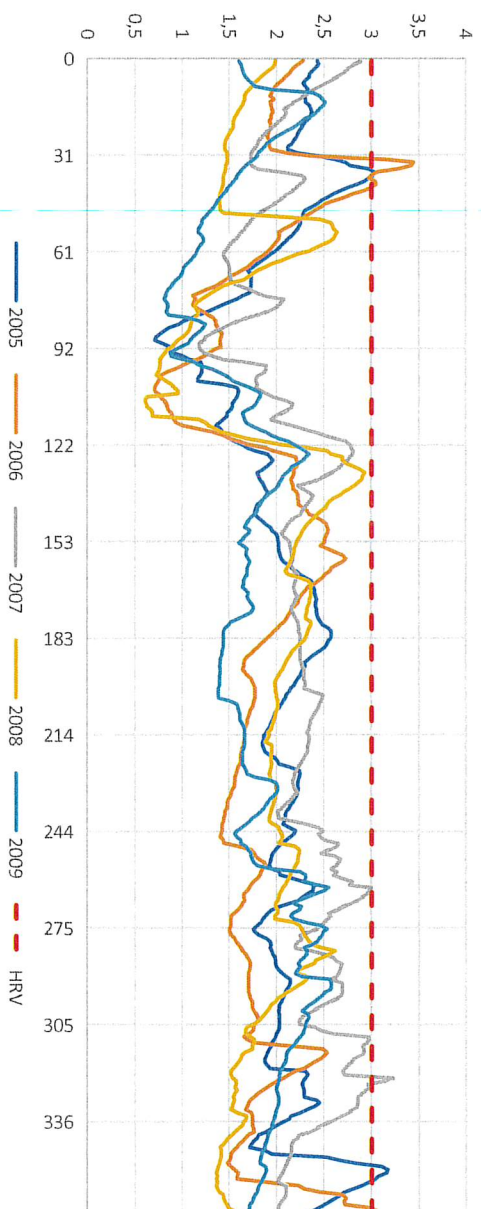

2010-2014

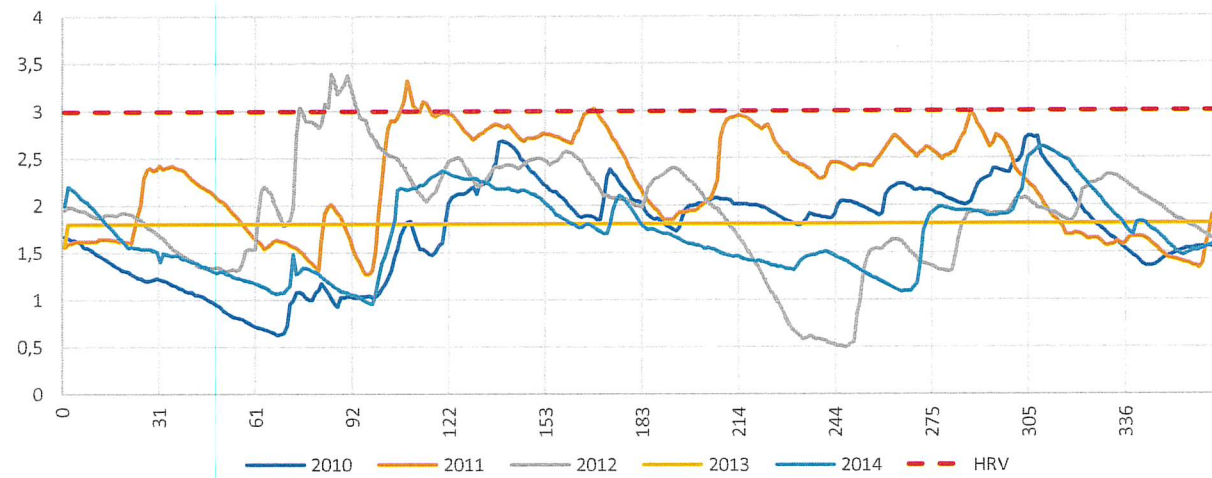

2015-2017

