


From: Helge Martinsen <Helge.Martinsen@glitreenergi.no>
Sent: 14. mars 2019 08:37
To: Erik Roland
Subject: SV: Søknad om midlertidig tillatelse til å senke vannstanden i inntaksmagasinet for Djupdal kraftverk i Rollag kommune - NVE ber om kommentarer til høringsuttalelser

NVE
v/ Erik Roland

Vi viser til hyggelig telefonsamtale, og til din epost av mandag 11-03-2019.

Da vi sendte vårt brev av 21.01.2019 med dokument nummer 1786556 var det i utgangspunktet ment som informasjon, siden vi holder oss innenfor gjeldende konsesjon.

Vi skriver i brevet at det er ikke LRV ved Djupdal Kraftverk. Konsesjonen sier riktignok at LRV er på kote 188,10, men siden dette er kun 10 cm over laveste luketerkel, vil det i praksis ikke være mulig å senke vannstanden så lavt. Se arrangementstegning nedenfor.

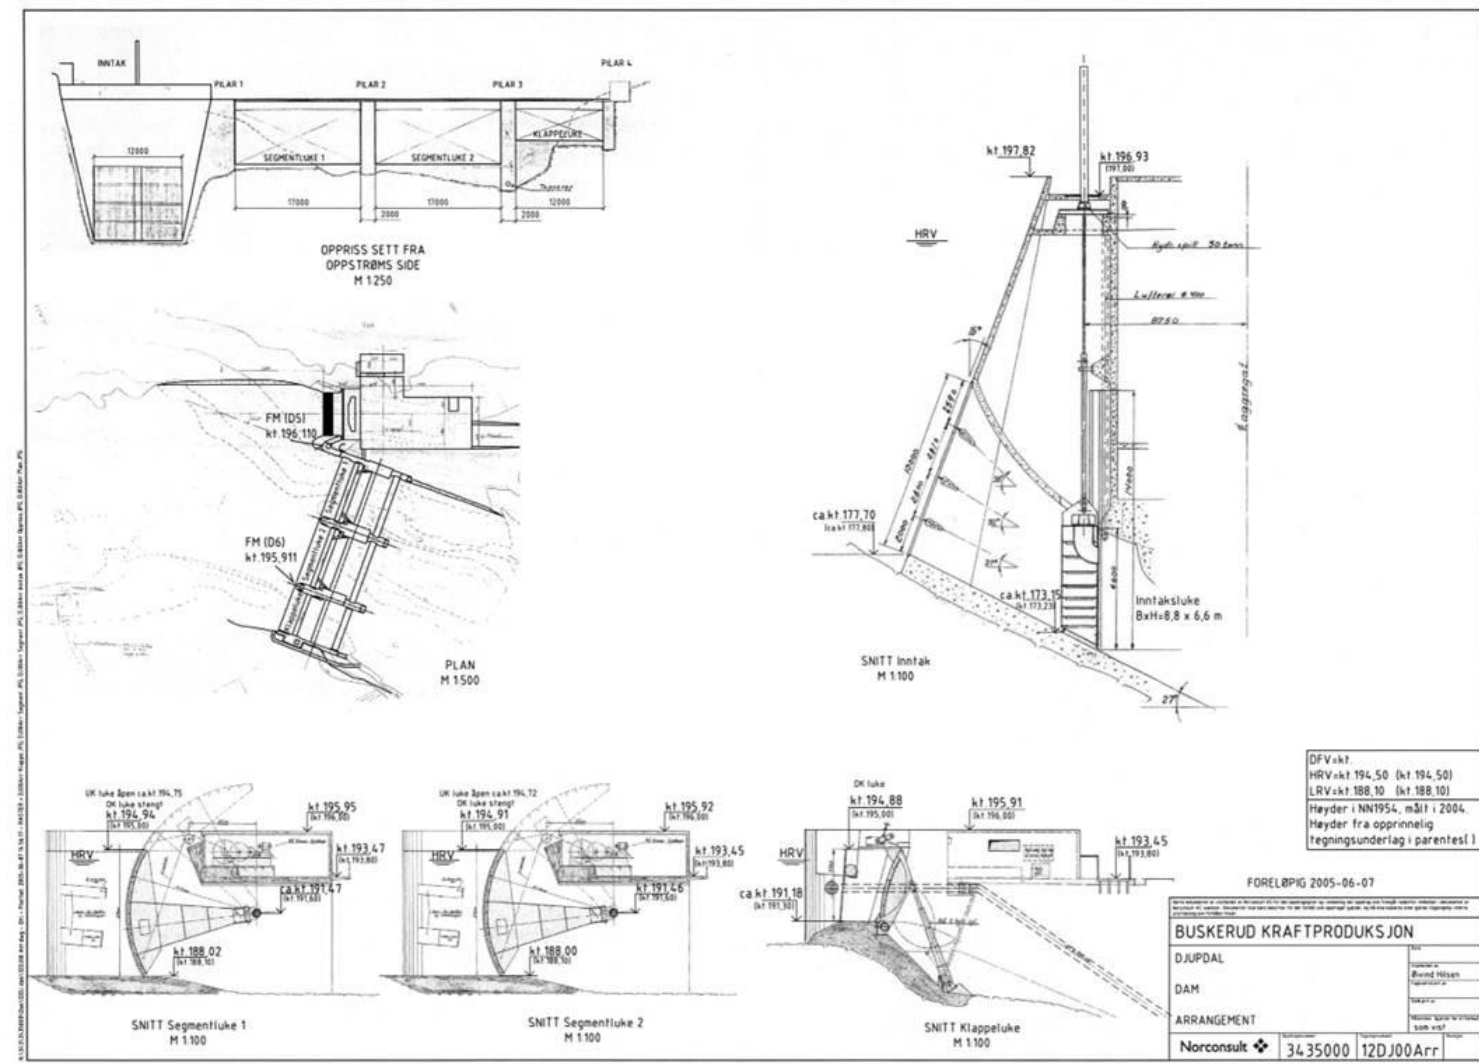


Etter å ha lest de oversendte innspill har vi valgt å planlegge arbeider på en slik måte at den ene av de to segmentlukene alltid kan være stengt ved små vannføringer.

Dette vil begrense senkningen av Bergsjø. Klappluketerskelen ligger mer enn tre meter høyere enn segmentluketerskelen og tapping gjennom klappelukeløp vil først skje ved vannføringer over 150 m³/sek.

Vannføringa i elva vil være som normalt for årstiden. Statkraft har krav til minstevannføring på Kongsberg som vist i tabellen nedenfor.

Ved vannføring 30 m³/sek vil vannstanden ved dammen være kote 189,05 og ved 50 m³/sek kote 189,45.

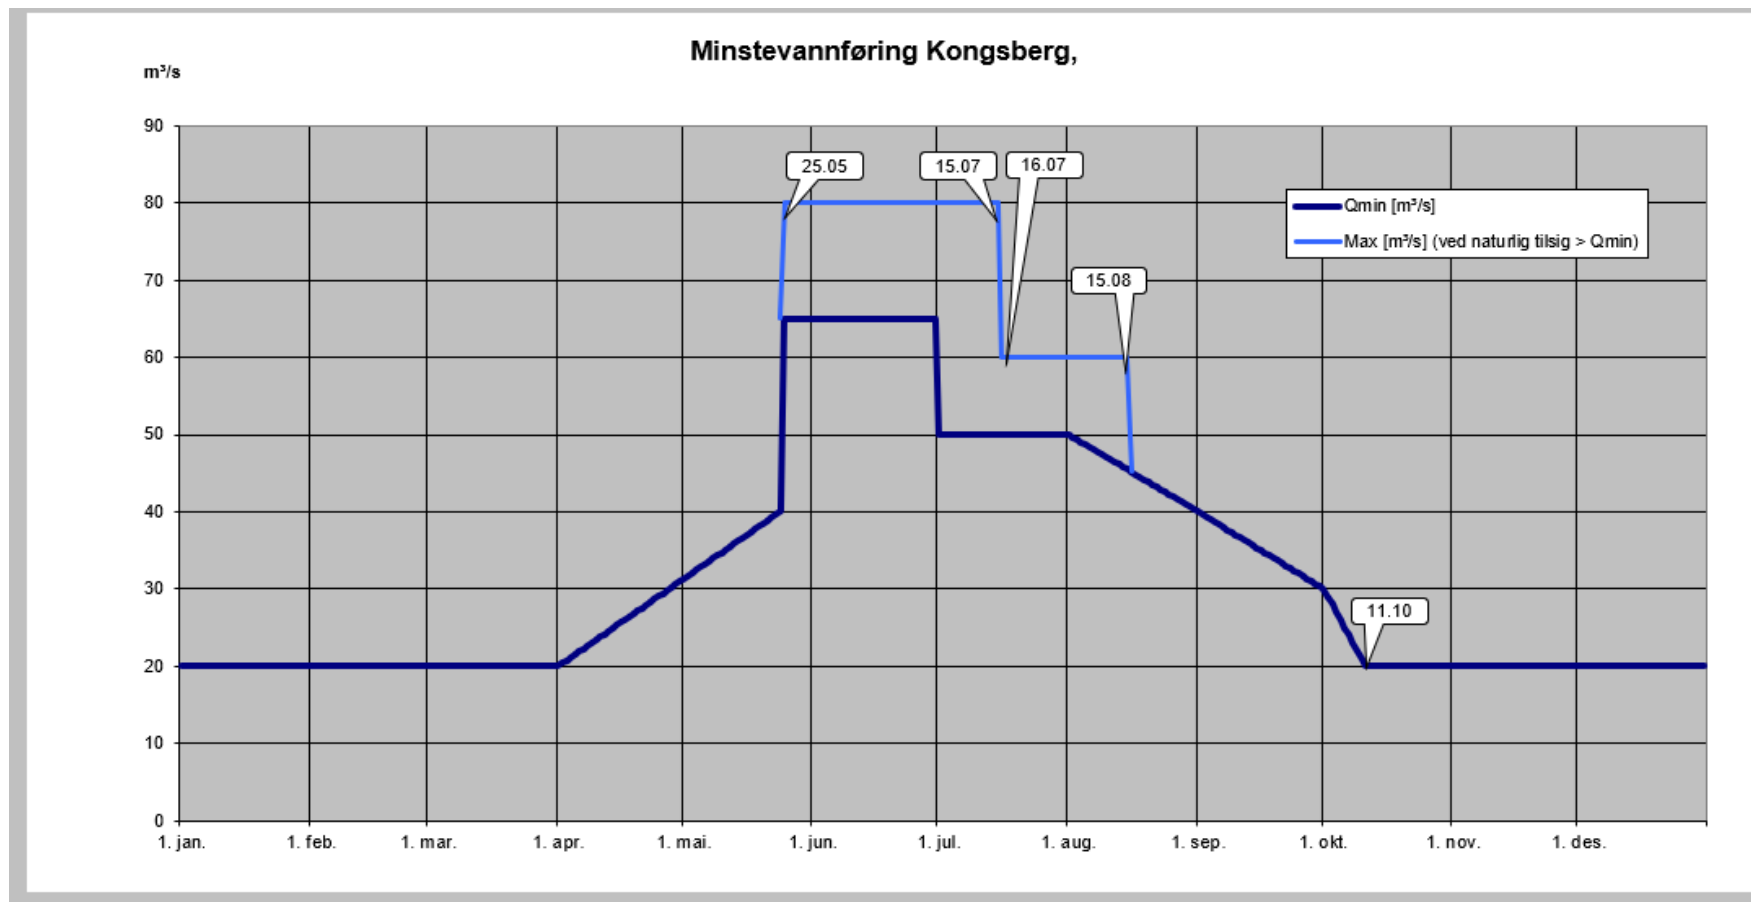

Videre vil vi forsøke å begrense tidsperioden og regner med å være ferdig innen 30. september.

Vannstandsmåling i perioden vil bli gjennomført for dokumentasjon.

Vi kommer til å følge opp områdene oppstrøms dammen ved nedtapping med hensyn på eventuell fisk som strander.

Ved oppfylling av dammen etter utført arbeid vil dette skje langsomt med tanke på nedstrøms forhold og krav om minstevannføring på Kongsberg

Vi håper at de foreslåtte justeringer for å begrense ulempene ved å ha en segmentluke stengt ved små vannføringer, og ferdigstilling innen 30. september, sammen med våre øvrige kommentarer er tilstrekkelig til at NVE kan gi oss positiv tilbakemelding.

Vennlig hilsen / Best regards

Helge Martinsen

vassdragteknisk ansvarlig

+47 414 70 383

Glitre Energi Produksjon AS

glitreenergi.no



Fra: Erik Roland <ero@nve.no>

Sendt: mandag 11. mars 2019 13:01

Til: Helge Martinsen <Helge.Martinsen@glitreenergi.no>

Emne: Søknad om midlertidig tillatelse til å senke vannstanden i inntaksmagasinet for Djupdal kraftverk i Rollag kommune - NVE ber om kommentarer til høringsuttalelser

Glitre Energi AS

v/Helge Martinsen

Jeg viser til telefonsamtale i dag om søknaden om midlertidig nedtapping av inntaksmagasinet for Djupdal kraftverk.

Høringsfristen for uttalelser er nå utløpt. Uttalelsene er vedlagt og er lagt ut på sakens internettside i NVE

<https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8260&type=V-1>

NVE ber om kommentarer fra søker på uttalelsene innen fredag 15. mars 2019.

Mvh

Erik Roland

Seniorrådgiver

Seksjon for ny vannkraft | Konsesjonsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon 22 95 95 95 eller direkte 22 95 90 24

E-post nve@nve.no eller direkte ero@nve.no