




Tegnforklaring

- +— Eksisterende ledning
- Eksisterende ledning, nedklassifisert 22 kV
- - - Ny 132 kV jordkabel
- Ny 132 kV luftledning
- - - Ledning rives
- Transformatorstasjon
- Verneområder

Kilometer 0 2,5 5

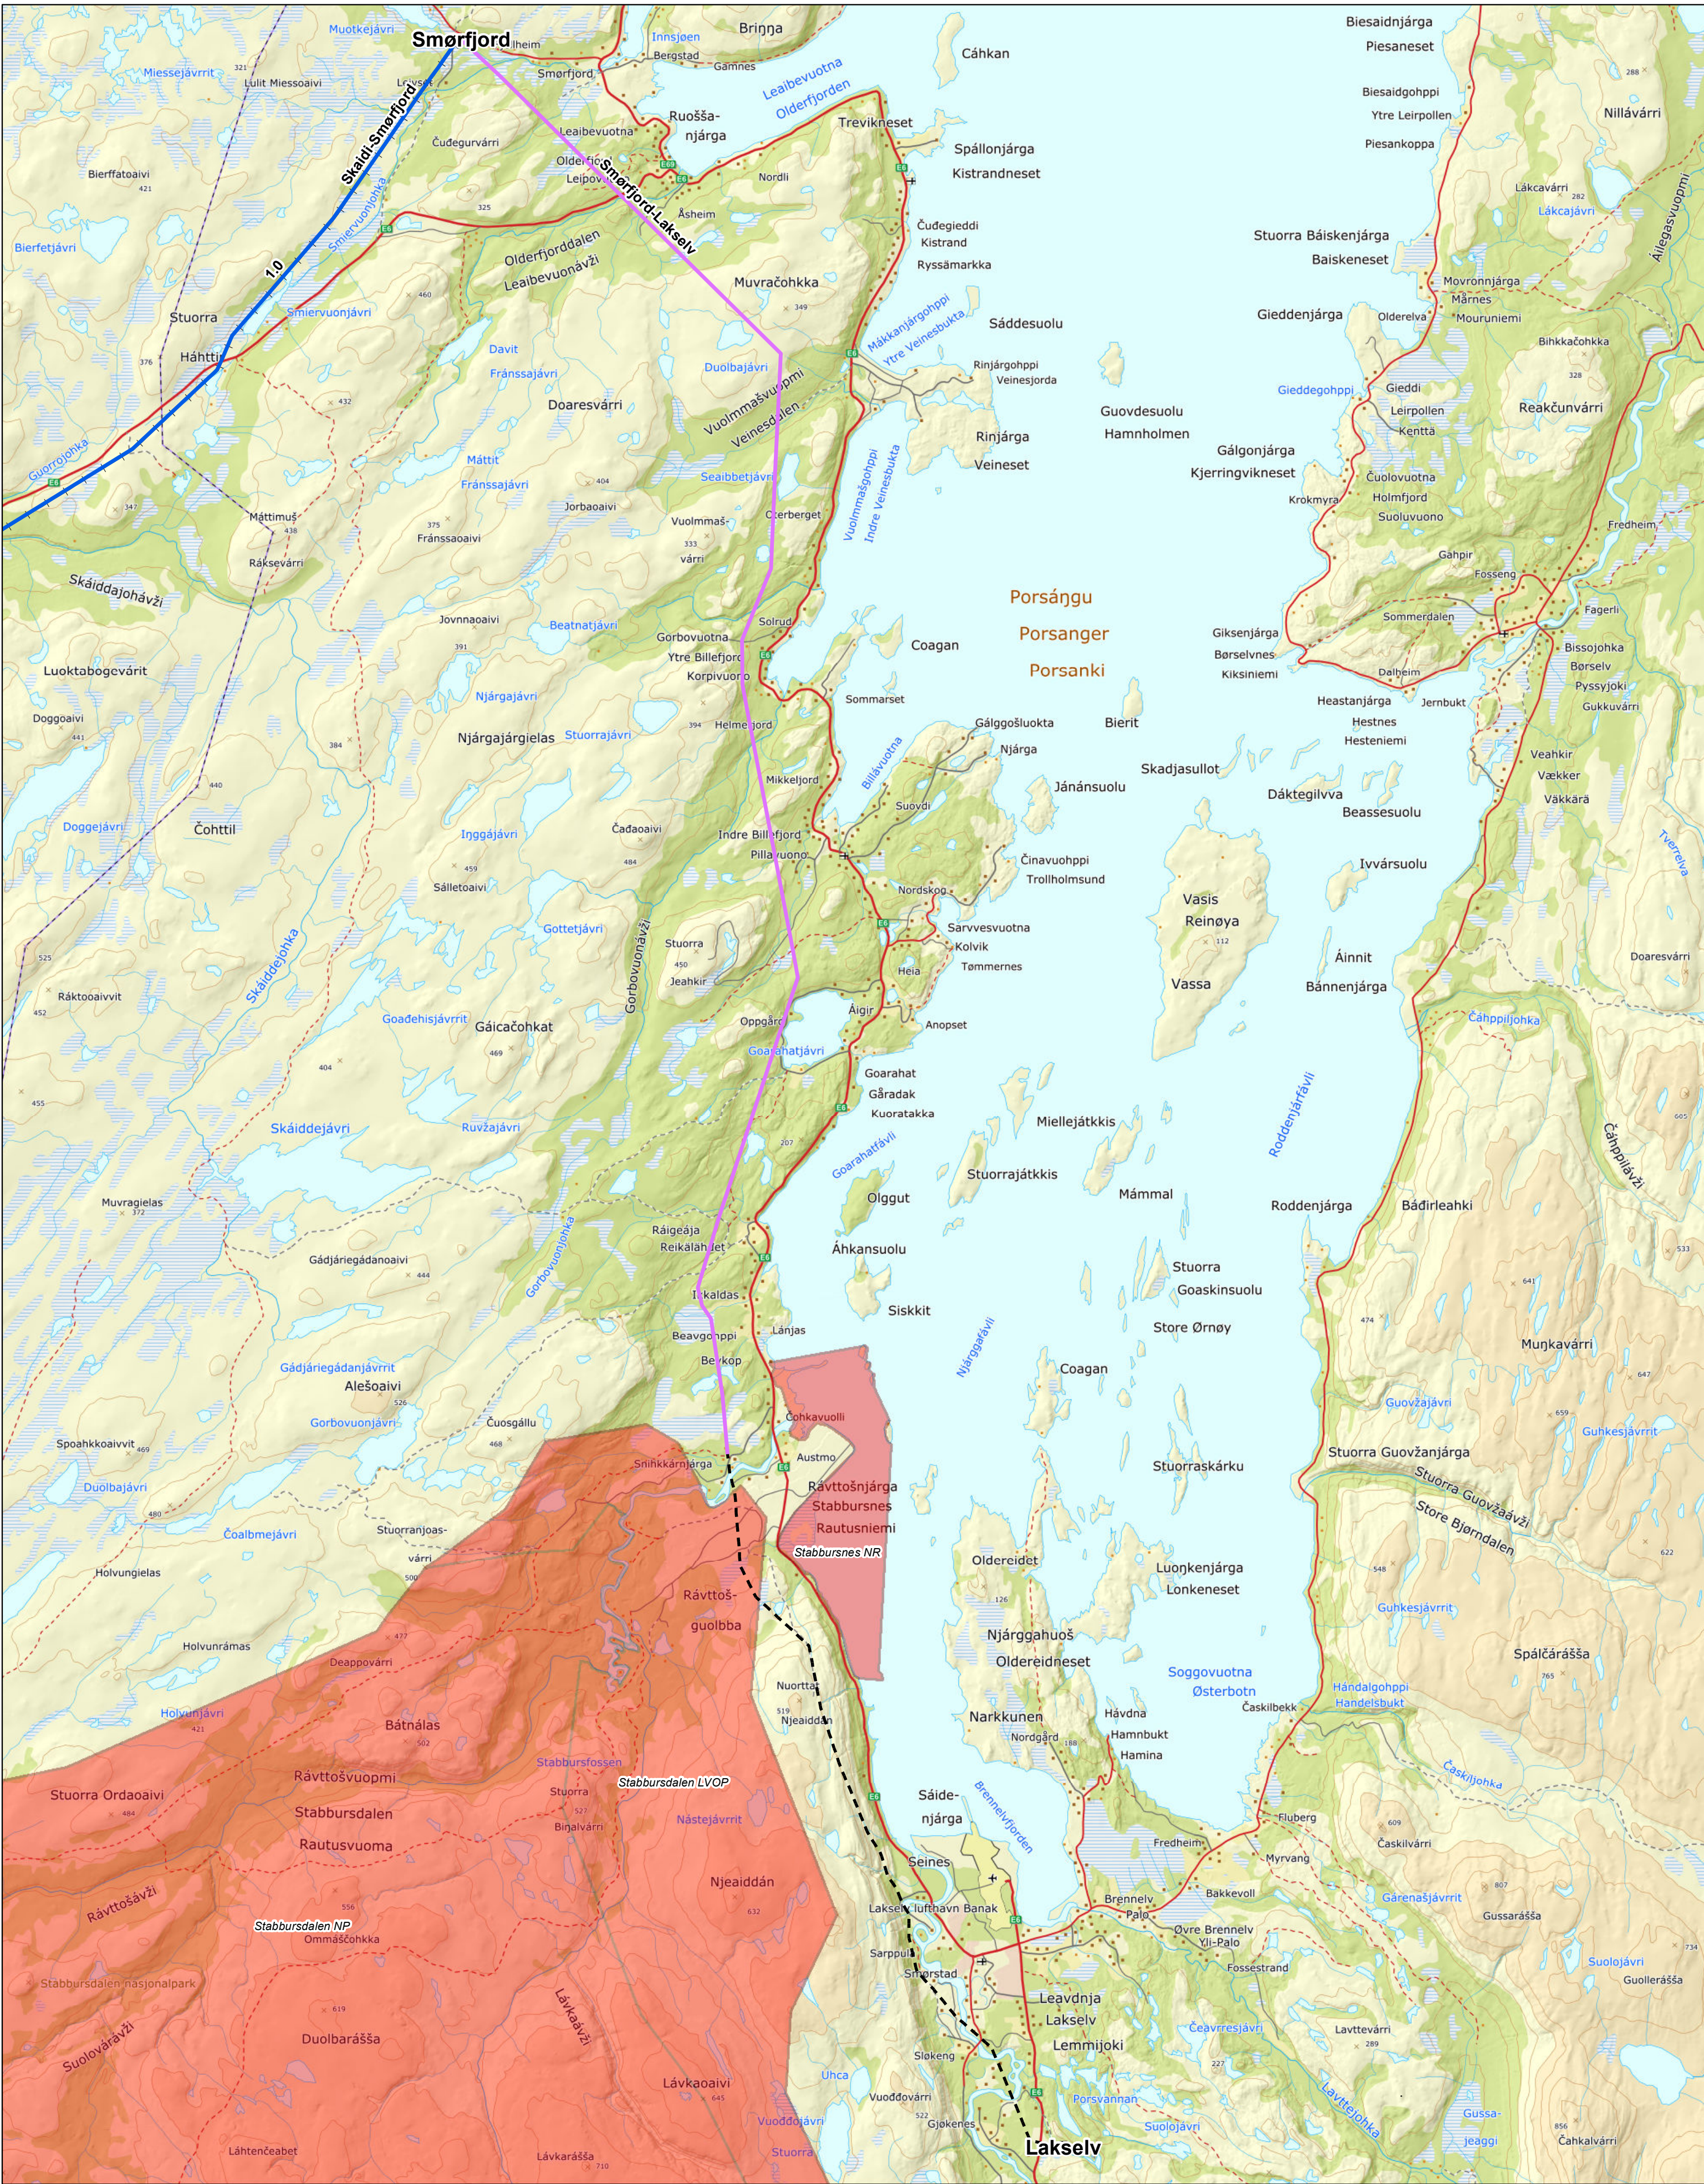

A01	26.02.2020	Arbeidsutkast	MS	OK	MS
Version	Dato	Beskrivelse/ending	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Tiltakshavar			Målestokk i A2 1:110 000		
Repvåg Kraftlag SA					
NY 132 (66) KV SKAIDI-SMØRFJORD VEDLEGG 1, MELDINGSKART					
Utarbeidd av Norconsult		Prosjektnr 5200868	Kartblad Riving	Rev A01	