



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Hima Seafood Rjukan AS

Organisasjonsnummer: 915 308 775

Dato: 10.12.2025

Varighet: 10.12.2075

Referanse: NVE 202320173-9

Kommune: Tinn

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 21. desember 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Hima Seafood Rjukan AS tillatelse for drift av et 22 kV høyspenningsanlegg for å forsyne et landbasert oppdrettsanlegg på Rjukan, Tinn kommune. Vedlagt brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å drive følgende elektriske anlegg:

- 11 transformatorer med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 2,5 MVA
- Tre innendørs gassisolerte koblingsanlegg med spenning 22 kV plassert i tre nettstasjoner
- Inntil 350 meter total lengde jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 630 mm² Al.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene bygges og plasseres som vist i vedlegg 1 og 2 vedlagt denne konsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 10.12.2075

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

4. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

5. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

6. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

7. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

8. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 7. januar 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av juleferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.


Figur 1: Oversiktskart over eiendommen, markert i gul skravering. Kilde: Hima Seafood Rjukan AS sin søknad av desember 2023.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Plassering nettstasjoner med koblingsanlegg og transformatorer

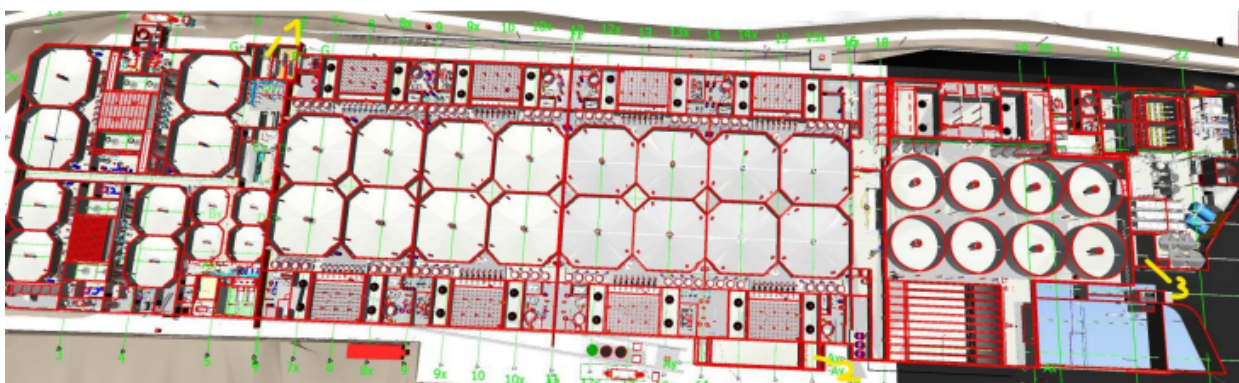


Figur 2: Oversiktskart over anlegget, nettstasjon 1,2 og 3 er markert i gult. Kilde: Hima Seafood Rjukan AS sin søknad av desember 2023.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3 Kabeltrasé

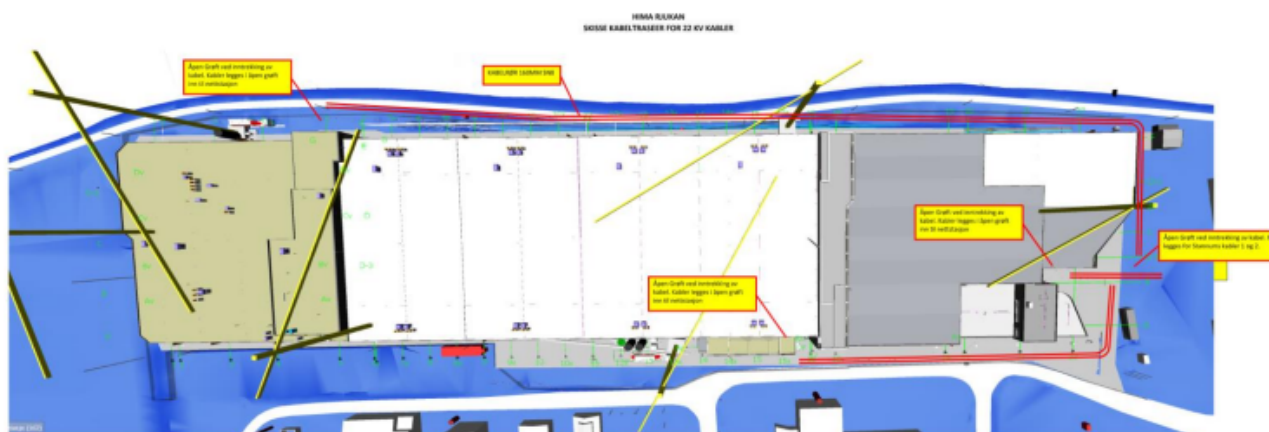

Figur 3: Planlagt kabeltrasé for 22 kV kabler er vist med røde streker. Kilde: Hima Seafood konsesjonssøknad av desember 2023.