



NVE

LINJA AS
Langemyra 6

6160 HOVDEBYGDA

Vår dato: 05.08.2026

Vår ref.: 202613652-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversendelse av endret tillatelse til Jamnene koblingsstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Linja AS endret konsesjon for å bygge, eie og drive Jamnene koblingsstasjon i Luster kommune. NVEs tillatelse, anleggskonsesjon 202613652-3, ligger vedlagt. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/20466/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger under. Eventuelle klager vil bli sendt Linja AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Linja AS søkte 16. juni 2026 om endret konsesjon etter energiloven for Jamnene koblingsstasjon. Endringen går ut på at bygningen på stasjonen utvides med 7 meter nordover slik at det totale arealet for bygningen øker fra 432 m² til 516 m². I tillegg søker Linja om å bygge stasjonsbygget med flatt tak, i stedet for det opprinnelige skrånende taket. Det opprinnelige bygget ville hatt høyde på ca. 11,5 meter i bakkant og ca. 9 meter mot Fortunsdalen. Med det omsøkte, flate taket, vil stasjonens høyde være ca. 8 meter i bakkant, og omtrent 9 meter i forkant. Linja AS søker også om å utvide stasjonsområdet med 100 m², slik at det nye inngjerdede stasjonsområdet blir rundt 1350 m², inkludert stasjonsbygg.

Bakgrunnen for endringen på bygningen er at Linja ønsker å benytte en mer miljøvennlig gass enn SF₆. Dette er mer arealkrevende og betyr at bygningen må utvides. Linja skriver i søknaden at bygget vil bli mindre synlig fra avstand med flatt tak. I tillegg taler tekniske og økonomiske hensyn for bygging med flatt tak.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

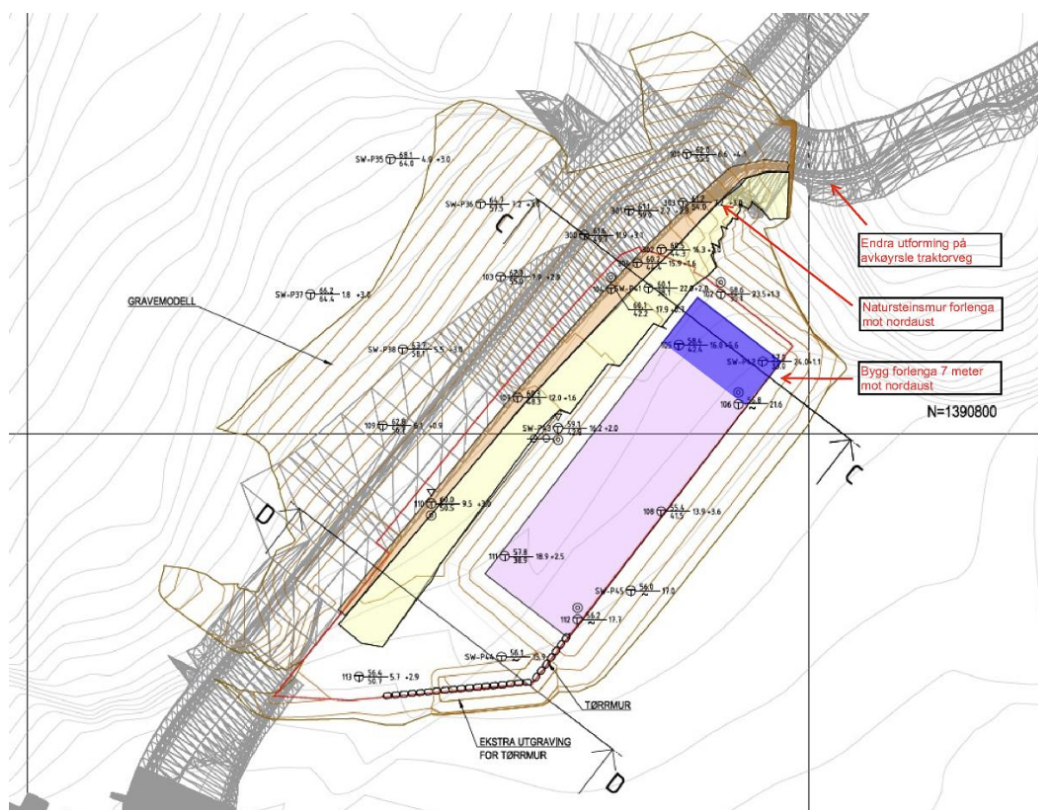

Figur 1. Situasjonsplan for Jamnene koblingsstasjon. Linja søker om å utvide bygget med 7 meter i nordenden av bygget. Utvidelsen er markert med blått. Kilde: Linjas søknad av 16. juni 2026.

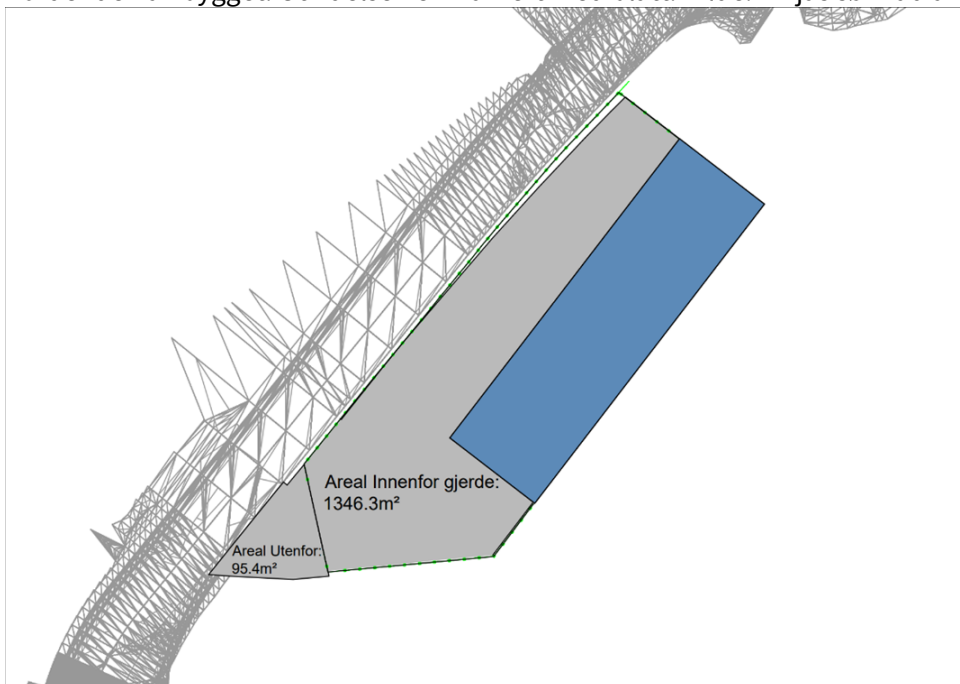

Figur 2. Illustrasjon av stasjonsgjerdet. Linja søker om å utvide stasjonsområdet med 100 m², slik at området blir 1350 m². Områdesikring og stasjonsport er markert i grønt. Kilde: Mailutveksling med Linja AS, 4. august 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs behandling og vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

NVE har ikke sendt søknaden på offentlig høring på grunn av sakens begrensede omfang, jf. energiloven § 2-2.

Tiltaket gjelder mindre endringer på et stasjonsbygg som tidligere er gitt konsesjon. Utvidelsen er i nordlig retning mot Statnetts stasjon. Byggets grunnflate øker med i underkant av 20 %. Etter NVEs vurdering vil ikke tiltaket gi nye virkninger for natur, landbruk eller for naboer. Den endrede utformingen av stasjonsbygget vil etter NVEs vurdering gi en bedre teknisk løsning, og det vil bidra til å redusere stasjonens synlighet i landskapet. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene siden tiltaket tilrettelegger for bruk av mer miljøvennlig gass i anlegget og fordi tiltaket ikke gir nye negative virkninger. NVE gir derfor Linja AS endret konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive Jamnene koblingsstasjon. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202613652-3.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Om rammene for konsesjonen

Konsesjonene er spesifisert slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse på transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende bygningsmasse/celler. Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad. Det vil ikke kreve søknad å utvide eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt inne i eksisterende bygning eller innenfor eksisterende inngjerdede stasjonsområde, så lenge øvre spenningsnivå spesifisert i konsesjonen ikke endres. Nytt kompenseringssanlegg og jordslutningsspoler er søknadspliktige. Dersom konsesjonæren har områdekonsesjon der en (transformator)stasjon er plassert, kan alle anlegg opp til og med 22 kV bygges og drives av områdekonsesjonær uten konsesjonssøknad.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dersom transformatorytelsen økes kan dette medføre at stasjonen havner i en ny klasse etter kraftberedskapsforskriften § 5-2 og 5-9. Da må stasjonen følge kravene til den nye klassen. Dette kan innebære konsesjonspliktige endringer. Konsesjonær må også sende ny melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg til NVE.

Det krever søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å utvide eksisterende stasjonsområder. Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som hovedregel kreve søknad, inkludert nye transformatorceller.

For inngjerdede stasjoner, vil bygninger med grunnflate opptil 50 m², der høyden på det nye bygget ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, ikke kreve søknad. Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, med unntak av tilbygg på maks 50 m² fra konsesjonsgitt bygningsareal, der høyden på tilbygget heller ikke er høyere enn eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før det må søkes om ny konsesjon. Dette fremkommer av vilkår 6 i vedlagte anleggsconsesjon.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
fungerende seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

LINJA AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

LUSTER KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

BREHEIM NETT AS

LINJA AS - Ingunn Vassbotten

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.