



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NTE ENERGI AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 05.07.2021
Vår ref.: 202110208-9
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Rune Moe
22959315/rmo@nve.no

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Follavassdraget i Steinkjer kommune

NVE gir NTE Energi AS tillatelse endret slippsted av minstevannføring i Follavassdraget når vannstanden er ned mot LRV i Follavatnet i tidsrommet 19.07.2021 – 20.09.2021.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. Tillatelsen gjelder på nærmere fastsatte vilkår.

Om søknaden

Vi viser søknad av 03.06.2021 fra NTE Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Follavassdraget i Steinkjer kommune i Trøndelag. Sentrale deler av søknaden er gjengitt her:

«I henhold til manøvreringsreglementet for regulering av Follavassdraget post 2, skal det slippes en minstevannføring til Follaelva på 0,1 m³/sek gjennom hele året.

(...)

SalMar Settefisk AS er i gang med å bygge et nytt settefiskanlegg i Malm, med uttak av vann fra Follavatnet som reguleres mellom kote 182,10 og 172,60.

Ved etablering av SalMars vanninntak i Follavatnet er det behov for å senke magasinet ned mot laveste regulerte vannstand (LRV) i uke 29 – 37 inneværende sommer. Vi viser i den forbindelse til vår tidligere e-post til NVE av 06.05.2021.

Når vi senker magasinet under et visst nivå får vi problemer med å avgi minstevannføringen til Follavatnet. Dette fordi magasinet er svært langgrunnt ned mot LRV. Istedenfor å legge ut mobile pumper som hele tiden flyttes når vi senker magasinet, ønsker NTE å tappe minstevannføringen fra tverrslag 2 på tilløpstunnelen til Follafoss kraftverk.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Minstevannføringen dreneres så videre i et bekkefar ned til Follaelva.

Vi vurderer det også slik at en tapping fra tverrslag 2 gir en bedre sikkerhet for avgivelse av minstevannføringen, enn alternativet med pumping.

Den delen av Follaelva som ikke får minstevannføring i den aktuelle perioden avgrenses til strekningen fra Folladammen og ned til sammenløpet med nevnte bekkefar. Strekningen er 1,7 km lang, består for det meste av stryk og ligger lite eksponert.

(...)

De miljømessige konsekvenser som vil følge av en midlertid stopp av minstevannføringen på denne strekningen vurderes som små. Vi kan heller ikke se at andre brukerinteresser blir negativt berørt.»

NVE har bedt tiltakshaver om supplerende opplysninger knyttet til praktisk gjennomføring, samt loggføring av alternativt minstevannføringsslipp. Tiltakshaver har sendt dette til NVE i e-post av 21.06.2021 (NVE-ref. 202110208-8).

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang og umiddelbare tidshorisont, har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har forelagt saken for Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 28.06.2021 gitt følgende vurdering:

(...)

«Statsforvalterens vurdering

Utløpselva fra Follovatnet, Follaelva, er i Vann-nett vurdert som en sterkt modifisert vannforekomst der det ikke er realistisk å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand, dette fordi vann fraføres fra Follavatnet til vannkraft- og settefiskproduksjon. Laksebestanden i Follaelva anses tapt.

Follaelva er 6-7 km lang. At de øvre 1,7 km av Follaelva ikke tilføres vann over 8 uker i sommer er uheldig, men vi ser at det ut fra kost-nytte vurderinger samt sikkerhet for at minstevassføringen faktisk opprettholdes, er hensiktsmessig å slippe minstevassføringen fra tverrslag 2 i stedet for å pumpe denne fra Follavatnet, det det er langgrunt. Pumping synes som en mer sårbar løsning. Slipp av minstevassføring fra tverrslag 2 ble også benyttet i 2021.

Statsforvalteren har ikke merknader til at minstevannføringen fra Follavatnet til Follaelva slippes fra tverrslag 2 i uke 29-37 i 2021 i forbindelse med etablering av nytt vanninntak i Follavatnet.»

Steinkjer kommune har i e-post av 14.06.2021 gitt følgende uttalelse:

«Steinkjer Kommune har ingen innsigelser.»


NVEs vurdering

Gjeldende manøvreringsreglement for Follavassdraget ble gitt i kgl. res. av 30.04.2003. I henhold til manøvreringsreglementet skal det slippes 100 l/s minstevannføring fra dammen ved Follavatnet hele året.

I forbindelse med etablering av et vanninntak i Follavatnet til et settefiskanlegg (NVE-ref. 200901084) er det behov for å senke magasinet ned mot laveste regulerte vannstand for å få koblet på ny vannvei. Ved lav vannstand i magasinet er det krevende å slippe minstevannføring fra normalt slippsted. NTE

Energi AS som konsesjonær for reguleringen av Follavatnet søker derfor om å slippe minstevannføring fra et alternativt slippsted i deler av tiden når arbeidene pågår.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

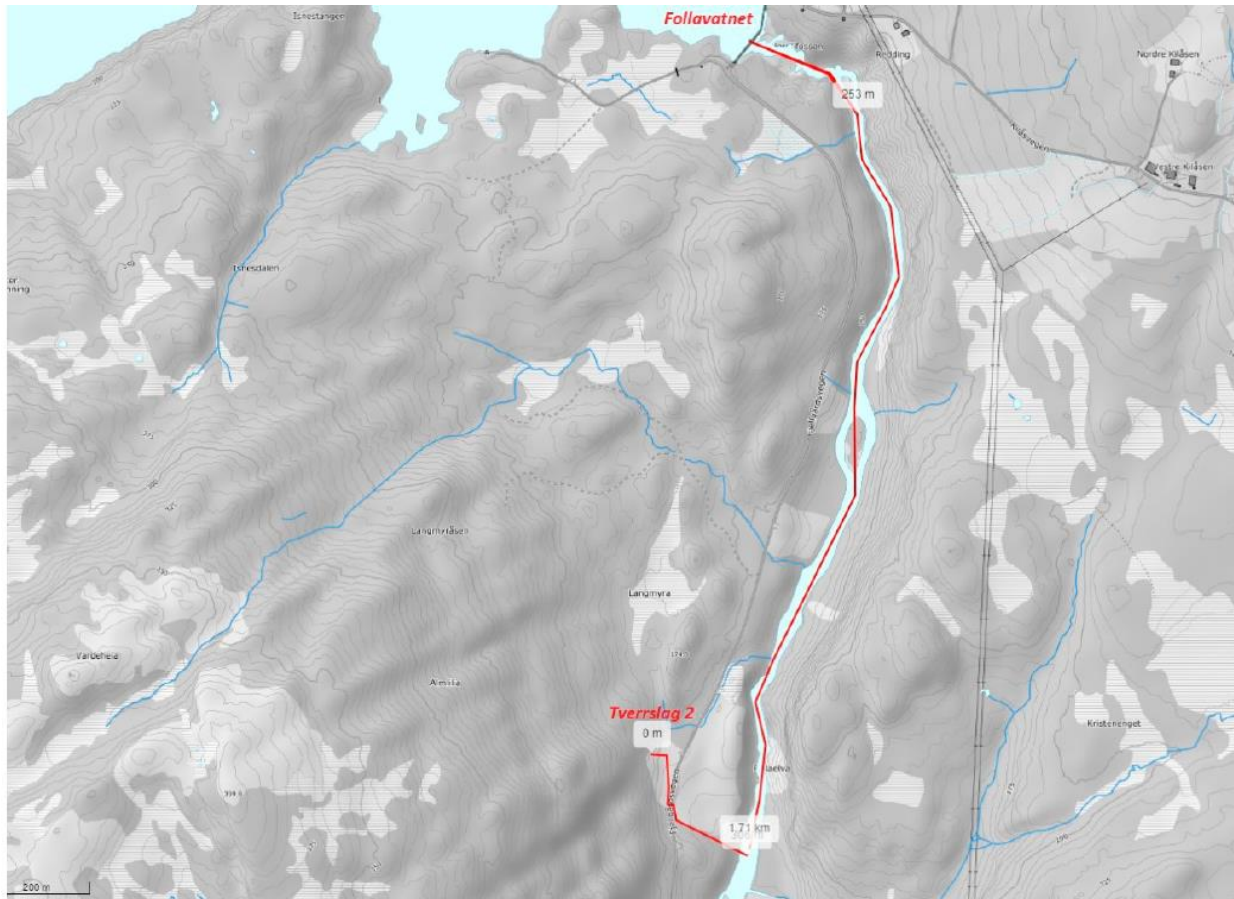

Figur 1: Alternativt slippsted for minstevannføring angitt ved tverrslag 2. Bildet er hentet fra søknaden.

Som det fremgår av figur 1 vil alternativt slippsted vil medføre at en elvestrekning på 1,7 km ikke vil få tilført minstevannføring. Denne strekningen består for det meste av strykperti, og søker vurderer de miljømessige konsekvensene som små. Det er noen små bekker i restfeltet, men i all hovedsak legger NVE til grunn at denne delen av elvestrengen kan bli helt tørrlagt i anleggsperioden. Totalt er Follaelva 6-7 km lang. Etter opplysninger fra tiltakshaver skal bekken ved alternativt slippsted være dimensjonert for å kunne ta unna 100 l/s, jf. pålagte minstevannføringskrav.

Statsforvalteren mener at omsøkte tiltak er uheldig, særlig i en så lang periode som 8 uker, men at pumping av minstevannføring i et langgrunt vann virker som en mer sårbar løsning. NVE er enig i dette. Nedre deler av Follaelva har tidligere huset anadrom fisk, men ifølge Statsforvalteren er laksestammen å anse som tapt. Det har vært registret ål i vassdraget tidligere (2004). NVE er ellers ikke kjent med viktige biologiske verdier som kan bli skadelidende som følge av tiltaket.

NVE anser de miljømessige virkningene som følge av endret slippsted for minstevannføring over en begrenset periode som akseptable. Vi forutsetter at NTE gjør perioden med endret slippsted for minstevannføring så kort som mulig, da alternativt slippsted for minstevannføring medfører en betydelig strekning uten minstevannføring. NVE har også lagt vekt på at tiltaket er nødvendig for å kunne koble på ny vannvei for det planlagte settefiskanlegget.



NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE vil også vise til vedtak av 28.05.2010 (NVE-ref. 201001142-2), der NVE ga tillatelse i samme område med tilsvarende problemstilling, men da med rehabilitering av selve dammen. NVE er ikke kjent med at gjennomføringen av tiltakene knyttet til tillatelsen hadde vesentlige ulemper den gang.

Konklusjon

NVE gir NTE Energi AS tillatelse endret slippsted av minstevannføring i Follavassdraget når vannstanden er ned mot LRV i Follavatnet i tidsrommet 19.07.2021 – 20.09.2021.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Tiltaket skal varsles lokalt før fraviket inntreffer.
- Ev. vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet samt slipp av minstevannføring i det tidsrommet arbeidene pågår.
- Minstevannføring fra normalt slippsted ved Folladammen skal benyttes så lenge som mulig, og det skal til enhver tid slippes minstevannføring i vassdraget.
- Når vannstanden i Follavatnet er nede mot LRV skal det slippes 100 l/s fra tverrslag 2 i vannvei til Follafooss kraftverk, slik som beskrevet i søknaden.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven, eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Energi AS har ordnet forholdene til de privatrettslige interessene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.
- Minstevannføringsslipp skal tilbakeføres i henhold til reglement så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen



Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

NTE ENERGI AS v/Bjørn Høgaas
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
STEINKJER KOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.