



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato: 09.09.2025

Varighet: 09.09.2075

Referanse: NVE 202422995-6

Kommune: Skien

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 1. september 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til elektriske anlegg for reservekraft. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

Gromstul transformatorstasjon i Skien kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 6.300 m² som angitt på oversiktstegning vedlagt konsesjonen.
- To stasjonsbygg, hvert med grunnflate omtrent 36 m² og høyde omtrent 4 meter som vist på vedlagt situasjonsplan.
- Fire stasjonsbygg med grunnflate omtrent 40 m² og høyde omtrent 4 meter som vist på vedlagt situasjonsplan.
- To stk. frittstående transformatorceller med grunnflate omtrent 50 m² og høyde omtrent 3,5 meter
- To stk. transformatorer med omsetning 132/14,5 kV og ytelse 120 MVA
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med to stk. bryterfelt med spenning 132 kV
- Koblingsanlegg med spenning 13,8 kV
- To jordslutningsspoler med spenning 76,2 kV og strømreguleringsområde 10-100 A
- Ett sett jordkabler på omtrent 800 meter med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 2 x 3 x 1 x 800 mm² Al. Kablene går fra Gromstul koblingsstasjon til datasenterets transformatorstasjon.

Gromstul industriområde i Skien kommune

- 36 nødstrømsaggregat med spenning 13,8 kV
- 4 innendørs gassisolerte koblingsanlegg med spenning 13,8 kV eller lavere

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg på Gromstul industriområde i Skien kommune

- Transformatorer med øvre spenningsnivå 22 kV
- Kabler med øvre spenningsnivå 22 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg opp til og med 22 kV

Anleggene skal bygges og plasseres slik det fremgår av oversiktstegning av 17. oktober 2024 vedlagt denne konsesjonen og kart fra søknad av 4. juli 2024.

Anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 4.11.2024, NVE-ref. 202312416--12, bortfaller når ovennevnte anlegg driftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 09.09.2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kabeltrase


20 sik Transformator 3,15 MVA 12,8kV/0,4kV ref tegning 500

Kabel til fremtidige kontorlokaler 3x1x185mm2 Cu XLPE



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

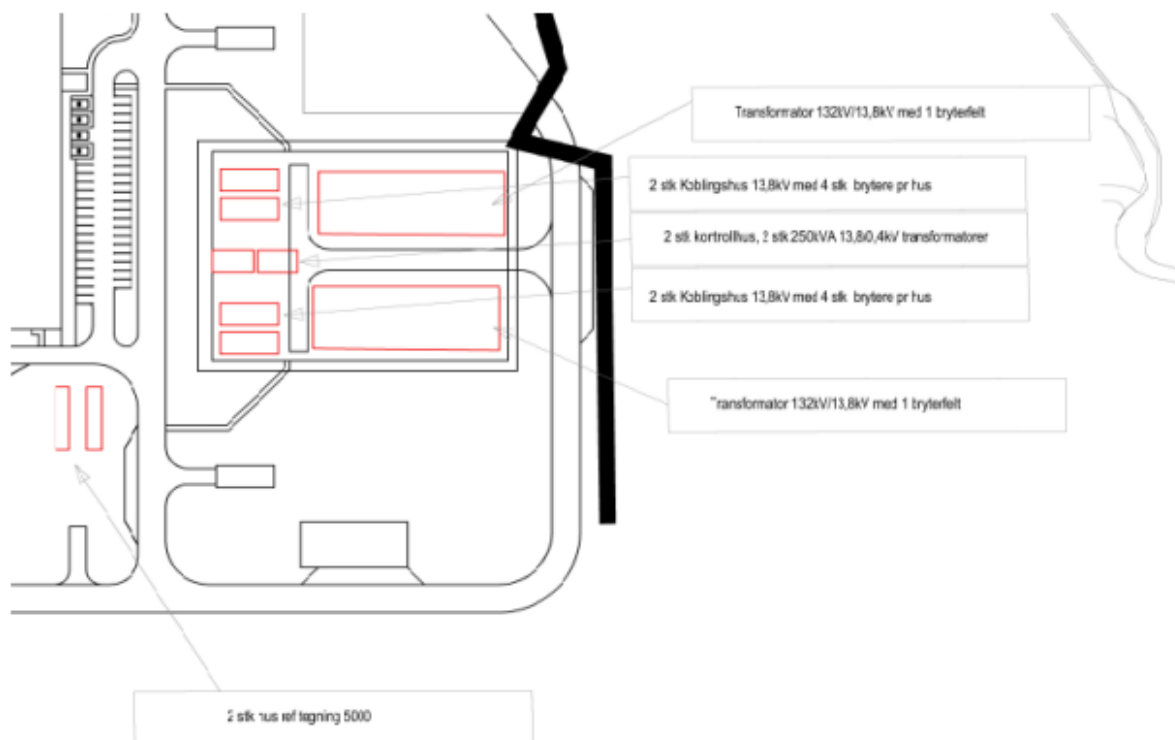

Figur 1: Nærmere skisse av transformatorstasjon med tilhørende komponenter. De elektriske anleggene er vist med røde rektangler. Inngjerdingen vil gå langs sort strek som omringer alle røde rektangler. Kilde: Tilleggsopplysninger i brev fra tiltakshaver av 17. oktober 2024.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Kart og situasjonsplan

