



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Lede AS

Organisasjonsnummer: 979 422 679

Dato: 02.03.2026

Varighet: 02.03.2076

Referanse: NVE 202519515-7

Kommune: Tinn

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22. oktober 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lede AS tillatelse til å etablere et nytt stasjonsbygg og høyspentkabler i Frøystul transformatorstasjon, samt rive elektriske anlegg i fjellet tilknyttet Frøystul kraftverk. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Frøystul transformatorstasjon i Tinn kommune

Bygge, eie og drive:

- En bygning med grunnflate omtrent 230 m² og mønehøyde omtrent 6,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen.
- Totalt 350 meter jordkabel med nominell spenning 11 (22) kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSXE 3 x 1 x 630 mm² Al. Kablene legges mellom koblingsanlegg og nytt stasjonsbygg inne på stasjonsområdet.
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med nominell spenning 11 kV.

Fortsatt eie og drive:

- Et inngjerdet stasjonsområde på omtrent 1000 m², som angitt på kart.
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV.
- Transformatorer med øvre spenning 132 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Rive:

- 11 kV koblings- og kontrollanlegg i Frøystul kraftverk.

Punkt 2 i anleggskonsesjon meddelt Skagerak Nett AS (nå Lede AS) 13.08.2020, NVE-ref. 202003886-2, bortfaller når ovennevnte anlegg settes i drift og anlegg i henhold til konsesjonsvilkår 8 er fjernet.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart og tegninger merket «Fasadetegninger» og «Situasjonsplan», vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anleggene være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

For stasjoner uten stasjonsgjerde kan det oppføres tilbygg med samlet grunnflate inntil 50 m², med mindre tilbygget gir vesentlige virkninger for allmenne- og private interesser. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

7. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

8. Riving av eksisterende anlegg

Følgende elektriske anlegg skal fjernes innen 1 år etter at den nye transformatorstasjonen er satt i drift:

- 11 kV koblings- og kontrollanlegg i Frøystul kraftverk

9. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- e) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Jan Are Gildestad
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Fasadetegninger

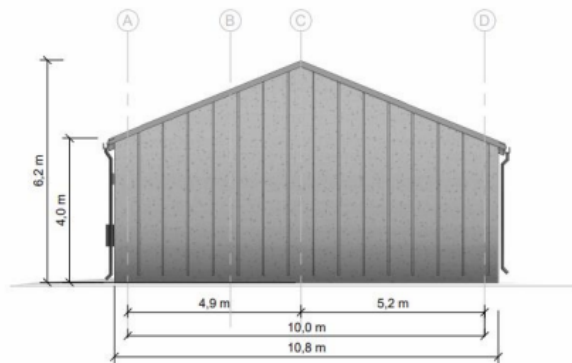

Fasade øst


1 : 100

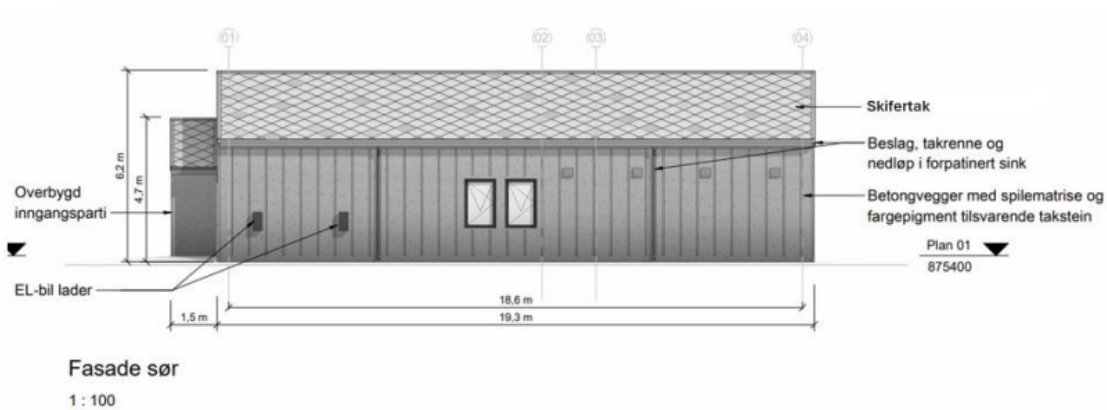

Fasade sør

1 : 100

Figur 9-2. Skisse av fasade sett fra sør.

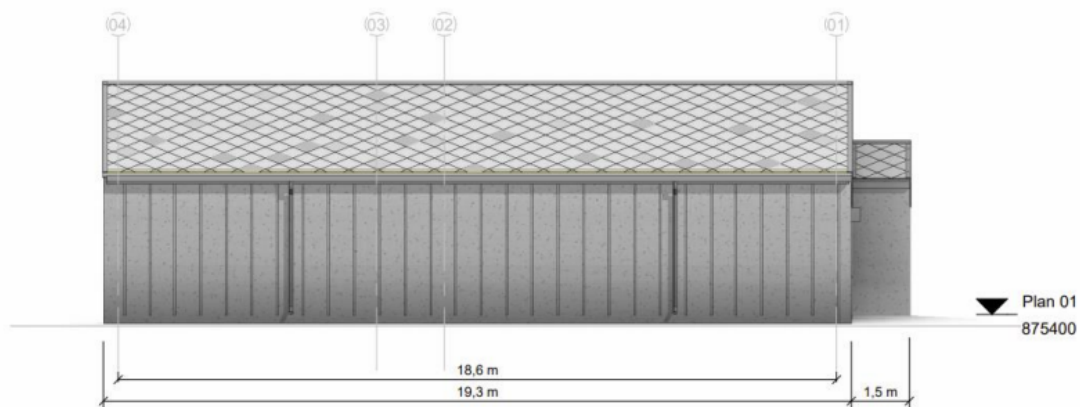

Fasade nord

1 : 100



Digitalt grunnlag for linje avviker noe fra flyfoto.

Grøft eller kulvert etableres mellom nytt stasjonsbygg og fjellanlegg

Bestående stasjonsgjerde

Nytt kobling- og kontrollanlegg Fotavtrykk ca. 225m²

Riggområde ca. 400m²

Ny tomtegrense (3-4m fra bestående stasjonsgjerde)

Grøft eller kulvert etableres mellom nytt stasjonsbygg og bestående utendørsanlegg.

Værstasjon flyttes

Hevet gruset logistikkareal rundt bygging. Areal ca. 435m². Fall fra bygg.

Takoverbygg, ved hovedinngang

Forslag til omlegging av skiløype sør for adkomstvei. Mulig behov for mindre tiltak/tilpasninger. Trasse avklares.

Ny tomtegrense langs vei areal ca. 3100m²

132kV linje

150 m

870 m

871 m

872 m

874 m

39.7 m

21.0 m

19.0 m

29.8 m

26.3 m

35.5 m

3.0 m

3.0 m

6.0 m

875 m

877 m

878 m

130