

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 10.07.2023

Vår ref.: 202119681-51 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av endringsøknad til 132 kV Bøylestad–Eyde, søknad om ny Longum Nord transformatorstasjon og nettanlegg til Morrow gigafabrikk trinn 1.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok i desember 2021 søknader fra Glitre Nett (da Agder Energi Nett) om oppgraderinger i nettet for å møte kraftbehovet til Morrow og andre næringsaktører i regionen, samt søknad fra Morrow om elektriske anlegg til Morrow gigafabrikk trinn 1. Søknadene ble sendt på høring den 26. september 2022 og det ble holdt folkemøte om sakene den 19. oktober 2022. På folkemøtet og i flere av høringsuttalelsene ble det stilt spørsmål ved dimensjoneringen av anleggene. Den 9. januar 2023 ba NVE Glitre Nett om å utrede kraftbehovet på nytt, samt utrede tilknytningsløsninger som kunne tilrettelegge for et høyere forbruk enn det som ble omsøkt av Glitre Nett i 2021. Denne tilleggsutredningen ble oversendt NVE den 2. mai 2023. Nå har NVE mottatt nye søknader fra Glitre Nett og Morrow, utredet på bakgrunn av denne tilleggsutredningen.

NVE mottok den 5. juli endringsøknad til konsesjonssøknaden fra Glitre Nett om 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde. Glitre Nett søker samtidig om en ny transformatorstasjon på det planlagt regulerte næringsområdet Longum Nord. Søknad om Eyde koblingsstasjon er trukket. Søknad om Bøylestad koblingsstasjon er uendret. Morrow sendte den 7. juli inn søknad om en transformatorstasjon på næringsområdet ved Eyde, på samme sted der Glitre Nett tidligere hadde planlagt Eyde koblingsstasjon.

Søknadene er tilgjengelige på NVEs nettsider:

Tilleggssøknad 132 kV Bøylestad–Eyde: www.nve.no/8696/A

Nye Longum Nord transformatorstasjon: www.nve.no/16106/A

Bøylestad koblingsstasjon (uendret): www.nve.no/11910/A

Eyde koblingsstasjon (trukket): www.nve.no/11911/A

Nettanlegg til Morrow gigafabrikk trinn 1: www.nve.no/8889/A



Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 3. september 2023.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202119681 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO


Søknadene

Glitre nett søker om en kraftigere løsning med doble 132 kV duplex-ledninger fra Bøylestad til Longum Nord. På Longum Nord søker Glitre Nett om en ny transformatorstasjon. Fra Longum Nord til Eyde søker Glitre Nett om to nye doble 132 kV simplex-ledninger. Glitre nett søker også om å bygge om eksisterende 132 kV-ledningen Bøylestad–Monehagen med komposittmaster i samme trasé og på samme måte som de nye omsøkte simplex-ledningene. Den eksisterende 132 kV-ledningen var i første søknad planlagt sløffet inn til Eyde koblingsstasjon. Glitre Nett søker ikke lenger om denne løsningen, og vil isteden føre denne ledningen fra den nye traséen til Eyde, tilbake til den gamle traséen ut fra Bjorendal ved å bygge en ca. 250 meter lang ny trasé fra eksisterende vinkelmast ved E18 til en ny vinkelmast like sør for Fv. 409. Søknad om Eyde koblingsstasjon er trukket. Morrow har isteden søkt om en transformator på samme område som Eyde koblingsstasjon var planlagt.

Glitre Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Glitre nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Spørsmål om planene kan stilles til konsesjonsansvarlig i Glitre Nett, Erlend Bjerkestrand, epost: erlend.bjerkestrand@glitrenett.no, tlf.nr.: 91 12 94 13, eller Asbjørn Hilde i Morrow, epost: asbjorn.hilde@morrowbatteries.com, tlf.nr.: 91 14 70 42.

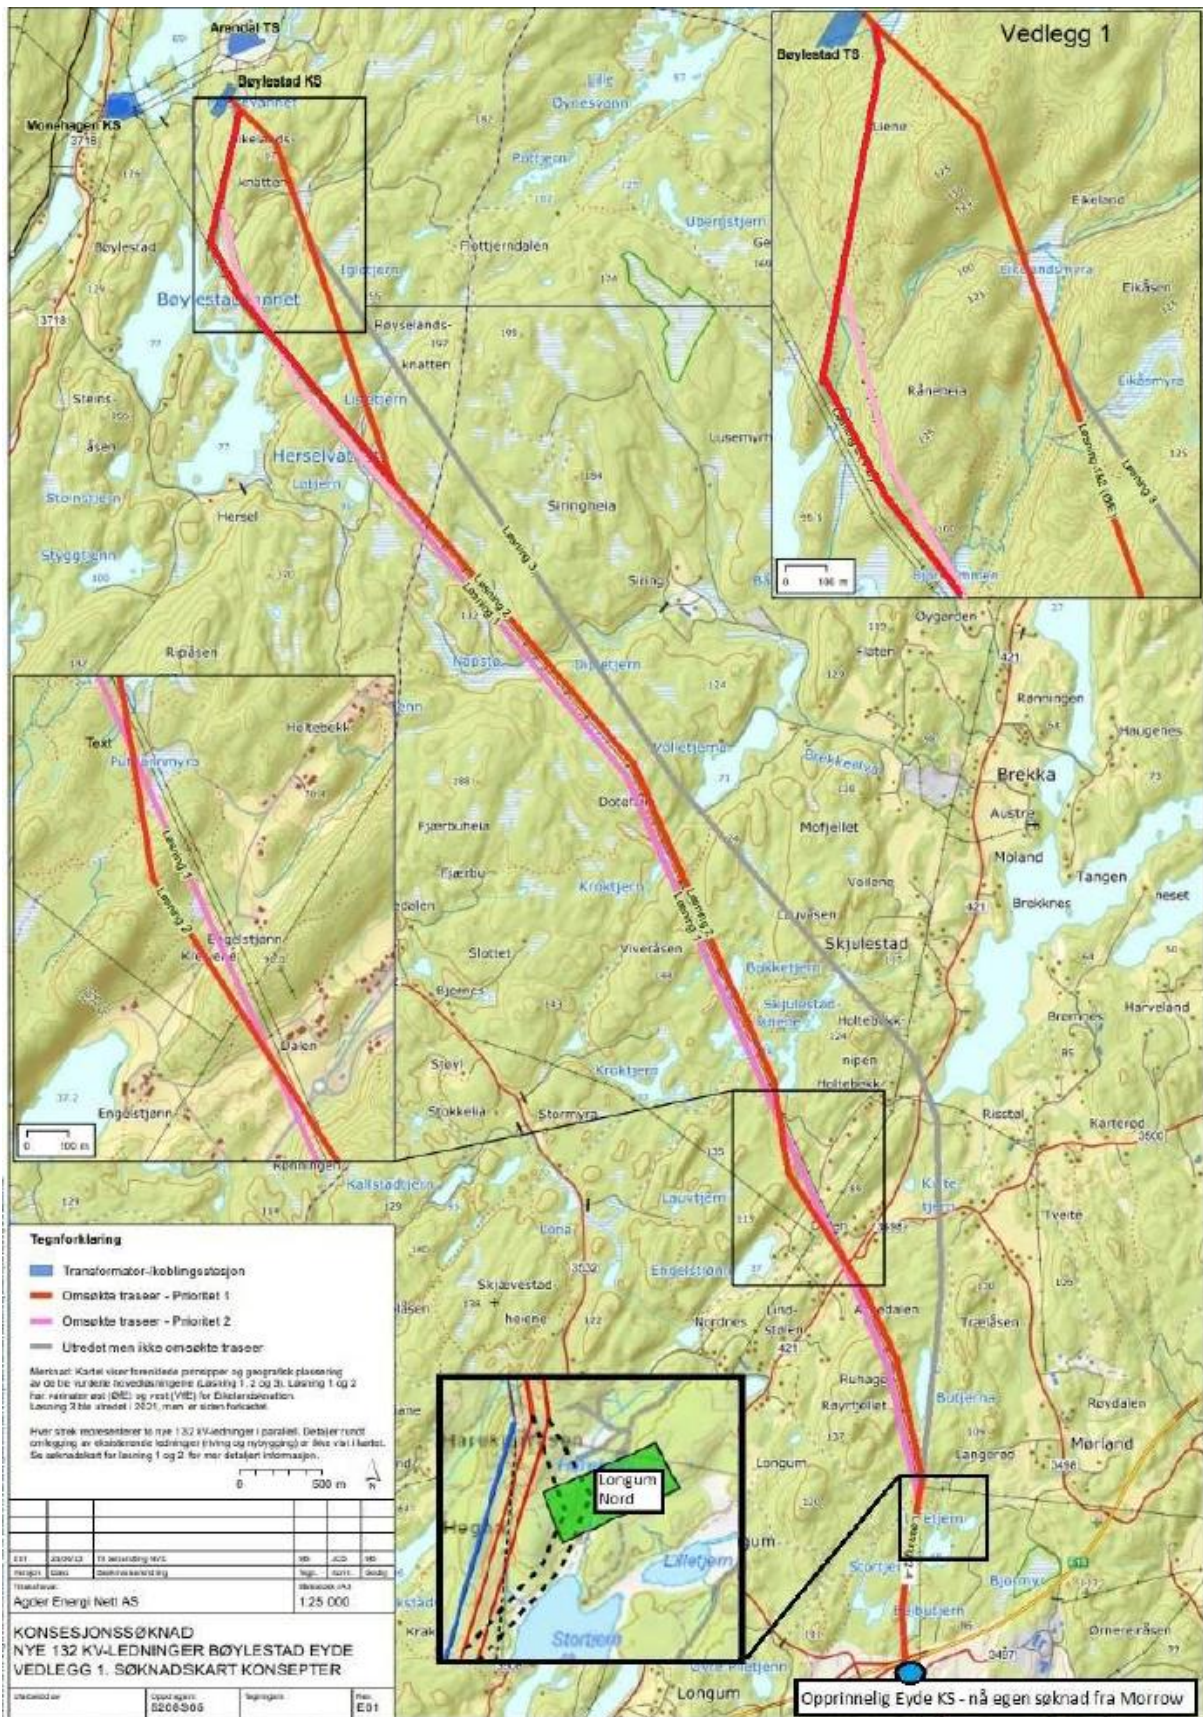

Figur 1: Plassering av ny 132 kV Bøylestad–Eyde og ny Longum Nord transformatorstasjon.



Med hilsen

Tor Carlsen
seksjonssjef

Ruben Rygh
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Ragnar Bøylestad
STATNETT SF
Avinor AS
Arendal kommune
Froland kommune
Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokkallag
STATSFORVALTEREN I AGDER
NATURVERNFORBUNDET ARENDAL
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE
MORROW BATTERIES AS
MORROW BATTERIES AS - Asbjørn Hilde
ARNE INGE VÅLANDSMYR
JON ANDERS ENGELSKJØNN
OLAV VANGSNES - HERSEL GÅRD
OLE LARSEN SKJULESTAD
JAN OLE SKJULESTAD
OLAV AUSTENÅ
OLE MORTEN HOMMEFOSS
Odd Egil Tjøstheim
Reidar Grøsle

Kopimottakerliste:

Erlend Bjerkestrand
GLITRE NETT AS