


4.1.5. Rauma: Alternativ B Høggholen

I alternativ B Høggholen, vil koblingsstasjonen bli plassert innenfor området markert i kartet under. Området består i hovedsak av et regulert masseuttak, som Statnett har fått opplyst å være ferdig drevet. Dette er imidlertid en del av et stort masseuttak som har en lang tidshorisont og drevet etter konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Høggholen ligger like inntil dagens ledninger og krever små tiltak for ledningsomlegging.

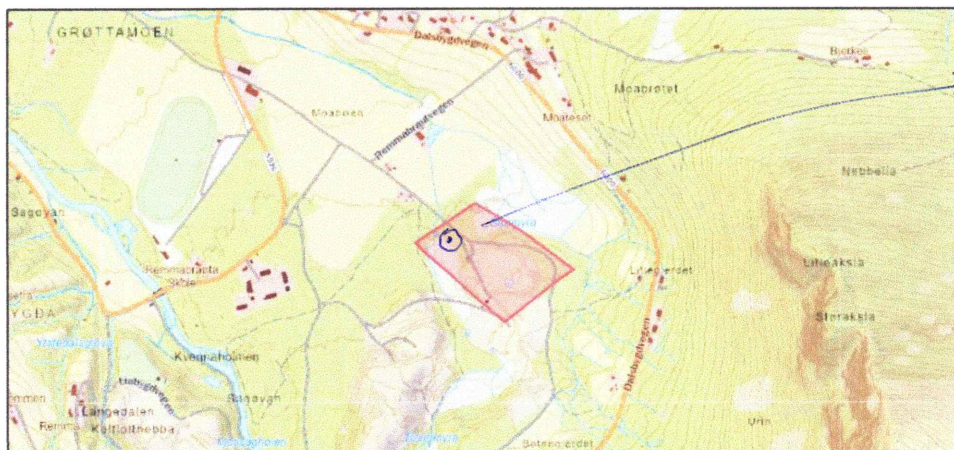

Figur 16: Alternativ B Høggholen. Det antas at stasjonsvei hovedsakelig kan være langs eksisterende vei.

4.1.6. Rauma: Alternativ C Heggenesmoen

I alternativ C Heggenesmoen, vil koblingsstasjonen bli plassert innenfor område markert i figur 16. Området er registrert som impediment (masseuttak) og barskog av høy bonitet. Heggenesmoen ligger ca. 1,5 km unna dagens ledninger. Innsløyving av 420 kV Viklandet-Ørskog kan gjøres på to måter. Den nye ledningen mot Fannefjorden stasjon kan også gjøres på to måter. Dersom ledning mot Ørskog vinkles sørover, vil det være mulig å rive 420 kV ledningen på strekningen Moa – Høggholen ca. 1,7 km, slik at 132 kV Grytten-Brandhol vil gå alene her.