



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Ruter AS

Organisasjonsnummer: 991 609 407

Dato: 23.03.2026

Varighet: 23.03.2076

Referanse: NVE 202525100-4

Kommune: Nes

Fylke: Akershus



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 9. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Ruter AS tillatelse til å bygge, eie og drive en nettstasjon med tilhørende transformatorer for ladeanlegg for buss i Nes kommune i Akershus. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

En nettstasjon på Ruters bussanlegg på Folmoveien 16, 2150 Årnes, gnr. 167, bnr. 500 i Nes kommune, med grunnflate omtrent 23 m² og høyde omtrent 2,9 meter, med:

- To transformatorer, hver med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 2 MVA
- Et koblingsanlegg med spenning 22 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av tegninger og kart merket «Plassering av nettstasjon» og «Fysiske spesifikasjoner» vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 1 år fra endelig konsesjon.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Plassering av nettstasjon

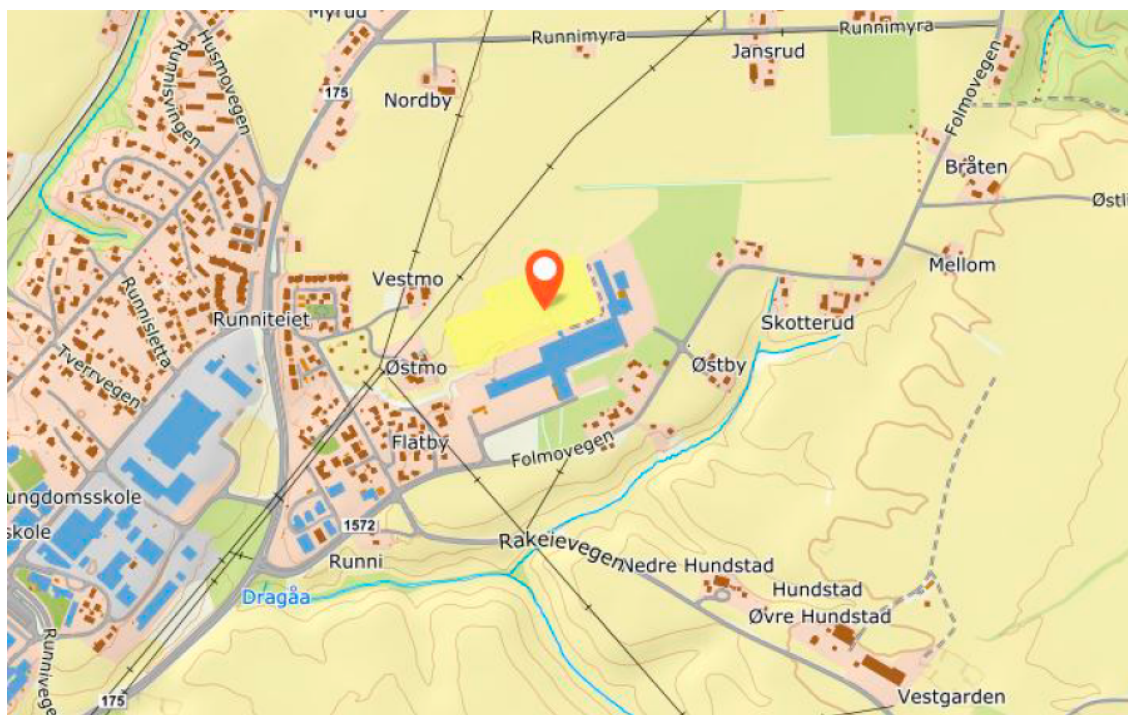

Kart 1: Rød pil viser plasseringen av Ruters bussanlegg på Årnes. Kilde: Ruters anleggskonsesjonssøknad av 9.12.2025.

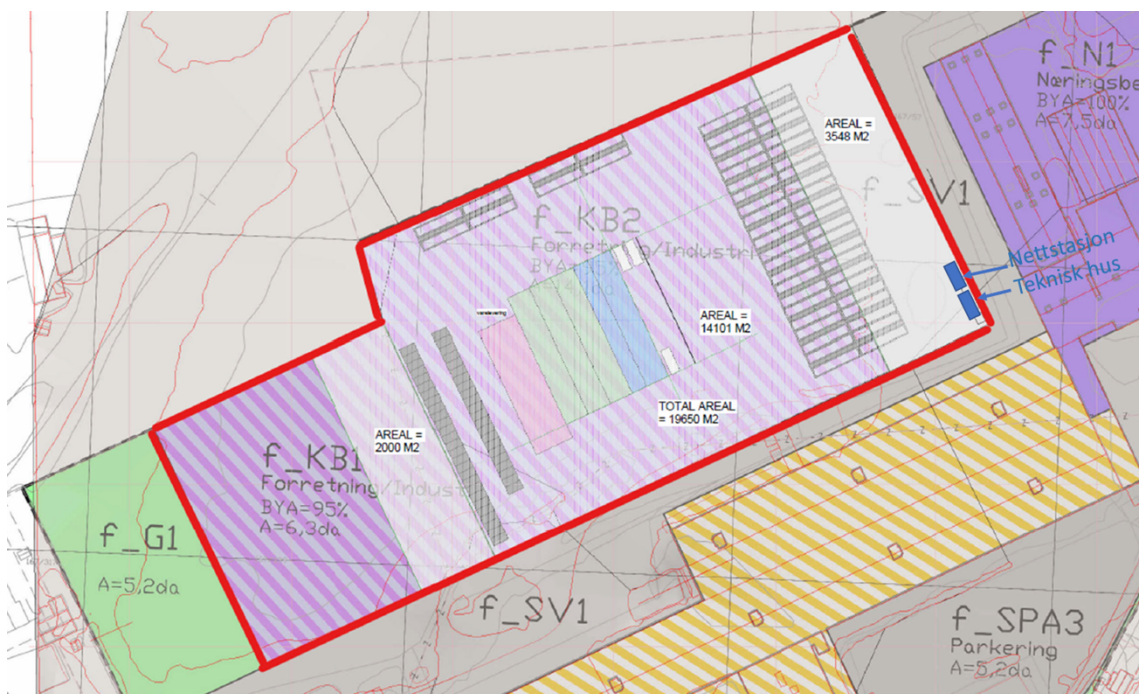


Kart 2: Blå pil viser plasseringen av nettstasjonen inne på Ruters bussanlegg på Årnes. Kilde: Ruters anleggskonsesjonssøknad av 9.12.2025.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Fysiske spesifikasjoner

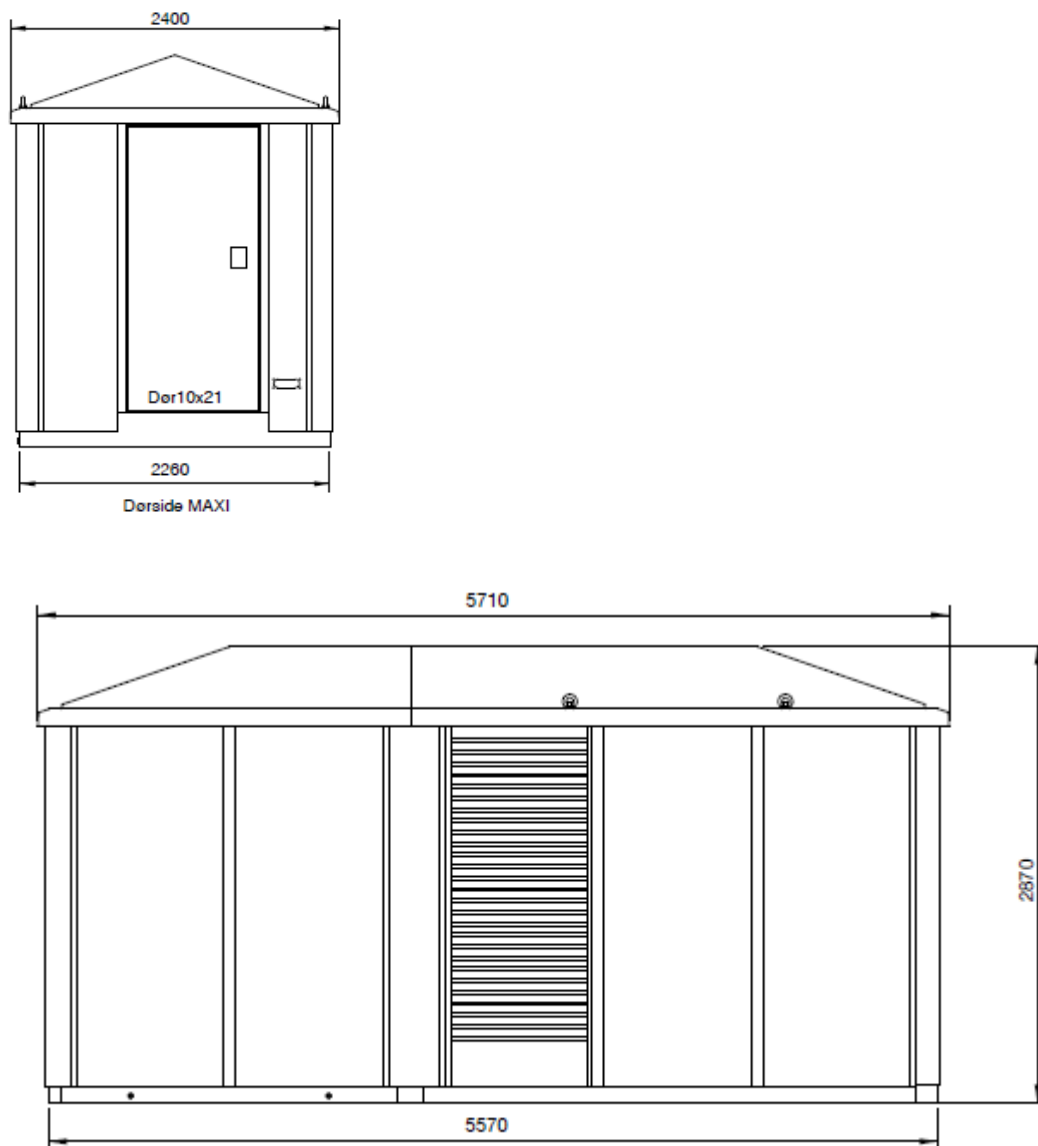

Figur 1: Ruter AS opplyser at nettstasjonen blir omtrent 10 meter lang og målene vil dermed avvike fra figuren.