

Gamle Finså Kraftverksmuseum AS
Postboks 158
4441 TONSTAD

Vår dato: 25.04.2024

Vår ref.: 202319291-10 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Inger Anette Sandvand Dahlen
22 95 92 827/el. iasd@nve.no

NVE gir konsesjon til nettilknytning og elektriske anlegg i Gamle Finså kraftverksmuseum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Gamle Finså Kraftverksmuseum konsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg i Gamle Finså Kraftverksmuseum i Sirdal kommune i Agder. NVE viser til at deler av anlegget er bygget uten anleggskonsesjon og vil vurdere å følge opp dette i en egen reaksjonssak.

NVE har gitt tillatelse til en omtrent 250 meter lang 22 kV jordkabel fra Gamle Finså Kraftverksmuseum til Å energi sin nettstasjon ved Bjørnbekk. I tillegg gis det tillatelse til en 0,1 MVA transformator, en 0,5 MVA transformator og en 0,5 MVA generator.


Dokumentene er å finne på www.nve.no/19272/A.

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Bakgrunn og søknaden

Vi viser til opprinnelig søknad av 7. desember 2023 og oppdatert søknad av 9. februar 2024, hvor Gamle Finså Kraftverksmuseum søker om anleggskonsesjon for nettilknytning av, og elektriske anlegg i Gamle Finså Kraftverksmuseum i Sirdal kommune (se figur 1 for geografisk plassering av kraftverket).

Kraftverket ble opprinnelig satt i drift i 1923 og anlegget var i aktiv drift til 1963, da nye Finså kraftverk ble idriftsatt. Gamle Finså Kraftverksmuseum skriver i søknaden at kraftverket har historisk verdi, da det var det første store kraftverket i Sirdal. I 2011 sendte eier av kraftverket derfor en søknad til NVE om fritak for konsesjonsplikt for anlegget. NVE vedtok i 2013 at kraftverket ikke var konsesjonspliktig etter vannressursloven. Gamle Finså Kraftverksmuseum skriver i søknaden at kraftverket fra 2018 og til i dag har blitt sakte, men sikkert gjenoppbygd på dugnad.

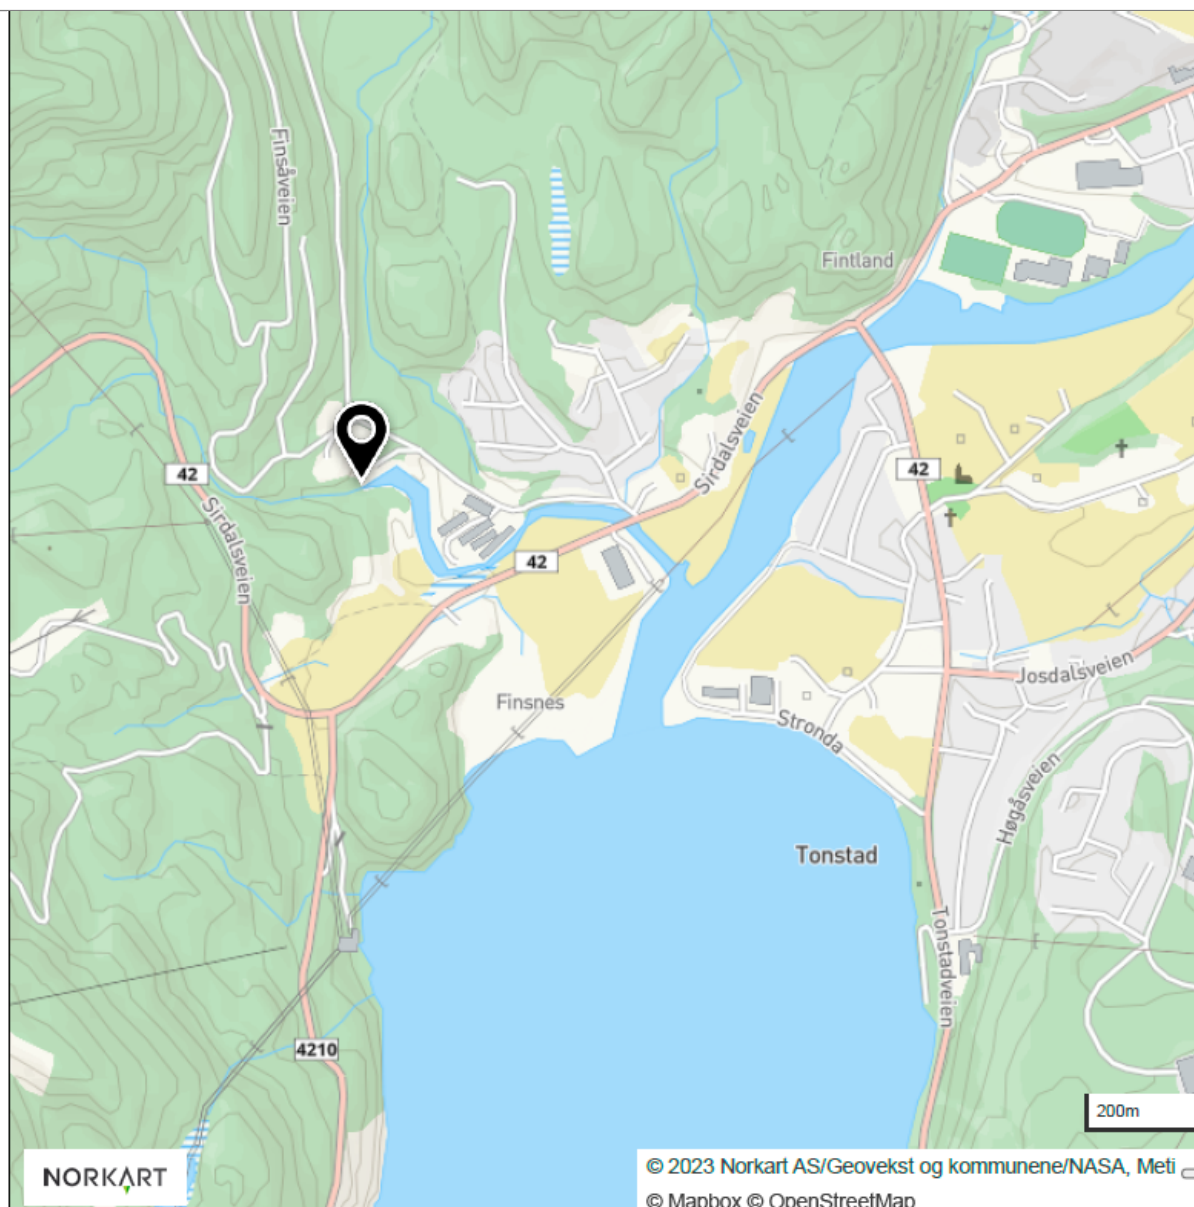

Figur 1: Geografisk plassering av kraftverket, i Tonstad i Sirdal kommune, Agder fylke. Kilde: Gamle Finså Kraftverksmuseum - søknaden.

Kraftverket skal tilknyttes overliggende nett via en om lag 250 meter lang 22 kV jordkabel (se figur 2). Ifølge Gamle Finså Kraftverksmuseum er deler av kabelgrøften allerede etablert, og jordkabel er lagt på en ca. 110 meter lang strekning fra nettstasjonen ved Bjørnbekk (den delen av jordkabelen som er farget grønn i figur 2 under). Da næringstomten til Nordhard/Forte Bergboring skulle asfalteres i 2021, ble det som del av arbeidet med å gjenoppbygge selve kraftverket besluttet å starte arbeid med å etablere kabelgrøften for å tilrettelegge for nettilknytning, og for å ikke måtte bryte opp nylagt asfalt kort tid etter. Jordkabelen er ikke ført inn i Å Energi sin nettstasjon ved Bjørnbekk, men ligger ifølge søknaden tildekket om lag 15 meter fra nettstasjonen.

Videre fra den allerede etablerte kabelgrøften, søker de om å etablere en ny kabelgrøft langsmed eksisterende tømmerbilvei om lag 30 meter. Deretter vil omsøkt kabelgrøft



vinkles ut av veien og tvers over eksisterende lagerområde til eiendommen som ligger ved siden av kraftverket, og inn til nettstasjonen ved kraftverket.

Gamle Finså Kraftverksmuseum søker også om tillatelse til å installere en 0,5 MVA generator og to transformatorer på hhv. 0,1 MVA og 0,5 MVA. Generatoren er søkt etablert inne i kraftverket. En nettstasjon med bryterfelt og to transformatorer ble levert og etablert sommer 2023, like utenfor kraftverket. Fra nettstasjon er det lagt jordkabel inn i kraftstasjonen (se grønn strek i figur 2 under).

NVEs miljøtilsyn er gjort oppmerksom på at deler av nettanlegget er bygget før det er gitt konsesjon. Gamle Finså Kraftverksmuseum opplyser i oppdatert søknad at alt arbeid med jordkabel nå er stanset, og at det ikke vil gjenopptas før NVE har gitt tillatelse til nettilknytning.



Figur 2: Gamle Finså Kraftverksmuseum tilknyttes overliggende nett via en omtrent 150 meter lang 22 kV jordkabel. Traseen er markert med rød og grønn strek på kartet (grønn strek er kabelgrøft som alt er ferdig etablert). Kilde: Gamle Finså Kraftverksmuseum - søknaden.

Gamle Finså Kraftverksmuseum oppgir i søknaden at de har inngått minnelig avtale med berørte grunneiere for etablering av jordkabelen.



NVEs behandling av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene. Videre er det enighet mellom søker og berørte grunneiere om trasé for jordkabel, og kommunen er informert om tiltaket.

NVEs vurdering av søknaden

Behov og tilknytning i overliggende nett

Tiltaket er nødvendig for å tilknytte Gamle Finså Kraftverksmuseum til overliggende nett. Kraftverket er planlagt idriftsatt så snart som mulig.

Gamle Finså Kraftverksmuseum opplyser at Å energi har bekreftet tilknytningspunkt for kraftverket, og at det er kapasitet i overliggende nett. Avtalen om nettilknytning er oversendt NVE.

Virkninger for miljø, naturverdier og samfunnet

Gamle Finså Kraftverksmuseum tilknyttes overliggende nett via en omtrent 250 meter lang 22 kV jordkabel.

NVE har undersøkt den omsøkte traseen i Naturbase. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller rødlista arter som blir påvirket av den planlagte ledningen. NVE har også sjekket tiltaket i Riksantikvarens database, Askeladden. Det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner i området som blir berørt av tiltaket.

Deler av jordkabelen er allerede lagt i kabelgrøft som er etablert gjennom et næringsområde. Videre er det søkt om å etablere kabelgrøft langsmed eksisterende tømmerbilvei, og deretter over et større gruslagt areal som benyttes til lagerformål. Det er inngått minnelig avtale for legging av jordkabel. Kommunen er orientert om tiltaket. NVE mener derfor det er begrensede virkninger for natur- eller samfunnsverdier. Etter at anleggsarbeidet er gjennomført vil kabelen ikke være synlig.

NVE vurderer planene slik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven. NVE minner også om at vannressursloven § 11 setter krav om at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag.

De elektriske anleggene skal plasseres inne i kraftstasjonen (generator) og i en ny netstasjon (transformatorer) like utenfor kraftverket. NVE mener tiltaket vil ha begrensede visuelle virkninger, eller påvirkning utover det kraftverket allerede medfører.

NVEs konklusjon og vedtak

NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Gamle Finså Kraftverksmuseum tillatelse til å installere elektriske anlegg i Gamle Finså kraftverksmuseum, samt å knytte disse til eksisterende kraftledning med en omtrent 250 meter lang 22 kV jordkabel.

NVE konstaterer at Gamle Finså Kraftverksmuseum allerede har bygget deler av det omsøkte anlegget. NVE understreker at Gamle Finså Kraftverksmuseum skulle ha



innhentet anleggskonsesjon før bygging av anlegget ble påbegynt. NVE vil vurdere å følge opp dette nærmere i egen reaksjonssak.

Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Inger Anette Sandvand Dahlen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Gamle Finså Kraftverksmuseum AS

Kopimottakerliste:

Sirdal kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

Å Energi AS

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.