



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 2.10.2025

Varighet: 2.10.2075

Referanse: NVE 202301154-54

Kommune: Modalen

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 9. april 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til Steinsland koblingsstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 940 m² som angitt på kart i denne konsesjonen.
- En bygning med grunnflate omtrent 70 m² og mønehøyde omtrent 7,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger i konsesjonen.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Fortsatt drive og eie følgende anlegg:

- En bygning med grunnflate omtrent 65 m² og mønehøyde omtrent 6 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger i konsesjonen.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Rive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 940 m² som angitt på kart i denne konsesjonen.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart vedlagt i denne konsesjonen.

Punkt. 5 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 04.05.2020, NVE-ref. 201914889-2, bortfaller når deler av Steinsland koblingsstasjon er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 2. oktober 2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

8. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

9. Riving av eksisterende anlegg

Følgende anlegg skal fjernes innen 2 år etter at Steinsland koblingsstasjon er satt i drift:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 940 m².
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Det skal lages en plan for rivingen. Planen skal beskrive hvordan områdene skal istandsettes og revegeteres. Planen skal sendes til NVE for godkjenning før arbeidene igangsettes, og skal inngå i detaljplanen. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for nettanlegg med konsesjon etter energiloven.

10. Skånsom skogrydding

- Rydding av skog skal utføres i henhold til NVE sin veileder om skogrydding i kraftledningstraseer. Skogrydding skal begrenses i områdene ved Steinsland koblingsstasjon og i ledningstraseer.
- Forekomstene av flomskogmark og gammel høgstaudegråorskog i området ved Steinsland koblingsstasjon skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Statnett skal spesielt beskrive hvordan de planlegger skånsom hogst og gjenlegging av enkelttrær i de to naturtypene. Statnett skal beskrive hvordan de planlegger skånsomt anleggsarbeid og kjøring innenfor de kartlagte naturtypene, i forbindelse med bygging og vedlikehold av ledningene.

11. Støvende anleggsarbeid

- Statnett skal vurdere behovet for å tilpasse anleggsarbeidet til villrein. Den vurderingen skal gjøres i samråd med Statsforvalteren.
- Statnett skal vurdere behovet for å tilpasse anleggsarbeidet til hekkende rovfugl. Fagfolk med relevant kompetanse skal kartlegge influensområdet for hekkende rovfugl i forkant av anleggsarbeidet.

12. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere, og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- a) De ulike tiltakene som Statnett planlegger å gjennomføre for å sikre anleggene mot erosjon og naturfarehendelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- b) Endelig farge- og materialvalg på stasjonsbygningene.
- c) Tiltak for å redusere risikoen for avrenning til vassdrag fra stasjonsområdet i anleggs- og driftsfasen.
- d) Skånsom skogrydding for å begrense direkte innsyn til kraftledningstrassene og ivareta hensynet til naturmangfoldet, der dette er mulig. Dette gjelder spesielt i krysningspunkter i vei og merkede turstier, men også i ledningsinnføringene til Steinsland koblingsstasjon.
- e) Varslingsrutiner i forkant av det mest støyende anleggsarbeidet.
- f) Beskrivelser og begrunnelser for hvilke tilpasninger Statnett skal gjøre for å hensynta villrein. Statnett skal lage en plan for anleggsarbeidet, der hensynet til villreinen skal omtales. Det skal dokumenteres at planen er laget i samråd med Statsforvalteren. Det må fremgå hvordan Statnett skal tilpasse anleggsarbeidet dersom det er villrein i området.
- g) En plan for anleggsarbeidet som beskriver hvilke tilpasninger Statnett skal gjøre i forhold til hekkende rovfugl. Resultatet av kartleggingen, utført av fagfolk med relevant kompetanse, skal fremgå i detaljplanen. Detaljplanen skal også beskrive hvordan Statnett skal hensynta hekkende rovfugl under anleggsarbeidet. Dersom Statnett mener det er nødvendig å utføre arbeider i hekketiden, må dette begrunnes i detaljplanen.
- h) Dialogen med veieiere og kommunene om løsninger som ivaretar trafikksikkerheten og fremkommeligheten under anleggsperioden skal beskrives i detaljplanen.
- i) Plan for rivingen og for istandsetting av områdene.
- j) Hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres uten fare for å spre fremmede arter.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Oversiktskart over Steinsland koblingsstasjon

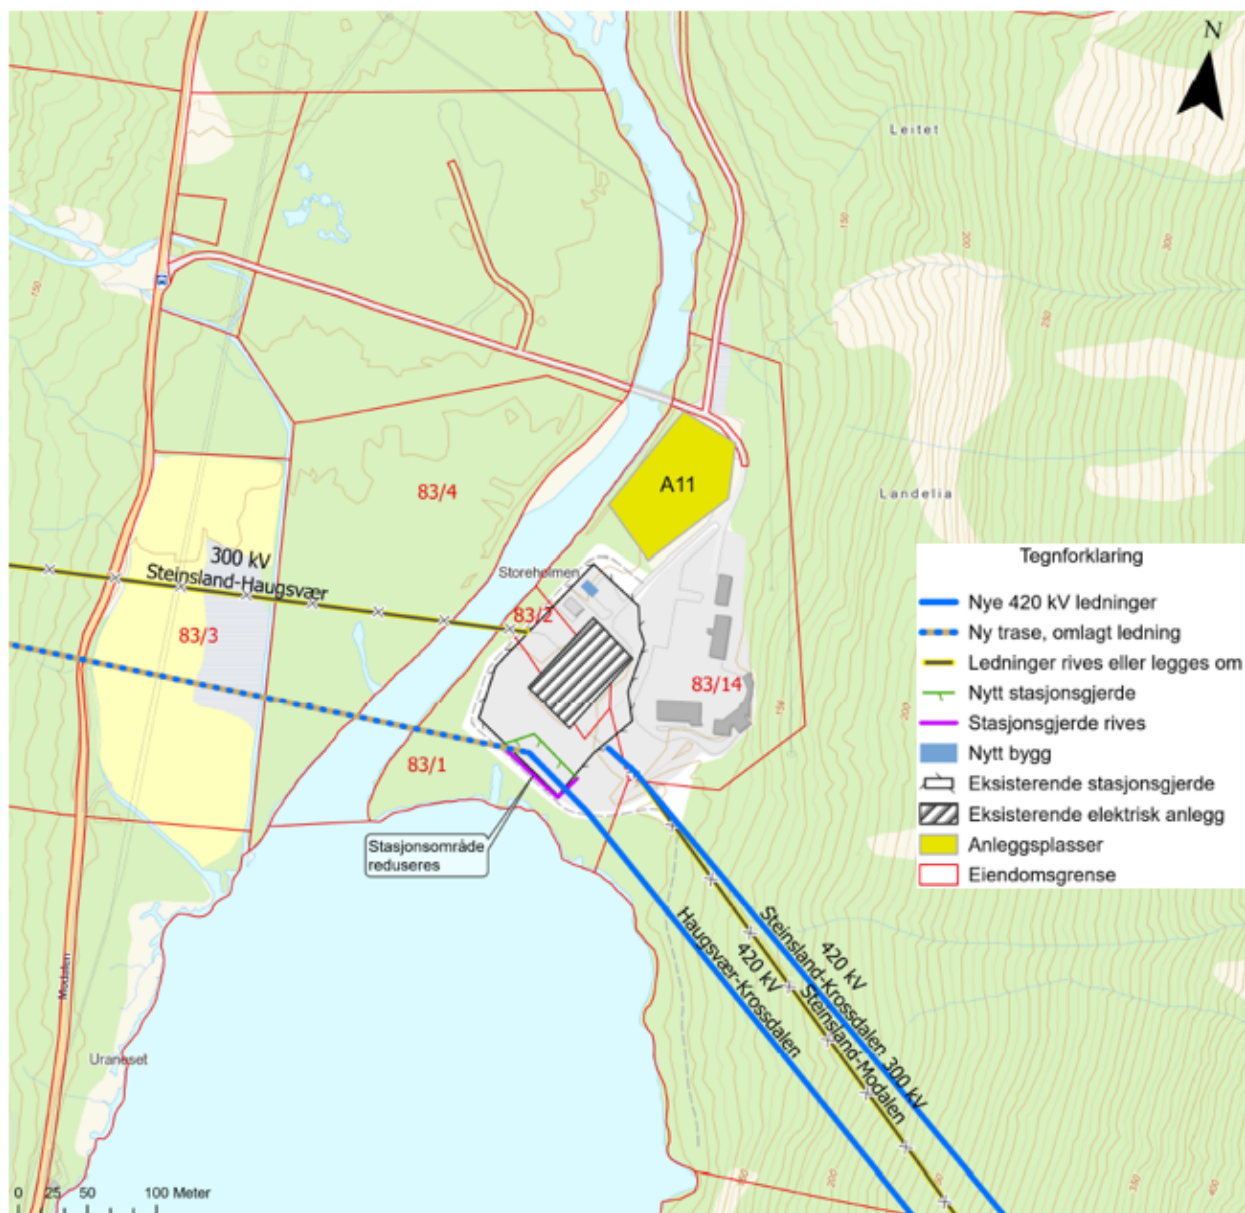




NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Illustrasjoner ny stasjonsbygning i Steinsland koblingsstasjon

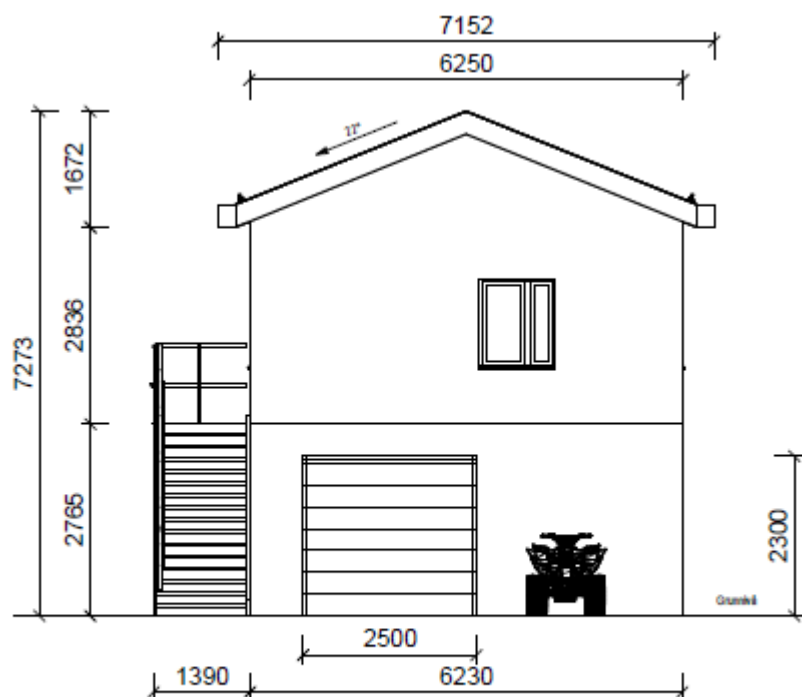

Fasade Øst

1 : 50

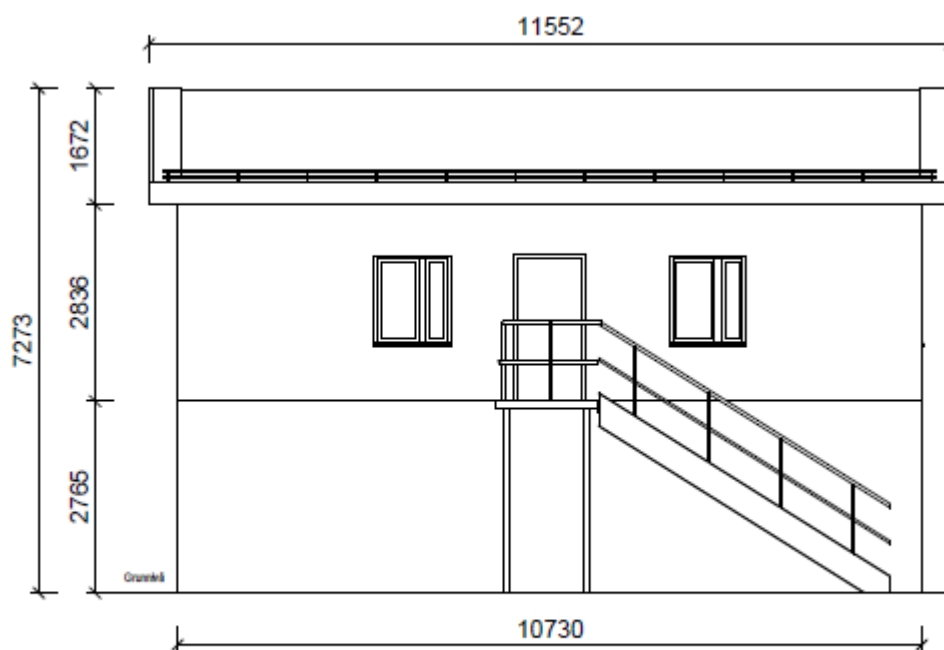

Fasade Sør

1 : 50