



NVE

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 26.05.2026
Vår ref.: 202609917-3 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler: Sofie Moe Knudsen,
22 95 90 43 / smk@nve.no

NVE gir konsesjon til 22 kV jordkabel fra Førreheidammen til Blåfjell pumpestasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statkraft Energi AS (Statkraft) konsesjon for å bygge og drive en om lag 4,9 km lang 22 kV jordkabel fra eksisterende nettstasjon ved Førreheidammen til Blåfjell pumpestasjon. Statkraft får også tillatelse til å etablere to nettstasjoner med tilhørende transformatorer og provisoriske høyspentanlegg for byggestrøm i tilknytning til pumpestasjonen. Anleggene ligger i Hjelmeland og Suldal kommuner i Rogaland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon). Dokumentene er også å finne på www.nve.no/4204/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statkraft til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Bakgrunn

Statkraft fikk konsesjon til å bygge Blåfjell pumpe ved kongelig resolusjon av 14.06.2013. NVE ga den 02.11.2015 Statkraft anleggskonsesjon for å bygge og drive en 22 kV ledning på ca. 8,1 km fra Blåfjell pumpe til Førre transformatorstasjon (NVE-ref. 201505089-58). Ledningen skulle bygges som luftledning fra Førre til Trolltjørn, og videre som sjøkabel i Trolltjørn og Stora Blåfjellvatn, med innskutt jordkabel mellom vannene.

Den 17.01.2017 sendte Statkraft inn en endringssøknad om en ny løsning for nettanlegget hvor de i stedet søkte om å bygge en om lag 7 km lang 22 kV jordkabel fra Førrevasshytta ved Førrevassdammen til pumpestasjonen. Kabeltraséen var planlagt å gå langsmed, og delvis i, eksisterende vei mellom Førrevassdammen og Store Gilavatnet, og i en ny midlertidig anleggsvei som skulle bygges mellom Store Gilavatnet og tunnelpåhugget ved Gilavassdammen. Fra tunnelpåhugget skulle kabelen legges i ny tunnel frem til den nye pumpestasjonen ved Store Blåfjellvatn. Statkraft fikk tillatelse til planendringen ved kongelig resolusjon av 01.09.2017 (NVE-ref. 201505089-62). Kabeltraséen er vist i figur 1.

Statkraft søkte den 06.05.2024 om forlenget byggefrist for Blåfjell pumpe med overføring til Blåsjømagasinet, og byggefristen ble i NVEs vedtak av 22.09.2025 forlenget til 31.08.2027 (NVE-ref.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

202408656-10). NVE mottok den 19.12.2025 detaljplan for miljø og landskap for bygging av Blåfjell pumpe, inkludert nettanlegget. Detaljplanen ble sendt på høring med høringsfrist den 18.02.2026.



Figur 1: Tidligere konsesjonsgitte kabeltrasé. Svart stiplet strek er eksisterende 22 kV-nettanlegg, øverste rød stiplet strek er ny kabeltrasé i eksisterende vei, svart strek er ny kabeltrasé i midlertidig anleggsvei, og nederste rød stiplet strek er ny kabeltrasé i tunnel. Kilde: Tillatelse til planendring fra Olje- og energidepartementet.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Søknaden

Statkraft søkte 22. april 2026 om konsesjon etter energiloven for en ny løsning for nettanlegget. Statkraft søker nå om en om lag 4,9 km lang 22 kV jordkabel fra eksisterende nettstasjon ved Førrevassdammen til Blåfjell pumpestasjon, se Figur 2. Kabeltraséen er dermed drøye 2 km kortere enn den tidligere konsesjonsgitte traseen og skal i stedet gå langs eksisterende anleggsvei ved Stora Gilavatnet.

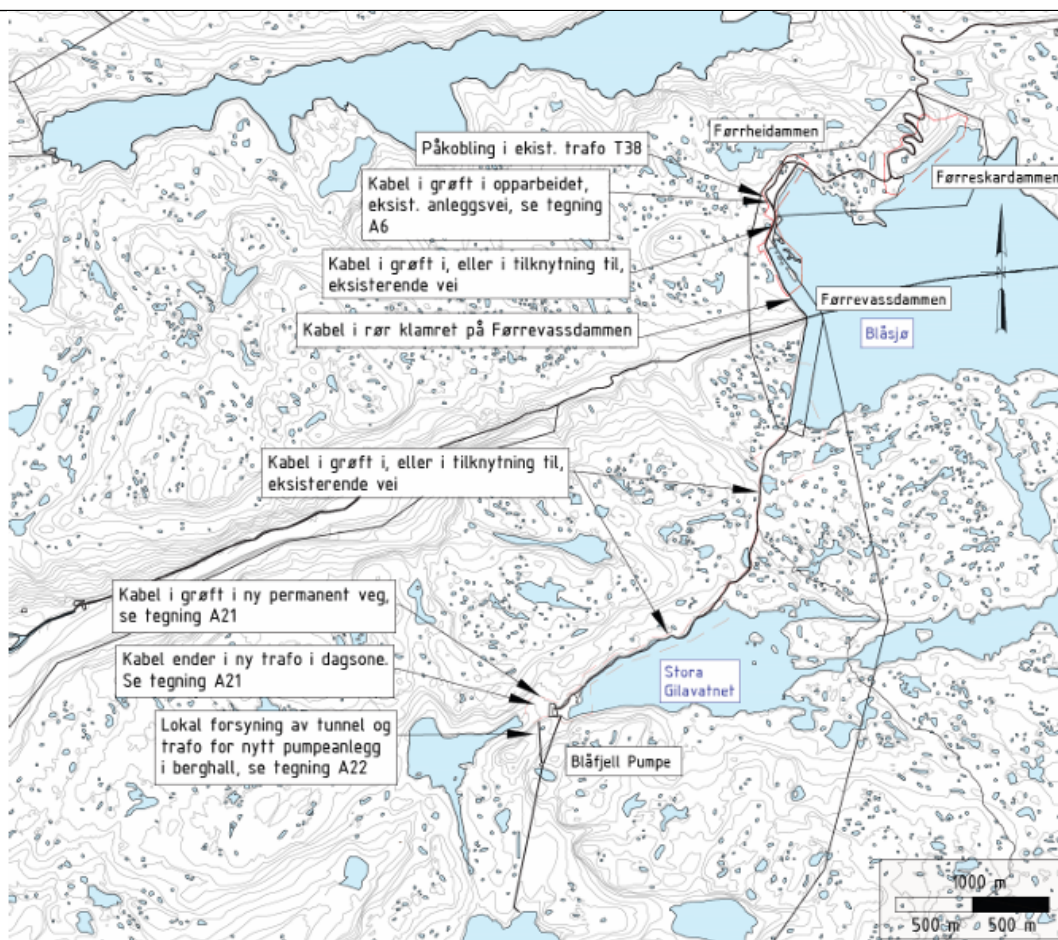

Figur 2: Omsøkt kabeltrasé fra nettstasjon og frem til pumpestasjonen. Kilde: Statkrafts konsesjonssøknad.

Statkraft søker også om å etablere to 22 kV nettstasjoner, hvor begge skal plasseres i tunnellanlegget.

Statkraft søker i tillegg om tillatelse for provisoriske høyspentanlegg for byggestrøm til strømforsyning av brakkerigger og tunneldrift i området ved Gilavassdammen. Det provisoriske høyspentanlegget vil bestå av to 22 kV transformatorer.

NVEs behandling av søknaden

Den nye løsningen for nettanlegget er beskrevet i detaljplanen for bygging av Blåfjell pumpe og tiltak på fire dammer i Blåsjømagasinet. NVE sendte detaljplanen på høring med høringsfrist



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

18.02.2026. NVE fant det derfor ikke nødvendig å sende søknaden for nettanleggene som behandles i dette vedtaket på egen høring, jf. energiloven § 2-2. NVE mottok flere uttalelser til detaljplanen, men ingen merknader til den nye omsøkte kabeltraséen.

I søknaden skriver Statkraft at den ene nettstasjonen skal plasseres utenfor portalbygget. I e-post av 15. mai 2026 (NVE-ref. 202609917-5) opplyser Statkraft at nettstasjonen som var planlagt utenfor portalbygget skal flyttes inn i tunnelanlegget. NVE har lagt dette til grunn, og fant det ikke nødvendig å sende denne endringen på offentlig høring.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Naturmangfold

Naturtyper og arter

Statkraft opplyser i detaljplanen at det langs veien mellom Førrevassdammen og Store Gilavatnet er registreringer av enkelte rødlistede arter.

NVE har gjennomført søk i Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens Artskart. Det er ikke registrert naturtyper i nærheten av den omsøkte kabeltraséen. Av arter som ligger i nærheten av den eksisterende veien, der kabelen skal legges, er det registrert mykrapp, reinrose, fjellbunke, moselyng, bremose, fjellhutremose, sigdfrostmose, snøfrostmose (NT – nær truet) og snønikke, snøbinnemose, grannsotmose, snøsotmose, hjelmmose og bresotmose (VU – sårbar). Figur 3 viser registreringer av de rødlistede artene.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 3: Registrerte rødlistede arter. Kilde: Artsdatabankens Artskart.

NVE etterspurte mer informasjon fra Statkraft om tiltaket potensielt kunne berøre noen av de rødlistede artene. Statkraft opplyste i brev av 03.05.2026 (NVE-ref. 202526082-18) at kabeltraséen skal legges til arealer som allerede er berørt fra utbyggingen av Ulla-Førre anlegget. Statkraft skriver videre at langs Blåsjøveien og Førrevassdammen skal kabelen legges langs veien i veioppbygningen. Grøfta skal graves i veiskulderen for å unngå å berøre nye arealer som ikke allerede er berørt av vei og parkeringsplass med tilhørende skråninger. Etter Førrevasshytta skal kabelen legges på Blåsjøsiden av veien frem til Førrevassdammen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE registrerer at kabeltraséen vil bli lagt til områder som allerede er utbygd, og legger til grunn at kabeltraséen ikke vil beslaglegge arealer med rødlistede plantearter.

Villrein

Tiltaksområdet ligger innenfor Setesdal Ryfylke villreinområde. I detaljplanen opplyser Statkraft at det skal gjennomføres en rekke avbøtende tiltak for villrein i anleggsperioden for prosjektet Blåfjell pumpe og damtiltakene. Disse tiltakene innebærer blant annet:

- Kortest mulig anleggsperiode.
- Jevnlig dialog med sekretær for villreinnemda/forvaltningsmyndigheter i anleggsgjennomføringen.
- Ved observasjon av villrein skal sekretær for villreinnemda varsles, og aktuelle tilpasninger i anleggsarbeidene avklares med vedkommende.
- Dersom Statkraft eller entreprenør blir varslet om at villrein er på vei inn i området, skal nødvendige tiltak iverksettes etter nærmere dialog med sekretær for villreinnemda. Dette kan være stans i arbeidene i kortere perioder, stans i støyende arbeider eller andre relevante tiltak.

NVE vurderer at 22 kV jordkabelen ikke vil ha negative virkninger for villrein i driftsfasen. I anleggsperioden kan arbeidet føre til forstyrrelser og støy som kan ha negative virkninger for villreinen. NVE legger til grunn at de avbøtende tiltakene som er beskrevet i detaljplanen også er relevante for byggingen av nettanleggene det nå søkes om. NVE forutsetter at disse tiltakene også blir fulgt opp i anleggsfasen for nettanleggene. Med de avbøtende tiltakene som er foreslått i detaljplanen mener NVE at tiltakene vil ha begrensede virkninger for villrein.

Naturmangfoldloven §§ 8 til 12

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. Sett i lys av sakens omfang mener NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere virkningene for naturmangfoldet. NVE viser til at tiltaket vil være begrenset til allerede opparbeide arealer. Etter NVEs vurdering vil tiltaket gi begrensede virkninger for naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven er dermed ivaretatt.

Naturfare

NVE har gjennomført søk i NVE Atlas, og kabeltraséen ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområde for flom, steinsprang, snøskred og jord- og flomskred. Portalbygget, der den omsøkte 22 kV nettstasjonen skal etableres, ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, snøskred og steinsprang.

NVE legger til grunn at naturfarehensyn for nettanleggene, som vurderes i dette vedtaket, ivaretas gjennom planleggingen av pumpestasjonen og øvrige anlegg. NVE bemerker at Statkraft er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter Statkraft å sørge for å forebygge og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2, jf. § 9-1.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs konklusjon

NVE vurderer at de omsøkte endringene i nettilknytningen av pumpestasjonen ikke vil medføre økte negative virkninger for noen fagtema. Det omsøkte nettanlegget vil etter NVEs mening kunne medføre ulemper i anleggsfasen, men disse vurderes som små dersom anleggsarbeidet hensyntar når det er villrein i området.

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Statkraft konsesjon etter energiloven for å bygge og drive en om lag 4,9 km lang Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202609917-4.

Orientering av grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere

NVE ber om at Statkraft så snart som mulig sender dette brevet til berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Statkraft sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Sofie Moe Knudsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
HJELMELAND KOMMUNE



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Suldal kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

TELENOR NORGE AS

STATKRAFT ENERGI AS - Tor Oxhøvd Svalesen

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

FAGNE AS

Setesdal-Ryfylke Villreinområde

NATURVERNFORBUNDET I SULDAL

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.