



NVE

ALBERT COLLETT
Bangsundvegen 37
7822 BANGSUND

Vår dato: 26.06.2026
Vår ref.: 202521359-3 Oppgis ved henvendelse

Saksbehandler:
Jonas Mathisen
jonm@nve.no / 22 95 91 58

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til høyspentkabler og nettstasjon for å koble batterier til nettet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt firma Albert Collett konsesjon for å bygge, eie og drive to nye 22 kV jordkabler, en nettstasjon med en 22/0,415 kV transformator og nødvendig høyspenningsanlegg i Nærøysund kommune i Trøndelag. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (NVE-ref. 202521359-4) av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25821/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt til firma Albert Collett for uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Firma Albert Collett (FAC) søkte 19. september 2025 om konsesjon etter energiloven for å bygge nye elektriske anlegg på Salsbruket næringsområde i Nærøysund kommune i Trøndelag. De nye anleggene er nødvendig for å tilknytte et BESS-anlegg (Battery Energy Storage System) i FACs eksisterende nett- og produksjonsanlegg. FAC og batteriselskapet Trixi ønsker sammen å installere batterikontainere inne på Salsbruket næringsområde.

For å kunne knytte batterianlegget til strømmettet ønsker FAC å bygge en ny nettstasjon (nettstasjon 3 som vist i figur 1) med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 2 MVA, en omtrent 70 meter lang 22 kV jordkabel mellom Salsbruket koblingsstasjon og den nye nettstasjonen, samt lavspent fordelingsnett med spenning 400 V mellom nettstasjonen og battericontainerne.

Batterianlegget skal inngjerdes og arealbehov vil være omtrent 450 kvadratmeter. Hver batterikontainer har en grunnflate på ca. 18 m² og er 2,5 meter høye, og er vist i figur 3. Den nye omsøkte nettstasjonen (nettstasjon 3) vil levere spenning på 400V, og FAC må derfor bruke den ene effektbryteren i nettstasjon 3 til å forsyne nettstasjon 1. FAC søker derfor også om en 60 meter lang jordkabel som delvis går i samme grøft som den nye kabelen mellom Salsbruket koblingsstasjon og nettstasjon 3, og er vist i figur 2 med en rød stiplet linje.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

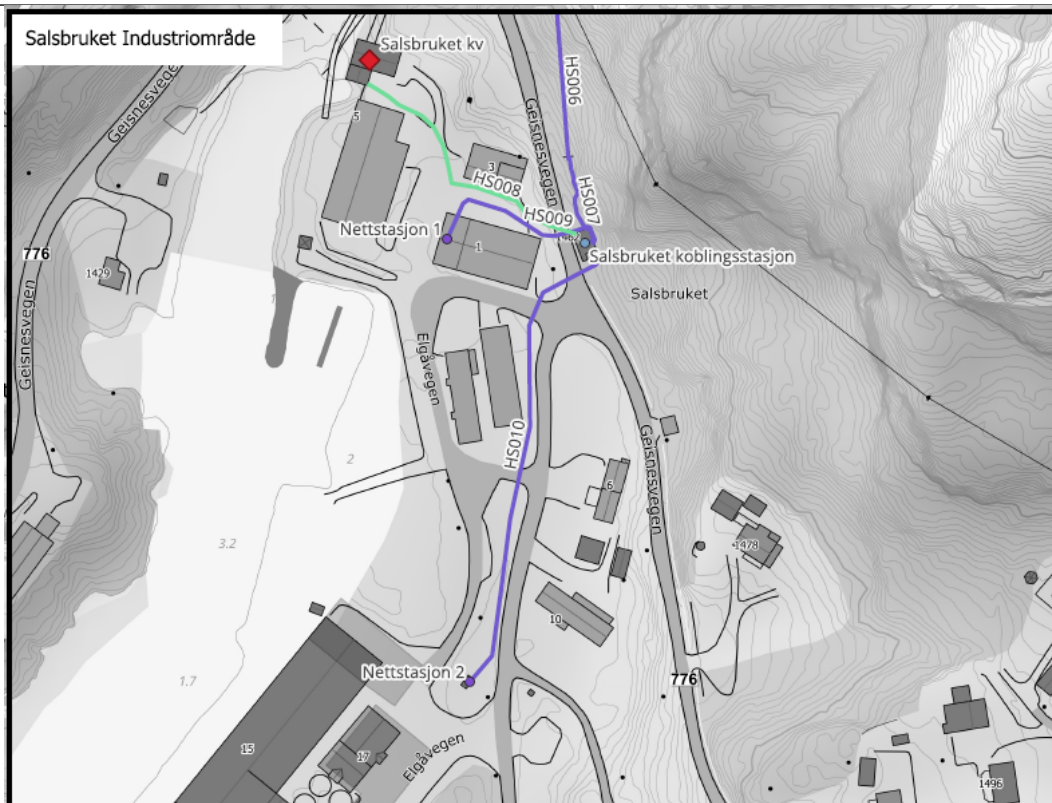

Figur 1: Kart som viser det eksisterende strømnett inne på Salsbruket industriområde. Kilde: Epost fra FAC av 25. mars 2026.



Figur 2: Kart som viser omsøkte nettanlegg inne på Salsbruket industriområde. De røde strekene viser nye 22 kV jordkabler, og de oransje og blå boksene viser henholdsvis batterikontainerne (oransje) og nettstasjonen (blå). Kilde: Epost fra FAC av 26. mars 2026.




NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

FAC ønsker å bygge batterianlegg med 4 MW batterikapasitet. På grunn av begrensninger i overliggende nett vil batterisystemet bygges ut i to trinn, med 2 MW i første trinn og senere ytterligere 2 MW.

Bakgrunnen for søknaden er at FAC eier og driver kraftverkene Liavann, Liafoss, Ulefoss og Salsbruket i Nærøysund kommune, og ønsker å bruke batterisystemet til å levere tjenester til reservemarkedet for strømmettet. FAC skriver i sin søknad at prosjektet primært skal levere til Statnetts etterspørsel etter nettsjenester. Dagens kraftverk er små og lite egnet til aktiv frekvensregulering, men FAC skriver at de derimot har stor roterende masse. Anleggene har tidligere blitt kjørt i øydrift, men FAC anser dette som urealistisk i dag på grunn av endret forbruk og høyere krav til stabil frekvens, spenning og leveringskvalitet.

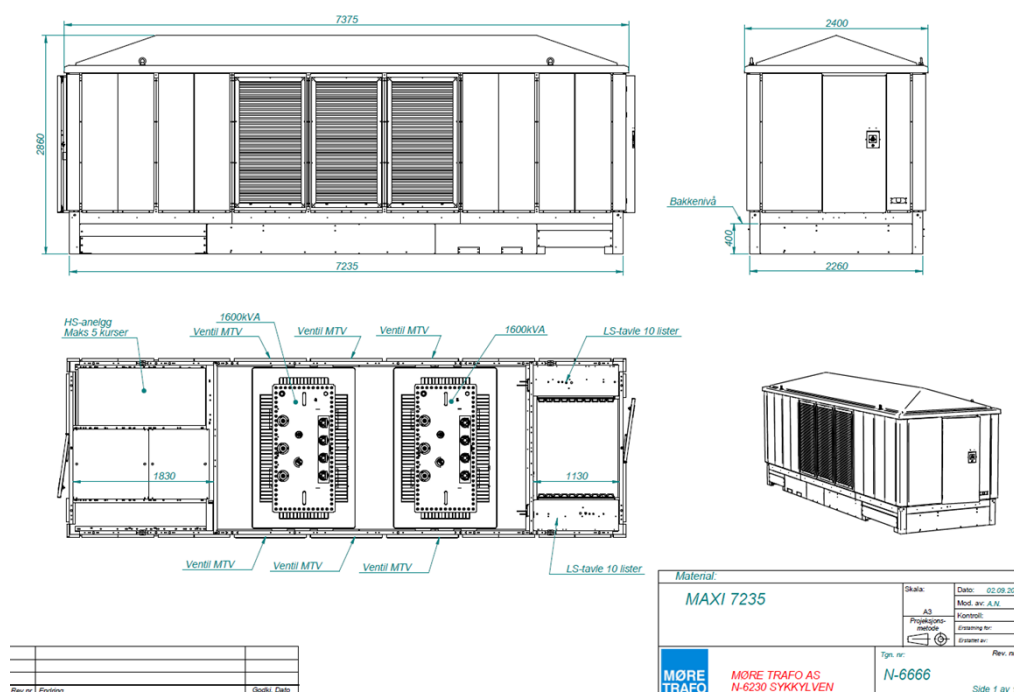

Figur 3: Fysiske spesifikasjoner for omsøkt nettstasjon. Kilde: Epost fra FAC av 27. februar 2026.

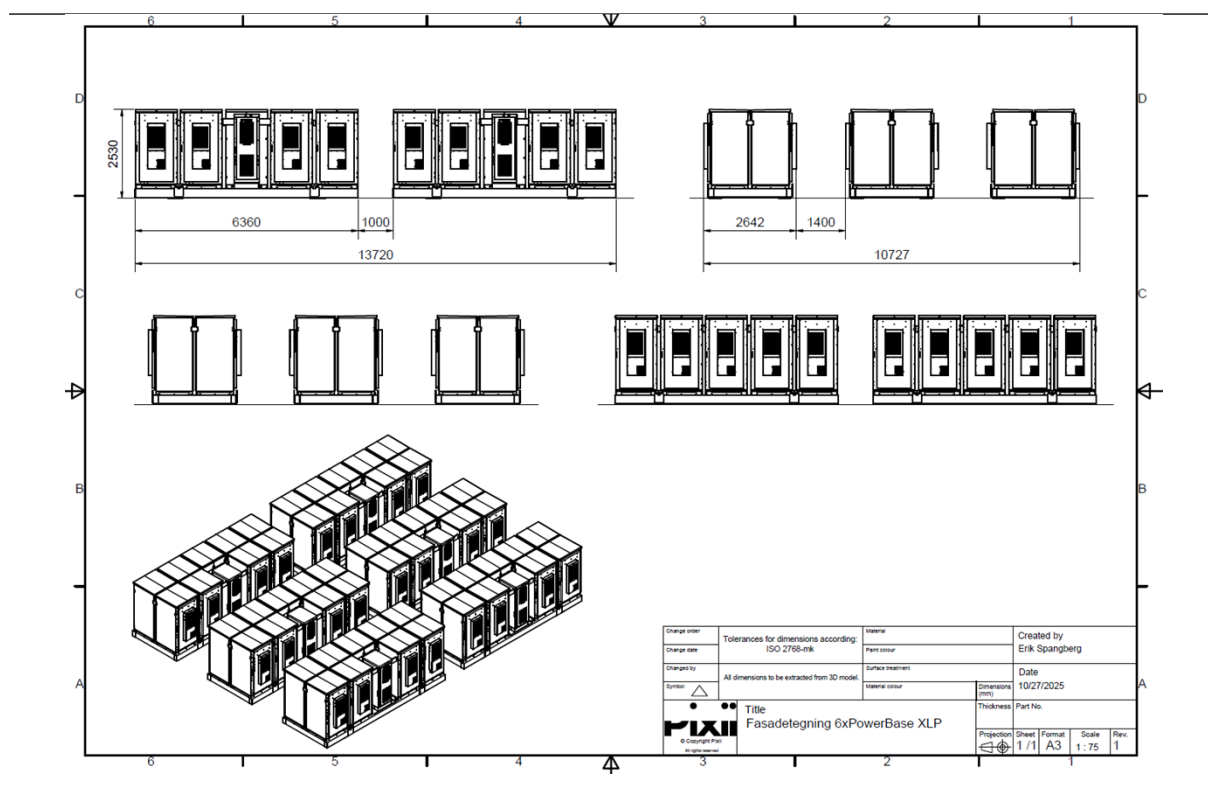**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Figur 4: Fysiske spesifikasjoner og fasadetegning av battericontainerne. Kilde: Epost fra FAC av 27. februar 2026.

Historikk

Batteriene skal eies og drives av Trixii, som er et annet selskap og nettkunde enn FAC. I utgangspunktet er det områdekonsesjonær som skal tilknytte nye nettkunder, og NVE gir normalt ikke tillatelse til at nettkunder kan forsyne andre nettkunder. Denne praksisen følger områdekonsesjonærs leveringsplikt etter energiloven § 3-3. NVE avsto med denne begrunnelse 21. desember 2022 FACs søknad om et 22 kV nettanlegg for å gi utvidet forsyning til MOWIs settefiskanlegg ved Salsbruket i Nærøysund kommune, nettopp fordi det innebar å forsyne andre nettkunder. NVEs vedtak ble omgjort etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet). De konkluderte med at tilknytningen av settefiskanlegget var et kundespesifikt anlegg, og dermed kan bygges, eies og drives av FAC. Energidepartementets vurderinger kan leses i vedtaket av 11. april 2024, ref. 23/848.

NVE legger til grunn at denne vurderingen også er gjeldende for batterianlegget FAC nå søker om, og at FAC selv kan knytte det planlagte anlegget til strømmettet ved å bygge elektriske fordelingsnett, selv om dette er en oppgave områdekonsesjonær Tensio vanligvis plikter å utføre etter leveringsplikten.

NVEs behandling av søknaden

NVE har ikke sendt søknaden på offentlig høring på grunn av sakens begrensede omfang, jf. energiloven § 2-1.

NVE gir også tillatelse til de elektriske anleggene som ble konsesjonsgitt etter departementets klagebehandling i 2024.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering av søknaden

Virkninger for allmenne og private interesser

Den omsøkte jordkabelen, nettstasjonene og batteriene skal plasseres inne på et etablert industriområde som vist på figur 1. Jordkabelen skal graves ned, og FAC skriver at det tidligere er lagt ned et reservetrekkerør under fylkesveien som jordkabelen nå skal plasseres i. Deler av FACs eiendomsmasse skal rives for å gjøre plass til en grusplass og batterianleggene. FAC skriver at deler av industriområdet har forurensing i grunnen som følge av tidligere industrivirksomhet, men at det etter deres kunnskap ikke er forurensing i området hvor batterianlegget skal etableres. Videre vil etablering av grusplassen kun berøre eksisterende masser i begrenset grad. NVE viser til at det må søkes Statsforvalteren/kommunen om nødvendig avklaring etter forurensningsloven i anleggsfasen. NVE har ikke myndighet til å sette vilkår etter forurensningsloven.

FAC skriver at de har avklart nettkapasitet med områdekonsesjonær Tensio. Det er ikke driftsmessig forsvarlig å knytte til FACs forespurte 4 MW, men det er på nåværende tidspunkt ledig kapasitet i strømmett og driftsmessig forsvarlig å knytte til 2 MW. FAC skal derfor koble til 2 MW i første omgang, og er i dialog med Tensio om å få kapasitet til resterende 2 MW på et senere tidspunkt.

NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Firma Albert Collet konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive to nye 22 kV jordkabler, en nettstasjon og nødvendig høyspenningsanlegg for å etablere et batterilangringsanlegg. Tillatelsen gis i anleggsconsesjonen, NVE-ref. 202521359-4.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at firma Albert Collett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at firma Albert Collett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Jan Are Gildestad

Seksjonssjef (fung.)

Tor Carlsen

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

ALBERT COLLETT

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE

TELIA NORGE AS

ALBERT COLLETT - JOHAN HENRIK HOLM EBBING

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

TENSIO AS

NÆRØYSUND KOMMUNE

TELENOR INFRA AS

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 17. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.