

Ingunn Bjorå

Fra: Per-Ole Jøsok
Sendt: tirsdag 11. februar 2025 13:47
Til: Ingunn Bjorå
Emne: VS: Indre Hordaland Kraftnett - 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu

Se e-poster under.

Med vennlig hilsen,
Per Ole Jøsok




M +47 901 65 868 | **T** +47 55 11 60 40 | perole.josok@josok.no | www.josok.no
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad | Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Følg oss:  

Fra: Tore Slinning <Tore.Slinning@vlfk.no>
Sendt: tirsdag 11. februar 2025 11:08
Til: Per-Ole Jøsok <perole.josok@josok.no>
Kopi: Yngve Lægreid <yngve.legreid@ihk.no>; frans.arne.stylegar@multiconsult.no
Emne: VS: Indre Hordaland Kraftnett - 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu

Hei,
Hvordan går det med planleggingen av traséen for 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu over Hereidterrassen?
Som jeg nevnte er Hardanger Energi Breiband AS også i gang med planlegging av et prosjekt for kabelframføring gjennom gravfeltet. Vi har nå fått tilbakemelding fra Gunvall Medhus (gunvall.medhus@heband.no) om at de ønsker å grave fiberkabel ned i gruslaget i den eksisterende gårdsveien, jf. blå stiplet linje på kartutsnittet nedenfor. I likhet med det ene alternativet deres med nedgraving av 132 kV-ledningen, vil tiltaket kreve tillatelse gjennom dispensasjon etter kulturminneloven.

Om dere legger opp til å gå for alternativet med jordkabel, så vil det være fornuftig å få til en samkjøring av disse to tiltakene ettersom begge innebærer nedgraving i den samme traséen. Jeg holder Gunvall Medhus orientert om at dere også ser på et alternativ med jordkabel i denne traséen.

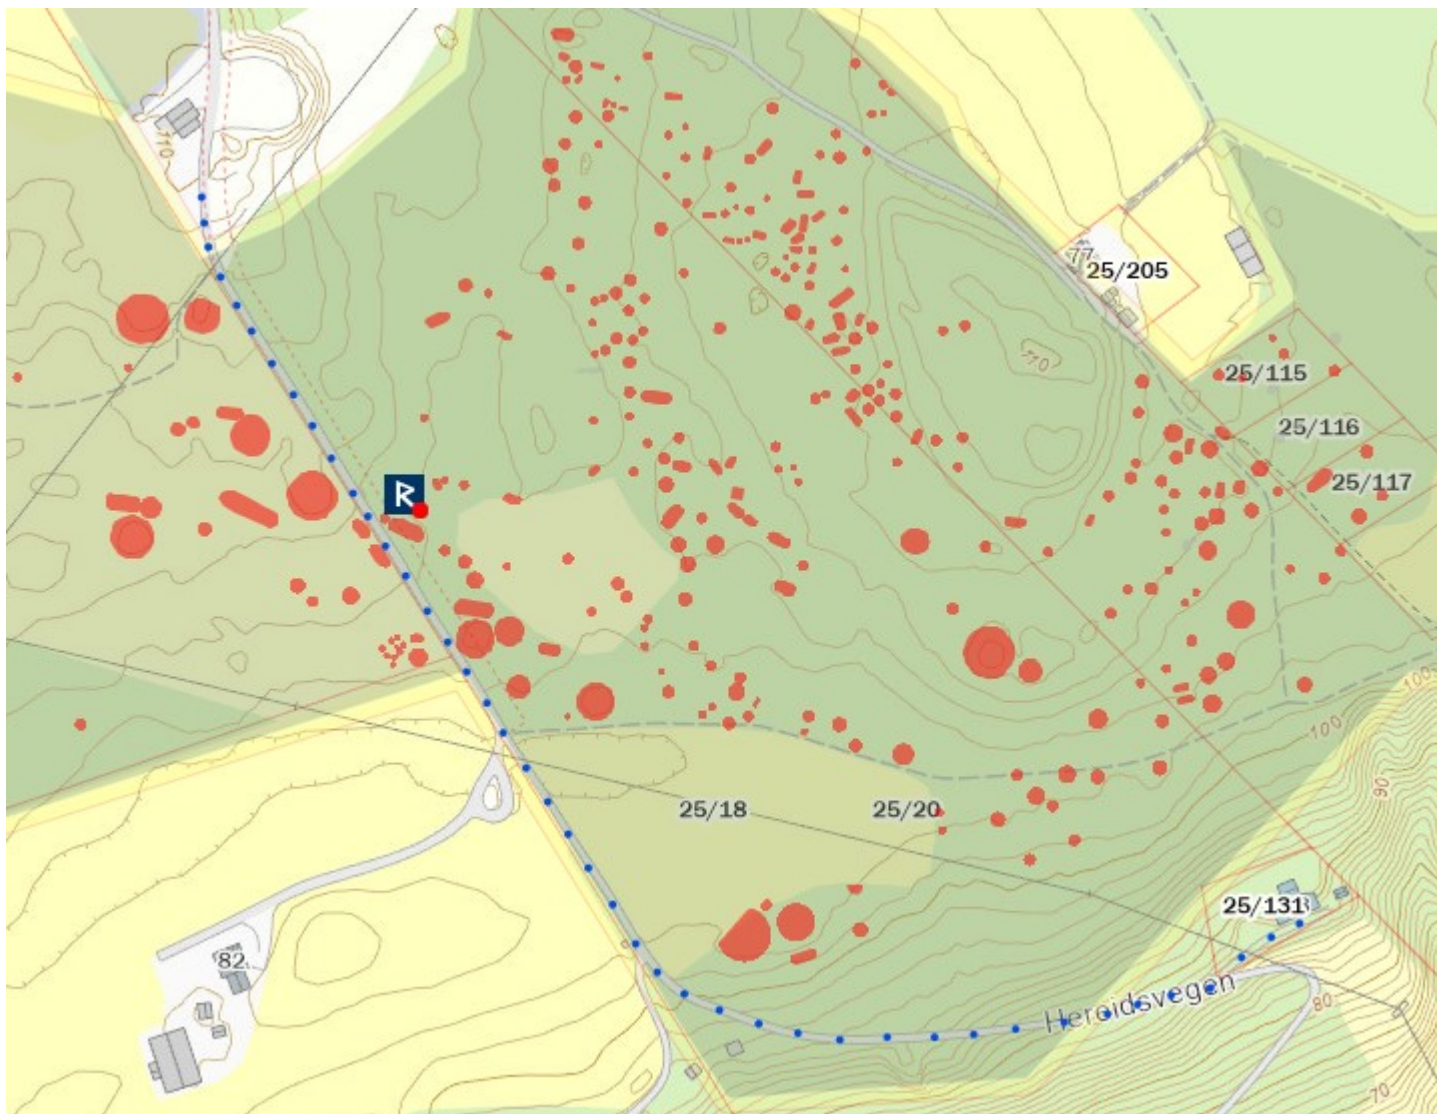

Vennlig hilsen

Tore Slinning

seniorrådgiver - arkeolog

Seksjon for kulturarv



Tlf. 48 99 49 10

www.vestlandfylke.no

Fra: Tore Slinning

Sendt: fredag 15. november 2024 16:33

Til: Per-Ole Jøsok <perole.josok@josok.no>

Kopi: Yngve Læg Reid <yngve.legreid@ihk.no>; frans.arne.stylegar@multiconsult.no; Solveig Lohne Rongved <Solveig.Lohne.Rongved@vlfk.no>

Emne: SV: Indre Hordaland Kraftnett - 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu

Hei,
Har vært mye på farten, men nå fikk jeg endelig anledning til å se nærmere på traséforslagene.
Utfra kartskissen vil alle tre traséalternativene kreve ett eller annet nivå av dispensasjon etter kulturminneloven.

Det mest skånsomme alternativet for å unngå inngrep i marken i eller nær det omfattende kulturminneområdet på Hereid, vil være den østlige traséen (alternativ 2). Traséen går i vesentlig grad utenom gravfeltet, og blir etter alt å dømme også lite synlig foruten i silhuett langs terrassekanten i sørøst.

I telefonsamtalen da jeg var i felt forrige uke nevnte jeg at i utgangspunktet vil det gjerne være lite problemer for kulturminner i marken om en legger oppgradert linje i eksisterende trasé (alternativ 1). Om ikke 132 kV-linjer akkurat innebærer «monstermaster», så ser jeg imidlertid nå at de blir vesentlig mer ruvende enn de eksisterende mastene. Med tanke på å kunne unngå ytterligere visuell skjemming av gravfeltet som kulturmiljø, er det lite ønskelig å opprettholde denne traséen.

Alternativ 3 med jordkabel, vil være positivt utfra visuelle hensyn, men det vil kreve arkeologisk undersøkelse av den delen av traséen som er innenfor lokaliteten, og sannsynligvis registrering for å avklare om det er ukjente kulturminner i nordre og søndre del av traséen på gbnr. 25/14 og 25/1. Det kan opplyses om at Hardanger Energi Breiband AS også ser på muligheter for fremføring av nedgravd fiberkabel i veien som går gjennom gravfeltet. Eidfjord kommune hadde her også et prosjekt med planer om gatebelysning som nå har blitt skrinlagt. Disse tiltakene medfører mindre omfattende inngrep enn høyspentkabel, men ettersom jordkabel gir mulighet til å fjerne kraftlinjer og master fra gravfeltet og nærområdet, kan dette vise seg å bli den beste løsningen.

Venleg helsing

Tore Slinning

seniorrådgiver - arkeolog

Seksjon for kulturarv



Tlf. 48 99 49 10

www.vestlandfylke.no

Fra: Per-Ole Jøsok <perole.josok@josok.no>

Sendt: torsdag 14. november 2024 10:57

Til: Tore Slinning <Tore.Slinning@vlfk.no>

Kopi: Yngve Lægreid <yngve.legreid@ihk.no>; frans.arne.stylegar@multiconsult.no

Emne: SV: Indre Hordaland Kraftnett - 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu

Du får ikke ofte e-post fra perole.josok@josok.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig](#)

Hei,

Har du fått vurdert våre traséforslag? Kan vi ha et møte for å diskutere dette?

Med vennlig hilsen,

Per Ole Jøsok

M +47 901 65 868 | T +47 55 11 60 40 | perole.josok@josok.no | www.josok.no
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad | Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Følg oss:  

Fra: Per-Ole Jøsok

Sendt: onsdag 6. november 2024 13:47

Til: tore.slinning@vlfk.no

Kopi: Yngve Lægreid <yngve.legreid@ihk.no>; frans.arne.stylegar@multiconsult.no

Emne: Indre Hordaland Kraftnett - 132 kV-ledning Sima - Klyve - Bu

Hei,


Viser til telefonsamtale i dag angående planlegging av ny 132 kV-ledning Sima – Klyve – Bu. Den nye ledningen er tenkt å erstatte eksisterende 66 kV-ledning på samme strekning.

Vi har utarbeidet 3 alternative traséer gjennom Hereid-plataet og vil gjerne diskutere dette i et Teams-møte, se kartskisse under.

- 1) Vestligste luftledningstraséen er å bygge ny ledning i samme trasé som eksisterende 66 kV-ledning. Det er mulig å bygge dette alternativet uten å ha mastepunkt innenfor kulturminnet eller sikringssonen til disse. (Mastepunkt merket med M17A – M20A)
- 2) Østligste luftledningsalternativ har vi prøvd å legge ledningen utenfor kulturminne så langt vi klarer. (Mastepunkt merket med M17 – M20)
- 3) Jordkabel mellom M15C og M20C. Innenfor kulturminnene er kabelen planlagt i eksisterende veg, nedgravingsdybde ca. 60-80 cm, bredde på grøft ca. 0,5 m i bunn.

Vi har også vurdert alternativ som går helt utenfor dette området, men det vil medføre store ekstrakostnader og usikkerhet vedr. sikkerhet mot flom.

Rød heltrukken strek er planlagt luftledning. Rød stiplet strek er planlagt jordkabel.

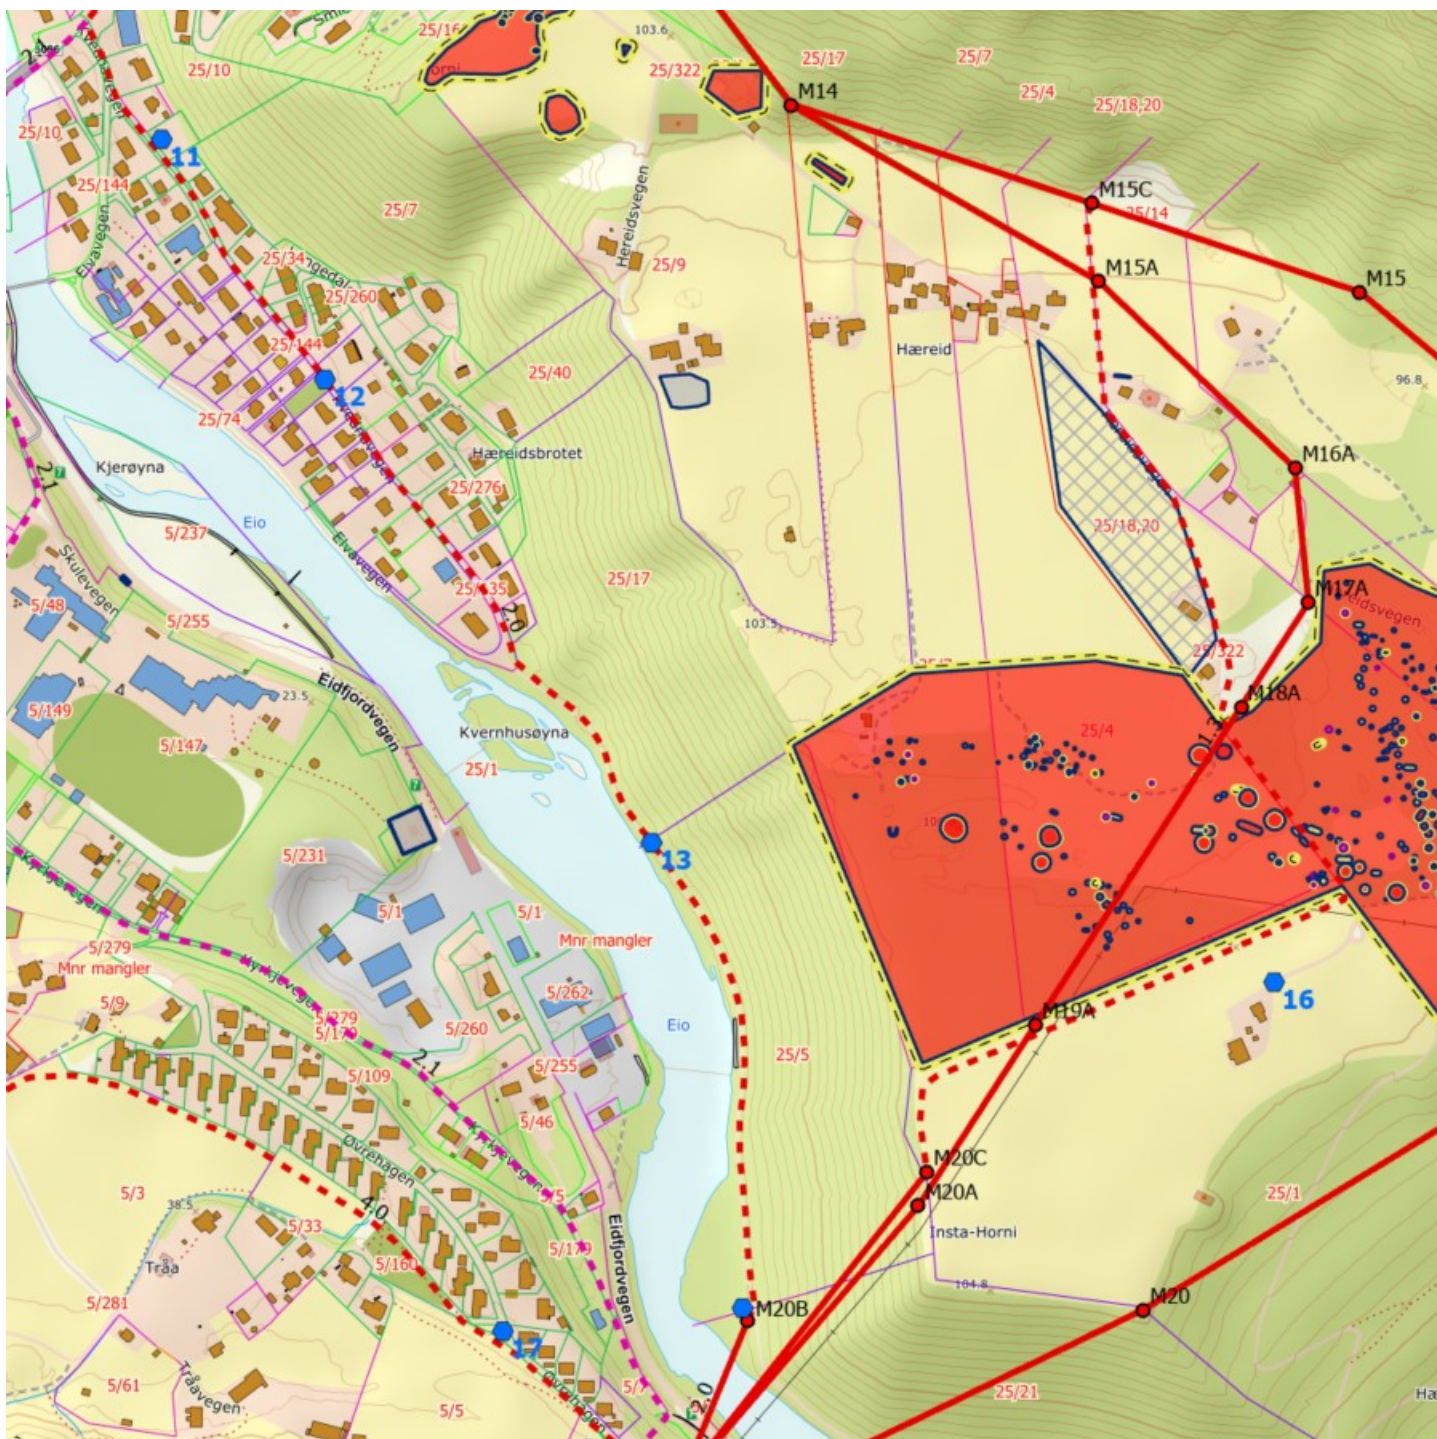

Ta kontakt hvis noe er uklart eller du trenger ytterligere informasjon. Imøteser forslag til tidspunkt for møte.

Med vennlig hilsen,
Per Ole Jøsok



M +47 901 65 868 | T +47 55 11 60 40 | perole.josok@josok.no | www.josok.no

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad | Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Følg oss:  