

Fra: "Bjørn Sigvar Batalden" <Bjorn.Batalden@eviny.no>
Sendt: onsdag 26. april 2023 16.04.30
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Steinar Lund" <stlu@nve.no>; "Carsten Stig Jensen" <csj@nve.no>
Emne: Midlertidig tillatelse til tapping under LRV i Stordalsvatn i Matrevassdraget -
forlengelse.
Vedlegg: 10083301.tif

Ref. NVE: 202305933

Viser til tillatelse til midlertidig tillatelse for tapping under LRV i Stordalsvatnet gitt 12.04.2023
Det var her gitt tillatelse til å kunne senke Stordalsvatnet 4 meter under LRV, til kote 440, i perioden 13.
april til 28. april.

I forbindelse med senkningen har vi oppdaget at utløpet fra tappetunnelen fra Tverrvatn/Årsdalsvatn til
Stordalsvatnet er delvis rast igjen ved utløpet.

Beredskapsmessig tapping fra Stordalsvatnet skal gå gjennom denne tunnelen. Kapasiteten er nå svært
begrenset, og vi har derfor startet med å fjerne disse massene.

For å fjerne massene må også ca 5 km av tunnelen pumpes tom for vann. Vi har komt godt i gang med
denne tømningen. Arbeidet med massefjerning og tømning av vann tar mer tid en den perioden vi har
søkt om å holde Stordalsvatnet nede. Arbeidet vil trolig ta vell en uke mer enn den perioden vi
opprinnelig planla å holde vannstanden i Stordalsvatnet under LRV.

Terskelen ved utløpet av tunnelen er målt inn til kote 443,6 og det er derfor nødvendig å holde
vannstanden under denne for å arbeide her og unngå at vann kan komme inn i tunnelen.

**Vi ber om tillatelse til å fortsatt kunne holde vannstanden inntil 4 m under LRV i to uker til, dvs til og
med 12. mai.**

I praksis har vi sett at det ikke har vært nødvendig å utnytte tillatelsen helt ned til HRV -4 m. I kommende
periode vil vannstanden trolig variere i området rundt kote 442,5 – 443,0, men det er væravhengig. Se
vedlagt kurve for vannstand i perioden 19. april og frem til 26. april.

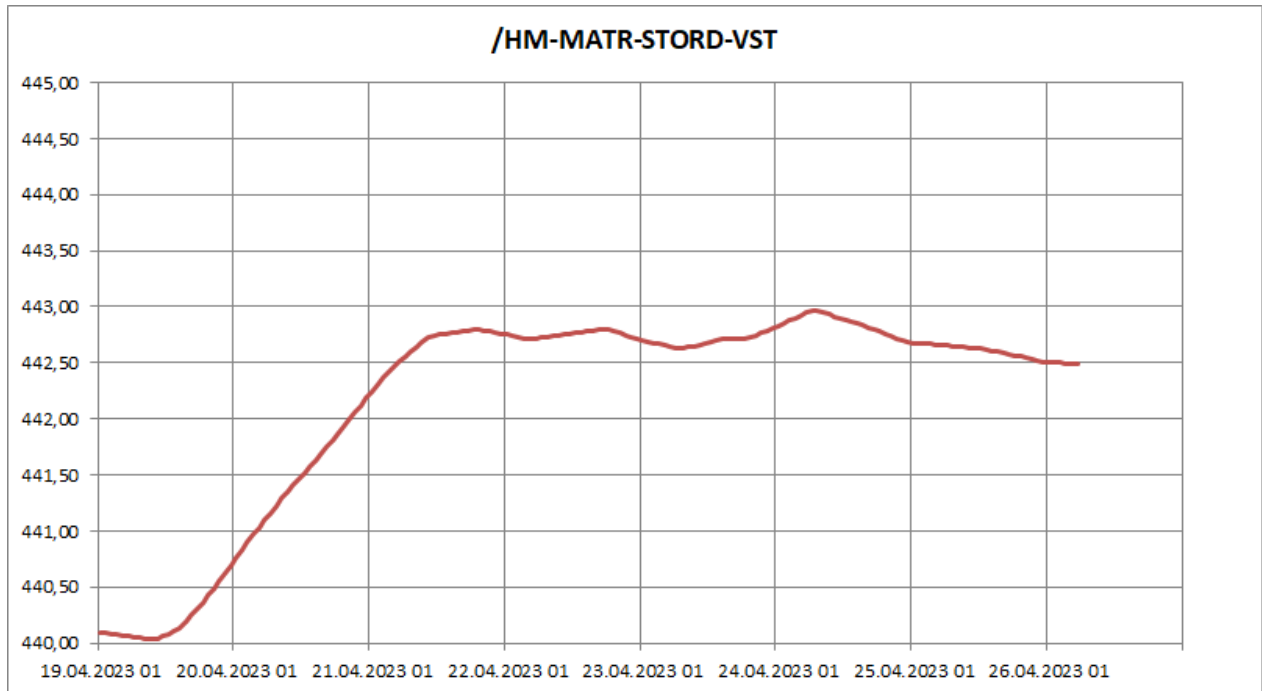


Foto: Utløp fra tunnel i Stordalsvatn før oppstart med fjerning av masser.



Foto: Etter oppstart fjerning av masser.



Foto: Uttak av masser med kran, slamsuger samtidig som det pumpes vann ut av tunnelen.

Vedlegg tegning tunnel Tverrvatn/Årsdalsvatn – Stordalsvatn, BKK tegn nr 8606

Med vennlig hilsen

Bjørn S. Batalden
VTA

Eviny Fornybar AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | +47 48157988 | www.eviny.no

